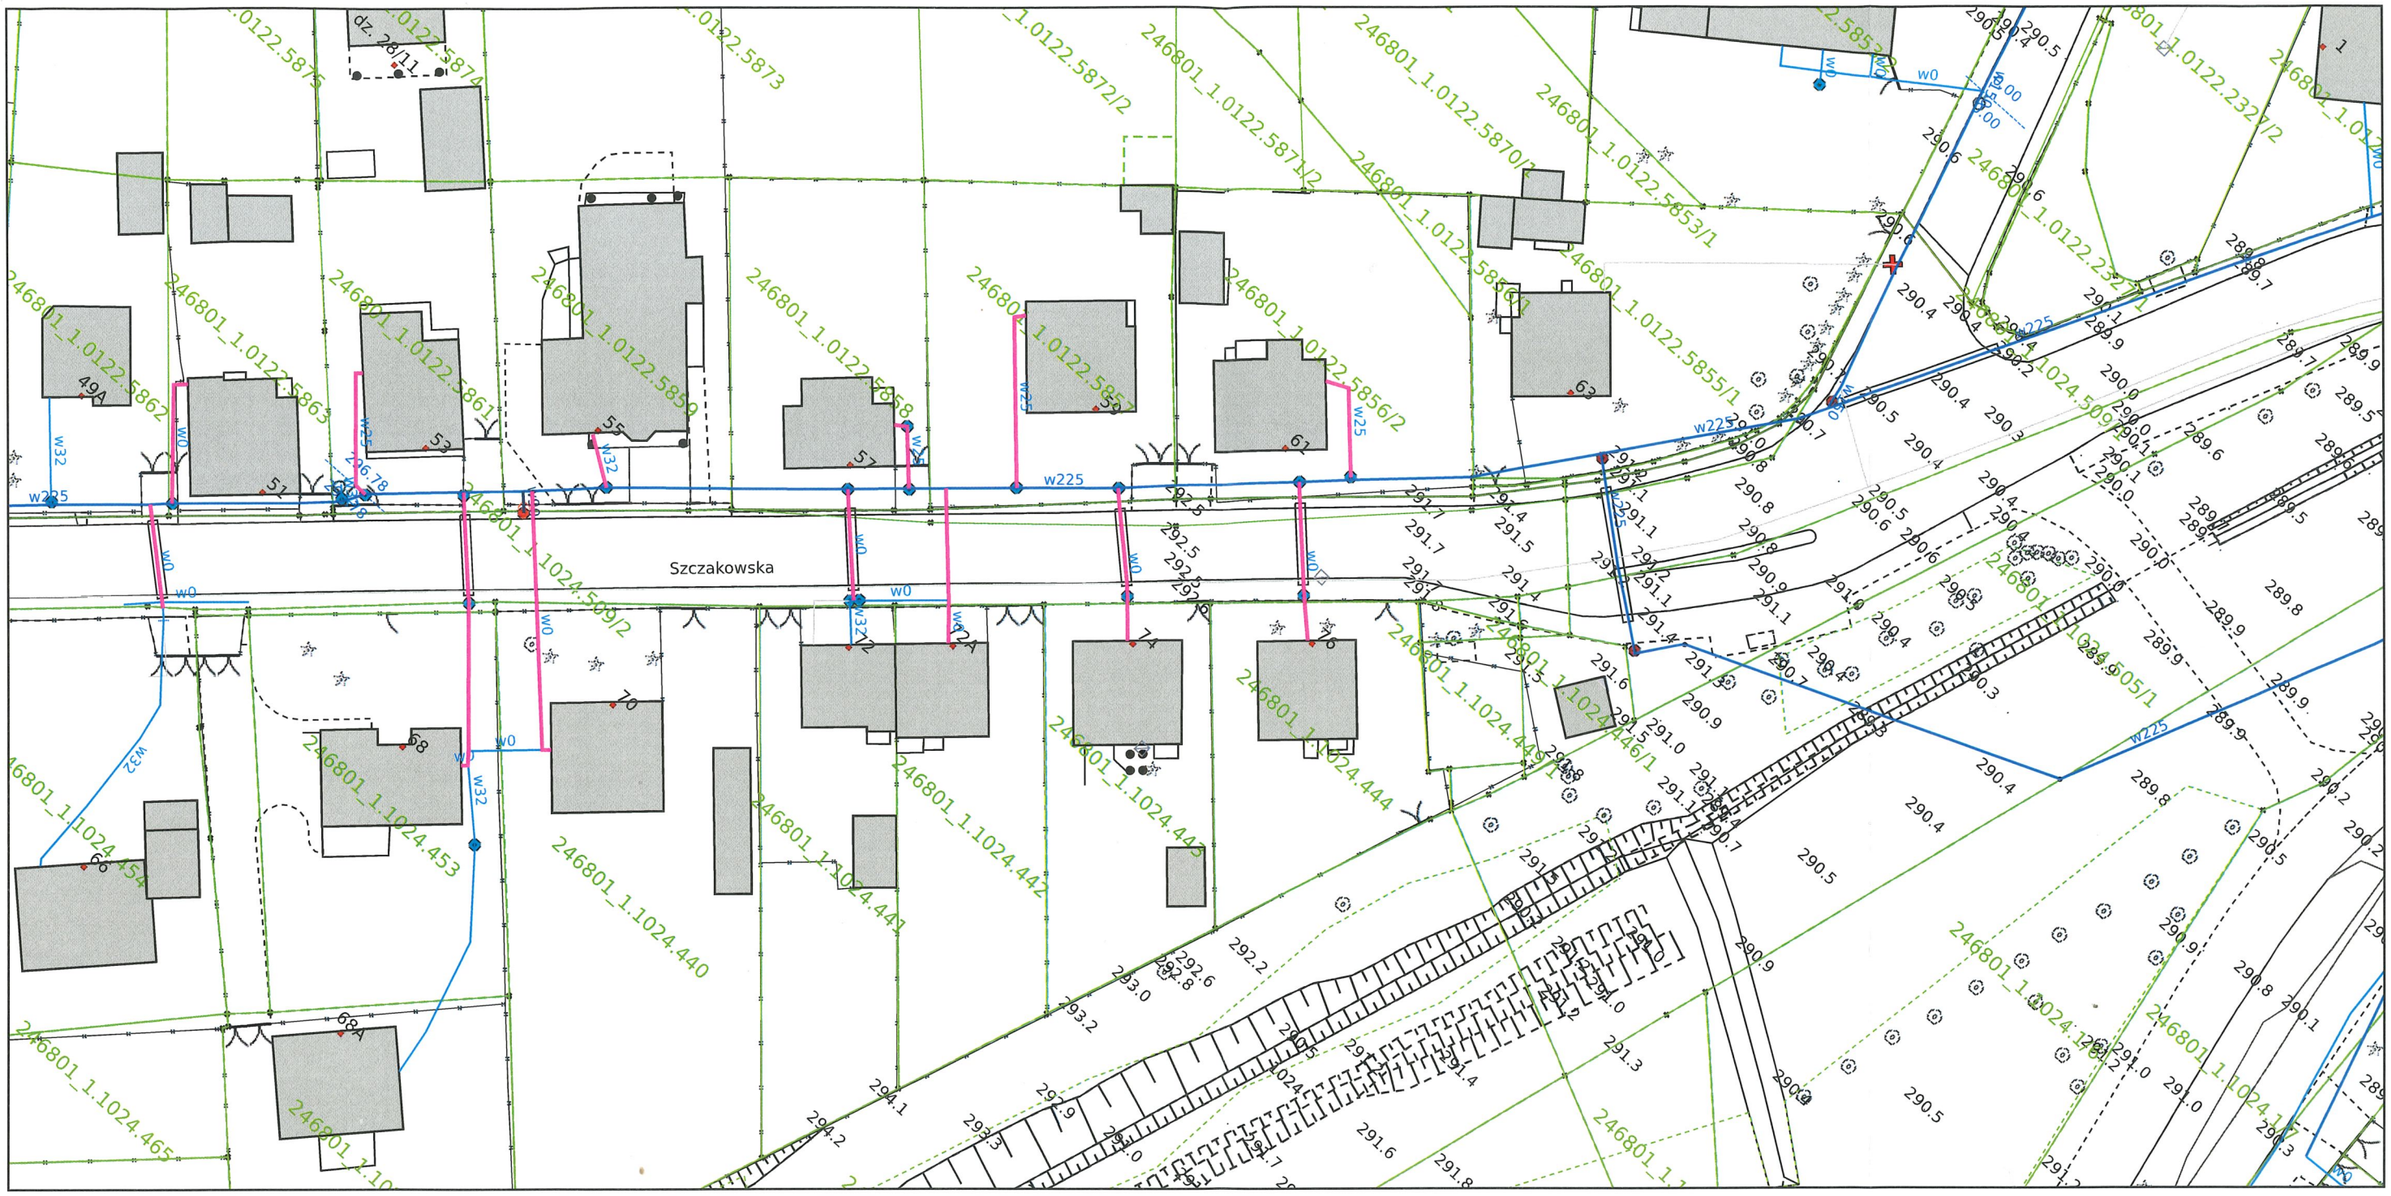

Sieć wodociągowa do przebudowy, budowy lub likwidacji

wodociąg PE 225 lub 110

wodociąg do likwidacji

Przyłącza wodociągowe do remontu

przyłącze PE40

Hydrant

H hydrant lub odpowietrznik

Kierownik Działu Technicznego
mgr inż. Jarosław Suchanek

1:600

nr. ewid. bazy danych 24_01/09
Wodociągi Jaworzno Spółka z o.o.