


11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1

G F E D C B A

Szafa rack 19" wisząca, z szybą jednosekcyjną	
Rozmiar	6U
Szerokość [mm]	600
Wysokość [mm]	480
Głębokość [mm]	~280

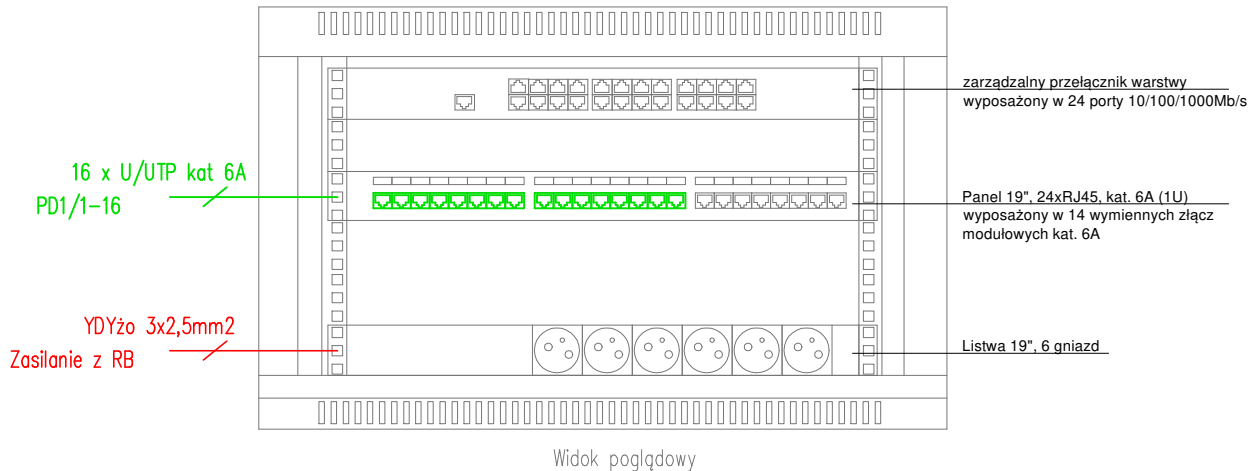

Uwagi:  
1. Wprowadzić istn. przewód UTP do switch'a.  
2. Miejsce lokalizacji poszczególnych elementów w szafie rack PD1 należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji.  
3. Zasilanie gniazd wykonać z tablicy elektrycznej RB. Zabezpieczenie w tablicy elektrycznej wyl. różnicowoprądowym o wartości 25A/0,03A typu A oraz wyłącznikiem nadprądowym B 16A.

obiekt	PRZEBUDOWA CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W DEBRZNIE (ADAPTACJA SAL LEKCYJNYCH) NA BIBLIOTEKĘ			nr rys.	E4
adres inwestycji	77-310 DEBRZNO, UL. KRÓLEWSKA 8 DZ. NR EWID. 108			skala	[-]
temat rys.	Szafa PD1			format	A3
wykonat	branża	imię i nazwisko, uprawnienia		data	podpis
projektant	elektryczna	RYSZARD ORGANIAK Upr. nr GP-KZ-7342/178/93 na podst. §2, ust.2, pkt.2, §13, ust.1, pkt.4, lit. d w zakresie instalacji elektrycznych		09 marca 2021r.	
asystent projektanta	elektryczna	TOMASZ ŁUKOWICZ		09 marca 2021r.	
sprawdzający	elektryczna	ZBIGNIEW SZARY Upr. nr AN/8346/67/81 na podst. §2, ust.2, pkt.2, §13, ust.1, pkt.4, lit. d w zakresie instalacji elektrycznych		09 marca 2021r.	

G F E D C B A