


UWAGA:
Instalację należy wyregulować po uruchomieniu.
Nastawy zaworów na istniejącej instalacji
oraz istniejących grzejnikach należy dobrać
w trakcie regulacji.

OBJAŚNIENIA:

- istniejąca instalacja c.o. - zasilanie
- istniejąca instalacja c.o. - powrót
- projektowana instalacja c.o. - zasilanie
- projektowana instalacja c.o. - powrót
- pion centralnego ogrzewania
- projektowana temperatura
- projektowany grzejnik kompaktowy (bocznazasilany) typ wysokość [długość] wymagana wydajność
- projektowany grzejnik łazienkowy (drabinkowy) szerokość [wysokość] wymagana wydajność
- istniejący przeniesiony grzejnik kompaktowy (bocznazasilany) typ wysokość [długość] wymagana wydajność
- projektowany grzejnik kompaktowy (bocznazasilany) typ wysokość [długość] wymagana wydajność
- istniejący grzejnik kompaktowy (bocznazasilany) typ wysokość [długość] wymagana wydajność
- zawór równy 3,50 obr. DN15-LF
- zawór odcinający prosty średnica
- odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym zawór spustowy
- zawór termostatyczny z nastawą wstępną nastawa wstępna średnica
- zawór powrotny bez nastawy wstępnej średnica
- obudowa grzejnika

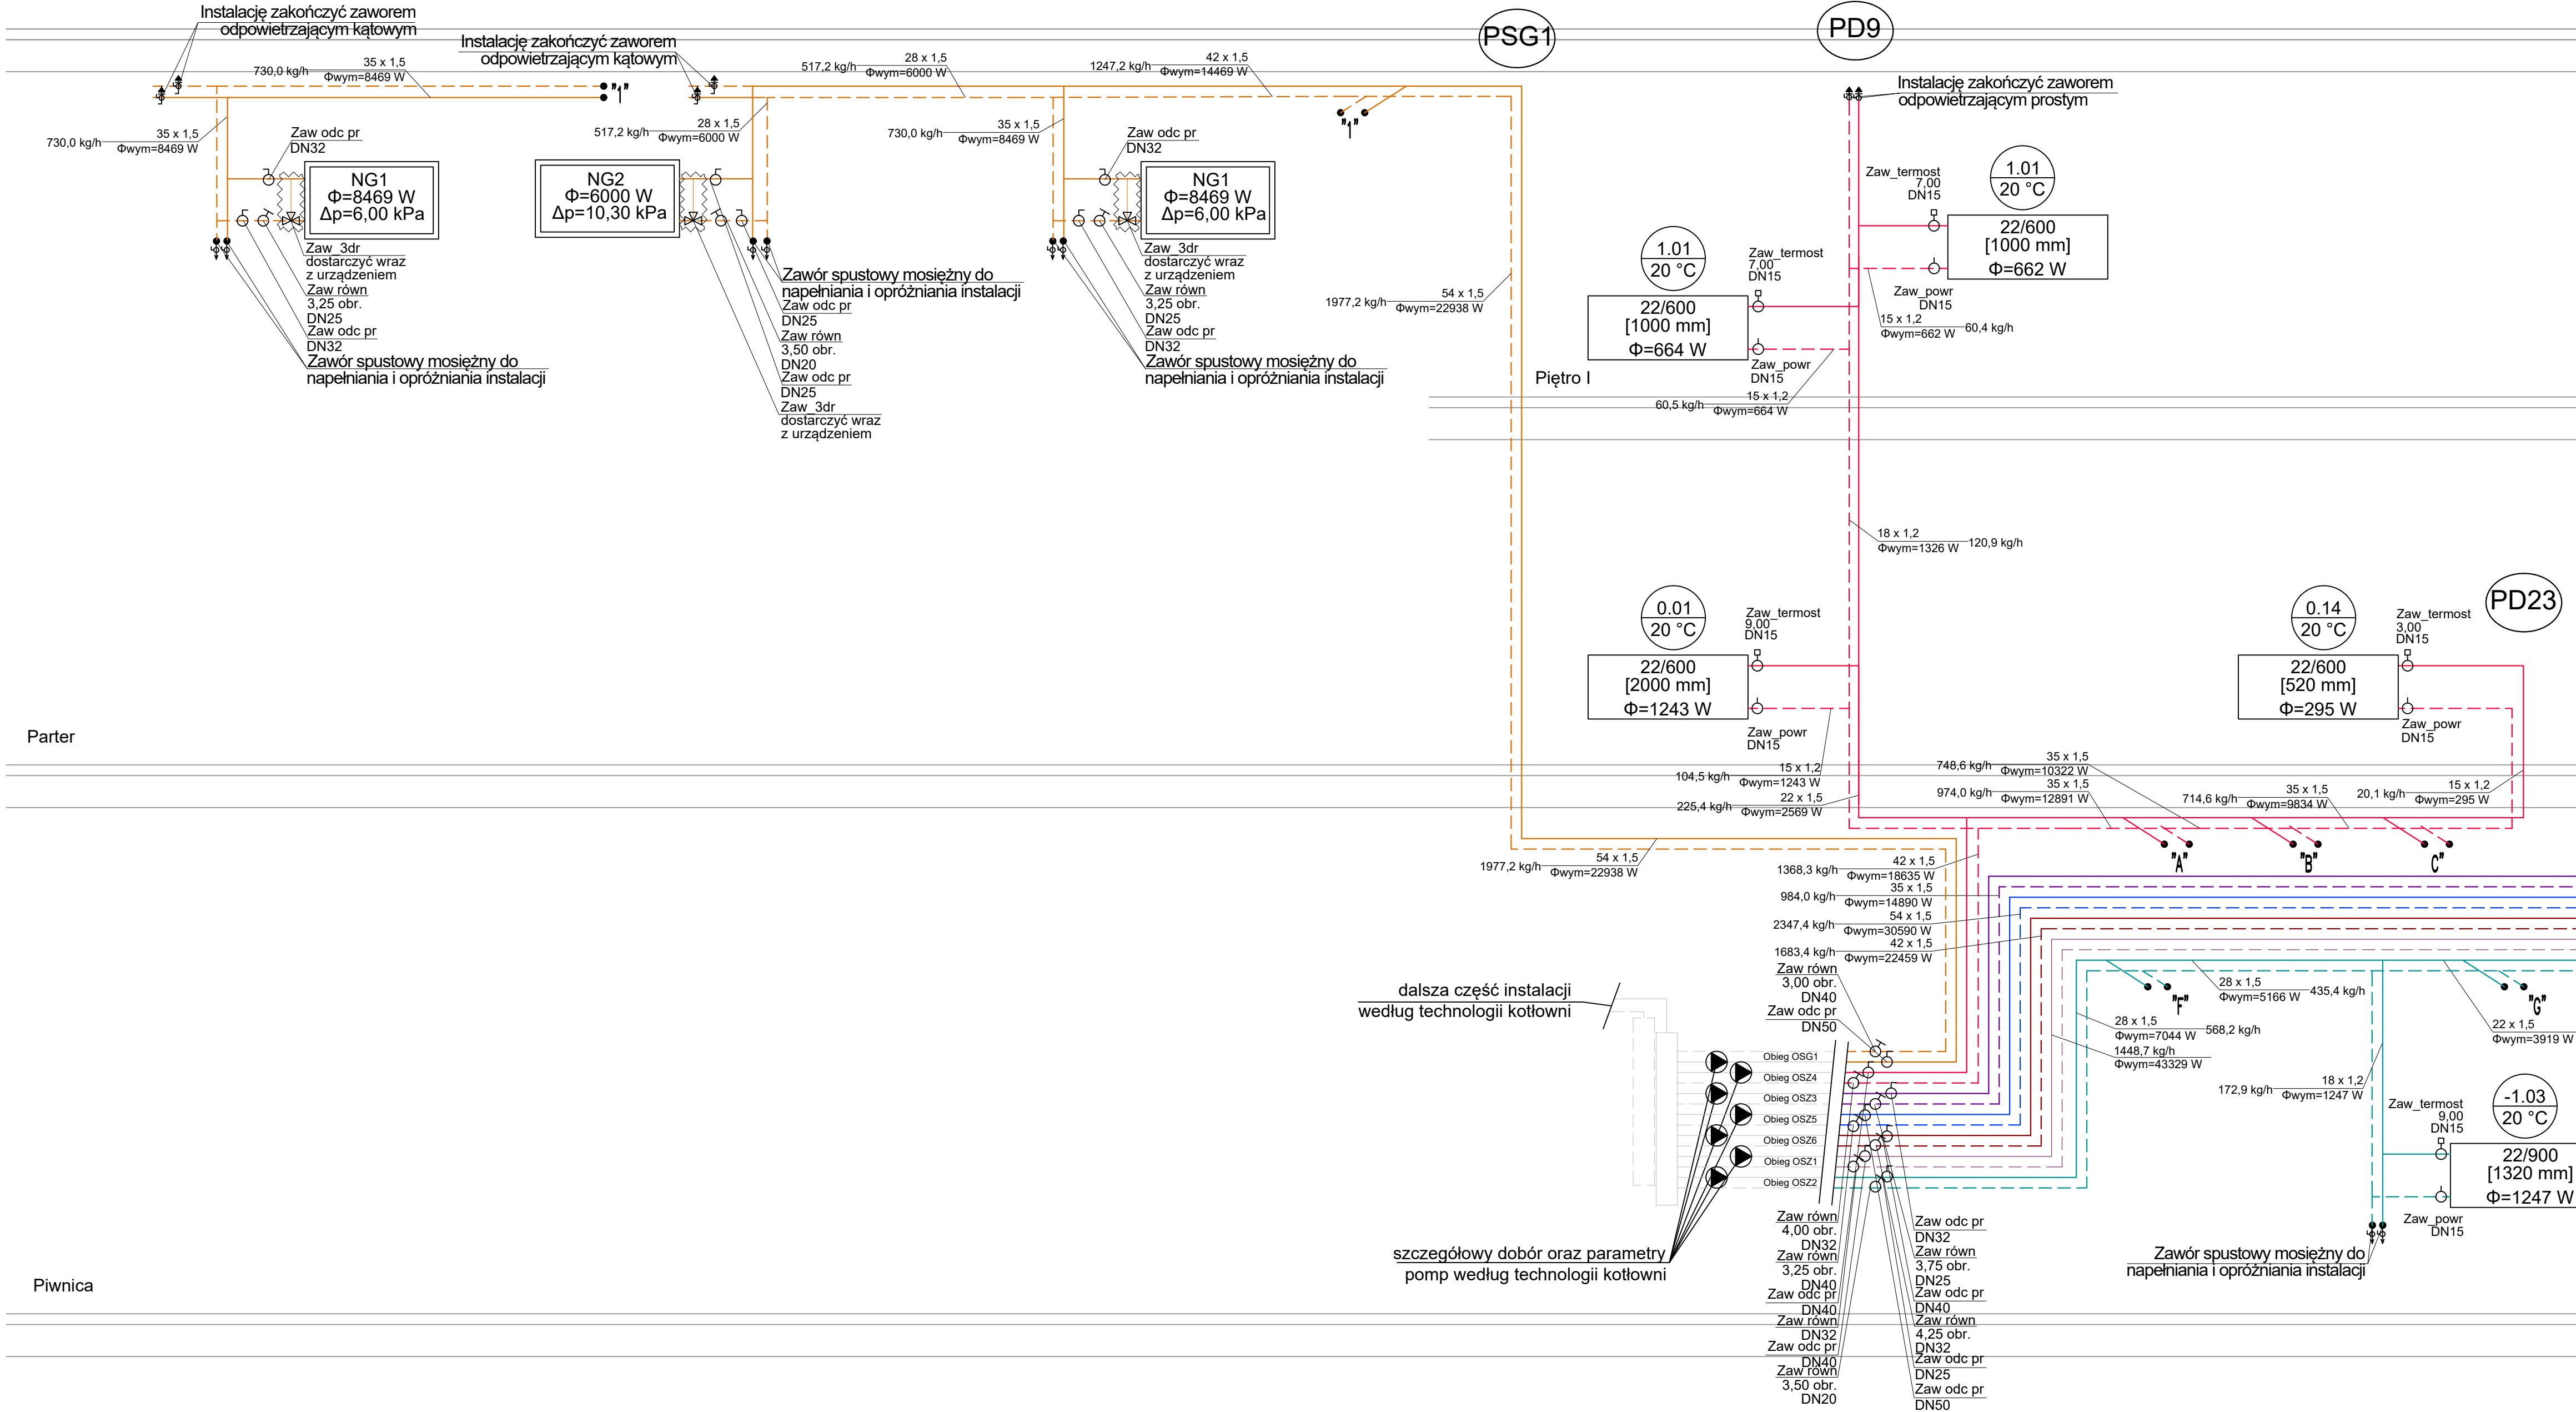

ciąg dalszy wg
rysunku CO-5.2

		PROJECT FOR YOU SP. Z O.O. Ul. Niepołomska 42, 31-572 Kraków NIP 675-176-00-22 tel. (+48) 606 93 18 63	
TEMA: PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WSKAZANIEM DZIAŁAŃ REMONTOWO-NAPRAWCZYCH W ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ, MONTAŻEM POMP CIEPŁA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH POMP CIEPŁA ORAZ PODLEGAJĄCYCH REMONTOWI URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI W ZESPOLU SZKÓŁ GIMNASTYCZNYCH IM. MARII ŚCIEŻKOWSKIEJ CURIE W ŁAPCZYCY			
ADRES INWESTYCJI: ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNASTYCZNYCH IM. MARII ŚCIEŻKOWSKIEJ CURIE W ŁAPCZYCY ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 36 32-700 BOCHNIA		INWESTOR: GMINA BOCHNIA ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 28 32-700 BOCHNIA	
FAZA		PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA		SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	
NAZWA RYSUNKU		NR RYSUNKU	
Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania		CO-5.1	
DATA		11.2022	
SKALA		1:100	NR UP.
PROJEKTANT:		PODPIS	
MGR INŻ. BEATA KOŃCZAL		MAP/0224/POOS/09	
SPRAWDZAJĄCY:			
MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA		MAP/0461/PBS/19	
OPRACOWANIE:			
MGR INŻ. NATALIA WNEK		-	