



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 10 sierpnia 2020 r.

PRO.DWP.669.567.2020.211247.20.BT.GM

Gmina Miasto Pruszków
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

**WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA
do sieci wodociągowej**
**INFORMACJE TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA
do sieci kanalizacyjnej**

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków bytowych z istniejącego obiektu użyteczności publicznej w ramach inwestycji „Termomodernizacja i przebudowa budynku PM nr 11 ul. Hubala” zlokalizowanego przy **ul. Hubala 2** na **dz. nr ew. 257/1 i 257/2 z obrębu 0023** w Pruszkowie.

Odpowiadając na pismo z dnia 22.07.2020 r. (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 28.07.2020 r.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- a. Zaopatrzenie w wodę ww. obiektu w ilości 1,0 dm³/s na cele socjalno - bytowe (dla 235 osób) oraz w ilości 2,0 dm³/s na cele przeciwpożarowe (do wewnętrznego gaszenia) będzie możliwe z istniejącego przewodu wodociągowego DN 100 w ul. Hubala poprzez istniejące przyłącze wodociągowe po sprawdzeniu jego przepustowości w dostosowaniu do aktualnych i projektowanych potrzeb ww. obiektu wraz z doborem wodomierza.

2. Sieci kanalizacyjnej

- a. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych informacji od służb eksploatacyjnych Spółki odnośnie sposobu odprowadzenia ścieków z ww. nieruchomości, odpowiedź dotycząca przyłączenia do sieci kanalizacyjnej zostanie udzielona w terminie późniejszym.

3. Warunki dodatkowe

- a. Na ewentualną modernizację istniejącego sposobu zaopatrzenia w wodę należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytocznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych”

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100,00 zł (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska
kanówka
Naturalnie TAK :)



(dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) i w oparciu o załączone dane.

- b. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- c. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej w wysokości 0,25 MPa.
- d. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowana jest istniejąca i projektowana będzie zabudowa, i projektowane uzbrojenie.
- e. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociągowym i kanale należy sprawdzić w terenie.

KIEROWNIK
DZIAŁU WARUNKÓW I UZGODNIEŃ
PROJEKTÓW TECHNICZNYCH
Gabriela Połubińska


Do wiadomości:

- 1. Archiwum III (17314)

Załączniki:

- 1. Dane techniczne wodociągowe

Lp.	
1.	A _m
2.	A _T
3.	H _U
4.	B _{eI}
5.	K _r
6.	K _O
7.	K _O
8.	K _O
9.	K _O
10.	H _U
11.	H _U
12.	H _U
13.	H _U
14.	H _U
15.	H _U

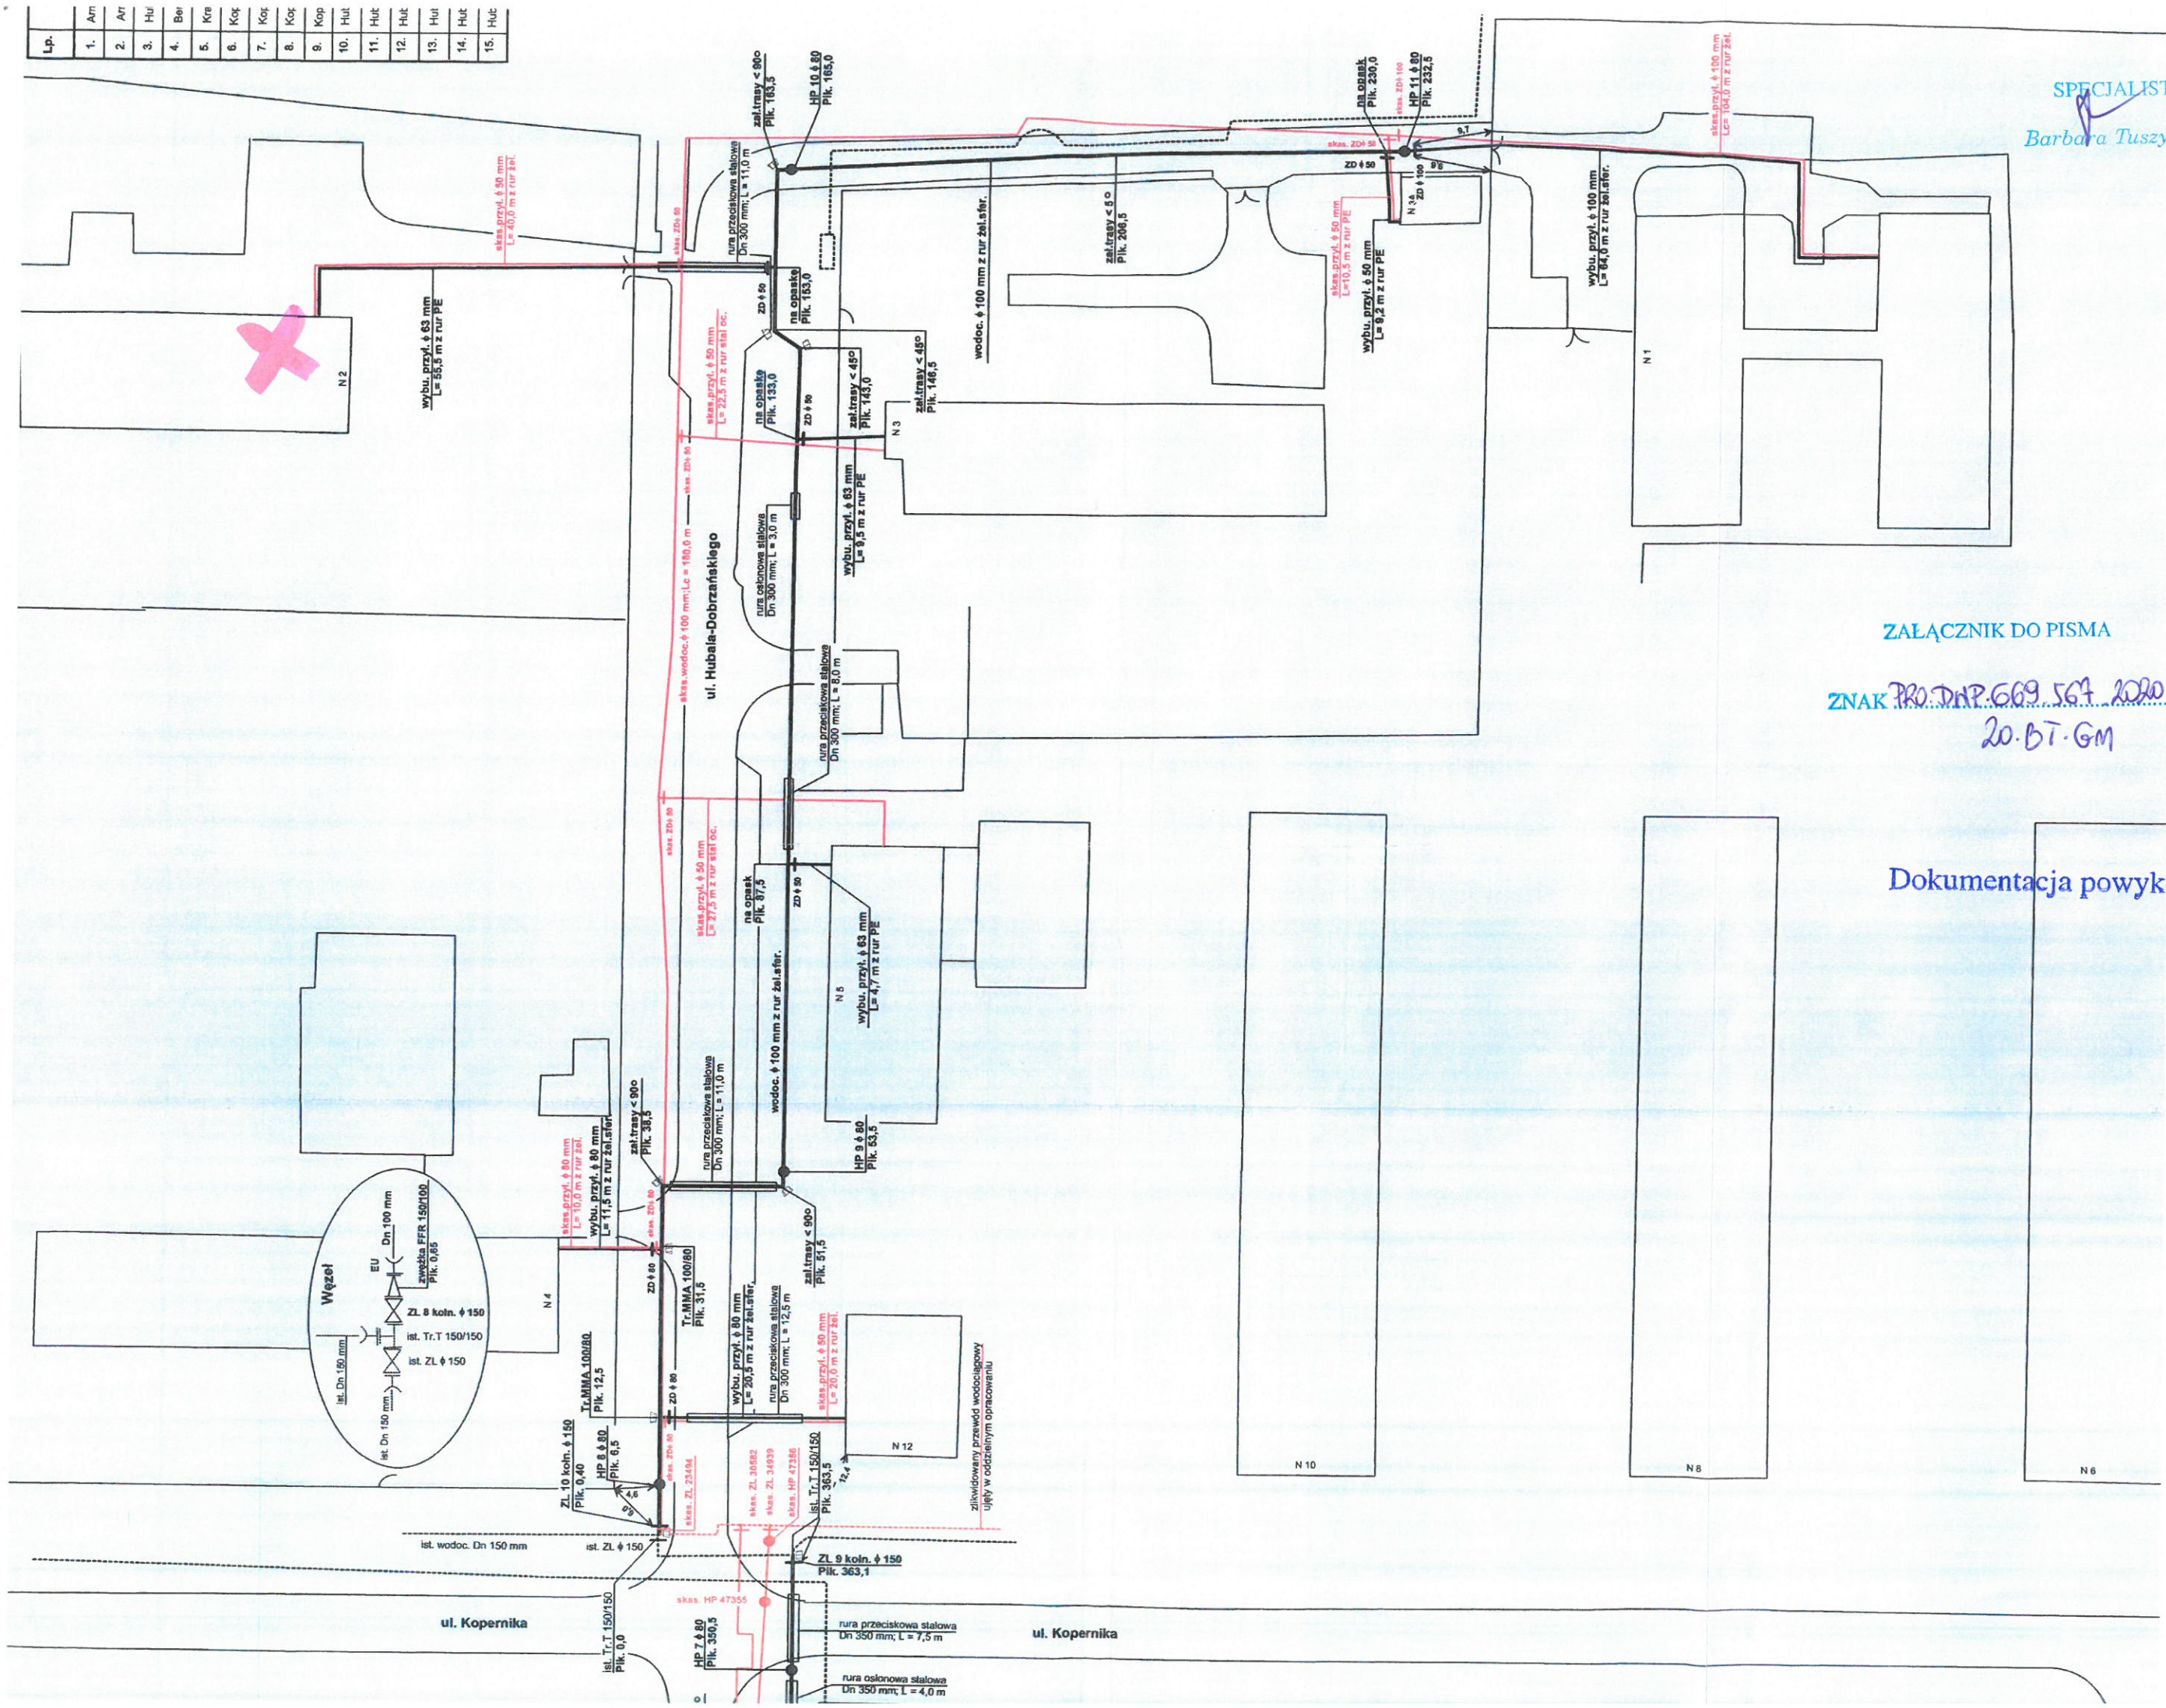


SPECJALISTA
Barbara Tuszyńska

Załącznik do pisma

ZNAK PRO-DNP-669-567-2020-2M247.
20.BT.GM

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza



2010 o naborzeniach niemieckich STT Vg.

