

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

1.Nazwa opracowania:

CZYSTE NIEBO NAD ZAGŁĘBIEM

Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania

2.Adres obiektu budowlanego:

2a/miejscowość Sosnowiec ul. Lenartowicza teren Zajezdni autobusowej PKM Sosnowiec dla działek nr nr 1955/16;1955/14; 1955/13;1955/12;1955/10; 1955/9;2088/1; 2006/13;2006/14;2006/11;2006/12;2006/202089/1; 2980;2981; 2982;2983 obr.0003 .

2b/ miejscowość Sosnowiec ul. Mościckiego dworzec autobusowy PKM dla działki nr 2110 obr.0011.

Dla programu wykorzystano stanowiska postojowe dla istniejącej sieci autobusowej wraz z infrastrukturą w tym opracowany PB nr 35/E/2018 do zasilania autobusów elektrycznych na Zajezdni PKM oraz istniejący przyłącz kablowy nN przy ul. Mościckiego.

3.Nazwy i kody:

LP	KOD /wg CPV/	NAZWA
1	45315300-1	Instalacje niskiego napięcia
2	4523222-1	Podstacje
3	45314300-4	Kładzenie kabli

4.Nazwa i adres zamawiającego:

**Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
41-219 Sosnowiec ul. Lenartowicza 73**

Umowa/Zlecenie:

**PKM/ZS/ZO
1408/2019
2019-05-15**

5.Nazwa i adres jednostki projektowania:



**Usługi –Projektowanie i Pomiary Instalacji
Elektrycznej >inż. Eugeniusz Lizończyk**

43-600 Jaworzno ul. Filaretów 15B

Opracował:

**Inż. Eugeniusz Lizończyk
Nr UPR.752/76 UW Katowice
Czł.OŚIIB nr SLK/IE/5157/02
Rzecznawca SEP nr UPR.952/8 W-wa
Certyfikat Europejski Laur Wiarygodności**

6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

1. Strona tytułowa	str.1-2
2. Część opisowa	str.3
2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	str.3
2.2. Informacja ogólna	str.3
2.2.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	str.3
2.2.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	str.4
2.2.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe	str.5
2.2.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	str.7
3. Część informacyjna	str.13
A. Informacje dotyczące Zajezdni PKM Sosnowiec ul. Lenartowicza 73	str.15
B. Informacje dotyczące Dworca Autobusowego Sosnowiec ul. Mościckiego	str.40
C. Informacje dotyczące: Zlecenia PFU, Upoważnienia oraz Uprawnień	str.65
Załącznik nr 1 Ładowarki 80 kW Plug-In	
Załącznik nr 2 Ładowarki 250 kW	
Załącznik nr 3 Ładowarki 190 kW	
Załącznik nr 4 System Monitorowania Pracy (SMP) ładowarek	
Załącznik nr 5 Schemat zasilania ładowarek	
Załącznik nr 6 Projekt Budowlany nr 35/E/2018	

2. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

W ramach PFU przewidziany jest :

- 1) Zakup 14 sztuk nowych autobusów elektrycznych.
- 2) Zakup 8 sztuk ładowarek Plug-in o mocy 80 kW, zlokalizowanych na terenie Zajezdni autobusowej PKM przy ul. Lenartowicza 73 w Sosnowcu. Ładowarki (ozn. Ł3 do Ł-10). Szczegóły ich opis został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego PFU.
- 3) Zakup 2 sztuk ładowarek pantografowych o mocy 250 kW, zlokalizowanych na terenie Zajezdni autobusowej PKM przy ul. Lenartowicza 73 w Sosnowcu. Ładowarki (ozn. Ł1 do Ł-2). Szczegóły ich opis został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszego PFU.
- 4) Zakup 1 sztuki ładowarki pantografowej o mocy 190 kW, zlokalizowanej na dworcu autobusowym przy ul. Mościckiego w Sosnowcu. Szczegóły jej opis został przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszego PFU.
- 5) System monitorowania pracy (SMP) ładowarek. Szczegóły jego opis został przedstawiony w załączniku nr 4 do niniejszego PFU.
- 6) Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej na terenie Zajezdni autobusowej w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych.

2.2. Informację dodatkowe

- 1) PFU wyłącznie sygnalizuje zakup 14 nowych autobusów, których opis zawarty został w innych załącznikach SIWZ. Informacja ta podawana jest w celu zapewnienia pełnej kompatybilności autobusów i infrastruktury o których mowa w ust. 2.1. pkt. od 2 do 4.
- 2) Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej na terenie Zajezdni autobusowej w Sosnowcu, o której mowa w ust. 2.1. pkt. 6, jest objęte odrębnym postępowaniem przetargowym. Został wybrany wykonawca, inwestycja w trakcie realizacji.

2.2.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Na podstawie informacji o aktualnym stanie oraz aktualnie obowiązujących projektach oraz warunkach technicznych, wynikają następujące uwarunkowania:

- 1) PFU określony przez Zamawiającego musi być zgodny z:
 - Decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 51/19/W-CP z dnia 16.05.2019r.
 - Projektem Budowlanym nr 35/E/2018 i wydanym pozwoleniem na budowę (decyzja nr 493/29 z dnia 28.05.2019r.)
 - Decyzją Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym WDR-I.7226.413.2018.WG
- 2) zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania dla instalacji nowo wykonywanych zgodnie z warunkami i terminami określonymi w dokumentacji przetargowej,
- 3) należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan działek, a niezbędne do zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych,
- 4) transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach Zajezdni PKM czy obsługi Dworca autobusowego,
- 5) teren prac winien być wygradzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygradzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego,
- 6) wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia,
- 7) nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.

Teren przewidziany na zabudowę systemu ładowania należy do: Gminy Miasta Sosnowiec, Gminy Miasta Czeladź, Gminy Miasta Będzin i Gminy Miasta Dąbrowa Górnicza.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2.2.2. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe

Projektowane miejsca ładowania autobusów elektrycznych na istniejącej zajezdni PKM przy ul. Lenartowicza oraz Dworcu autobusowego przy ul. Mościskiego należy zaprojektować przyjmując zgodnie z warunkami zagospodarowania, że :

- Przedmiotowe inwestycje nie będą powodować negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na działki sąsiednie a szczególnie:
- Nie przewiduje się żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej obiektu powodujących jakiegokolwiek emisji hałasu i wibracji,
- Nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód oraz nie przewiduje się wycinki drzew,
- Nie zmienia stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje naruszenie istniejących stosunków wodnych,
- Nie narusza praw osób trzecich i dostęp do mediów,
- Roboty budowlane i zabezpieczenia nie będą powodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu środowiska, warunków zdrowotno-sanitarnych,
- Zagospodarowanie mas ziemnych w ramach niwelacji terenu z wywozem nadwyżki na miejsce składowania odpadów,
- Przedmiotowe inwestycje nie kolidują z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 t.j. z późniejszymi zmianami) Lokalizacja inwestycji nie jest objęta ochroną konserwatorską i architektoniczną.
- Przedmiotowe inwestycje nie będą zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U./2019 poz.1839) Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.
- Przedmiotowe inwestycje nie naruszają zasobów przyrody określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.1614 t.j. z późn.zm.). Teren inwestycji znajduje się poza obszarem Natura 2000. Teren inwestycji nie wpływa na zmianę środowiska i krajobrazu.
- Przedmiotowe inwestycje są położone poza obszarem oddziaływania górniczego, oraz poza terenami osuwiskowymi.
- Tereny działek zgodnie z mapami kwalifikacyjnymi są gruntami położonymi w obszarze administracyjnym miast i mogą być przeznaczone na cele budowlane. Przedmiotowe działki nie leżą w terenie o charakterze zastrzeżonym, o którym mowa w aktualnie obowiązującym prawie geodezyjno-kartograficznym.

Przedmiotowe inwestycje znajdują się na terenach istniejącej Zajezdni PKM oraz istniejącego Dworca autobusowego i będą wykorzystywać istniejącą infrastrukturę w zakresie:

- Terenów postojowych autobusów,
- Bram wjazdowych,
- Oświetlenia ulicznego,
- Ogrodzenia placu,
- Monitoringu bezpieczeństwa, System wizualizacji określony przez Zamawiającego w SIWZ.
- Oznakowania pionowego i poziomego,
- Innych elementów wynikających z opracowanej przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji projektowej.

Wszystkie nawierzchnie powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 2016 poz.124 z późn.zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wykonawca na etapie sporządzania projektu wykonawczego uzgodni z Zamawiającym szczegółową kolorystykę i wygląd poszczególnych elementów.

Podział prac należy rozdzielić na dwa etapy, tj:

- 1) *Prace projektowe*

- a) Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej zgodnie z Prawem Budowlanym, wykonawczej i powykonawczej o zakresie i treści dostosowanej dla potrzeb zrealizowania przedmiotowego zamówienia- szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r., wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dla potrzeb prac projektowych oraz uzgodnienie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym także uzyskania pełnoprawnej decyzji pozwolenia na budowę (Dz.U.2013 poz. 1129 z późn.zm.),
- b) Opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym w ilości 2 sztuk (do wyboru: USB,CD,DVD) w formacie PDF oraz w ogólnie dostępnym formacie np.doc dla tekstów, umożliwiającym edycje tekstów i rysunków,
- c) Opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień,
- d) Sporządzenie harmonogramu budowy,
- e) Przekazanie dla Zamawiającego wymienionej dokumentacji w 5 egzemplarzach w wersji drukowanej w języku polskim plus 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,
- f) Zorganizowanie szkolenia i przeszkolenia personelu Zamawiającego i Operatora w zakresie prawidłowej eksploatacji stacji ładowania autobusów.

2) *Prace budowlane i instalacyjne – zakres robót budowlanych i instalacyjnych w tym:*

- a) Wykonanie robót budowlanych montażowych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją wykonawczą i ruchową oraz warunkami przyłączenia TAURON DYSTRYBUCJA SA w zakresie sieci elektroenergetycznej i uzyskaniem pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót.

2.2.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe

Właściwości wymienione poniżej będą założeniami do wykonania projektu technicznego (wykonawczego i powykonawczego) przedmiotowego zadania.

1. Lokalizacja stacji ładowania na Zajezdni PKM ul. Lenartowicza

- 2 sztuk ładowarek pantografowych o mocy 250 kW. Ładowarki oznaczone jako ŁP-1 ;ŁP-2
- 8 sztuk ładowarek Plug-in o mocy 80 kW .Ładowarki oznaczone od Ł-3 do Ł-10


Zakres inwestycji na Zajezdni PKM Sosnowiec.

Jak już wskazano w ust. ust. 2.2. pkt. 2 w ramach PFU w odrębnym postępowaniu przetargowym realizowane jest zadanie „Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej na terenie Zajezdni autobusowej w Sosnowcu.”

W ramach tego zadania będzie realizowana stacja dwutransformatorowa 20/0,4 kV „PKM-ST” typu MRW-bSp-20/2x1600-8 o następującym układzie w zakresie sieci kablowej SN i rurarzu nN oraz rurarzu sieci kablowej teletechnicznej.

Szczegółowy zakres na planie w skali 1:500 –rys. nr E-1, został przedstawiony w Projekcie Budowlanym 35/E/2018 stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego PFU.


2. Lokalizacja stacji ładowania na Dworcu autobusowego ul.Mościckiego

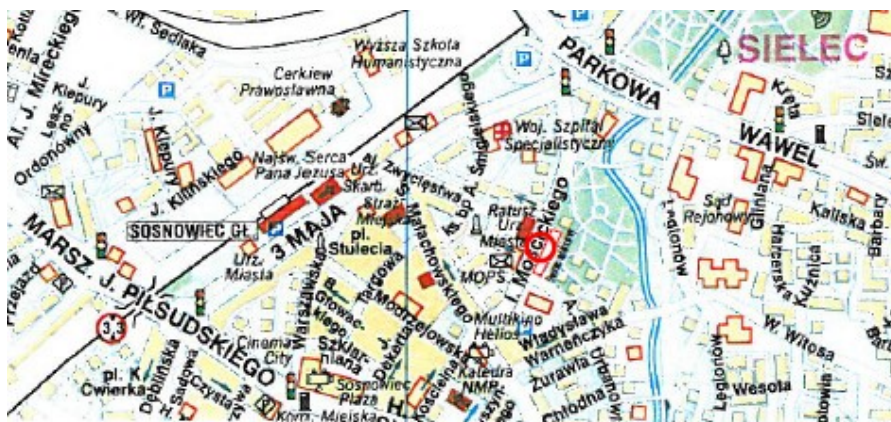

ORIENTACJA :20000


PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
Sosnowiec , czerwiec 2019

Plan zabudowy ładowarki 190 kW

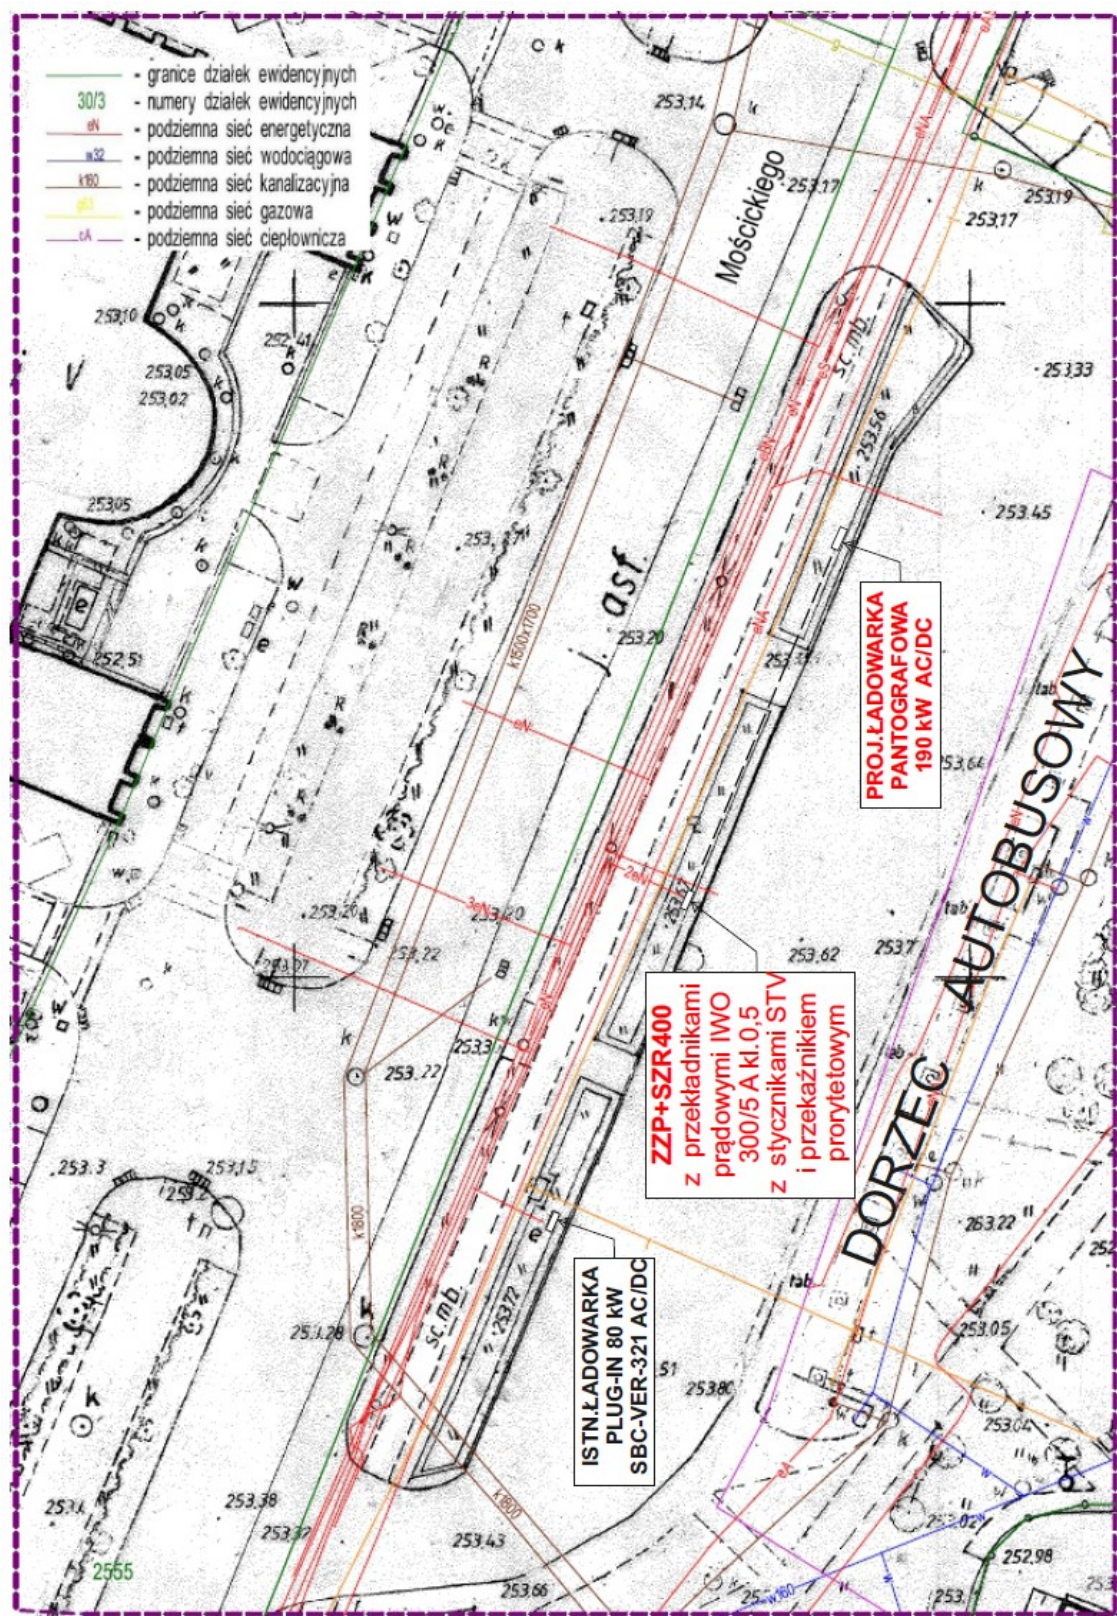

Ładowarka pantografowa 190 kW będzie miała priorytet na istniejącą ładowarką plug-in 80 kW.

Schemat zasilania ładowarki 190 kW

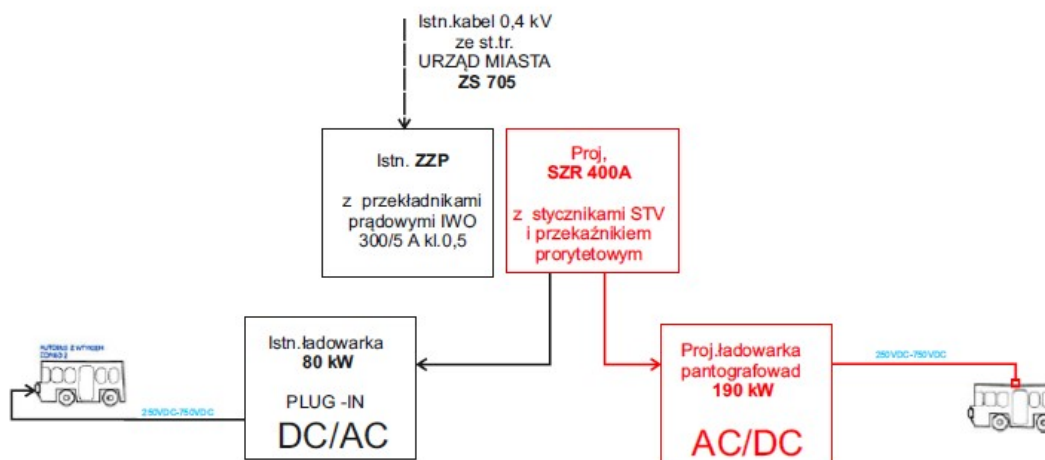

2.2.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.2.4.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zadanie dzieli się na dwa etapy:

Etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń

Etap II - wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z pełną obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą.

Dokumentacja techniczna winna być wykonana z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami, uwzględniając m.in.:

- szczegółowa inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacyjnym, jako podstawa opracowania projektu budowlano-wykonawczego,
- zaprojektowanie instalacji elektrycznej.

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć.

2.2.4.2. Wizualizacja elementów infrastruktury

o których mowa w pkt:

- 1/ Zakup 8 sztuk ładowarek Plug-in o mocy 80 kW, zlokalizowanych na terenie Zajeźdźni autobusowej PKM przy ul. Lenartowicza 73 w Sosnowcu. Ładowarki (ozn. Ł3 do Ł-10). Szczegółowy ich opis został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego PFU.
- 2/ Zakup 2 sztuk ładowarek pantografowych o mocy 250 kW, zlokalizowanych na terenie Zajeźdźni autobusowej PKM przy ul. Lenartowicza 73 w Sosnowcu. Ładowarki (ozn. Ł1 do Ł-2). Szczegółowy ich opis został przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszego PFU.
- 3/ Zakup 1 sztuki ładowarki pantografowej o mocy 190 kW, zlokalizowanej na dworcu autobusowym przy ul. Mościckiego w Sosnowcu. Szczegółowy jej opis został przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszego PFU.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno- użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przedstawiona w PFU koncepcja jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (dobór okablowania, szczegółów urządzeń i innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane (tylko i gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej będą wymagały przedstawienia certyfikatów, że spełniają one oczekiwane parametry techniczne i zostały dopuszczone do obrotu w Polsce i UE.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno- usługowym oraz warunki umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane - odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,
- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną.

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia złożonej jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzajów odbiorów:

- zatwierdzenie dokumentacji,
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór końcowy
- odbiór po okresie gwarancji,

Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona protokołem odbioru przez osobę sprawującą nadzór i kontrolę nad wykonaniem przedmiotu umowy.

2.2.4.3. W odniesieniu do przygotowania terenu (robót)

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane wg Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, Wykonawca na podstawie sporządzonej przez siebie inwentaryzacji zieleni dokona ewentualnego usunięcia (wycinki) zakwalifikowanych drzew i krzewów po uzyskaniu prawomocnej decyzji administracyjnej oraz zgodnie z tą decyzją dokona nasadzeń bądź innych działań kompensacyjnych określonych w tej decyzji.

Teren budowy nie posiada niezbędnych przyłączy wody i elektroenergetycznych w związku z tym całość zaopatrzenia w media leży po stronie Wykonawcy. Wywozu gruzu i odpadów komunalnych czy budowlanych Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie.

Teren budowy nie może całkowicie, w sposób uniemożliwiający korzystania z nich, zajmować istniejących dróg wewnętrznych w obiekcie, jak również nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownikowi do już funkcjonujących rozwiązań. Projekt budowlano-wykonawczy powinien zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy i sposobu prowadzenia prac.

2.2.4.4.W odniesieniu do architektury

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza wymagań w odniesieniu do architektury.

2.2.4.5.W odniesieniu do konstrukcji

Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym, zaakceptowanym i uzgodnionym przed złożeniem o pozwolenie na budowę przez Zamawiającego.

2.2.4.5.W odniesieniu do instalacji

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczególnych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p.pożarowych.

Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać przewodami miedzianymi pięciodrutowymi. Sposób prowadzenia instalacji zostanie określony podczas projektowania ze szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych instalacji przyłączeniowej.

Rozdzielnice wykonać za pomocą szaf metalowych lub plastikowych wolnostojących zamykanych na klucz zachowując właściwy stopień szczelności min.IP 55 Oszynowanie rozdzielnic wykonać jako miedziane. Rozdzielnice wyposażać w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji.

Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności.

Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.) Wszystkie elementy wyposażenia wewnątrz wbudowane i połączone na stałe zze stają ładowania, leżą w gestii Wykonawcy.

2.2.4.6.W odniesieniu do materiałów budowlanych

Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę powinny być nowe i o najlepszej jakości (w gatunku I), a zamontowane urządzenia (o udokumentowanym pochodzeniu) wyprodukowane w roku wbudowania lub w roku poprzedzającym rok wbudowania (Zamawiający nie dopuszcza dostawy urządzeń pochodzącym z rynku wtórnego – urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego i niedemonstracyjnej).

2.2.4.7.W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robót teren przylegający do inwestycji należy uporządkować w taki sposób aby w maksymalnym stopniu przywrócić stan z przed rozpoczęcia robót budowlanych. Zagospodarowanie placu postojowego wg opracowanej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji.

2.2.4.8.W odniesieniu do wymagań eksploatacyjnych

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonywane na wysokim poziomie jakościowym.

2.2.4.9.Pozostałe, istotne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wszystkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp., będą wykonane wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań oraz ewentualnych zmian i uzgodnień, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem oraz poleceniami i uzgodnieniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę

na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy, każdorazowo na prośbę Zamawiającego, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych zamówieniem.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonywanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne, uszkodzenia uzbrojenia ziemnego terenu, (urządzenia takie jak sieci wod-kan., gazowe, c.o., kable elektroenergetyczne, telefoniczne i inne), znajdujące się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na planach uzbrojenia podziemnego terenu itp. Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia oraz do przebudowy kolidującego z robotami istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, na podstawie opracowanych przez siebie projektów wykonawczych usunięcia kolizji. Forma, zakres oznakowanych elementów, a także wygląd i treść oznakowania musi zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

- 1) Zabezpieczenie placu budowy
 - a) Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca ogłosi publicznie przed rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym Umieści w miejscach oraz ilościach tablice informacyjne, których treści forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
 - b) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru wstecznego robót.
 - c) Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu robót, w tym wykonania ogrodzeń, instalacji i punktów poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb robót zabudowań i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac.
 - d) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do chrony robót, pracowników, społeczności i innych.
 - e) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
- 2) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
 - a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
 - b) W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
 - c) Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:
 - lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
- 3) Ochrona przeciwpożarowa
 - a) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
 - b) Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych wykorzystanych w czasie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach,
 - c) Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 - d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.
- 4) Materiały szkodliwe dla otoczenia
 - a) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

- b) Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyłaste). Mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
- 5) Ochrona własności publicznej i prywatnej
- a) Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni zieleni oraz pod ziemią na terenie objętych pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
 - b) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.
 - c) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Zamawiającego oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i władze lokalne oraz będzie nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji naziemnych i podziemnych.
- 6) Bezpieczeństwo i higiena pracy
- a) Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.
 - b) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
 - c) Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w ofercie Wykonawcy i w umowie.
 - d) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, oświadczenia sporządzonego Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”.
- 7) Ochrona i utrzymanie robót
- a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia do chwili odbioru przez Zamawiającego.
 - b) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru.
 - c) Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego.
- 8) Stosowanie się do przepisów prawa
- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
- 9) Materiały
- a) W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań

i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.

- b) Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
- c) Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
- d) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania inwestora w czasie postępu robót.

10) Dziennik Budowy

- a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazywania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik Budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu z dokumentacją powykonawczą.
- b) Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
- c) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu (lub wskazanemu przez niego Inspektorowi Nadzoru) do ustosunkowania się.
- d) Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

11) Odbiór robót

- a) Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
 - dokumentację projektową z naniesionymi zmianami
 - uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających ulegających zakryciu
 - ewentualne notatki i ustalenia techniczne (Dziennik Budowy)
 - wyniki pomiarów kontrolnych i badań
 - atesty jakościowe wbudowanych materiałów
 - operat geodezyjny powykonawczy
 - inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowania lub/i zgłoszenia zakończenia budowy
- b) Sprawozdanie techniczne określone w treści SIWZ
- c) Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie (jeśli będzie wymagane) lub/i dokona prawomocnego zgłoszenia zakończenia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną stanu istniejącego.
2. Inne informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia
 - 2.1 Dokumentacja techniczna
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z późn.zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy z dnia 27.04.2001r, Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 t.j. z późn.zm.)wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
 - 2.2 Forma dokumentacji technicznej
Wykonawca dostarczy wszystkie rysunki i pozostałe dokumenty Wykonawcy wchodzące w zakres dokumentacji projektowej. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia 5 (słownie: pięć) egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do zrealizowania celu, któremu ma służyć. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy. Objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich.
Wersja elektroniczna dokumentów Wykonawcy musi zostać wymedytowana w formie zapisu na nośniku elektronicznym w ilości 2 sztuk (do wyboru USB, CD, DVD)w formacie PDF oraz w ogólnie dostępnym formacie, umożliwiającym edycje tekstów i rysunków.
3. Inne elementy objęte zamówieniem
 - Ustanowienie Kierownika Budowy (kierownik robót budowlanych)
 - Ustanowienie kierownika w branży elektrycznej
 - Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy
 - Wytyczenie robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych , zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym :
 - wytyczenie geodezyjne w terenie,
 - wykonanie niwelacji terenu,
 - wykonanie wszystkich obiektów budowlanych, które zostały wymienione w PFU,
 - wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, niezbędnych do skutecznego wykonania przedmiotu umowy.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu. W przypadku wystąpienia kolizji, uzgodnić je z użytkownikami, uprawnionymi podmiotami oraz zgłosić właściwym organom w celu uzyskania decyzji zezwalających na realizację.

 - 3.1 Harmonogram prac
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy terminowy harmonogram rzeczowy. Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych (budowa i odbiory).
 - 3.2 Odpowiedzialność Wykonawcy
Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z umową, projektami i poleceniami Zamawiającego prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.
 - 3.3 Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń na realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.

3.4 Przekazanie Placu Budowy

1. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt 2 przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę gotowości do przejęcia placu budowy.
2. Warunkiem przekazania terenu budowy jest:
 - a. sporządzenie listy pracowników wraz z aktualnymi badaniami okresowymi pracowników, szkoleniami BHP oraz stosownymi uprawnieniami,
 - b. sporządzenie listy sprzętu wraz z aktualnymi przeglądami okresowymi,
 - c. odbycie przez pracowników wstępnego szkolenia BHP i P.poż. przeprowadzonego przez pracowników Zamawiającego,
 - d. zastosowanie się do „Zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska obowiązujące na terenie PKM Sosnowiec Sp. z o. o. dostawców/wykonawców/ najemców”.
3. Po przyjęciu placu budowy Wykonawca staje się gospodarzem w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.

3.5 Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

3.6 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę placu budowy.

3.7 Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekt należy realizować z takich materiałów i wyrobów w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP.

3.8 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych.

3.9 Wykonanie robót

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposażenia oraz ukończenia robót określonych umową, a także do usunięcia wszelkich ewentualnych usterek, czy wad przedmiotu zamówienia

3.10 Odbiór Robót

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową, Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza przedstawiciel Zamawiającego. Pozostałe informacje w ramach SIWZ.

4. Termin wykonania

4.1 Termin wykonania został określony w SIWZ, z zastrzeżeniem pkt. 2.

- 4.2 Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy wizualizację elementów infrastruktury o których mowa w ust. 2.1. pkt. od 2 do 4 w co najmniej dwóch wariantach. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego przedstawionej wizualizacji (żadnego z 2 wariantów) Wykonawca przedstawia ponownie do akceptacji w terminie 5 dni roboczych zmienioną w oparciu o wytyczne Zamawiającego wizualizację.

Jednocześnie do PFU dołącza się materiały uzyskane przez Zamawiającego.

A. Informacje dotyczące Zajezdni PKM Sosnowiec ul. Lenartowicza 73

- 1) Pozwolenie na budowę Decyzja nr 493/19 WAB.6740.1.16.2019.TE T-10620
z dnia 28.05.2019r od str.16 do str.19
- 2) Protokół z Narady Koordynacyjnej WGG.6630.183.2018 z dnia 18.12.2018r.
od str.20 do str.25
- 3) Warunki Przyłączenia wydane przez Tauron Dystrybucja SA nr WP/028870/2018/O07/R02
z dnia 05.07.2018r od str.26 do str.30
- 4) Decyzja o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 51/19/W-CP WPP.6733.1.33.2019. MCH/RL
T-Nr.79325 z dnia 16.05.2019r od str.31 do str.33
- 5) Wypis z Rejestru Gruntów od str.34 do str.39

Prezydent Miasta Sosnowca
Aleja Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
(oznaczenie organu
wydającego decyzję)

Sosnowiec, 28.05.2019 r.
(miejscowość i data)

WAB.6740.1.16.2019.TE
T-10620

(nr rejestru organu wydającego decyzję)

DECYZJA NR 493/19

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 14.01.2019 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

dla:

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o., 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

obejmujące:

nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego: **budowa kontenerowej dwutransformatorowej stacji „ST-PKM” 20/0,4 kV w obudowie betonowej w gabarycie 2x1600 kVA z 8-ma polami 20 kV w SF6 i SZR po stronie 2x 9 polowej rozd. 0,4 kV wraz z powiązaniem kablowym po stronie 20 kV i rurarzem dla kabli 0,4 kV i teletechnicznych w ramach zadania „Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Lenartowicza dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych”**

adres zamierzenia budowlanego: **dz. nr 1933/6, 1955/9, 1955/10, 1955/11, 1955/12, 1955/13, 1955/14, 1955/15, 1955/16, 2006/11, 2006/12, 2006/13, 2006/14, 2006/20, 2006/21, 2087/8, 2088/1, 2089/1, 2980, 2981, 2982, 2983 obręb Zagórze przy ul. Lenartowicza w Sosnowcu**

rodzaj(-e) obiektu(-ów) albo robót budowlanych: **budowa,**

funkcja zabudowy: **infrastruktura techniczna**

rodzaj zabudowy: **obiekty infrastruktury technicznej**

imię i nazwisko autora projektu oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego:

inż. Eugeniusz Lizończyk

specjalność instalacyjno-inżynierska bez ograniczeń, nr upr. bud. 752/76

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nr SLK/IE/5157/02

inż. Jacek Gattermayer

specjalność konstrukcyjno-budowlana nr upr. bud. 52/80

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa nr SLK/BO/5760/01

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego, rodzaj(e) obiektu(-tów) albo robót budowlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imię i nazwisko projektanta oraz specjalność, zakres i numer jego uprawnień budowlanych oraz informacja o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)

z zachowaniem następujących warunków:

- 1) roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, spełniając wszystkie wymagania określone w dokonanych uzgodnieniach, uzyskanych opiniach i decyzjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia;
- 2) w trakcie robót budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych;

- 3) należy odpowiednio zabezpieczyć teren budowy;
- 4) kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy;
- 5) kierownik budowy (robót) jest obowiązany umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
- 6) szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
 - a) obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego

wynikających z: ³⁾

1. art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
2. art. 42 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
3. art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
4. art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
5. art. 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w zw. z § 2 ust. 1 pkt 3 d) oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

UZASADNIENIE

W dniu 14.01.2019 r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o., o pozwolenie na budowę dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202 ze zm.) do wniosku o pozwolenie na budowę należało w niniejszym przypadku dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wymagane prawem dokumenty zostały przedłożone.

Z uwagi na stwierdzenie naruszeń w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego, zgodnie z art. 35 ust. 3 postanowieniem z dnia 11.03.2019 r. nałożono na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w terminie do 27.05.2019 r. Inwestor wykonał obowiązek określony w ww. postanowieniu, przedkładając w dniu 22.05.2019 r. poprawione egzemplarze projektu.

Wymagania określone w art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego zostały tym samym spełnione.

Projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 51/19/W-cp z dnia 16.05.2019 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Sosnowca oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 416/XXXII/08 Rady Miejskiej z dnia 28.08.2008 (Dz. U. Woj. Śl. nr 181 poz. 3305).

W związku z zainstalowaną mocą elektryczną powyżej 1000 kW oraz przyjętym posadowieniem obiektów nałożono na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane stanowi, iż w razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.).

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ:

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 155 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych)



(pieczęć okrągła)

z up. PREZYDENTA
GOSPODARSTWA
Gminy Sosnowiec
Wydział Administracji i Architektury Budowlanej

mgr inż. arch. Teresa Eder

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują (strony postępowania):

- 1) Inwestor: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o., 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73 (+ 2 egz. projektu budowlanego)
- 2) Gmina Będzin, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20
- 3) Gmina Czeladź, 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45
- 4) Gmina Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
- 5) Gmina Sosnowiec – WGN w/m

Do wiadomości:

- 6) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, 41-200 Sosnowiec (+ 1 egz. projektu budowlanego)
- 7) a/a (+ 1 egz. projektu budowlanego)

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie :
 - 1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 - 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 - 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX, XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i

wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

1) Należy wpisać „budowę” lub „rozbiórkę”.

2) Należy wpisać „budowlany” lub „rozbiórki”.

3) Należy wskazać podstawę prawną nałożenia warunków, np. art. 36 ust. 1 pkt 1–4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405 ze zm.).

4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postępowania, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko.

5) Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Sosnowiec dn. 18.12.2018

Prezydent Miasta Sosnowca

Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 296 05 32, fax. -
email: pkoziel@um.sosnowiec.pl, www: um.sosnowiec.pl

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 18.12.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Aleja Zwycięstwa 20

Naradę przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2101), uwzględniając mapy na których sporządzono projekt, materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarządzających sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: **WGG.6630.183.2018**

Przedmiot narady:

Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej na terenie zajezdni autobusowej

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna	Obręb	Arkusz	Działki
Sosnowiec	0003 Zagórze		1933/6, 1955/10, 1955/11, 1955/12, 1955/13, 1955/14, 1955/15, 1955/16, 1955/9, 2006/11, 2006/12, 2006/13, 2006/14, 2006/20, 2006/21, 2087/8, 2088/1, 2089/1, 2980, 2981, 2982, 2983

Adres: ul.Lenartowicza

Wnioskodawca: Usługi - Projektowanie i Pomiary Instalacji Elektrycznej inż. Eugeniusz Lizończyk, ul. Filaretów 15B, 43-600 JAWORZNO

Przewodniczący narady: Kierownik Referatu PZGiK Dariusz Kubala

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Lp.	Nazwa podmiotu	Uzgodniono (niepotrzebne skreślić)	Imię i nazwisko uczestnika narady	Podpis
1.	Prezydent Miasta Sosnowca	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	Kierownik Referatu PZGiK Dariusz Kubala	KIEROWNIK REFERATU <i>mgr inż. Dariusz Kubala</i>
2.	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA Katowice	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	Przewodniczący Zarządu Zagórze Dariusz Piątek	<i>[Podpis]</i>
3.	Netia S.A. Zespół Utrzymania Usług Rejon Południowy Katowice	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	Przedstawiciel Netia S.A. TADEUSZ BANAS	<i>[Podpis]</i>
4.	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. Oddział w Świerkianach Terenowa Jednostka Eksploatacji Katowice Ruda Śląska	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	NIEOBCNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU <i>mgr inż. Dariusz Kubala</i>

5.	Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Wydział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU <i>mgr inż. Mariusz Kubala</i>
6.	Orange Polska S.A. Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Ewidencja i Standardy Infrastruktury	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU <i>mgr inż. Mariusz Kubala</i>
7.	PKP Cargo S.A.	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU <i>mgr inż. Mariusz Kubala</i>
8.	PKP Energetyka Zakład Górnośląski	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU <i>mgr inż. Mariusz Kubala</i>
9.	PKP Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU <i>mgr inż. Mariusz Kubala</i>
10.	PKP PLK S.A.	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU <i>mgr inż. Mariusz Kubala</i>
11.	PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU <i>mgr inż. Mariusz Kubala</i>
12.	PKP Utrzymanie Sp. z o.o.	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU <i>mgr inż. Mariusz Kubala</i>
13.	Polkomtel Sp. z o.o. Biuro Regionu 2 Katowice	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU <i>mgr inż. Mariusz Kubala</i>
14.	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy Zabrze Rejon Dystrybucji Gazu	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	Pracownik ds. Technicznych Zofia Turek	<i>Zofia Turek</i>
15.	Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego Sosnowiec	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU <i>mgr inż. Mariusz Kubala</i>
16.	Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o.	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU <i>mgr inż. Mariusz Kubala</i>

Prezydent Miasta Sosnowca -

Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 296 05 32, fax, - email: pkoziel@um.sosnowiec.pl, www: um.sosnowiec.pl

strona 2 z 6


Znak sprawy: WGG.6630.183.2018

17.	Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	STANOWISKO INSPEKTORA DS. TECHNICZNYCH mgr inż. Jacek Jastrzębski SLK.4128/OWOS/12 dotyczy: dozwolonych w sposób kredensied, instalacji i urządzeń dotyczy: bez uwag	NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO NIEOBECNY	KIEROWNIK REFERATU mgr inż. Dariusz Kubala
18.	Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono		NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO NIEOBECNY	KIEROWNIK REFERATU mgr inż. Dariusz Kubala
19.	Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono		POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU mgr inż. Dariusz Kubala
20.	Tauron Ciepło Sp. z o.o.	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	Mastalerz Małgorzata		INSPEKTOR Małgorzata Mastalerz
21.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	Robert Polakowski		
22.	TELPOL P.P.M.U.E.	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono		NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU mgr inż. Dariusz Kubala
23.	TK Telekom sp. z o.o. w Katowicach	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono		NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU mgr inż. Dariusz Kubala
24.	T-Mobile Polska S.A. (MAR-TEL Marek Tytoń Przedstawiciel Techniczny T-Mobile Polska S.A.)	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono		NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU mgr inż. Dariusz Kubala
25.	TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	L		SPECJALISTA DS. GEODEZYJNYCH Tomasz Łukaszek
26.	Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Inwestycji Miejskich	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono		NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU mgr inż. Dariusz Kubala
27.	Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Organizacji Zarządzania Drogi i Ruchem Drogowym	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	Witold Janusz		
28.	Urząd Miejski w Sosnowcu WYDZIAŁ ORGANIZACJI I INFORMATYZACJI	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono		NIEOBECNY POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU mgr inż. Dariusz Kubala

Prezydent Miasta Sosnowca -

Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 296 05 32, fax. - email: pkoziel@um.sosnowiec.pl, www: um.sosnowiec.pl

strona 3 z 6

29.	Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono v2608N11 2 W6-16	INSPEKTOR mgr inż. Maciej Grodzicki NIEOBECNY	
30.	Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Gospodarki Nieruchomościami	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	POINFORMOWANO PRAWIDŁOWO	KIEROWNIK REFERATU mgr inż. Dariusz Kubala
31.	Urząd Miejski w Sosnowcu Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	INSPEKTOR mgr inż. arch. Teresa Eder	
32.	Zakład Gazowniczy Zabrze Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zabrze Sekcja Eksploatacji	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	Pracownik ds. Technicznych Zofia Turek	
33.	Zakłady Energetyki Ciepłej S.A.	z uwagami / bez uwag / nie dotyczy / nie uzgodniono	Mariusz Goppert	ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPŁEJ Dział Zarządzania Siecią INSPEKTOR Mariusz Goppert

Prezydent Miasta Sosnowca , Osoba reprezentująca: Kierownik Referatu PZGIK Dariusz Kubala

Bez uwag.

Prezydent Miasta Sosnowca -

Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 296 05 32, fax. - email: pkoziel@um.sosnowiec.pl, www: um.sosnowiec.pl

strona 4 z 6

Dodatkowe stanowiska uczestników narady:

od. 21

Dla kolidujących urządzeń należy wystąpić o wydanie warunków zabezpieczeń lub przebudowę naszych urządzeń elektroenergetycznych do TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie. Pości adresat, ul. Małobogata 181, 42-500 Będzin. Po uprzednim uzyskaniu wywiadów branżowych w TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych
Robert Rożakowski

Ad. 20.

Uzgodniono. Zbliżenia i skrzyżowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i obiektów budowlanych z sieciami ciepłowniczymi, należy dodatkowo uzgodnić z Sekcją Uzgodnień TAURON Ciepło sp. z o.o. oraz wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami pod nadzorem naszego

INSPEKTOR

Małgorzata Mastalerz

od 14

Uzgadnia się z uwagami:

- Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN lub przebudować sieć gazową na koszt inwestora.

Przebudowy lub sposób zabezpieczenia sieci gazowej należy uzgodnić z naszym zakładem.

Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór.

Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Służby w Sosnowcu.

Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi.

Pracownik Służby Technicznych

Zofia Turek

Prezydent Miasta Sosnowca -

Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 296 05 32, fax: - email: pkoziel@um.sosnowiec.pl, www: um.sosnowiec.pl

strona 5 z 6

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

- WZGLĘDNY SZCZEGÓŁNY PRZEWODNICZ
WZGLĘDNY SZCZEGÓŁNY PRZEWODNICZ
WZGLĘDNY SZCZEGÓŁNY PRZEWODNICZ

mgr i/f. Nowiny/Schola

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest część graficzna zawierająca propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W tym celu należy przede wszystkim wypracować jednolite stanowisko i jednolite działania. W tym celu należy przede wszystkim wypracować jednolite stanowisko i jednolite działania.

Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec

strona 6 z 6

Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



Będzin, dn. 2018-07-05

Nr warunków: WP/028870/2018/O07R02

TD/.....

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA



Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Teofila Lenartowicza 73
41-219 SOSNOWIEC

Wnioskodawca:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Teofila Lenartowicza 73
41-219 SOSNOWIEC

Obiekt:

Zakład produkcyjny

Adres przyłączanego obiektu:

ul. Teofila Lenartowicza 73
41-219 Sosnowiec

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2018-04-20. Odpowiadając na wniosek z dnia 2018-04-06, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **1400,0 kW** (wzrost z 300,0 kW) dla zasilania podstawowego, w III grupie przyłączeniowej,
Przyłącze 2: **1000,0 kW** (wzrost z 120,0 kW) dla zasilania rezerwowego, w III grupie przyłączeniowej,
na poniższych warunkach.

ETAP I

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: pole 20kV w stacji 2S1859 Panda zasilanej ze stacji 110/20/6 kV Środula.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu 20kV stacji 2S1859 Panda, w kierunku instalacji Odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu 20kV stacji 2S1859 Panda, w kierunku instalacji Odbiorcy (głowica kablowa własności Odbiorcy).
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: Nie wymaga budowy przyłącza przez Tauron Dystrybucja S.A.,
 - b) w zakresie sieci: Nie wymaga rozbudowy sieci przez Tauron Dystrybucja S.A.,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: dostosowanie urządzeń własności Odbiorcy do zmienionych warunków zasilania.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 20 kV:
 - a) rodzaj układu: pośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przyłączanego Podmiotu.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Sosnowiec, dnia 25.07.2019
godzina Strony od 1-4

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Piłkuła

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Dorota Nowak

5. Do obliczeń przyjąć:
 - a) prąd zwarcia 3-faz: 10,7 kA i czas trwania zwarcia: 0,6 s,*
 - b) prąd zwarcia doziemnego: 550,0 A i czas jego trwania: 0,2 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczące parametrów zwarciovych na średnim napięciu w polu SN GPZ Śródula.
6. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\tan \varphi \leq 0,4$.
7. Sieć SN pracuje w układzie: sieć z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.

ETAP II

IB. Wymagania techniczne - przyłączy 2 (zasilanie rezerwowe)

1. Miejsce przyłączenia: pole 20kV w projektowanej rozdzielni 20kV w stacji 110/20/6kV Jadwiga
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu 20kV projektowanego złącza 20kV, w kierunku instalacji Odbiorcy.
- b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu 20kV projektowanego złącza 20kV, w kierunku instalacji Odbiorcy (głowica kablowa własności Odbiorcy).
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: budowa pola 20kV w projektowanym ZK 20kV,
 - b) w zakresie sieci:
 - wymiana transformatora 110/6kV na transformator 110/20/6kV w GPZ Jadwiga
 - budowa rozdzielni 20kV na terenie GPZ Jadwiga
 - budowa ZKSN 5L na kablu relacji 2S1809 Waldek - 2S1884 ZK Most.
 - budowa kabla 20kV od projektowanej rozdzielni 20kV do projektowanego ZK 20kV
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:
 - budowa kabla w izolacji 20kV od pola 20 kV projektowanego złącza do stacji własności Podmiotu Przyłączanego
 - budowa stacji zgodnie z potrzebami
 - likwidacja istniejącego przyłącza na napięciu 0,4kV ze stacji 2S0662 Krakowska 2
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 20 kV:
 - a) rodzaj układu: pośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przyłączanego Podmiotu.
5. Do obliczeń przyjąć: prądy i czasy zwarcia zostaną określone na etapie projektowania
6. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\tan \varphi \leq 0,4$.
7. Sieć pracuje w układzie: zostanie określony na etapie projektowania

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.;
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe


1. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A projektu wymaganego Ustawą Prawo Budowlane oraz projektu wykonawczego.
6. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń.
7. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
8. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. TAURON Dystrybucja S.A. oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz z późniejszymi zmianami).
11. Podmioty zaliczane do grup przyłączeniowych I-III i VI, przyłączone bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, opracowują instrukcję współpracy ruchowej posiadanych urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem warunków określonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do której te podmioty są przyłączone - „Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostępna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.
12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany agregat prądowłoczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
13. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

14. W sprawie Instrukcji współpracy projektowanych urządzeń elektroenergetycznych z siecią dystrybucyjną TAURON Dystrybucja S.A. należy kontaktować się z naszym Wydziałem Ruchu.
15. **Minimalna wielkość mocy wymaganej dla zabezpieczenia osób i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 120 kW.**

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Kulczyński Dariusz

Grupa: O07R02

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Dyrektor ds. Wątku

Kazimierz Hareźlak

Załączniki:

Zał. Nr 1 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:

1 x OMP

From: [Krok Marcel](#)
Sent: Wednesday, October 17, 2018 7:26 AM
To: eugeniusz.lizonczyk@gmail.com
Subject: RE: materiały do PKM Sosnowiec
Witam

Parametry zwarciove w Warunkach Przyłączenia dla Etapu nr I są prawidłowe.
Parametry zwarciove w Warunkach Przyłączenia dla Etapu nr II są niemożliwe do okr
rozdzielnia 20kV na stacji GPZ Jadwiga nie istnieje jeszcze) w związku z czym proponu
obliczeń dla parametrów z I Etapu

Pozdrawiam

Marcel Krok
Starszy Specjalista ds. Automatyki Sieciowej SN i nN
Wydział Ruchu (ODR)

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin
tel. +48 32 766 14 57,
marcel.krok@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
NIP: 6110202860 REGON: 230170216

**DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO NR 51/19/W-CP**

Na podstawie art. 50, 51, 54, 59 ust. 1, 60, 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z dnia 21.03.2019 r.

**ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego
dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,
ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec**

1. Rodzaj inwestycji: Budowa kontenerowej dwustransformatorowej stacji „ST-PKM” 20/0,4 kV wraz z powiązaniem kablowym 20 kV oraz budowa dwóch stacji ładowania autobusów typu pantografowego na działkach nr 1955/9, 1955/10, 1955/11, 1955/12, 1955/13, 1955/14, 1955/15, 1955/16, 2006/13, 2006/21, 2088/1, 2089/1, 2980, 2981, 2982, 2983 obręb 003 przy ul. Lenartowicza w ramach zadania pn: „Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej na terenie zajezdni autobusowej w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych”.

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

2a Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ład przestrzennego:

Stacja transformatorowa:

Maksymalne wymiary obiektu: szer. 12,82m, dł. 2,41m, wys. 3,06m,

Dach: płaski o spadku umożliwiającym techniczne odprowadzanie wód opadowych,

Sieć kablowa elektroenergetyczna:

- Długość sieci (pasma inwestycyjnego): ~ 260m,
 - Średnica (Ø): 160mm,
 - Szerokość pasma inwestycyjnego: od 0,4 do 0,6m,
 - Przybliżona głębokość posadowienia: od 0,8 do 1,0m,
- Projektowana sieć będzie zasilana z istniejącej magistrali – Ø 160 mm,

2 stacje ładowania:

Maksymalne wymiary obiektu: szer. 1,51m, dł. 0,81m, wys. 2,01m,

Dach: płaski o spadku umożliwiającym techniczne odprowadzanie wód opadowych,

2 pantografy o wysokości do 5m,

2b Ustalenia dotyczące ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

- Zgodnie z pismem znak WGK.644.104.2019.TP z dnia 04.04.2019 r. Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że:

- Zgodnie z opracowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy O/Górnoląski w Sosnowcu „Rejestrem Terenów Zagrożonych osuwaniem się mas ziemi na terenie Sosnowca (etap I – założenia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi)”, na terenie działek nr 1955/9, 1955/10, 1955/11, 1955/12, 1955/13, 1955/14, 1955/15, 1955/16, 2006/13, 2006/21, 2088/1, 2089/1, 2980, 2981, 2982, 2983 obręb Zagórze przy ul. Lenartowicza w Sosnowcu (zgodnie z załącznikiem mapowym) nie występują warunki sprzyjające rozwojowi ruchów masowych (teren nie jest potencjalnie zagrożony ruchami masowymi, jak również predysponowany do wystąpienia ruchów masowych),

- Dla przedmiotowego terenu, w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych, nie prowadzono spraw zastrzeżonych do kompetencji starosty w art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn., Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.)
- Marszałek Województwa Śląskiego nie zajął stanowiska w wyznaczonym terminie, w związku z tym uzgodnienie uznaje się za dokonane;
- Minister Środowiska nie zajął stanowiska w wyznaczonym terminie, w związku z tym uzgodnienie uznaje się za dokonane;
- zachować maksymalnie istniejącą zielenią, w przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę Wydziału Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu;

2c Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- nie ustala się, obszar inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

2d Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

-Wydział Administracji Drogowej zgodnie z pismem WDR-I.7226.189.2019.WG z dnia 08.04.2019r. zobowiązuje wnioskodawcę do:

- Zaprojektowania infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulicy zgodnie z § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. – 2016r. poz. 124)
- Opracowania projektu budowlanego na odtworzenie pasa drogowego (elementy pasa drogowego: jezdnia, chodnik, pobocze, zieleniec, skarpy i nasypy) – w uzgodnieniu z zarządcą drogi;
- Uzyskania zgody na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym ulicy zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj. – 2018r. poz. 2068)
- wymagane skoordynowanie projektowanej infrastruktury z istniejącym uzbrojeniem (uzgodnienie projektowanej infrastruktury na naradzie koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu),

2e Warunki w zakresie ochrony interesu osób trzecich:

Inwestycja nie może naruszać występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w szczególności:

- pozbawienia dostępu do drogi publicznej,
- ograniczenia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności,
- ograniczenia dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

2f Warunki w zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:

- zgodnie z art. 152a ustawy Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.) teren inwestycji położony jest poza terenem i obszarem górniczym. Dokumentacja mierniczo-geologiczna znajduje się w Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej przy Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, ul. Poniatowskiego 31. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego udostępnia informacje o warunkach geologiczno-górniczych w odniesieniu do zlikwidowanych zakładów górniczych;

2g Warunki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

nie ustala się, działki inwestycyjne wg rejestru gruntów oznaczone jako użytek Bi.

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

- wyznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Inwestycja polegająca na budowie kontenerowej dwustransformatoremowej stacji „ST-PKM” 20/0,4 kV wraz z powiązaniem kablowym 20 kV oraz budowie dwóch stacji ładowania autobusów typu pantografowego na działkach nr 1955/9, 1955/10, 1955/11, 1955/12, 1955/13, 1955/14, 1955/15, 1955/16, 2006/13, 2006/21, 2088/1, 2089/1, 2980, 2981, 2982, 2983 obręb 003 przy ul. Lenartowicza w ramach zadania pn: „Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej na terenie zajezdni autobusowej w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych” w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – stosownie do art. 4 ust. 2 i art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wymaga określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wniosek inwestora z dnia 21.03.2019r. zawierał niezbędne informacje, wyszczególnione w art. 52 ust. 2. W trakcie postępowania administracyjnego spełniono zapisy art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 53 ust. 3 przeprowadzono analizę obowiązujących przepisów mogących mieć wpływ na ten rodzaj inwestycji, planowanej na określonym we wniosku terenie. Dokonano analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. W aktach sprawy znaj-

dują się stosowne wypisy z rejestru gruntów. Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji został sporządzony przez osobę uprawnioną. Inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W planie miejscowym, który utracił moc na podstawie art. 87 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym, teren inwestycji nie był przeznaczony na realizację zadań rządowych. Ze względu na charakter inwestycji polegający na budowie infrastruktury technicznej odstąpiono od ustalenia warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, przyjmując parametry inwestycji z wniosku inwestora. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Jeśli dla terenu objętego niniejszą decyzją uchwalony zostanie plan miejscowy, którego ustalenia będą inne niż zawarte w decyzji przedmiotowej, w przypadku, gdy na inwestycję objętą decyzją niniejszą nie została wydana decyzja pozwolenia na budowę, organ, który wydał decyzję stwierdzi jej wygaśnięcie – zgodnie z wymogami art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

Zgodnie z art. 127 § 1 Kpa od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Sosnowca, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

Załączniki odpowiednio ponumerowane i opieczetowane stanowią część integralną decyzji.

Załączniki:

1. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 z oznaczeniem linii rozgraniczających inwestycji.

z up. PREZYDENTA
KIEROWNIK REFERATU LOKALIZACJI INWESTYCJI
W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

mgr inż. arch. Stefania Zgorzały

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec
2. Prezydent Miasta Będzin, ul. 11 Listopada 20, 41-500 Będzin
3. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
4. Burmistrz Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
5. WGN w/m
6. a/a

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) uprzejmie informujemy, że Prezydent Miasta Sosnowca jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

Prezydent Miasta Sosnowca

Aleja Zwycięstwa 20

41-200 Sosnowiec

tel. (32) 296 06 96

Województwo: **ŚLĄSKIE**Powiat: **M.SOSNOWIEC**Gmina: **M.SOSNOWIEC**Jednostka ewidencyjna: **247501_1, Sosnowiec**Obręb: **0003, Zagórze**Nr kancelaryjny: **WGG.6621.3759.2018****WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW****UPROSZCZONY**Nr jednostki rejestrowej: **G.1974**Pozycja kartoteki budynków: **247501_1.0003.G.1974****własność, udział: 500/1000****Gmina Sosnowiec**

REGON: 000515885 NIP: 644-001-51-67

Siedziba: 41-200 Sosnowiec, ul. Aleja Zwycięstwa 20

własność, udział: 157/1000**Gmina Będzin**

Siedziba: 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20

własność, udział: 243/1000**Gmina Dąbrowa Górnicza**

Siedziba: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

własność, udział: 100/1000**Gmina Czeladź**

Siedziba: 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45

Arkusz mapy	Numer działki	Bliższe określenie położenia	Opisy użytków	Ozn. użyt. i kont. klas.	Powierzchnia		Nr KW lub oznaczenie innych dok.
					użytków w ha	działki w ha	
Id. dz.: 247501_1.0003.1955/9 Wartość: -	1955/9	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.2458	0.2458	KA1S/00030598/6
	1955/10	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.2735	0.2735	KA1S/00030598/6
	1955/11	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.3124	0.3124	KA1S/00030598/6
	1955/12	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.3634	0.3634	KA1S/00030598/6
	1955/13	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.4087	0.4087	KA1S/00035227/0
	1955/14	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.4024	0.4024	KA1S/00030598/6

Id. dz.: 247501_1.0003.1955/14 Wartość: -							
	1955/15	Sosnowiec, ul. Karola Szymanowskiego -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.3989	0.3989	KA1S/00030598/6
Id. dz.: 247501_1.0003.1955/15 Wartość: -							
	1955/16	Sosnowiec, ul. Karola Szymanowskiego -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.4195	0.4195	KA1S/00030598/6
Id. dz.: 247501_1.0003.1955/16 Wartość: -							
	2006/11	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.1685	0.1685	KA1S/00030598/6
Id. dz.: 247501_1.0003.2006/11 Wartość: -							
	2006/12	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.0120	0.0120	KA1S/00030598/6
Id. dz.: 247501_1.0003.2006/12 Wartość: -							
	2006/13	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.1298	0.1298	KA1S/00030598/6
Id. dz.: 247501_1.0003.2006/13 Wartość: -							
	2006/14	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.0174	0.0174	KA1S/00030598/6
Id. dz.: 247501_1.0003.2006/14 Wartość: -							
	2006/20	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.0226	0.0226	KA1S/00030598/6
Id. dz.: 247501_1.0003.2006/20 Wartość: -							
	2006/21	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.0390	0.0390	KA1S/00030598/6
Id. dz.: 247501_1.0003.2006/21 Wartość: -							
	2088/1	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.0596	0.0596	KA1S/00030598/6
Id. dz.: 247501_1.0003.2088/1 Wartość: -							
	2980	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.4671	0.4671	KA1S/00030598/6
Id. dz.: 247501_1.0003.2980 Wartość: -							
	2981	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.2000	0.2000	KA1S/00030598/6
Id. dz.: 247501_1.0003.2981 Wartość: -							
	2982	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.1758	0.1758	KA1S/00030598/6
Id. dz.: 247501_1.0003.2982 Wartość: -							
	2983	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.2180	0.2180	KA1S/00030598/6
Id. dz.: 247501_1.0003.2983 Wartość: -							
Razem:					4.3344	4.3344	

Sporządził(a): Magdalena Żegocka, według stanu na dzień: 2018-10-02
Nr zlecenia: Z/SOSN/8175-1/2018

Z UZOWAŻNIENIA PREZYDENTA
wykonującego zadania z zakresu
administracji rządowej
PODINSPEKTOR
Żegocka
mgr inż. Magdalena Żegocka

2018-10-02,
(Imię i Nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby
reprezentującej organ)
Data i podpis

Prezydent Miasta Sosnowca

Aleja Zwycięstwa 20

41-200 Sosnowiec

tel. (32) 296 06 96

Województwo: **ŚLĄSKIE**Powiat: **M.SOSNOWIEC**Gmina: **M.SOSNOWIEC**Jednostka ewidencyjna: **247501_1, Sosnowiec**Obręb: **0003, Zagórze**Nr kancelaryjny: **WGG.6621.4566.2018****WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW****UPROSZCZONY**Nr jednostki rejestrowej: **G.1974****własność, udział: 500/1000****Gmina Sosnowiec**

REGON: 000515885 NIP: 644-001-51-67

Siedziba: 41-200 Sosnowiec, ul. Aleja Zwycięstwa 20

własność, udział: 157/1000**Gmina Będzin**

Siedziba: 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20

własność, udział: 243/1000**Gmina Dąbrowa Górnicza**

Siedziba: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21

własność, udział: 100/1000**Gmina Czeladź**

Siedziba: 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45

Arkusz mapy	Numer działki	Bliższe określenie położenia	Opisy użytków	Ozn. użyt. i kont. klas.	Powierzchnia		Nr KW lub oznaczenie innych dok.
					użytków w ha	działki w ha	
	2089/1	Sosnowiec, ul. Teofila Lenartowicza -	Inne tereny zabudowane	Bi	0.0918	0.0918	KA1S/00030598/6
Id. dz.: 247501_1.0003.2089/1							
Wartość: -							
Razem:					0.0918	0.0918	

porządził(a): *Agnieszka Filocha*, według stanu na dzień: 2018-11-19

r zlecenia: Z/SOSN/9757-1/2018

Z UPOWAŻNIENIA PRZYZYDENTA
wykonującego zlecenia z zakresu
administracji rządowej
PODINSPEKTOR
Agnieszka Filocha

2018-11-19,
(Imię i Nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby
reprezentującej organ)
Data i podpis

Prezydent Miasta Sosnowca

Aleja Zwycięstwa 20

41-200 Sosnowiec

tel. (32) 296 06 96

Województwo: **ŚLĄSKIE**Powiat: **M.SOSNOWIEC**Gmina: **M.SOSNOWIEC**Jednostka ewidencyjna: **247501_1, Sosnowiec**Obręb: **0003, Zagórze**Nr kancelaryjny: **WGG.6621.3759.2018****WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW****UPROSZCZONY**Nr jednostki rejestrowej: **G.1860**

własność, udział: 1/1

Gmina Sosnowiec

REGON: 000515885 NIP: 644-001-51-67

Siedziba: 41-200 Sosnowiec, ul. Aleja Zwycięstwa 20

Arkusz mapy	Numer działki	Bliższe określenie położenia	Opisy użytków	Ozn. użyt. i kont. klas.	Powierzchnia		Nr KW lub oznaczenie innych dok.
					użytków w ha	działki w ha	
	1933/6	Sosnowiec, ul. Karola Szymanowskiego -	Drogi	dr	0.2311	0.2311	KA1S/00085166/6
Id. dz.: 247501_1.0003.1933/6 Wartość: -							
Razem:					0.2311	0.2311	

Sporządził(a): *Magdalena Żegocka*, według stanu na dzień: 2018-10-02

Nr zlecenia: Z/SOSN/B175-1/2018

Z UPOWIĄZNIENIA PREZYDENTA
wykonującego zadania z zakresu
administracji rządowej
PODINSPEKTOR
2018-10-02, mgr inż. *Magdalena Żegocka*
(imię i Nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby
reprezentującej organ)
Data i podpis

Prezydent Miasta Sosnowca
 Aleja Zwycięstwa 20
 41-200 Sosnowiec
 tel. (32) 296 06 96

Województwo: **ŚLĄSKIE**
 Powiat: **M.SOSNOWIEC**
 Gmina: **M.SOSNOWIEC**
 Jednostka ewidencyjna: **247501_1, Sosnowiec**
 Obręb: **0003, Zagórze**

Nr kancelaryjny: **WGG.6621.3759.2018**

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: **G.1895**

własność, udział: 1/1

Gmina Sosnowiec
 REGON: 000515885 NIP: 644-001-51-67
 Siedziba: 41-200 Sosnowiec, ul. Aleja Zwycięstwa 20

Uwagi:

Brak udziału

zarząd, udział: 1/1

U M - Wydział Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym
 Siedziba: Sosnowiec, ul. Zwycięstwa 20

Arkusz mapy	Numer działki	Bliższe określenie położenia	Opisy użytków	Ozn. użyt. i kont. klas.	Powierzchnia		Nr KW lub oznaczenie innych dok.
					użytków w ha	działki w ha	
	2087/8	Sosnowiec, ul. Karola Szymanowskiego -	Drogi	dr	0.1008	0.1008	KA1S/00084945/7
Id. dz.: 247501_1.0003.2087/8 Wartość: -							
Razem:					0.1008	0.1008	

Sporządził(a): *Magdalena Żegocka, według stanu na dzień: 2018-10-02*
 Nr zlecenia: *Z/SOSN/8175-1/2018*

Z UPoważnienia PREZYDENTA
 wykonującego zadania z zakresu
 administracji rządowej
PODINSPEKTOR
Żegocka
 mgr inż. *Magdalena Żegocka*

2018-10-02.....
 (Imię i Nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby
 reprezentującej organ)
 Data i podpis

B. Informacje dotyczące Dworca Autobusowego Sosnowiec ul. Mościckiego

- 1) Wystąpienie PKM Sosnowiec odnośnie zabudowy ładowarki 80 kW Sosnowiec ul. Mościckiego PKM/ZT//2018 z dnia 05.02.2018r. od str.41 do str.44
- 2) Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowiec Nr 21/ZPD-UG/2018 WDR-1.6742.....2018.PP z dnia 28.05.2018r oraz Porozumienie z dnia 14.02.2018r. na okoliczność wprowadzenia autobusów elektrycznych od str.45 do str.49
- 3) Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowiec Nr 80/ZPD/2018 WDR.1.7230.1.78.2018.JW z dnia 27.03.2018r od str.50 do str.52
- 4) Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej Tauron Polska Energia nr O/272012667979/C/2018 z dnia 19.04.2018r od str.53 do str.62
- 5) Wystąpienie PKM Sosnowiec odnośnie zabudowy ładowarki 190 kW Sosnowiec ul. Mościckiego PKM/ZS/ZT/199/2018 z dnia 28.09.2018r. str.63
- 6) Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowiec WDR-I.7226.413.2018.WG z dnia 18.10.2018r od str.64 do str.65

PKM Spółka z o.o.

zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem
KRS 0000058558

Kapitał zakładowy spółki:
37 908 000,00 zł

Zarząd:

Prezes
mgr Marek Pikula

Członek Zarządu
Główny Księgowy
mgr Dorota Nowak

Konto:

ING Bank Śląski S.A.
w Katowicach
Oddział w Sosnowcu
46 1050 1142 1000
0022 6439 4442

Oddziały:

41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73
tel. 32 263 50 16
tel. fax 32 292 74 45

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Piłsudskiego 60
tel./fax 32 264 20 33
tel. 32 264 20 44
tel. 32 264 20 55



Sosnowiec, dnia 05.02.2018 r.

**Sz. P.
Wojciech Guzik
Naczelnik Wydziału
Organizacji Zarządzania
Drogami i Ruchem Drogowym**

**Urząd Miejski w Sosnowcu
ul. Mościckiego 14
41-200 Sosnowiec**

PKM/ZT/ 42 /2018

Szanowny Panie,

Realizowany przez PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu projekt ZIT jest na ukończeniu, t. j. do realizacji zostało ostatnie zadanie, a mianowicie zakup 3 sztuk autobusów elektrycznych wraz z dedykowanym systemem ładowania.

Aby zwiększyć operacyjność zakupywanych autobusów elektrycznych, od ubiegłego roku zabiegano o wybudowanie przyłącza elektrycznego dla potrzeb zasilania przyszłej stacji ładowania autobusów elektrycznych. Realizacja tego przyłącza jest obecnie wykonywana i w przeciągu najbliższych kilku tygodni będzie oddana do użytku.

Uwzględniając powyższe oraz szereg spotkań, które odbyły się w przedmiotowej sprawie, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na posadowienie w bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnic budowanego (opisanego wyżej) przyłącza elektrycznego, ładowarki typu Plug-in dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych. Ładowarka ta, poza oczywistą funkcją ładowania autobusów elektrycznych będzie służyła jako element zarządzania i sterowania ruchem autobusów w tym rejonie.

W załączeniu przedkładamy szkic sytuacyjny, dotyczący posadowienia przedmiotowej ładowarki i czynności z tym związanych.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Pikula


PROKURENT

mgr Piotr Drabek


Otrzymują:

1 x adresat

1 x a/a

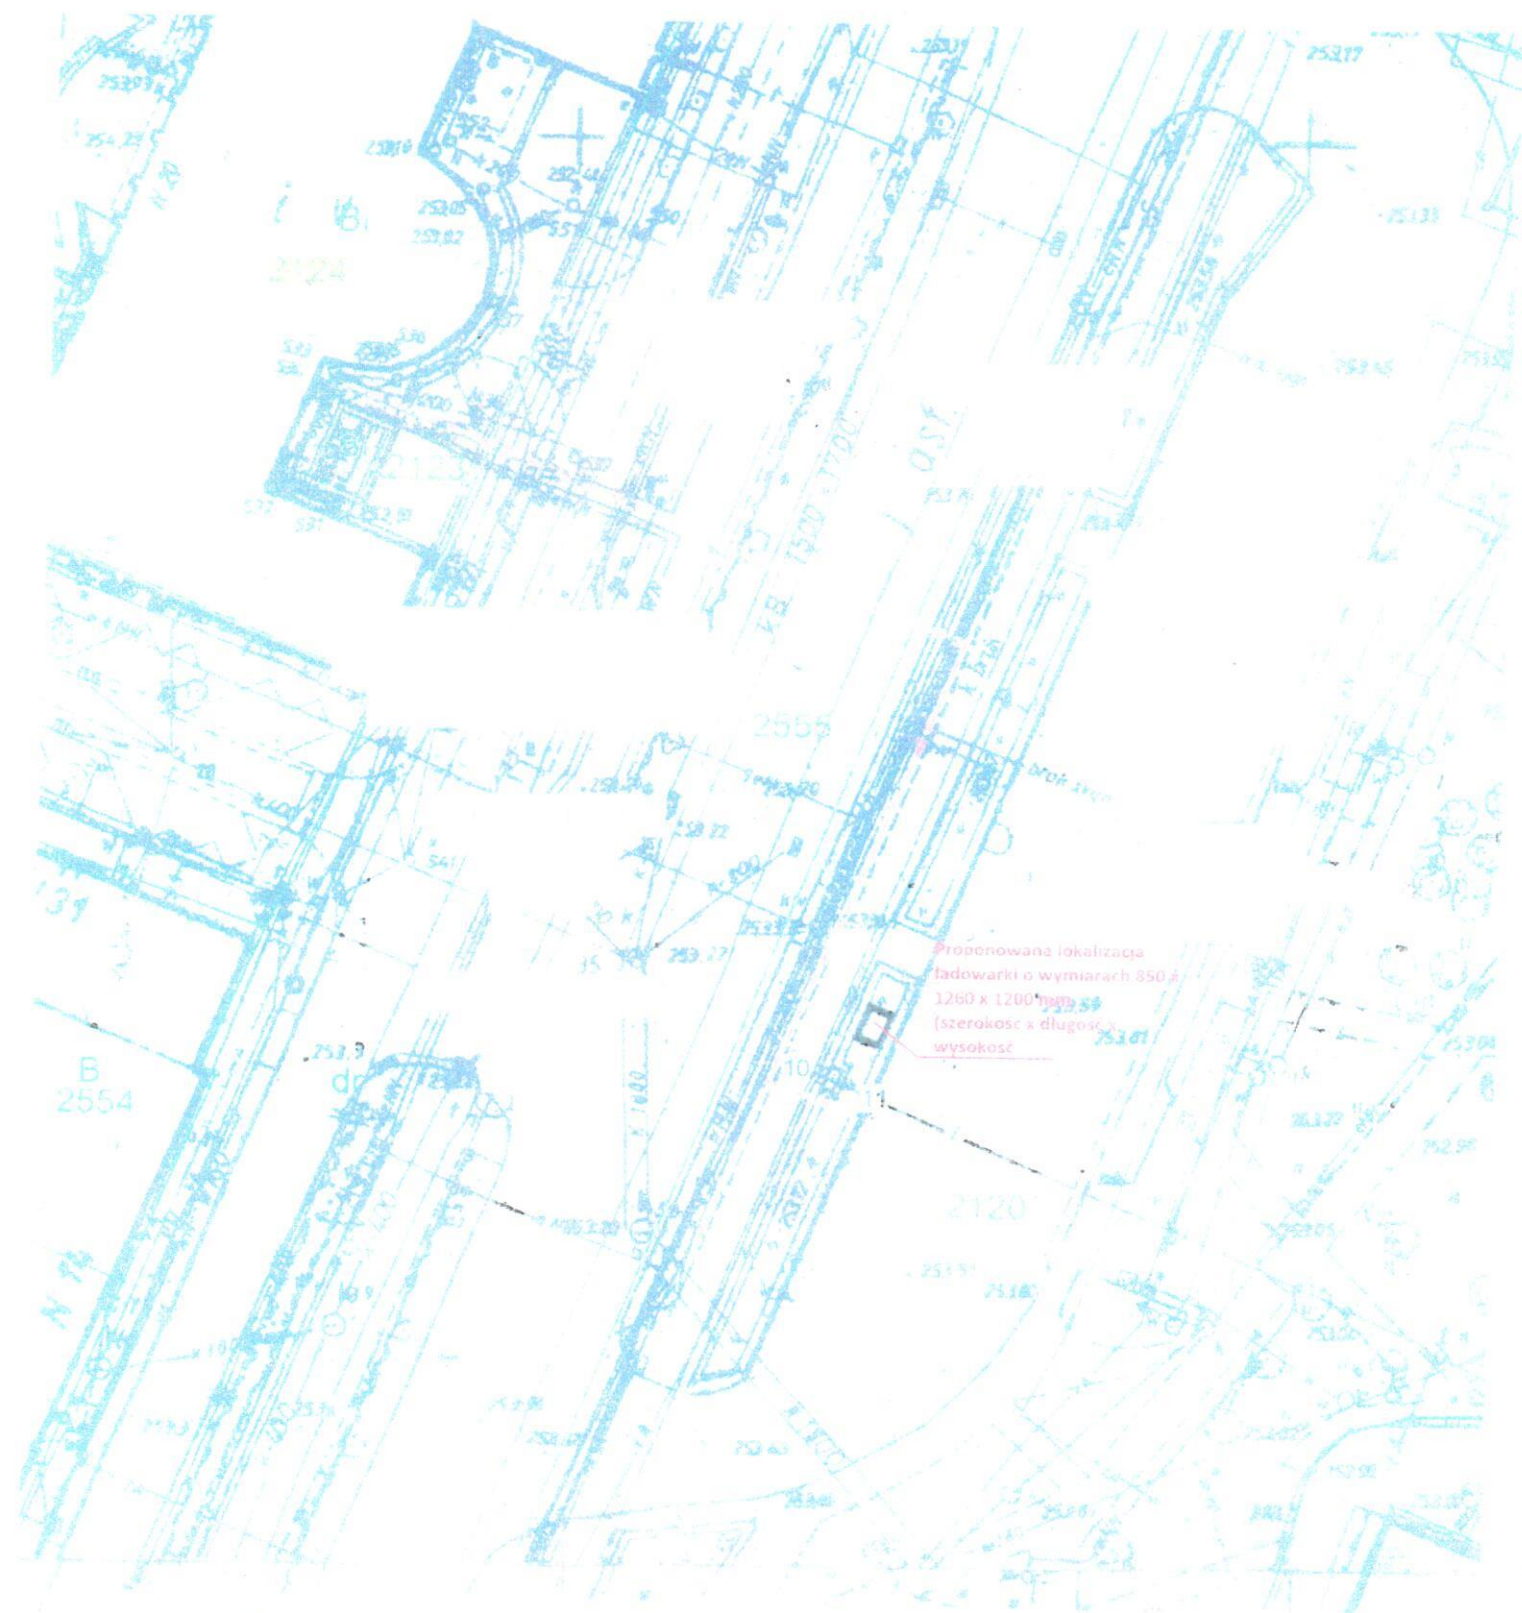

Załącznik nr 2 - Plan posadowienia ładowarki plug-in 90kW

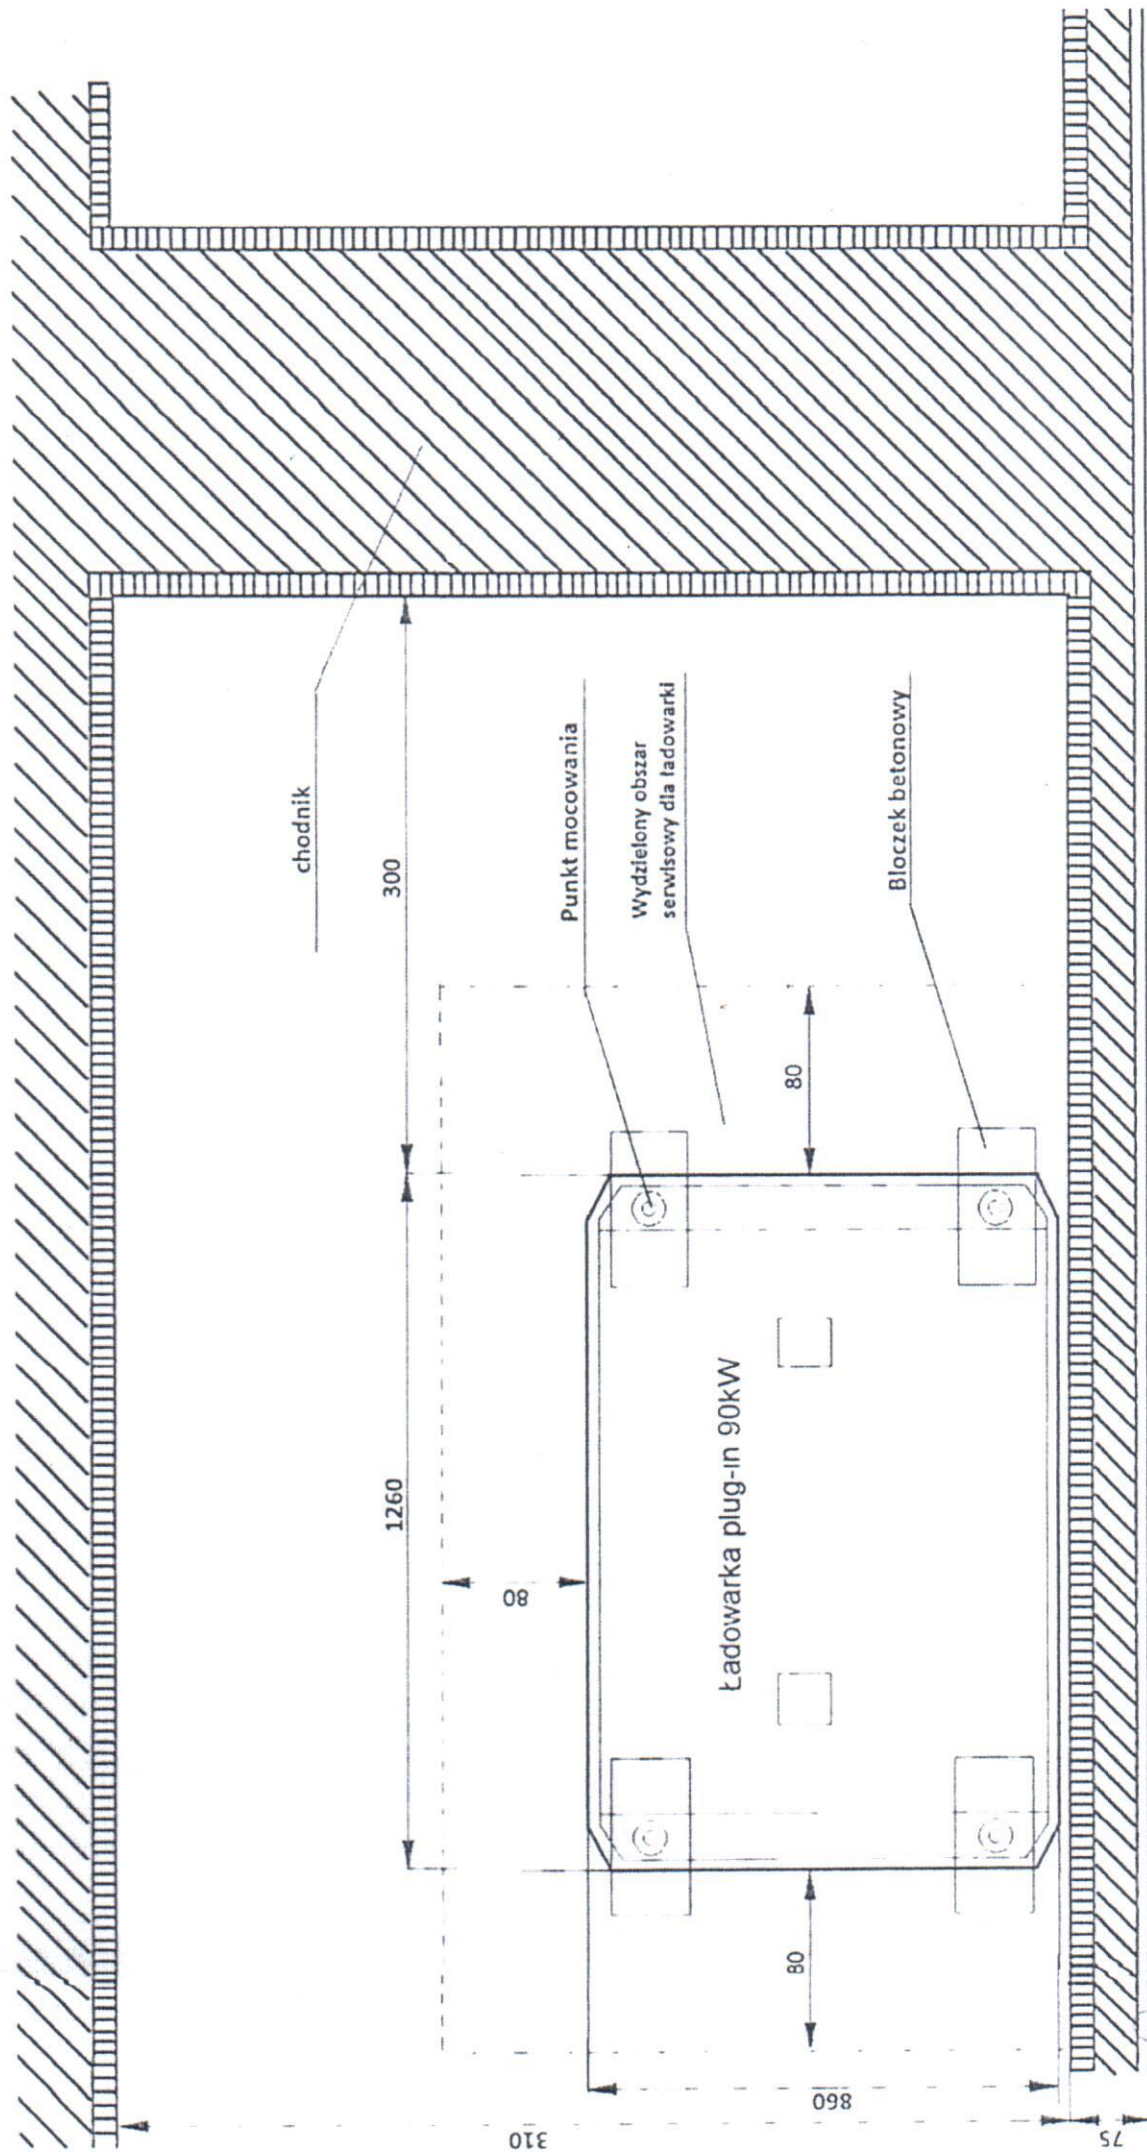

Opis czynności związanych z posadowieniem ładowarki plug-in 90kW przy dworcu autobusowym PKM ul. Mościckiego

1. Ładowarka autobusowa plug-in 90kW zostanie usytuowana w pasie zieleni oddzielającym ul. Mościckiego od Dworca Autobusowego PKM z lokalizacją przedstawioną na planie sytuacyjnym (załącznik nr 1),
2. Ładowarka o wymiarach w podstawie 860 x 1260 cm i wysokości 1200 cm zostanie posadowiona na czterech bloczkach betonowych o wymiarach 24 x 38 x 12 cm ułożonych bezpośrednio na gruncie,
3. Obszar przeznaczony pod ładowarkę będzie wypełniony kruszywem żwirowym o odpowiedniej granulacji wyznaczając strefę dostępu do ładowarki (załącznik nr 2),
4. Ładowarka będzie zasilana kablem energetycznym z zestawu złączowo-pomiarowego ZK2a-1PP położonego w tym samym obszarze pasa zieleni a budowanym na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,
5. Posadowienie ładowarki będzie wymagało usunięcia krzaków i zarośli na obszarze wskazanym na rysunku tj. w strefie serwisowej ładowarki o wymiarach 1420 x 940 cm (załącznik nr 2),
6. Prace związane z posadowieniem ładowarki wykonane zostaną na koszt i ryzyko PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu, po wyrażeniu zgody przez Państwo w przedmiotowej sprawie,
7. Po posadowieniu ładowarki spisany zostanie protokół posadowienia ładowarki oraz odczyt układu pomiarowo-rozliczeniowego,
8. Wszelka odpowiedzialność z tytułu utrzymania i eksploatacji ładowarki spoczywa na PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu.



Prezydent Miasta Sosnowca
WDR-I.6742.....2018.PP

Sosnowiec, dnia 12 lutego 2018r.

**DECYZJA ADMINISTRACYJNA
NR 21/ZPD-UG/2018**

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Sosnowcu
27/68
2018-03-02
L. dz. 28/550
DNIA:

Na podstawie art. 20 pkt 17 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r. poz. 1440 ze zm., dalej: udp), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 1257, dalej: KPA) oraz zarządzenia nr 52 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26.01.2015r. w zw. z zarządzeniem nr 653 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29.06.2017r. po rozpatrzeniu pisma z dnia 05.02.2018r. Pana Marka Pikuła z Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul. Lenartowicza 73 o wyrażenie zgody na dysponowanie gruntem w pasie drogowym ulicy Mościckiego w Sosnowcu w związku instalacją ładowarki typu Plug-in dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych.

P O S T A N A W I A M

1. Wyrazić zgodę:
 - a) na dysponowanie w pasie drogowym ww. ulicy terenem działek nr: 2120, 2123, 2124, 2555, obręb: 11 - Sosnowiec, w celu instalacji ładowarki typu Plug-in dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Mościckiego w Sosnowcu
 - b) na lokalizację ww. instalacji ładowarki jako obiektu związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, zgodnie z załącznikiem graficznym.
2. Ww. instalacja ładowarki zaprojektowana w pasie drogowym zgodnie z § 140 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 124). Pas drogowy (jezdnia, chodnik, skarpa drogowa, zieleniec) w przypadku jego naruszenia powinien zostać przywrócony do stanu nie gorszego niż zastany. W wypadku zajęcia pobocza, jezdni lub chodnika, użytkownikom ruchu drogowego (pieszego i kołowego) należy zapewnić bezpieczne przejście lub przejazd w sposób uzgodniony z tut. zarządcą drogi.
3. Prowadzenie sieci w pasach drogowych ww. ulic wymaga wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą drogi projektu odtworzenia nawierzchni.
4. Decyzja niniejsza jest wydana na etapie projektowania i wywołuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania w tut. organie administracji architektoniczno-budowlanej właściwego pozwolenia na budowę lub nie wniesienia przez ten organ sprzeciwu co do uprzednio zgłoszonych budowy albo wykonywania robót budowlanych, chyba że pozwolenie lub zgłoszenie nie jest wymagane przez obowiązujące przepisy budowlane.
5. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagać przełożenia lokalizowanego w pasie drogowym urządzenia lub obiektu infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, koszt tego przełożenia zobowiązany będzie ponieść jego właściciel (art. 39 ust. 5 udp).
6. Wykonanie w terenie pasa drogowego projektowanych robót budowlanych wymaga uzyskania od zarządcy drogi odrębnej decyzji o zajęciu pasa drogowego, który naliczy z tego tytułu opłaty zgodnie z Uchwałą Nr 386/XXVI/2004 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg

publicznych granicach administracyjnych miasta Sosnowca, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004r., Nr 57, poz. 1825 ze zm.). Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi skutkuje wymierzeniem na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 1 udp w drodze decyzji administracyjnej, kary pieniężnej w wysokości 10-krotności ww. opłaty.

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę fakt, że decyzja w całości uwzględnia żądanie strony w myśl art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Po uzyskaniu właściwego pozwolenia lub niewniesieniu przez tut. organ administracji architektoniczno-budowlanej (tj. w Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej tut. Urzędu przy Alei Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec) sprzeciwu, o którym mowa w przepisach budowlanych, należy zwrócić się do Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń infrastruktury technicznej i naliczenie z tego tytułu opłat według obowiązujących stawek zgodnie z zapisem punktu 5. Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Sosnowca w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

z upoważnienia
Prezydenta Miasta Sosnowca
NACZELNIK WYDZIAŁU
Organizacji Zarządzania Drogami
i Ruchem Drogowym
mgr inż. Wojciech Guzik

Załącznik:

- Załącznik graficzny – 1 egz. (2 mapy).

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Lenartowicza 73, 41-200 Sosnowiec
2. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
3. WDR aa.

Porozumienie

zawarte w dniu 14.02.2018 r. pomiędzy:

GMINĄ SOSNOWIEC z siedzibą w Sosnowcu, Aleja Zwycięstwa 20, NIP: 644-34-53-672, REGON: 276255482, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działają:

1. Anna Jedynak - Zastępcą Prezydenta Miasta
2. Adam Liwochowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki i Środowiska

zwaną dalej **Gminą**,

a

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Sosnowcu, ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec, KRS: 0000058568, NIP: 6442521816, REGON: 273572779

reprezentowaną przez:

1. Marka Pikulę – Prezesa Zarządu
2. Dorotę Nowak – Członka Zarządu,

zwaną dalej **Spółką**,

na okoliczność wdrożenia w Gminie Sosnowiec autobusów elektrycznych.

Strony Porozumienia oświadczają, że są zainteresowane wspólną realizacją projektu pn. „*Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu*” w części dotyczącej wdrożenia 3 sztuk autobusów elektrycznych.

§ 1.

1. Gmina zleci budowę przyłącza elektroenergetycznego o mocy 190 kW, na potrzeby zasilania stacji ładowania autobusów, zlokalizowanego na dworcu autobusowym przy ulicy Mościckiego w Sosnowcu.
2. Koszt wykonania przyłącza elektroenergetycznego zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. wyniesie 3 598,98 zł brutto i zostanie on poniesiony przez Gminę.
3. Zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia koszt ten będzie refakturowany na PKM w terminie do dnia 15 kwietnia 2018 roku.



§ 2.

PKM zobowiązuje się ponosić opłaty za energię elektryczną pobraną z przyłącza, na podstawie umów zawartych na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej

§ 3.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo jej rozwiązania z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i dokonywane będą w formie aneksów do niniejszego porozumienia.
3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia zastosowanie będą mieć przepisy kodeksu cywilnego.
4. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Gmina Sosnowiec

PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu

ZASTĘPCA WÓJTY

Anna Ciedynak

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Dorota Nowak

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Pikuła

NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Adam Wrochowski

PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Spółka z o.o. w Sosnowcu
ul. Lenartowicza 73
41-219 SOBNOWIEC
tel. 82-253-50-15 w. 260
☎ fax 82-253-74-45 ☐

KANCELIA PRAWNA

Arkadiusz Swiderka
K 1865

Prezydent Miasta Sosnowca
WDR.I.7230.1.78.2018.JW

Sosnowiec, dnia 27.03.2018r.

DECYZJA ADMINISTRACYJNA NR 80/ZPD/2018

Na podstawie art.19 ust. 1,5; art. 20 pkt8 i art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r., poz. 2222) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481) oraz w oparciu o Uchwałę Nr 386/XXVI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu 27 maja 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sosnowca, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca, a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz zarządzenia nr 179 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 12.03.2018r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.03.2018r. złożonego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Lenartowicza 73, 41-219 Sosnowiec

z e z w a l a s i ę

**Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o.
ul. ul. Lenartowicza 73,
41-219 Sosnowiec**

na zajęcie pasa drogowego ulicy: Mościckiego – droga gminna

w celu: posadowienia ładowarki plug-in 90kW

przy zajęciu powierzchni:

zielenica:	40,90m²
pobocza:	25,00m²

Zezwolenie obowiązuje w okresie:

od dnia	28.03.2018r.
do dnia	29.03.2018r.

z zachowaniem następujących warunków:

1. Wnioskodawca zabezpieczy teren pasa drogowego zgodnie z *przepisami BHP oraz sposobem zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót.*

Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania w trakcie trwania prac.

2. Wnioskodawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich.

3. Po wykonaniu czynności wymienionych w pkt1 oraz po protokolarnym przekazaniu odcinka pasa drogowego przez przedstawiciela zarządu drogi Wnioskodawca może przystąpić do wykonania robót.
4. Odpowiedzialnym z ramienia Wnioskodawcy za prawidłowe zabezpieczenie, oznakowanie i jego właściwe utrzymanie w czasie realizacji robót jest Pan:

Ryszard Rauk
zam. ul. Gwiezdna 6c/115, 41- 218 Sosnowiec
Seria i numer dowodu osobistego: AVL 676762
wydany przez **Prezydent Miasta Sosnowiec**

5. O zakończeniu robót oraz przywróceniu zajmowanego odcinka pasa do poprzedniego stanu użyteczności Wnioskodawca zawiadamia zarząd drogi i zgłasza pisemnie do komisyjnego odbioru.
6. Zarząd drogi dokonuje komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.
7. Wnioskodawca udziela 24 miesięcznej gwarancji (licząc od dnia ostatecznego odbioru pasa drogowego) na prowadzone prace związane z odtworzeniem pasa drogowego. Wnioskodawca zobowiązany jest przez okres gwarancji do kontrolowania na bieżąco pasa drogowego w miejscu wcześniej prowadzonych prac i usuwania na bieżąco wad technicznych. Z chwilą upływu terminu 2 lat (okresu gwarancji – licząc od dnia odbioru pasa drogowego) Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia tut. zarządcy drogi prawidłowej jakości wykonywanych wcześniej robót w pasie drogowym. Wszelkie koszty odszkodowawcze po robotach budowlanych jakie mogą zaistnieć w przypadku powstania roszczeń osób trzecich w okresie gwarancyjnym będzie ponosił Wnioskodawca.
8. Wpłatę należności za zajęcie pasa drogowego w wysokości określonej w niniejszej decyzji, wyliczonej na podstawie stawek określonych w Uchwale Nr 386/XXVI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sosnowca, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca należy uiścić w terminie **14** dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna (gdy nie wniesiono odwołania decyzja staje się ostateczna po upływie **14** dni od dnia jej doręczenia stronie) na rachunek bankowy:
- 9.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
II Regionalne Centrum Korporacyjne W Katowicach
Ul. Damrota 23
40-022 Katowice
Nr konta:88 1020 2313 0000 3302 0579 4492

Opłata za zajęcie odcinka pasa drogowego określonego w decyzji wynosi:

Zajęcie w terminie od dnia 28.03.2018r. do dnia 29.03.2018r.:

zielenica:

$0,50\text{zł/m}^2 \times 40,30\text{m}^2 \times 2 \text{ dni} = 40,30\text{zł}$

pobocza:
 $0,80\text{zł/m}^2 \times 25,00\text{m}^2 \times 2 \text{ dni} = 40,00\text{zł}$

RAZEM: 80,30zł

słownie: osiemdziesiąt złotych i trzydzieści groszy

10. Za każdy 1m^2 zajęcia większej powierzchni pasa drogowego od ustalonej, jak również za każdy 1 dzień przekroczenia wyznaczonego w decyzji czasu zajęcia pasa drogowego **zarządca drogi naliczy kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej opłaty ustalonej zgodnie z art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016r., poz. 1440)**
11. Na odtwarzanych zieleńcach należy ułożyć warstwę humusu o grubości 10 cm i posiać trawę.
12. **Roboty w pasie drogowym są prowadzone na własne ryzyko Wykonawcy. W przypadku powstania roszczeń osób trzecich spowodowanych robotami budowlanymi wszelkie koszty z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca robót.**


Niniejsza decyzja powinna znajdować się w miejscu prowadzenia prac w celu okazania organom kontrolującym.

UZASADNIENIE

Biorąc pod uwagę fakt, że decyzja w całości uwzględnia żądania strony w myśl art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a. (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 23) – odstępuje się od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Sosnowca w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.



z upoważnienia
Prezydenta Miasta Sosnowca
p.o. Naczelnika Wydziału
Organizacji Zarządzania i Rozwoju Miasta

mgr inż. Robert Dworak

Adres korespondencji:
TAURON Dostawca Energii S.A.
ul. Katowicka 73
41-200 Sosnowiec
Tel.: 48 32 606 06 49
e-mail: biuro@tauron.pl



Katowice, 19 kwietnia 2018 r.
Sygnatura/TOK/CB TOK/CBKA/2018-04-19/0000002

**PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
SPÓŁKA Z O.O.
UL. LENARTOWICZA 73
41-219 SOSNOWIEC**

Sprawa: Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji

Nr umowy: WO/272012667979/C/2018

Nr PPE: PLTAUD272012667979

Obiekt: Punkt ładowania pojazdów elektrycznych, 41-200 Sosnowiec,
ul. Ignacego Mościckiego, dworzec autobusowy dz. nr 2120 obr. 11

Szanowni Państwo,

przesyłam Państwu podpisany egzemplarz umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej z załącznikami.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, proszę o kontakt.

Łączę wyrazy szacunku


Jadwiga Lorenc
Specjalista ds. obsługi klienta biznesowego
Pełnomocnik TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Biuro Doradców Klienta Biznesowego
Tel.: 32 606 06 49
E-mail: jadwiga.lorenc@tauron.pl

Załączniki:

1. Jeden egzemplarz umowy z załącznikami



SPONSOR
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

TAURON Dostawca Energii S.A.
ul. Katowicka 73
41-200 Sosnowiec
Tel.: 48 32 606 06 49
e-mail: biuro@tauron.pl

TAURON Dostawca Energii S.A.
ul. Katowicka 73
41-200 Sosnowiec
Tel.: 48 32 606 06 49
e-mail: biuro@tauron.pl

www.tauron.pl

**UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI**



Umowa nr WO/272012667979/C/2018

Zawarta w dniu 16.04.2018r.

w KATOWICACH
pomiędzy:

TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60. 30-417 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270491, kapitał zakładowy 479 029 800,00 zł, będącą czynnym podatnikiem VAT, NIP: 676-233-77-35, REGON: 120378027, zwaną dalej **Sprzedawcą**, reprezentowaną przez

pełnomocnika Jadwiga Lorenc, na podstawie pełnomocnictwa nr 33/Z/KOC/2015 z dnia 29.09.2015

a Klientem

Nazwa Klienta

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP/PESEL*	KRS	REGON
6442521816	0000058568	273572779

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO

kapitał zakładowy 37 908 000,00 zł wpłacony w całości/ części

prowadząca/prowadzącego* działalność gospodarczą pod firmą:

wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Imię i nazwisko Reprezentanta/ów (w tym Pełnomocnika/ów, o ile podmiot jest reprezentowany przez Pełnomocnika/ów)

MAREK PIKUŁA – PREZES ZARZĄDU

Pełnomocnictwo z dnia , którego kopia jest załączona do niniejszej Umowy.

Imię i nazwisko Reprezentanta/ów (w tym Pełnomocnika/ów, o ile podmiot jest reprezentowany przez Pełnomocnika/ów)

DOROTA NOWAK – CZŁONEK ZARZĄDU

Pełnomocnictwo z dnia , którego kopia jest załączona do niniejszej Umowy.

Ulica	Nr domu	Nr lokalu	Kod pocztowy
TEOFILA LENARTOWICZA	73	/	41-210
Pocztą	Miejscowość		
SOSNOWIEC	SOSNOWIEC		

Jak wyżej ☒ Jak niżej ☐

Nazwa Klienta

Ulica	Nr domu	Nr lokalu	Kod pocztowy
-------	---------	-----------	--------------

Pocztą	Miejscowość
--------	-------------

zwanymi wspólnie **Stronami**, została zawarta **Umowa** następującej treści:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy (dalej **Umowa**) jest świadczenie **Klientowi** przez **Sprzedawcę** usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej do miejsca dostarczania, zgodnie z adresem obiektu wskazanym w Załączniku nr 2 do **Umowy** oraz określenie praw i obowiązków **Stron**.
2. **Sprzedawca** zapewnia świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, do miejsca dostarczania, przez **OSD**.
3. Dostarczenie energii elektrycznej na podstawie **Umowy** może następować do więcej niż jednego miejsca dostarczania, o ile zostanie wymienione w Załączniku nr 2 do **Umowy**. W przypadku opisanym w zdaniu poprzedzającym, ilekroć w **Umowie** jest mowa o miejscu dostarczania, postanowienia te odnoszą się do każdego miejsca dostarczania wymienionego w Załączniku nr 2 do **Umowy**.
4. **Sprzedawca** oświadcza, że posiada zawartą umowę z **OSD**, z której wynika, że **Sprzedawca** jest uprawniony do zawarcia **Umowy** na warunkach w niej przewidzianych.
5. **Klient** oświadcza, że:
 - 5.1. posiada tytuł prawny do obiektu opisanego w Załączniku nr 2 do **Umowy**;
~~/nie posiada tytułu prawnego do obiektu opisanego w Załączniku nr 2 do Umowy, lecz dysponuje tym obiektem;~~
 - 5.2. instalacja w obiekcie opisanym w Załączniku nr 2 do **Umowy** jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym określonym w odpowiednich przepisach i nie zawiera przeróbek umożliwiających nielegalny pobór energii elektrycznej;
 - 5.3. jest nabywcą końcowym energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 43 z późn. zm.) (dalej Ustawa o podatku akcyzowym), tj. nie posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu Ustawy;
 - 5.4. energię elektryczną zakupioną od **Sprzedawcy** na podstawie **Umowy** przeznaczał będzie na użytek własny;
 - 5.5. ~~został~~/nie został* wyznaczony Operatorem Systemu Dystrybucyjnego;
 - 5.6. ~~jest~~/nie jest* przedsiębiorstwem energetycznym przyłączonym do sieci **OSD**, wykonującym działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, dostarczającym energię elektryczną do odbiorców przyłączonych do jego sieci;
 - 5.7. ~~jest~~/nie jest* przedsiębiorstwem energetycznym przyłączonym do sieci **OSD**, wytwarzającym energię elektryczną, dostarczającym energię elektryczną do odbiorców przyłączonych do jego sieci;
 - 5.8. przed zawarciem **Umowy** otrzymał i zapoznał się z **Taryfą OSD**, **Taryfą Sprzedawcy** oraz został poinformowany o dostępności **IRIESD** bezpłatnie na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl;
 - 5.9. zapoznał się z treścią umocowania pełnomocnika/ów **Sprzedawcy**.

§ 2 ZASADY ROZLICZEŃ

1. Rozliczenia między Stronami z tytułu świadczenia usługi kompleksowej odbywać się będą w okresach rozliczeniowych, skorelowanych z okresami rozliczeniowymi wynikającymi z **Taryfy OSD**, w oparciu o faktury wystawiane na podstawie **danych pomiarowych** dla miejsca dostarczania określonego w Załączniku nr 2 do **Umowy**.
2. Rozliczenia za sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dokonywane będą w miesięcznych/~~dwumiesięcznych~~* okresach rozliczeniowych.
3. Należność będzie płatna przelewem w terminie 14 / 24-30 * dni od dnia wystawienia faktury lub faktury korekta, nie wcześniej niż 7 dni od daty jej doręczenia.
4. Należność, będzie płatna na rachunek bankowy **Sprzedawcy** wskazany na fakturze lub fakturze korekta.

§ 3 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

W przypadku złożenia przez **Klienta** zamówienia mocy umownej w różnej wielkości na poszczególne miesiące roku, **Sprzedawca** będzie prowadził rozliczenia z tytułu składnika stałego stawki sieciowej i opłaty przejściowej z zastosowaniem współczynnika korygującego k_s , stanowiącego mnożną do miesięcznych wielkości mocy umownych przyjmowanych do rozliczeń dla okresu objętego zamówieniem mocy. Współczynnik korygujący k_s ustala **OSD** na podstawie następującego wzoru:

$$k_s = \frac{12 \times P_p}{\sum_{i=1}^{12} P_i}$$

Gdzie k_s – współczynnik korygujący,
 P_p – największa zgłoszona wartość mocy umownej na okres rozliczeniowy w danym roku [kW],
 P_i – moc umowna w danym miesiącu roku [kW]

§ 4
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1. **Umowa** wchodzi w życie z dniem: **zainstalowania przez OSD układu pomiarowo – rozliczeniowego.**
2. Jeżeli z dniem wejścia w życie **Umowy, Sprzedawca** kontynuuje świadczenie usługi kompleksowej **Klientowi** na potrzeby miejsca dostarczania określonego w Załączniku nr 2 do **Umowy**, wówczas rozliczenia finansowe pomiędzy **Stronami** mogą być kontynuowane i nie wymagają określenia salda rozliczeń na dzień wejścia w życie **Umowy.**
3. W dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie **Umowy** ulega rozwiązaniu dotychczasowa umowa zawarta przez **Sprzedawcę z Klientem**, co nie wpływa na obowiązek wykonania zobowiązań powstałych do dnia jej rozwiązania, o ile sprzedaż energii elektrycznej do PPE objętych **Umową** jest kontynuacją sprzedaży dokonywanej przez **Sprzedawcę** na rzecz **Klienta.**
4. **Umowa** została zawarta na czas nieoznaczony.

§ 5

1. Integralną część **Umowy** stanowią między innymi:
 - a. Załącznik nr 1: Moc umowna i planowana ilość energii elektrycznej;
 - b. Załącznik nr 2: Dane techniczne obiektu;
 - c. Załącznik nr 3: ~~Wzór Oświadczenia Klienta – odsprzedaż*;~~
 - d. Załącznik nr 4: ~~Wzór Oświadczenia – opłata przejściowa*;~~
 - e. Załącznik nr 5: ~~Wzór Oświadczenia – opłata jakościowa*;~~
 - f. Załącznik nr 6: Wykaz osób reprezentujących **Strony** w bieżących kontaktach związanych z realizacją **Umowy;**
 - g. Załącznik nr 7: Planowane miesięczne ilości energii elektrycznej;
 - h. Załącznik nr 8: Jednobiegunowy schemat zasilania obiektu wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym;
 - i. Załącznik nr 9: ~~Wzór – Oświadczenia o ilości energii elektrycznej stanowiącej podstawę do naliczania opłaty OZE;~~
 - j. Załącznik nr 10: Taryfa **Sprzedawcy;**
 - k. Ogólne warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji;
 - l. Załącznik nr 11: ~~Wydruk aktualnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS oraz wymagane do zawarcia **Umowy** pełnomocnictwa.~~

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze **Stron.**

§ 7

1. **Klient** wyraża zgodę na przysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych informacji handlowych oraz kontakt w sprawach związanych z wykonywaniem **Umowy** przez **Sprzedawcę** oraz podmioty z Grupy TAURON, do której należy **Sprzedawca** oraz podmioty współpracujące na podany przez **Klienta** adres poczty elektronicznej lub numer telefonu
2. **Klient** wnosi o przysyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej obrazu faktury na adres poczty elektronicznej **Sprzedawca** oświadcza, że przesyłany obraz faktury nie stanowi faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). Przesłanie obrazu faktury nie wpływa na terminy jej płatności określony w **Umowie.**

Umowę sporządziła JADWIGA LORENC.

W imieniu Sprzedawcy

Pełnomocnik
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Jadwiga Lorenc

W imieniu Klienta
CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Dorota Nowak
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Piśula
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć

MOC UMOWNA I PLANOWANA ILOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Załącznik nr 1
do UMOWY KOMPLEKSOWEJ nr WO/272012667979/C/2018

Klient zamawia następującą moc umowną:

Nazwa obiektu (opis)													
PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH													
Adres obiektu		41-200 (kod pocztowy)	SOSNOWIEC (poczt.)	SOSNOWIEC (miejscowość)	IGNACEGO MOŚCICKIEGO (ulica)	DWORZEC AUTOBUSOWY DZ. NR 2120, OBR. 11 (nr budynku)	(nr lokalu)						
Nr ewidencyjny w billingu		Przyłącze 1			Przyłącze n								
Kod PPE		PLTAUD272012667979											
Moc umowna/zamawiana** [kW]*		190											
Współczynnik k_s , o którym mowa w § 3 Umowy***		1											
Planowana średniomiesięczna ilość dostarczanej energii [MWh]		-											
Zamawiana przez Klienta moc umowna w zróżnicowanej wysokości na poszczególne miesiące roku [kW]*													
	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
Przyłącze 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Przyłącze n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*) wypełnić tylko jedną pozycję: moc w jednakowej wysokości lub zróżnicowana na poszczególne miesiące

**) dla Klientów korzystających z ukl. sumujących lub SZR

***) ustala OSD, gdy moce zamawiane są w zróżnicowanej wysokości na poszczególne miesiące

Potwierdzam, iż zapoznałem się i akceptuję następujące zasady zamawiania mocy, obowiązujące w OSD:

1. Zamówienie mocy musi być zgodne z postanowieniami **Umowy** i aktualnie obowiązującej **Taryfy OSD**.
2. Moc umowna/zamawiana nie może być większa niż określona w **Umowie** moc przyłączeniowa.
3. W przypadku zamówienia mocy niezgodnie z punktami 1 i 2:
 - 1) zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji
 - 2) stosownym pismem **Klient** zostaje niezwłocznie poinformowany o powyższym fakcie
 - 3) **Klient** zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany dokumentu obejmującego zamówienie mocy w celu dostosowania go do wymagań punktów 1 i 2.
4. W przypadku, gdy **Klient** nie spełni wymagań określonych w pkt. 3. ppkt 3), do rozliczeń zostanie przyjęta moc umowna/zamawianej równa mocy przyłączeniowej.
5. Wszelkie zmiany wielkości mocy umownej/zamawianej w stosunku do mocy określonej zgodnie z ww. zasadami, muszą być zgłoszone co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu, którego zmiana ma dotyczyć.

Miejscowość i data

W imieniu Klienta

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

mgr Dorota Nowak

mgr Marek Piśula

Podpis lub podpis i pieczęć

DANE TECHNICZNE OBIEKTU

Załącznik nr 2
do UMOWY KOMPLEKSOWEJ nr WO/272012667979/C/2018

1. Dane obiektu użytkowanego przez Klienta, do którego OSD dostarczać będzie energię elektryczną

Nazwa obiektu	Kod pocztowy	Miejscowość	Ulica	Nr domu
PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH	41-200	SOSNOWIEC	IGNACEGO MOŚCICKIEGO	DWORZEC AUTOBUSOWY DZ. NR 2120, OBR. 11

2. Parametry techniczne obiektu:

Moc przyłączeniowa obiektu ¹⁾	190	KW	Grupa przyłączeniowa	IV	Nr ewidencyjny w systemie bilingowym	-
Moc bezpieczna obiektu (wszystkich przyłączy)	-	KW	Grupa taryfowa	C22A	Współczynnik mocy tgφ ₀	0,4
Dopuszczalne czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej						
Czas trwania jednorazowej przerwy tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania dla obiektu nie może przekroczyć:				Łączny czas trwania przerw w ciągu roku kalendarzowego, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania dla obiektu nie może przekroczyć:		
Przerwy planowanej	16	godz.	Przerwy planowanej	35	godz.	
Przerwy nieplanowanej	24	godz.	Przerwy nieplanowanej	48	godz.	
nr warunków przyłączenia umowy o przyłączenie				WP/081077/2017/O07R02 / UP/081077/2017/O07R02 (KDT/nN/081077/2017/O07R02)		

3. Charakterystyka poszczególnych miejsc dostarczania:

3.1 przyłączy 1: (podstawowe)

Nazwa miejsca dostarczania	PUNKT ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH					
Kod PPE	PLTAUD272012667979					
Moc przyłączeniowa przyłącza ²⁾	190	KW	Grupa przyłączeniowa	IV	Grupa taryfowa OSD	C22A
Przekładniki prądowe	300/5	A	Minimalna moc umowna	42	KW	Przekładniki napięciowe - V
Lokalizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego	W ZESTAWIE ZŁĄCZOWO-POMIAROWYM ZLOKALIZOWANYM W GRANICY DZIAŁKI			własność licznika	podstawowy	TAURON Dystrybucja S.A.
					rezerwowowy	-
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią	ZACISKI PRĄDOWE NA WYJŚCIU PRZEWODÓW OD PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY LUB ZACISKI NA LISTWIE ZACISKOWEJ W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY					
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy OSD, a Klientem stanowią	ZACISKI PRĄDOWE NA WYJŚCIU PRZEWODÓW OD PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY LUB ZACISKI NA LISTWIE ZACISKOWEJ W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY					
Charakterystyka miejsca dostarczania energii elektrycznej				Do wartości mierzonych przez układy pomiarowo-rozliczeniowe będą doliczane następujące straty wyrażone w %:		
Napięcie znamionowe zasilania kV	Nazwa linii zasilającej		Nazwa stacji		do mocy czynnej	do energii czynnej do energii biernej
0,4	-		251705 URZĄD MIASTA BDI21705		-	-

4. Dane teleadresowe, do prowadzenia korespondencji dotyczącej układów pomiarowych.


4.1. OSD - Dział Operatora Pomiarów:

numer telefonu	numer fax	Adres e-mail
32 766 12 01	32 766 12 08	jaroslaw.paszewski@tauron-dystrybucja.pl

4.2. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

numer telefonu	numer fax	Adres e-mail
32 263 50 16	-----	sekretariat@pkm.pl

W imieniu Sprzedawcy

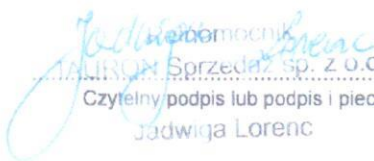
Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Jadwiga Lorenc

W imieniu Klienta

CZŁONEK ZARZĄDU


Czytelny podpis lub podpis i pieczęć
mgr Dorota Nowak

PREZES ZARZĄDU


Czytelny podpis lub podpis i pieczęć
mgr Marek Piątek

* określa OSD zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia

WYKAZ OSÓB REPREZENTUJĄCYCH STRONĘ W BIEŻĄCYCH KONTAKTACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMOWY

Załącznik nr 6
do UMOWY KOMPLEKSOWEJ nr WO/272012667979/C/2018

Ze strony Sprzedawcy:

Imię i nazwisko	Dane kontaktowe	
JADWIGA LORENC	Tel.	32 606 06 49
	GSM	
	Fax	
	E-mail	jadwiga.lorenc@tauron.pl
	Tel.	
	GSM	
	Fax	
	E-mail	

Ze strony Klienta:

Imię i nazwisko	Dane kontaktowe	
MAREK PIKUŁA – PREZES ZARZĄDU	Tel.	
	GSM	
	Fax	
	E-mail	
DOROTA NOWAK – CZŁONEK ZARZĄDU	Tel.	
	GSM	
	Fax	
	E-mail	

W imieniu Sprzedawcy

Pełnomocnik
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
Czytelny podpis lub podpis i pieczęć
Jadwiga Lorenc

W imieniu Klienta

CZŁONEK ZARZĄDU

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć
mgr Dorota Nowak

PREZES ZARZĄDU

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć
mgr Marek Pikuła

PKM Spółka z o.o.

zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem
KRS: 0000058568

Kapitał zakładowy spółki:
37 908 000,00 zł

Zarząd:

Prezes
mgr Marek Piłkuła

Członek Zarządu
Główny Księgowy
mgr Dorota Nowak

Konto:

ING Bank Śląski S.A.
w Katowicach
Oddział w Sosnowcu
1050 1142 1000
0022 6439 4442

Oddziały:

41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73
tel. 32 263 50 16
tel./fax 32 292 74 45

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Piłsudskiego 60
tel./fax 32 264 20 33
tel. 32 264 20 44
tel. 32 264 20 55



Sosnowiec, dnia 28.09.2018r.

Sz. P.

Robert Dworak

Naczelnik Wydziału

Organizacji Zarządzania

Drogami i Ruchem Drogowym

Urząd Miejski w Sosnowcu

ul. Mościckiego 14

41-200 Sosnowiec

PKM/ZS/ZT/ 199 /2018

Szanowny Panie,

W związku z planowanym zakupem autobusów w ramach projektu pn. „Czyste niebo nad Zagłębiem – Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania” zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na posadowienie ładowarki typu pantografowego o mocy 190 kW na działce nr 2120, obręb: 11 – Sosnowiec, przy ul. Mościckiego w Sosnowcu. Planowana do posadowienia ładowarka typu pantografowego zasilona by była z istniejącego przyłącza energetycznego (Punkt Poboru Energii PLTAUD272012667979) znajdującego się na przedmiotowej działce.

W załączeniu przedkładamy szkic sytuacyjny dotyczący posadowienia ładowarki.

Z poważaniem:

PROKURENT

Piotr Drabek
mgr. Piotr Drabek

PREZES ZARZĄDU

Marek Piłkuła
mgr Marek Piłkuła

Kopia: ZT.

SZKIC SYTUACYJNY POSADOWIENIA ŁADOWARKI TYPU PANTOGRAFOWEGO O MOCY 190kW WRAZ Z ZASILACZEM

ulica Mościckiego

pas zieleni

Przylącze kablowe do zasilania ładowarki pantografowej z istniejącej rozdzielni oznaczonej jako PPE PL TAUD272012667979

Zasilacz do ładowarki pantografowej

Przylącze kablowe do zasilania pantografu

Nawierzchnia utwardzona (fundament) pod ładowarkę typu pantografowego

1,5m 5,5m 4,5m 10m 3,11m 3m 10m

Dworzec Autobusowy PKM przy ul. Mościckiego

* podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi

Sosnowiec, dnia 18.10.2018 r.

WDR-I.7226.413.2018.WG

Q. Darul T-E
28/10
Q

Pan
Marek Piłkuła
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Sp. z o. o.
ul. Lenartowicza 73
41-219 Sosnowiec



dot. pisma PKM/ZS/ZT/99/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie posadowienia ładowarki typu pantografowego o mocy 190 kW na działce nr 2120, obręb 0011 – Sosnowiec.

W odpowiedzi na ww. pismo wyrażam zgodę na posadowienie ładowarki typu pantografowego o mocy 190 kW na działce nr 2120, obręb 0011 – Sosnowiec.


Naczelnik Wydziału
Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym

mgr inż. Robert Dworak

C. Informacje dotyczące Zlecenia PFU; Upoważnienia oraz Uprawnień

- 1) Zlecenie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego PKM/ZS/ZO/1408/2019
z dnia 15.05.2019r. od str.66 do str.67
- 2) Upoważnienie dla PPIE inż.Eugeniusza Lizończyka pismo PKM Sosnowiec
z dnia 06.08.2018r str.68
- 3) Uprawnienia inż.Eugeniusza Lizończyka SLK-59U-Q3T-2T1 +Sprawdzenie nr.upr. 752/76 +
952/8 + Certyfikat Wiarygodności ELW 2018. od str.69 do str.72



PKM Spółka z o.o.

Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie
KRS 0000262000
NIP 644-25-21
REGON 273572

Kapitał zakładowy: 10 000 000 zł

Zarząd

Prezes

mgr inż. Marek Stępień

Członek Zarządu

mgr inż. Tomasz Nowak

Konto

PKO BP S.A. Słaski S.A.
Sosnowiec

ul. Lenartowicza 7
41-1050 Sosnowiec
tel./fax 32 264 20 44

Oddziały:

41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 7
tel./fax 32 264 20 44

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Piłsudskiego 60
tel./fax 32 264 20 33
tel. 32 264 20 44
tel. 32 264 20 55



Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejski
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 7
tel. +48 32 264 20 16
fax +48 32 264 20 45
www.pkm.pl
www.biz.pkm.pl
sekretariat@pkm.pl
NIP 644-25-21
Regon 273572

Sosnowiec, dnia 15.05.2019 r.

Lizkończyk Eugeniusz Usługi Projektowanie

I Pomiary Instalacji Elektrycznej

Jaworzno 43-600, ul. Filaretów 15B

PKM/ZS/ZO/10.05.2019

Niniejszym zlecamy wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla infrastruktury do ładowania autobusów elektrycznych dla potrzeb realizacji projektu pn. „Czyste niebo nad Zagłębiem” - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania”.

Forma i zakres programu funkcjonalno-użytkowego musi być zgodna z:

- warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zlecenia).
- Rozdziałem 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- Art. 31. Ust. 2. Prawa Zamówień Publicznych.
- Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Zleceniobiorca przygotowuje przedmiot zlecenia w pięciu egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF).

Koszt wykonania przedmiotu zlecenia wynosi będzie 5.000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych netto) + podatek VAT 23%, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zlecenia.

Podstawa wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę za wykonane opracowanie będzie obustronnie podpisany protokół odbioru przedmiotu zlecenia.

Strona 1 z 2

Płatność za wykonany i odebrany przedmiot zlecenia zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Termin wykonania przedmiotu zlecenia do dnia **24.06.2019r.**

Z chwilą odbioru i zapłaty wynagrodzenia określonego w niniejszym zleceniu na Zleceniodawcę przechodzą autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworu stworzonego w związku z wykonywaniem niniejszego zlecenia, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów. Zamawiający nabywa prawa przystosowania i wprowadzania modyfikacji w utworze.

Zleceniodawca ustanawia nadzorujących przebieg zlecenia:

- Właściciel procesu usług zgodnie z obowiązującą „Instrukcją nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych”) w osobie Pana Piotra Drabka.
- Koordynatora usług zgodnie z obowiązującą „Instrukcją nadzoru nad wykonawcami procesów zewnętrznych” w osobie: Pana Przemysława Witasa.

W przypadkach spornych obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

PRZEMYSŁAW CZAKZADU

mgr Marek Pikula

Załączniki:

Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe.

Załącznik nr 2 – oferta Zleceniobiorcy.

Kopia: ZI, ZO a.a.



Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73

Tel.: +48 32 263 50 16
Fax: +48 32 292 74 45

www.pkm.pl www.bip.pkm.pl
sekretariat@pkm.pl

NIP 644-25-21-816
Regon 273572779

PKM Spółka z o.o.
zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem
KRS: 0000058568

Kapitał zakładowy spółki:
37 908 000,00 zł

Zarząd:

Prezes
mgr Marek Piłkuła

Członek Zarządu
mgr Dorota Nowak

Konto:
ING Bank Śląski S.A.
w Katowicach
Oddział w Sosnowcu
46 1050 1142 1000
0022 6439 4442

Oddziały:

41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73
tel. 32 263 50 16
tel./fax 32 292 74 45

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Piłsudskiego 60
tel./fax 32 264 20 33
tel. 32 264 20 44
tel. 32 264 20 55



Sosnowiec, dnia 06.09.2018 r.

U p o w a ż n i e n i e

Niniejszym, upoważniamy przedstawiciela Usług – Projektowania i Pomiarów Instalacji Elektrycznych z siedzibą w Jaworznie, Pana Eugeniusza Lizończyka, legitymującego się dowodem osobistym nr AWJ211652, wydanym przez Prezydenta Miasta Jaworzna, do działania w imieniu PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu we wszelkich postępowaniach administracyjnych związanych z przygotowaniem projektu budowlano – wykonawczego na zadanie:
„Dostosowanie instalacji elektroenergetycznej na terenie zajezdni autobusowej w Sosnowcu przy ul. Lenartowicza 73 dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych”.

PREZES ZARZĄDU


mgr Marek Piłkuła

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Dorota Nowak

RADCA PRAWNY

Arkadiusz Świderek
kt 1865

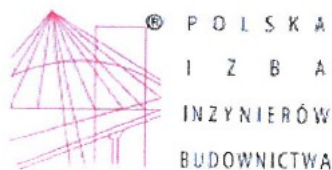

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-59U-Q3T-2T1 *

Pan Eugeniusz Lizończyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5157/02

adres zamieszkania ul. Filaretów 15 B, 43-600 Jaworzno

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Katowice, dnia 27 sierpnia 1976 r.

URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
Wydział Gospodarki Terenowej

DUPLIKAT

Nr ewid. 752/76

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 4 lit.d, § 2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.2 i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Obywatel **LIZOŃCZYK Eugeniusz**

inżynier elektryk

urodzony dnia 3 września 1946 r. w Jaworznie

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności: instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych.


Obywatel **LIZOŃCZYK Eugeniusz** jest upoważniony:

- 1) do sporządzania projektów instalacji elektrycznych,
- 2) w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych

Oryginał dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podpisał z upoważnienia Wojewody Katowickiego mgr inż. Stanisław Marszałek Zastępca Dyrektora Wydziału podpis nieczytelny.

Duplikat stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wystawiono na podstawie dokumentów posiadanych w archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Katowice 21 lipca 1998 r.

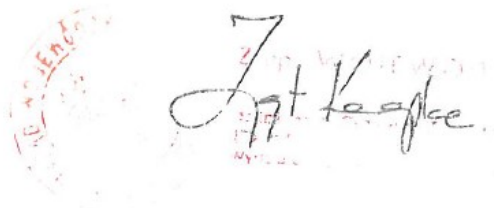

Izba Rzecznawców
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

IRSEP



Niniejsza legitymacja jest ważna
beztęminowo, łącznie z ważną
legitymacją SEP

LEGITYMACJA
RZECZOZNAWCY SEP

Izba Rzecznawców
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
zaśwadcza, że

DZIAŁ SPECJALISTYCZNY
08-Instalacje i Urządzenia
Elektryczne

Kol. **Eugeniusz LIZOŃCZYK**

urodz. dnia **03 września 1946**

w wyniku postępowania
kwalifikacyjnego
uzyskał tytuł

RZECZOZNAWCY SEP

Ni ew **952/8**

Przewodniczący
Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Rzecznawców SEP
prof. dr hab. inż. Jan Maksymuk
(podpis i pieczęć Przewodniczącego
Komisji Kwalifikacyjnej Izby Rzecznawców SEP)
Warszawa, dnia **26.03.2002**



EUROPEJSKI LAUR WIARYGODNOŚCI



CERTYFIKAT ZOSTAŁ WYDANY I ZWERYFIKOWANY DLA FIRMY

USŁUGI – PROJEKTOWANIE I POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ EUGENIUSZ LIZOŃCZYK NIP: 6321388040

ICGS L.L.C. POŚWIADCZA ŻE NINIEJSZY LAUREAT

NINIEJSZY LAUREAT JEST AKTYWNYM UCZESTNIKIEM PROGRAMU ELW 2018 EUROPEJSKI LAUR WIARYGODNOŚCI.
LAUREAT SPEŁNIA WSZELKIE WYMAGI PROCEDURALNE UJĘTE W REGULAMINIE ELW 2018, GDZIE M.M.
WYKAZUJE SIĘ NIESKĄŻTELNĄ ETYKĄ BIZNESOWĄ, LEGITYMUJE SIĘ WZROKOWYM KONTAKTEM Z KONTAKHENTAMI,
REGULUJE WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA TERMINOWO, POSIADA WODOZDROŻONE MECHANIZMY
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM UNIJNYM RODO.



PRZEDSIĘBIORSTWA W PROGRAMIE ELW 2018 SĄ REKOMENDOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERTYFIKACJI ICGS L.L.C.

CEO ICGS
REPREZENTANT CIRF