



Układ sieci	TN-S
Nap. znamionowe	400 V
Moc znamionowa:	0,2 kW
Icc1 max	...
Icc3 max	...
Schemat	...
Schemat	...



Oznaczenia aparatów				obwód 1	obwód 2			
Oznaczenia zacisków		L1,L2,L2	L1,L2,L2	L1	L2			
Opis	zabezpieczenie główne wkładki D02 25 A	ochronniki	lampki kontroli faz	gazy medyczne	gazy medyczne			
Moc				0,1 kW	0,1 kW			
Długość kabla								
Przekrój kabla				3x1,5mm2	3x1,5mm2			
Typ kabla				YDY	YDY			

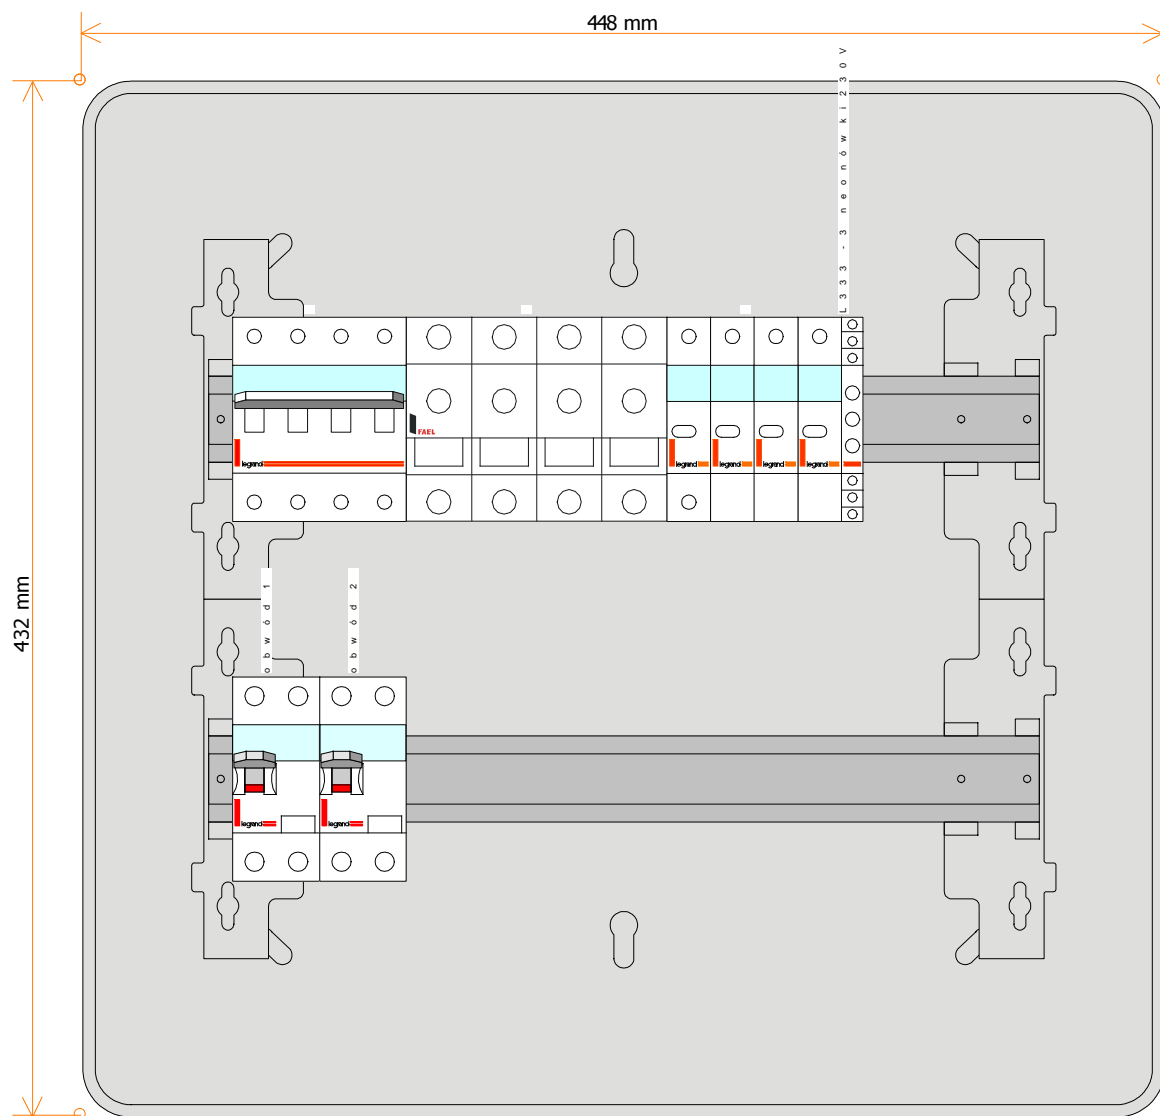

	TSR34 T34	Nr. projektu:	OIT	C	projektował	F	sprawdził
		Nr. rysunku:	020	B	inż. Henryk	E	mgr inż. Rafał
				A	Witczak	D	Drygalski
		Data:		Autor:		Michał Lipiński	Nr. akurusa: 2 / 4

Lista materiałów

Cennik: 01/02/2012

Lista urządzeń Legrand

Referencja	Opis	Ilość
001961	MASKOWNICE, 5MOD., CIEMNOSZARY R746A	2
003143	SYGNALIZATOR POTRÓJNY 250/500 V	1
004374	ROZŁ. IZOL. FR 304 100 A	1
008400	WYŁ. RÓŻNIC. P 312 B 10 A-30 mA AC	2
601946	ROZDZ. RN65 IP65 2x18 Z LISTWAMI PRZYŁ.	1
603953	OCHRONNIK PRZECIWPRZEP. B+C 4P	1
606757	ROZŁ. BEZP. R 323 35 A 3P+N ROZŁ.	1

Nr. projektu:

OIT

Nr. rysunku:

020

Autor:

Michał Lipiński

Data:

TSR34

T34

C	projektował	F	sprawdził
B	inż. Henryk	E	mgr inż. Rafał
A	Witczak	D	Drygalski
Nr. akusza:			3 / 4

