


## PRZĘKRÓJ A-A

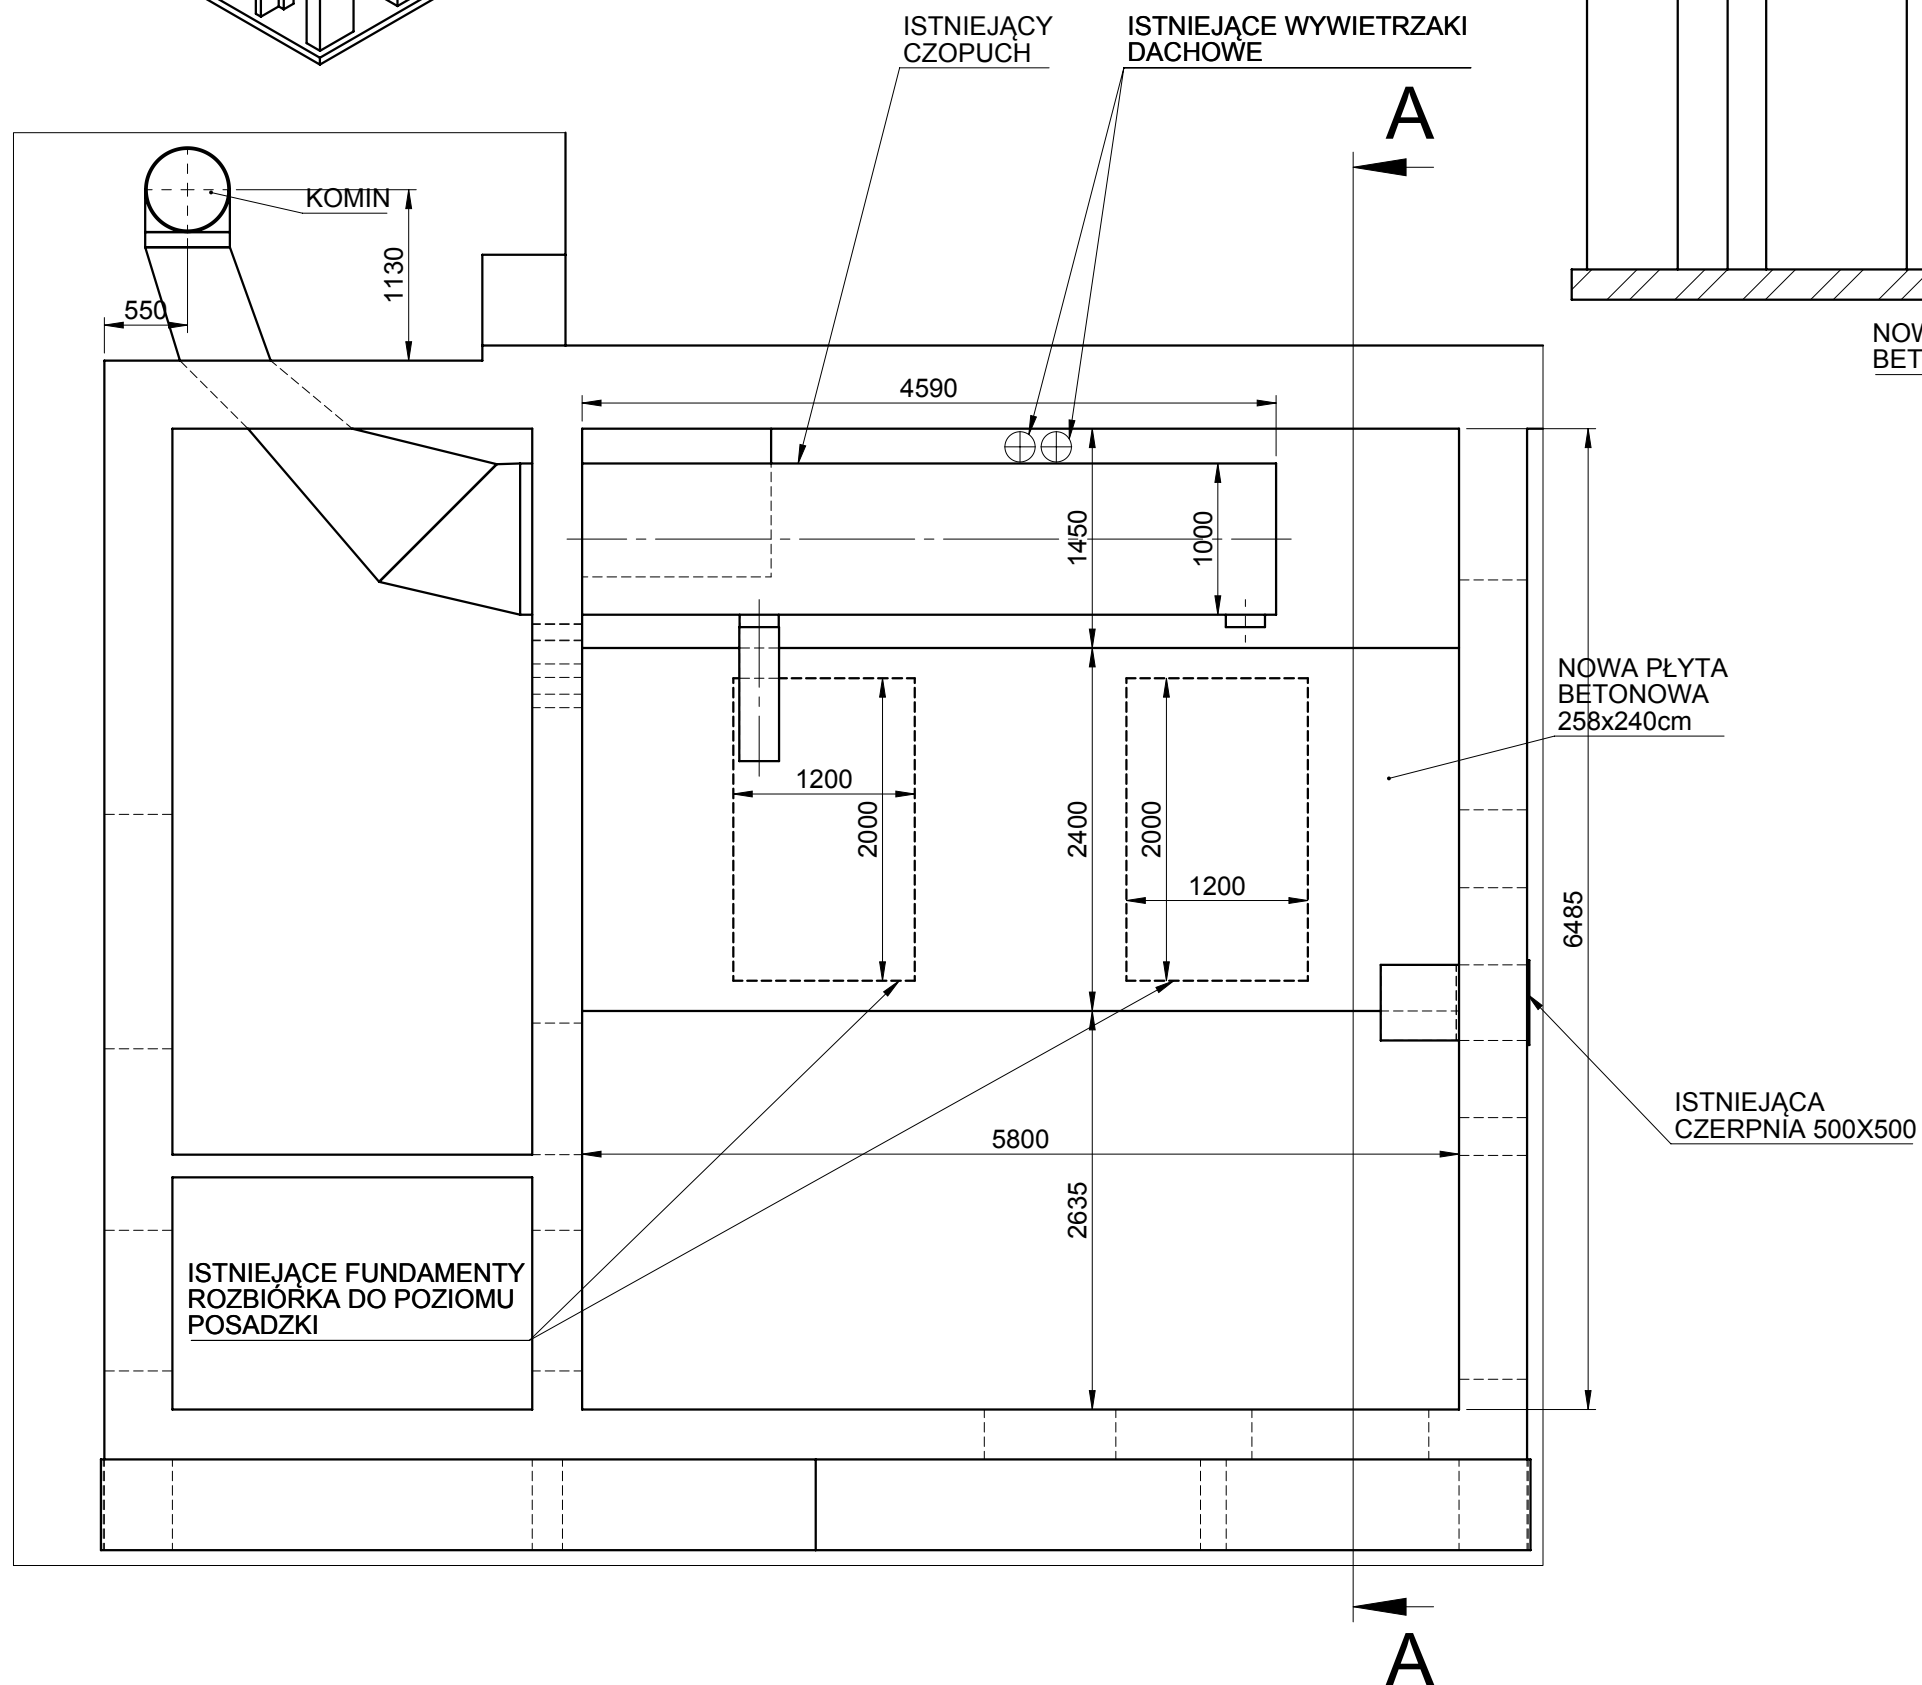

NOWA PŁYTA  
BETONOWA

NOWA PŁYTA  
BETONOWA  
258x240cm

ISTNIEJĄCA  
CZERPNIA 500X500

### UWAGA:

- Po rozbiorce istniejącej technologii należy zaślepić wszystkie otwory powstałe po rozebranych rurach i inne zbędne w ścianach.
- Wykonać nowe otwory i osadzić w nich tuleje ochronne szt.4
- Udrożnić istniejącą kanalizację, kratki ściekowe.
- Istniejące fundamenty należy skuć min. na 15cm głębokości.
- Nowa płyta powinna mieć wysokość max. 15cm min. 10cm
- W kotłowni istnieje wentylacja grawitacyjna - nawiew i wywiew.

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY SANITARNEJ: <b>ET-Energo Audyt</b> UL. BERNARDYŃSKA 2, 64-000 KOŚCIAN tel./fax 065-513-29-18 e-mail: biuro@et-audyty.com www.audytting-energetyczny.com		
INWESTOR:	Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie ul. Powstańców Wielkopolskich 7 64-111 Lipno		
OBIEKT:	Kotłownia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie		
TEMAT	Projekt wykonawczy wymiany źródła ciepła wraz z technologią kotłowni.		
BRANŻA:	SANITARNA		
TREŚĆ RYSUNKU:	WYTYCZNE BUDOWLANE		SKALA: 1:50
			STADIUM: WYKONAWCZY
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA: 06.2019
	mgr inż. Jarosław Teślak upr. nr 7131-7132/166/PW/2002		NR RYSUNKU: 3