


RZUT PIWNICY

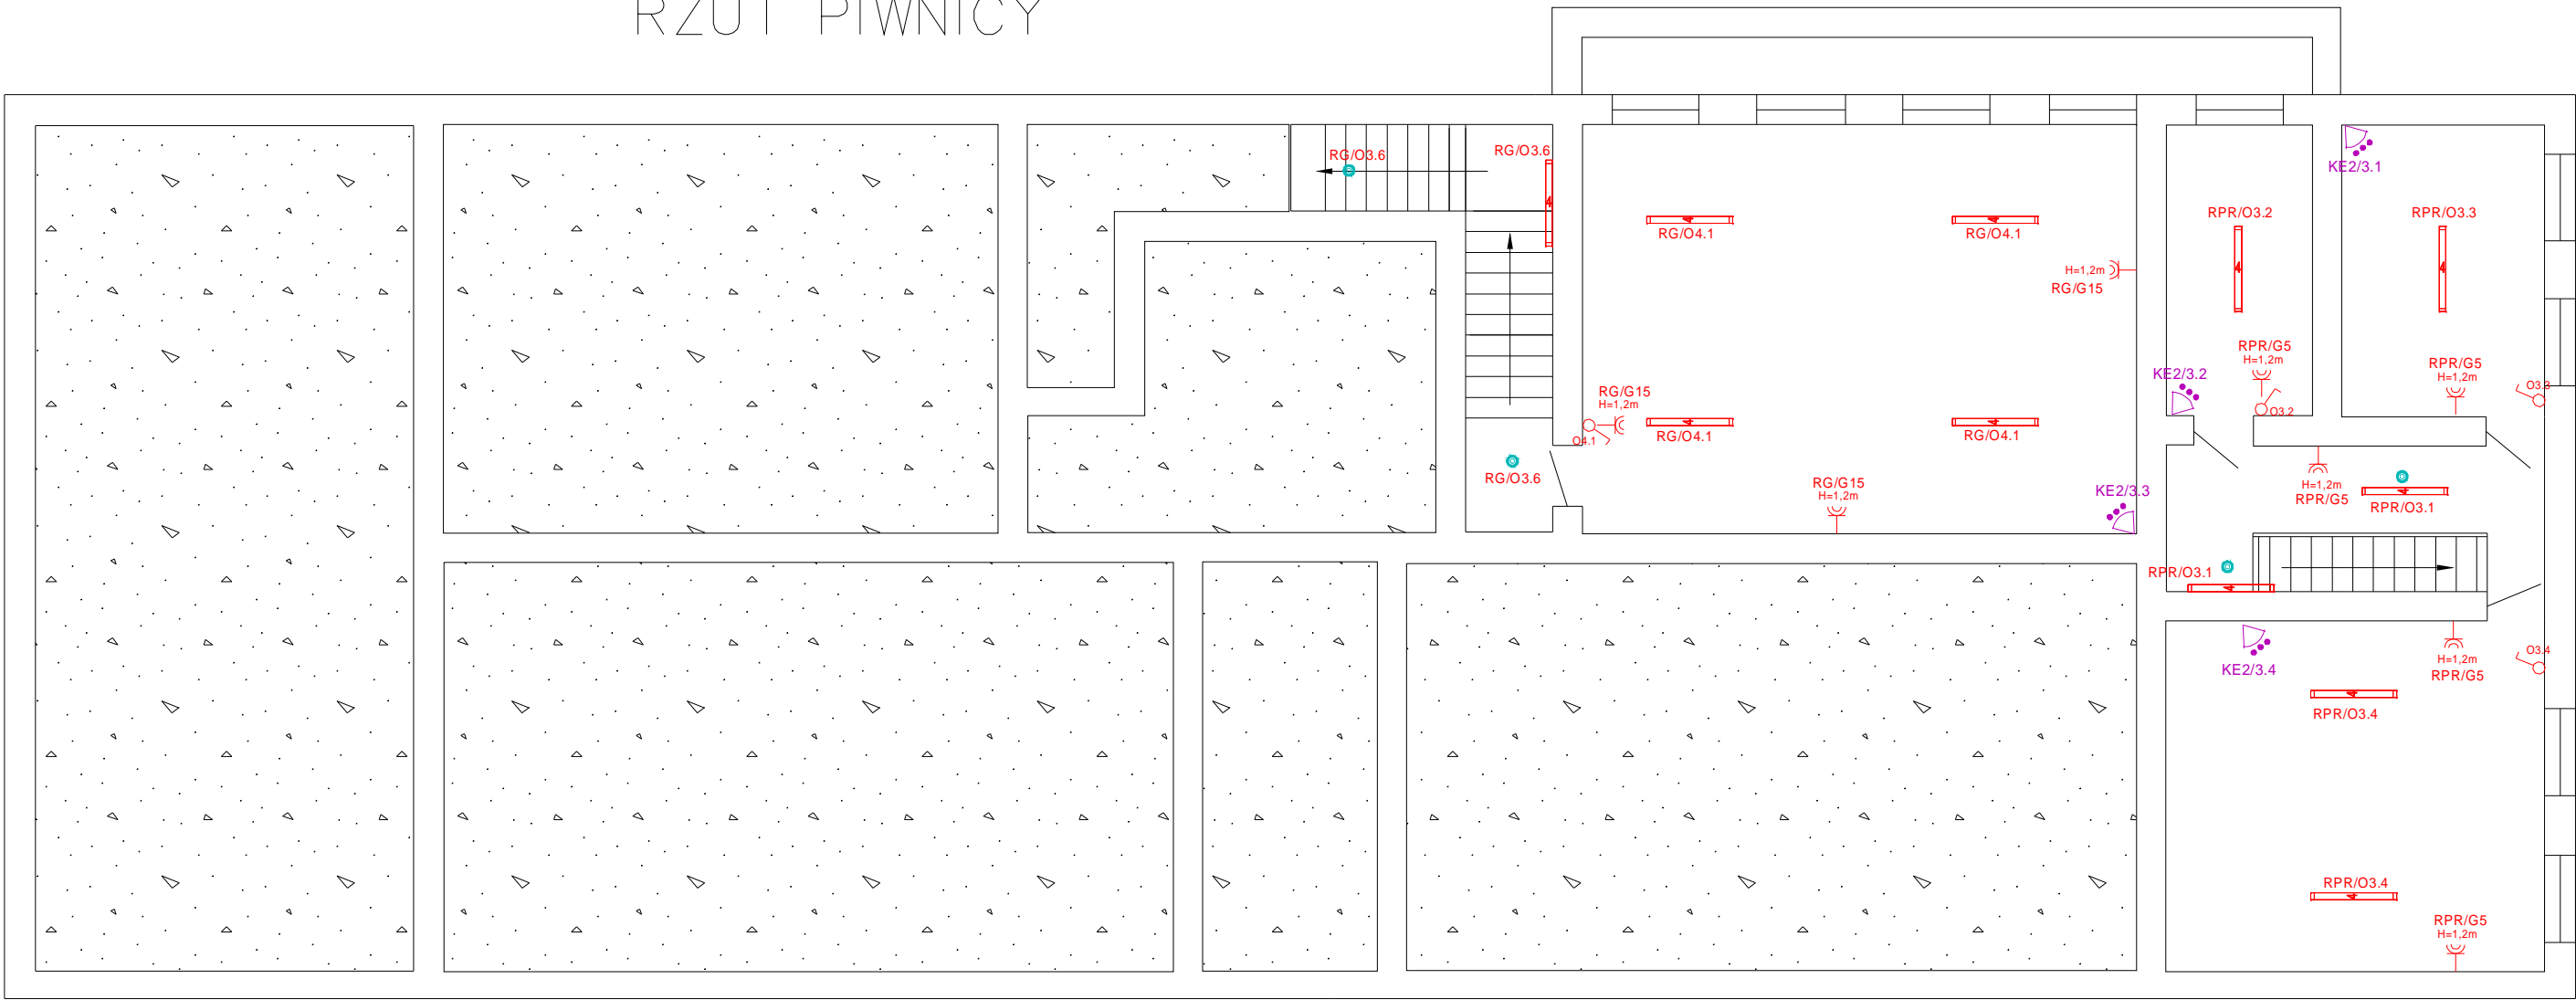

Zestawienie danych z projektu		
Blok	Opis	Ilość
	Lampa LED BASIC 840 4450lm 31W	11 szt.
	Detektor ruchu 360	4 szt.
	Detektor ruchu PIR SSWIN	4 szt.
	Gniazdo hermetyczne IP 44	8 szt.
	Łącznik	4 szt.

PRONABUD PRONABUD SP.Z O.O., TEL. (+46) 8552794 UL. OKRZEI 57, 96-300 ŻYRARDÓW

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Lutkowie.
Wymiana instalacji elektrycznych

RZUT PIWNICY (KONDYGNACJI 1)
INSTALACJA ELEKTRYCZNA I NISKOPRĄDOWA

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. SŁAWOMIR RADZISZEWSKI UPR. MAZ/0540/POOE/14 SPEC. ELEKTRYCZNA		ADRES INWESTYCJI	Szkoła Podstawowa w Lutkowie ul. Szkolna 1 96-323 Lutkówka		
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. Mirosław Konca UPR. CIE13/86 SPEC. ELEKTRYCZNA		INWESTOR	Gmina Mszczonów Plac Piłsudskiego 1 96-320 Mszczonów		
		DATA	09.2018		
		BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:100		

E1