




PZ 2069

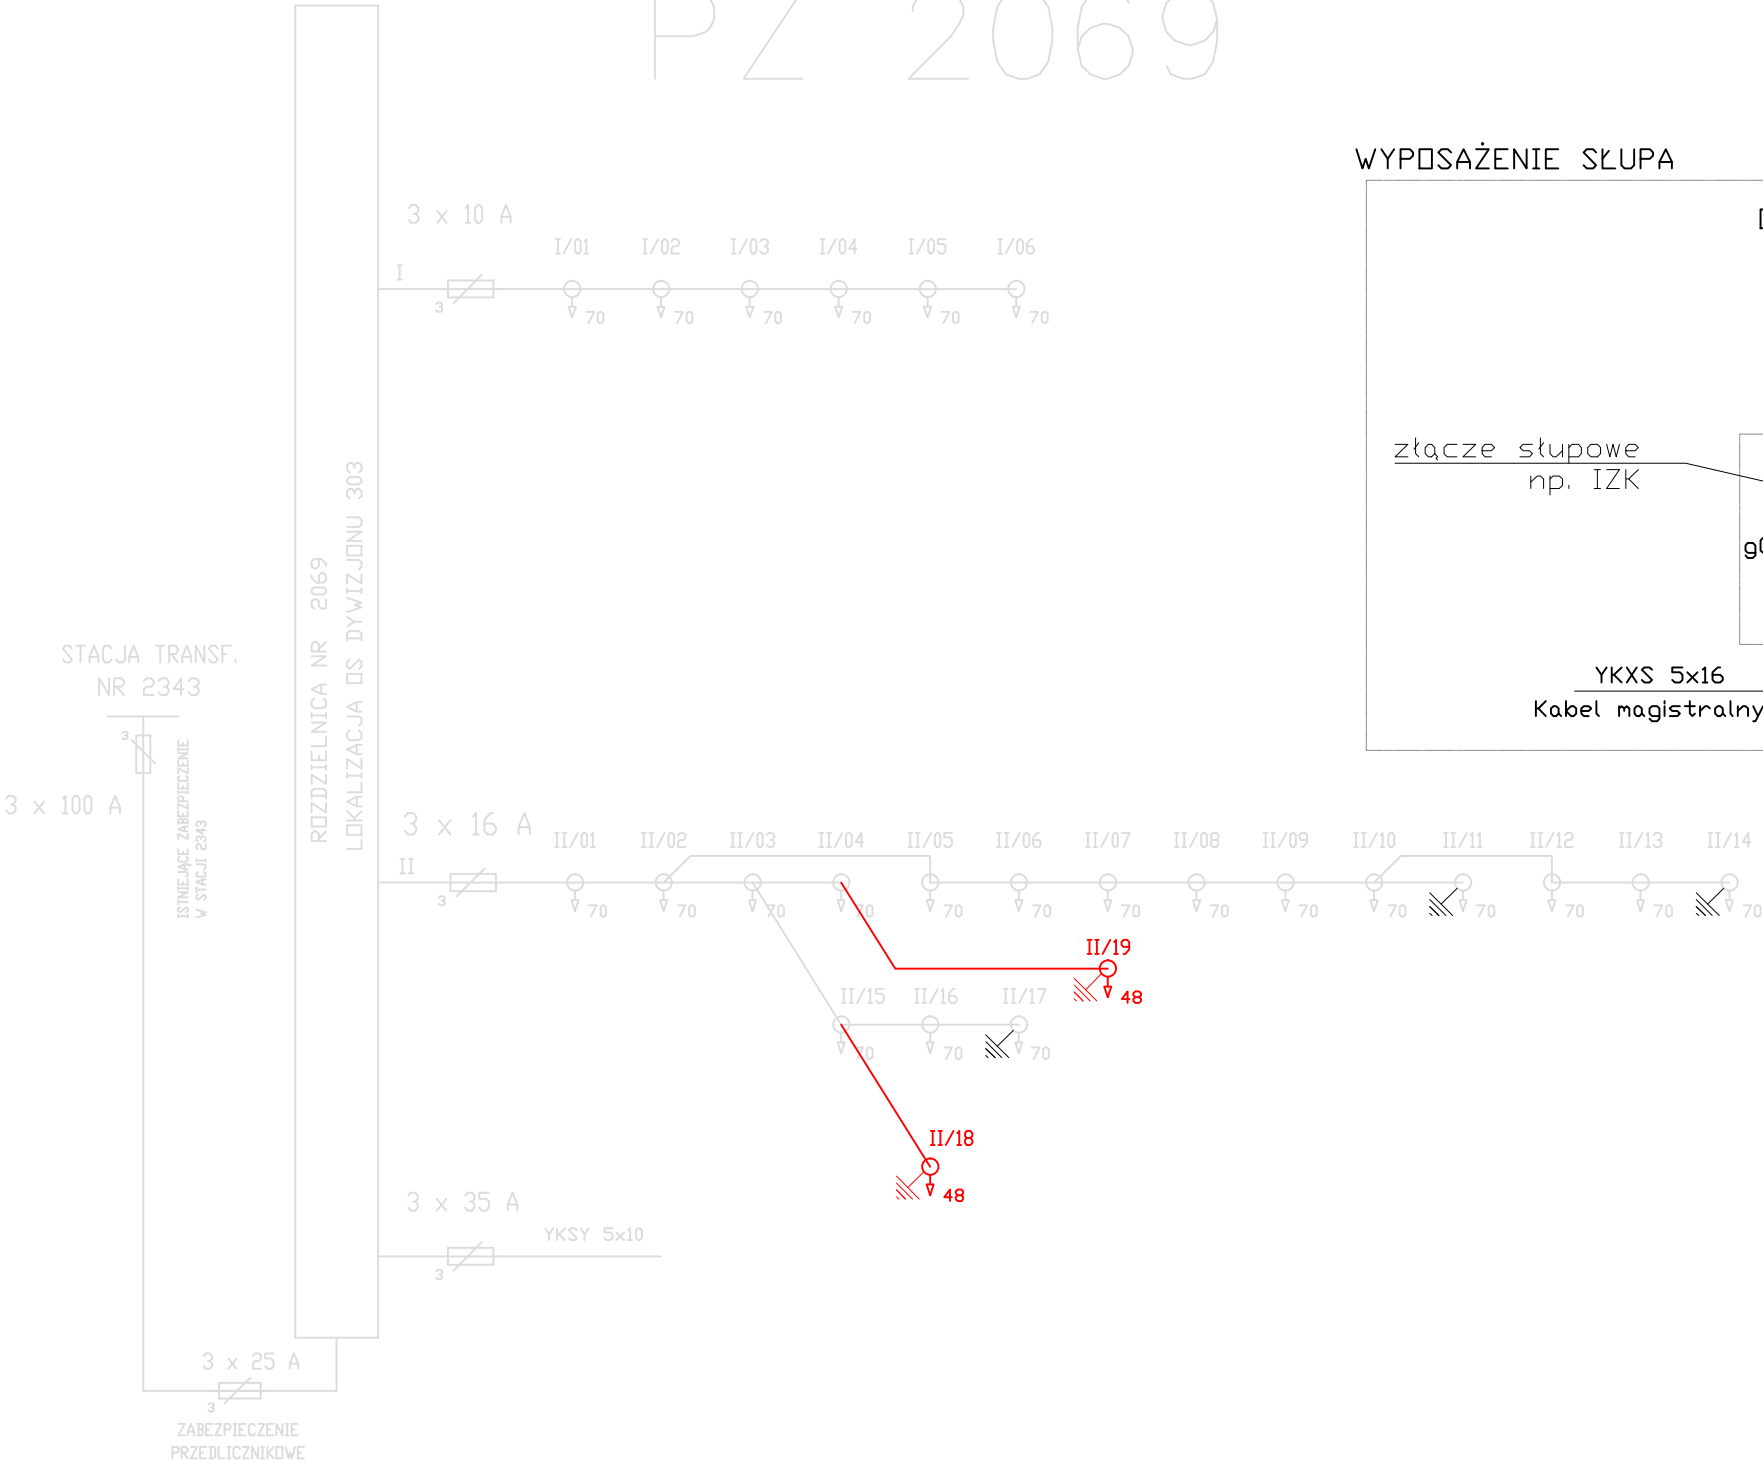

WYPOSAŻENIE SŁUPA



- UWAGA:
- Słup malować:
- do 0,3m abizolem
 - do 1,5m RAL 6009
 - do 2m farba antyplakat
 - grubość ścianki słupa min. 4mm



UWAGA:

Projektowane elementy oznaczono na czerwono

PZ 2069:
MOC ZNAMIONOWA IST. $P_i=1,909$ kW
MOC ZNAMIONOWA PROJ. $P_i=2,005$ kW
~3N/50Hz 400/230V TN-C-S

BIURO PROJEKTOWE : FDELITA PIOTR FROSZTĘGA 30-605 Kraków, ul. Fredry 4F/14			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Bartosz Zbroja	MAP/0103/PBE/15	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Stanisław Zbroja	UAN Upr. 333/90	
TEMAT : BUDOWA SIECI OŚWIETLENIA NA DZIAŁKACH 118/95, 118/5, 120/3, 118/4, 118/47 , 288/2 OBRĘB NH-7 ,JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9, GMINA MIEJSKA KRAKÓW			
INWESTOR: INVESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW- ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA UL. CENTRALNA 53 31-586 KRAKÓW			
BRANŻA: BRANCH:	ELEKTRYCZNA	FAZA: STAGE:	DATA / DATE:
		PT	11.01.2023r.
NAZWA RYSUNKU: DRAWING NAME:		SKALA: SCALE:	NR PROJEKTU: PROJECT No:
Schemat rozbudowy szafy PZ 2069		1:200	
		NUMER RYSUNKU: DRAWING No:	
		E-3	