

## **GMINA DOPIEWO**

62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c  
pow. poznański woj. wielkopolskie  
tel. 061/814-83-31 fax 061 814-80-97  
NIP 7773133416 Regon: 63125873

Dopiewo, dnia 30 kwietnia 2024r.

**ROA.271.10.2024**

**Do wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa drogi gminnej nr 325116P (ul. Leśna) w miejscowości Pałędzie w Gminie Dopiewo.**

1. Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

**Pytanie nr 7.** par. 16 ust. 1 pkt. 11 PPU:

1) Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dokonał inwentaryzacji instalacji podziemnych, jeśli tak - prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź:** Na etapie prowadzenia prac projektowych wykonana została aktualizacja mapy do celów projektowych, projekt został uzgodniony z gestorami sieci a następnie zatwierdzony pozwoleniem na budowę i udostępniony w przetargu. W projekcie znajduje się ostrzeżenie o możliwości zaistnienia niezainwentaryzowanych sieci oraz o trybie postępowania w takim przypadku (pkt. 5 części opisowej projektu wykonawczego branży drogowej). Ponadto obecnie na stronie [www.dopiewo.pl](http://www.dopiewo.pl) w zakładce mapa gminy, udostępniony jest w systemie informacji przestrzennej, wykaz sieci istniejących jak i projektowanych. Informujemy ponadto, iż nie wszystkie instalacje podziemne są inwentaryzowane, jak np. drenaż, w związku z czym, w przypadku natrafienia na kolizje z siecią drenarską należy ją włączyć do systemu odwodnienia drogi, w celu uniknięcia podniesienia poziomu wód gruntowych w rejonie inwestycji.

**Pytanie nr 19.** Dotyczy KO poz. 2 i 4

Na rysunku zamiennym przekrojów normalnych PW branży drogowej pokazano konstrukcję chodnika o łącznej grubości 39cm (betonowa kostka brukowa gr. 6cm, podsypka C-P gr. 3cm, podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 10cm, w-wa z gruntu niewysadzinowego gr. 20cm), natomiast w w/w pozycjach kosztorysowych założono mechaniczne wykonanie koryt o głębokości 29cm. Prosimy o zmianę i aktualizację ilości przedmiarowej.

**Odpowiedź:** Wykonanie koryta i konstrukcji chodnika należy zrealizować zgodnie z projektem wykonawczym.

W załączeniu pomocniczo skorygowany przedmiar robót.

**Pytanie nr 20.** W udostępnionym Kosztorysie nie ma jest pozycji dotyczącej skropienia warstwy podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 na jezdni asfaltem. Prosimy o dodanie brakującej pozycji w kosztorysie.

**Odpowiedź:** Należy wykonać skropienie poszczególnych warstw, w tym podbudowy z kruszywa łamanego, zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

W załączeniu pomocniczo skorygowany przedmiar robót.

**Pytanie nr 21.** Dotyczy KO poz. 21, 22, 22

Zgodnie z dokumentacją projektową w kosztorysie ofertowym nie uwzględniono krawężników drogowych wystających, które okalają nawierzchnię jezdni. Policzone krawężniki wtopione (obramowanie zjazdów) oraz obrzeża betonowe na chodnikach.

Prosimy o weryfikację i potwierdzenie ilości podanych w kosztorysie bądź w przypadku braku uwzględnienia w/w krawężników o dodanie pozycji z określeniem ilości dla poz. 21, 22 i 23 które dotyczą kolejno: wykonanie rowków pod ławy i krawężniki, ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30cm oraz wykonanie ław wraz z oporem na betonie C12/15.

**Odpowiedź:** Krawężniki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem:

- wyniesione o długości: 785 m,
- wtopione: 575, 77 m,
- obrzeża betonowe o długości: 542 m.

W załączeniu pomocniczo skorygowany przedmiar robót.

**Pytanie nr 22.** Dotyczy KO poz. 25

Prosimy o wskazanie na projekcie stałej organizacji ruchu wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z ilościami z opisu pozycji kosztorysowej nr 25. Wg Wykonawcy brak jest w projekcie oznakowania poziomego w postaci linii P-4, P-6, P-1e oraz P-1b.

**Odpowiedź:** W załączeniu przekazujemy, zatwierdzony, aktualny projekt stałej organizacji ruchu oraz przedkładamy pomocniczo skorygowany przedmiar.

**Pytanie nr 23.** Dotyczy KO poz. 25

Prosimy o wskazanie dokładnych ilości poprzez rozbieżności pozycji oznakowania pionowego. Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu do wykonania jest oznakowanie pionowe do usunięcia, przestawienia oraz budowa nowego oznakowania. Rozbieżności ułatwi rozliczenie w przypadku rozbieżności.

**Odpowiedź:** W załączeniu przekazujemy, zatwierdzony, aktualny projekt stałej organizacji ruchu oraz przedkładamy pomocniczo skorygowany przedmiar.


**Pytanie nr 24.** Prosimy o przesłanie projektu stałej organizacji ruchu uwzględniającego opinie oraz zatwierdzenie od odpowiednich instytucji opiniujących.

**Odpowiedź:** W załączeniu przekazujemy, zatwierdzony, aktualny projekt stałej organizacji ruchu wraz z opiniami odpowiednich instytucji.

**Pytanie nr 25.** Dotyczy KO poz. 44, 45 i 46

Prosimy o wskazanie konstrukcji nawierzchni wraz z grubością poszczególnych warstw, które należy odtworzyć na projektowanym przebiegu kanalizacji od jezdni do rowu (od studni SL8-SL22). Prosimy o potwierdzenie pozycji kosztorysowych i ilości w niej zawartych. Wg Wykonawcy brak jest nawierzchni asfaltowej na tym odcinku.

**Odpowiedź:** Zamawiający założył odtworzenie warstwy ścieralnej wraz z podbudową, jak i konstrukcją jak dla KR1, zgodnie z typami nawierzchni określonymi na załączonej mapie. Elementy te zostały uwzględnione w pozycjach 35 do 37 załączonego przedmiaru.

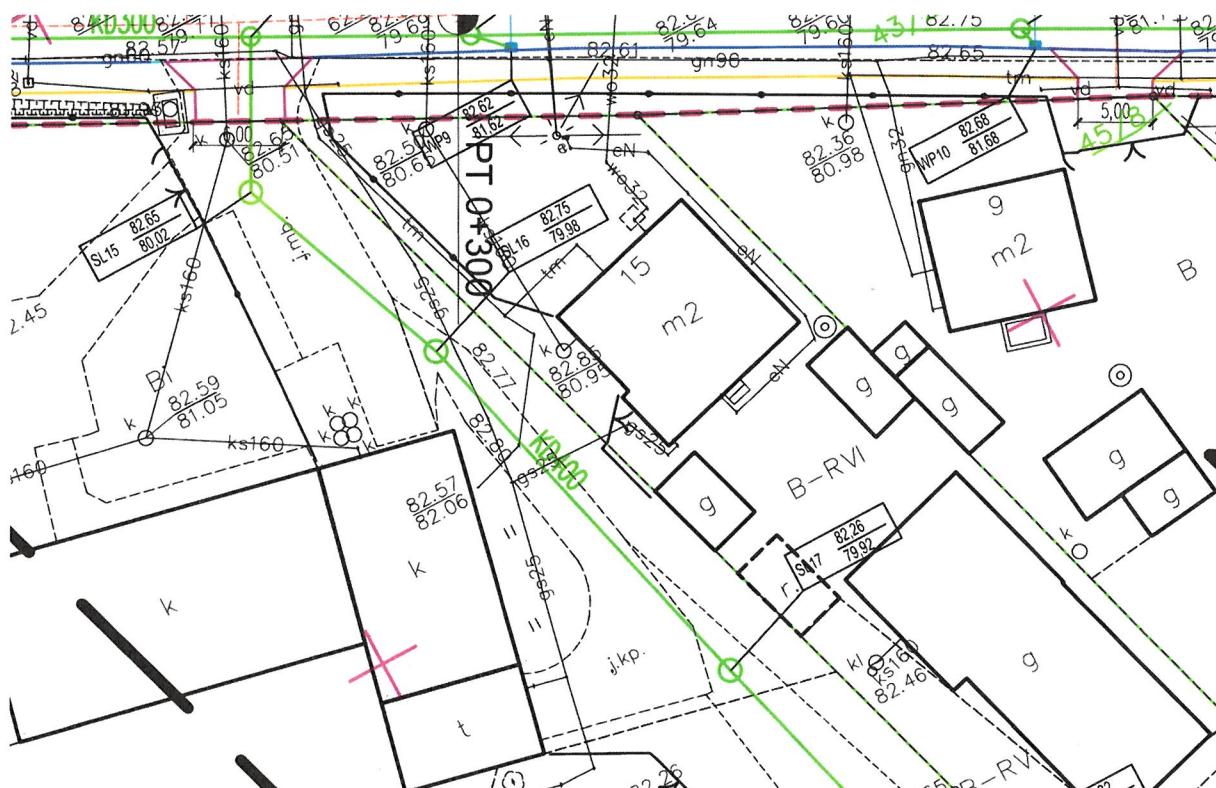

**Pytanie nr 26.** Dotyczy KO poz. 59

Prosimy o wskazanie dokładnych ilości w poz. nr 59 „regulacja istniejących włazów, studzienek i skrzynek”, obecnie pokazane jest jako „1 kpl.”

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga regulację istniejących włazów, studzienek i skrzynek, widocznych na projekcie.

**Pytanie nr 27.** Prosimy o potwierdzenie, że zakres realizacji nie obejmuje żadnych prac związanych z wykonaniem skrzyżowania z projektowaną ul. Różaną .

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zakres realizacji niniejszego zamówienia, nie obejmuje żadnych prac budowlanych związanych z wykonaniem ul. Różanej, tzn. nie obejmuje robót budowlanych na działkach 31/5 i 37/7 a jedynie montaż oznakowania drogowego.

**Pytanie nr 28.** W przypadku gdy odpowiedz na pytanie powyżej jest przecząca to prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem branży wod-kan, na którym m.in. wpusty na skrzyżowaniu pokazano jako projektowe, a projektem branży drogowej gdzie wyszarzono skrzyżowanie opisując je jako odrębne opracowanie? Co z odcinkiem kanalizacji pomiędzy studnią SL12 a studnią na skrzyżowaniu ul. Różanej. Czy odcinek ten jest do realizacji wg odrębnego opracowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że do realizacji jest odcinek kanalizacji deszczowej od studni SL12 wraz ze studnią przy skrzyżowaniu z ul. Różaną - bezpośrednio przy granicy z działką 37/7. Studnie należy wykonać zgodnie z załączonym projektem, umożliwiając późniejszą realizację kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, podłączoną do studni zlokalizowanej przy granicy działki bez konieczności ingerencji w konstrukcję drogi ul. Leśnej. Ulica Różana będzie realizowana wg odrębnego opracowania.

**Pytanie nr 29.** Prosimy o dołączenie planszy rozbiórek oraz wskazania dokładnych ilości tych rozbiórek w postaci:

- grubości i ilości poszczególnych warstw istniejącej nawierzchni jezdni, zjazdów
- ilości obrzeży, krawężników, oporników wraz ławami betonowymi
- długości i materiałów z których wykonano ogrodzenia przeznaczone do rozbiórki

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada odrębnego planu rozbiórek, natomiast potwierdza, że należy je wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną nr 01.02.04 dla istniejących elementów pasa drogowego, przy założeniu 10cm warstwy bitumicznej oraz 20 cm kruszywa. Zamawiający nie przewiduje konieczności rozbiórki ogrodzeń.

**Pytanie nr 30.** Dotyczy KO poz. 2, 9, 10

Udostępniony Kosztorys ofertowy nie uwzględnia rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej, istniejących zjazdów indywidualnych wraz z krawężnikami/opornikami, odhumusowanie.

Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji do kosztorysu ofertowego z podaniem rodzaju, grubości i ilości robót do wykonania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada odrębnego planu rozbiórek, natomiast potwierdza, że należy je wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną nr 01.02.04 dla istniejących elementów pasa drogowego, przy założeniu 10cm warstwy bitumicznej oraz 20 cm kruszywa. Zamawiający nie przewiduje konieczności rozbiórki ogrodzeń.

**Pytanie nr 31.** Prosimy o potwierdzenie, że umieszczona specyfikacja techniczna o nr D-01.02.01 nie dotyczy planowanej inwestycji.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że specyfikacja D-01.02.01A - nie dotyczy planowanej inwestycji.

**Pytanie nr 32.** Jeżeli zakres robót obejmuje wycinkę drzew i krzewów to prosimy o udostępnienie pozwolenia na wycinkę.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje konieczności wycinki drzew i krzewów.

**Pytanie nr 33.** Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie jest negatywna i zadanie obejmuje wycinkę, karczowanie drzew, krzewów prosimy o jednoznaczne określenie na planie sytuacyjnym drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych z jednoznacznym określeniem średnicy i ilości szt. drzew oraz powierzchni w przypadku krzewów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje konieczności wycinki drzew i krzewów.

**Pytanie nr 34.** Prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowej, które ogrodzenia przeznaczone są do rozbiórki, określenie rodzaju materiału i parametrów technicznych z podaniem ilości oraz dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje konieczności rozbiórki ogrodzeń.

**Pytanie nr 35.** Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać oznakowanie cienkowarstwowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że należy wykonać oznakowanie cienkowarstwowe.

**Pytanie nr 36.** Prosimy o wyłączenie gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe lub skrócenie jego trwania do 1 roku w przypadku oznakowania cienkowarstwowego lub do 3 lat w przypadku oznakowania grubowarstwowego.



**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż należy przewidzieć okres gwarancji oznakowania poziomego zgodnie z zadeklarowanym okresem gwarancji wskazanym w Formularzu ofertowym.

**Pytanie nr 37.** Prosimy o podanie grubości istniejącej konstrukcji jezdni asfaltowej na ul. Leśnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje odwiertami w przebiegu jezdni na ul. Leśnej, natomiast należy założyć 10cm masy bitumicznej oraz 20cm warstwy z kruszywa.

**Pytanie nr 38.** Dotyczy KO poz. 26, 27, 32

Zgodnie z dokumentacją projektową średnia głębokość wykopu pod kanalizację deszczową to 2,2m – dla odcinka w ciągu projektowanej drogi oraz 2,3m – dla odcinka od projektowanej drogi do rowu. Natomiast w Kosztorysie przyjęto średnią głębokość 1,7 m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i stosowną korektę.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wykonania wykopu, zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 39.** Dotyczy KO poz. 34, 35, 36, 37

Prosimy o wyjaśnienie pozycji związanych z podsypką i obsypką rur, gdyż zgodnie z przedstawionym Kosztorysem wzięto pod uwagę 0,2m szerokości podsypki/obsypki, natomiast wg Wykonawcy szerokość ta powinna równać się szerokości wykopu tj. 1,2m. Prosimy o stosowną korektę i zwiększenie ilości kosztorysowych.

**Odpowiedź:** Szerokość podsypki należy wykonać, zgodnie z projektem i powinna być ona równa szerokości wykopu.

W załączeniu skorygowany pomocniczy przedmiar.

**Pytanie nr 40.** Prosimy o udostępnienie aktualnych uzgodnień i opinii wymienionych w załącznikach do projektu budowlanego.

**Odpowiedź:** Zatwierdzony projekt budowlany wraz z uzgodnieniami został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania.

**Pytanie nr 41.** Wykonawca prosi o potwierdzenie, że należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR 1-2, zgodnie z WT-1 i 2 2014.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza że należy ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR 1-2, zgodnie z WT-1 i 2 2014, co jest zgodne z załączonymi do postępowania przetargowego specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

**Pytanie nr 42.** Wykonawca prosi o potwierdzenie, że należy ułożyć warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 1-2, zgodnie z WT-1 i 2 2014.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza że należy ułożyć warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 1-2, zgodnie z WT-1 i 2 2014, co jest zgodne z załączonymi do postępowania przetargowego specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

**Pytanie nr 43.** Wykonawca prosi o zmianę zapisów dotyczących wymagań dla kostki betonowej i przedstawienie wymagań wg normy PN-EN 1338. Dodatkowe wymagania dla kostki (wytrzymałość na ściskanie >60 MPa, mrozoodporność 50 cykli, nasiąkliwość <5 %) sprawiają, że na rynku brak jest produktów je spełniających.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza materiały zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1338.

**Pytanie nr 46.** Proszę o dopracowanie opisu kanalizacji deszczowej: konkretny rodzaj włazów (żeliwne, żeliwne z wypełnieniem betonowym) uzgodnić z Gestorem Sieci.

W związku z brakiem pozycji dotyczącej odwodnienia wykopów- proszę o potwierdzenie, że podczas prac nie będzie konieczności odwadniania wykopów- lub proszę o zamieszczenie badań geotechnicznych.

**Odpowiedź:** Włazy należy wykonać, zgodnie z projektem wykonawczym instalacji sanitarnych - rys. szczegółowy nr IS 06 „Studnia betonowa Ø 100mm.”

Zamawiający wraz z poprzednimi wyjaśnieniami z dnia 18.04.2024r. załączył dokumentację badań podłoża gruntowego.

**Pytanie nr 47.** Dotyczy poz. 59

Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaki rodzaj włazów należy uwzględnić przy regulacji pionowej studzienek istniejącej kanalizacji sanitarnej – włazy standardowe czy zestaw naprawczy z włazem?

**Odpowiedź:** Przy regulacji pionowej studzienek istniejącej kanalizacji sanitarnej należy zastosować istniejące włazy, a w przypadku konieczności należy dokonać wymiany ostatniego kręgu studni i pierścieni wyrównawczych.

**Pytanie nr 48.** Dotyczy poz. 59

W nawiązaniu do pytania 47. prosimy o podanie czy mają być zamontowane nowe włazy czy wykorzystane istniejące?

**Odpowiedź:** Zamawiający zakłada wykorzystanie istniejących włączów na studniach kanalizacji sanitarnej.

2. Zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp w związku z udzielonymi odpowiedziami oraz modyfikacjami SWZ, które stanowią integralną część SWZ, Zamawiający dokonuje na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp zmiany:

- terminu składania ofert do 09.05.2024r. do godz.11.00,
- terminu otwarcia ofert 09.05.2024r. godz. 11.30,
- terminu związania ofertą do 07.06.2024r.

Wójt Gminy Dopiewo  
dr Paweł Przeciórka

Inspektor  
ds. Zamówień Publicznych  
inż. Magdalena Pawlicka