
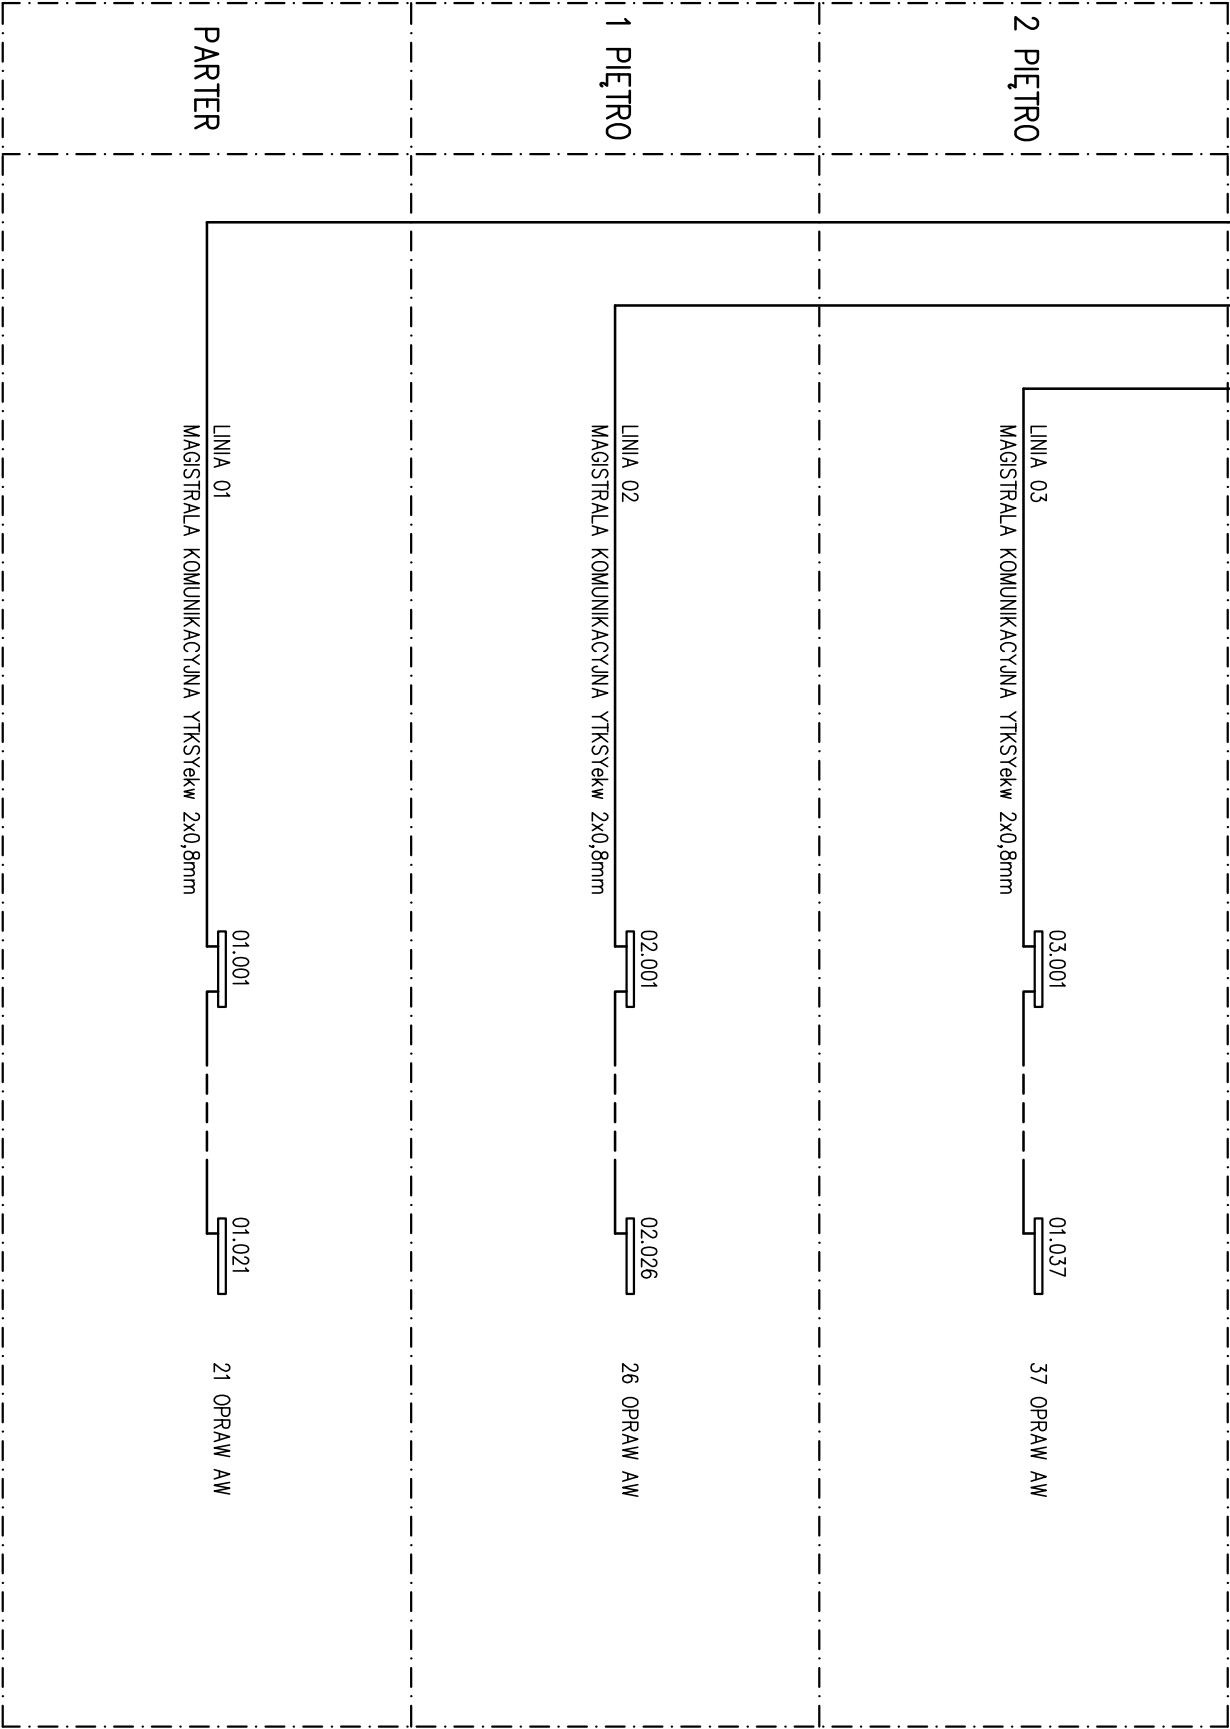


—CM  
CENTRAŁKA MONITORINGU OPRAW AW – SYSTEM RUBIC UNA  
ZAINSTALOWANA W POMIESZCZENIU 0.11 (PARTER)



## UWAGI

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJĘ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANŻAMI.
2. WSZYSTKIE WMIARY I LOKALIZACJA URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE.
3. CZEŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.
4. ZAPROJEKTOWANO CENTRAŁKĘ MONITORINGU OPRAW OŚWIETLENIA AWARYJNEGO SYSTEM RUBIC UNA PROD. AMEX LUB RÓWNOWAZNĄ.
5. AWARYJNE ZASILANIE CENTRAŁKI – Z AKUMULATORÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA JEJ WYPOSAŻENIU.
6. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SYSTEMU ZMIENNEGO CENTRAŁKA MUSI BYĆ KOMPATYBILNA Z OPRAMIAMI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO.
7. PLAN INSTALACJI WRAZ Z ADRESAMI OPRAW AW POKAZANO NA RYSUNKU E-203.
8. WENIEJTRZYNIE PODŚWETLANE ZNAKI POKAZUJĄCE KIERUNKI EWAKUACJI NALEŻY WYSTEROWAĆ DO PRACY "NA JASNO" . POZOSTAŁE OPRAWY AW – "NA CIEMNO" .

### UWAGI OSÓBNE:

- 1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZASTANIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
- 2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
- 3.PROJEKT ROZPATRYWANY ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZASTANIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
- 4.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZUKĄ BUDOWLANĄ.
- 5.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
- 6.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPWIEDNIE ATYSTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPWIEDNICH SYSTEMACH.
- 7.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWYŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE, CIEŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYROB) JEST RÓWNOWYŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYNIA NA WYKONAWCY.

0	24.01.2020	PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE PODSTAWOWE
<div>ARCHIMOD I CUS</div> <div>ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A 50-323 WROCŁAW TEL.: 503 176 038, 717 584 595</div>		
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU	
ADRES:	WROCŁAW, UL. OLBIŃSKA 32	
OBIEKT:	SZPITAL MSWiA	
ADRES:	WROCŁAW, UL. OLBIŃSKA 32	
ADRES GEOD.:	DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PŁAC GRUNWALDZKI	
TEMAT PROJEKTU:	NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA WE WROCŁAWIU	
TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT CENTRALNEGO MONITOROWANIA OPRAW AW	
GŁÓWNY PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. JERZY POLAK	01.2020
ARCHITEKTURA		
PROJEKTOWAŁA:	MGR INŻ. KRZYSZTOF KASZOWSKI	01.2020
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. PIOTR JANKOWSKI	01.2020
WSPÓŁPRACĄ:		01.2020
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA
ARCHM-06-19	B.S.	PROJEKT WYKONAWCZY
		ELEKTRYCZNA
		BRANŻA
		NR RYSUNKU
		E-16