
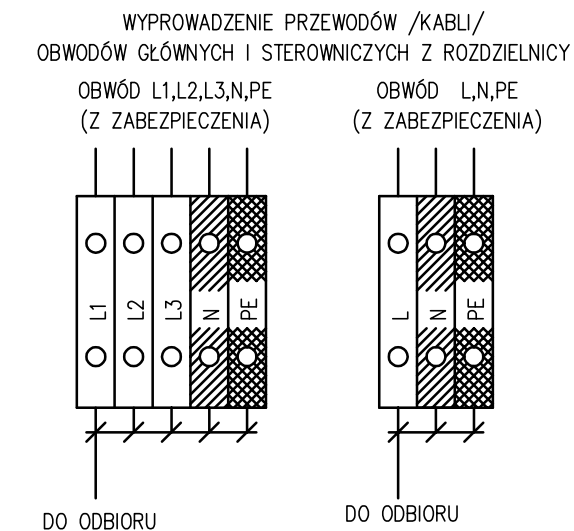


ROZDZIELNICA RP2R

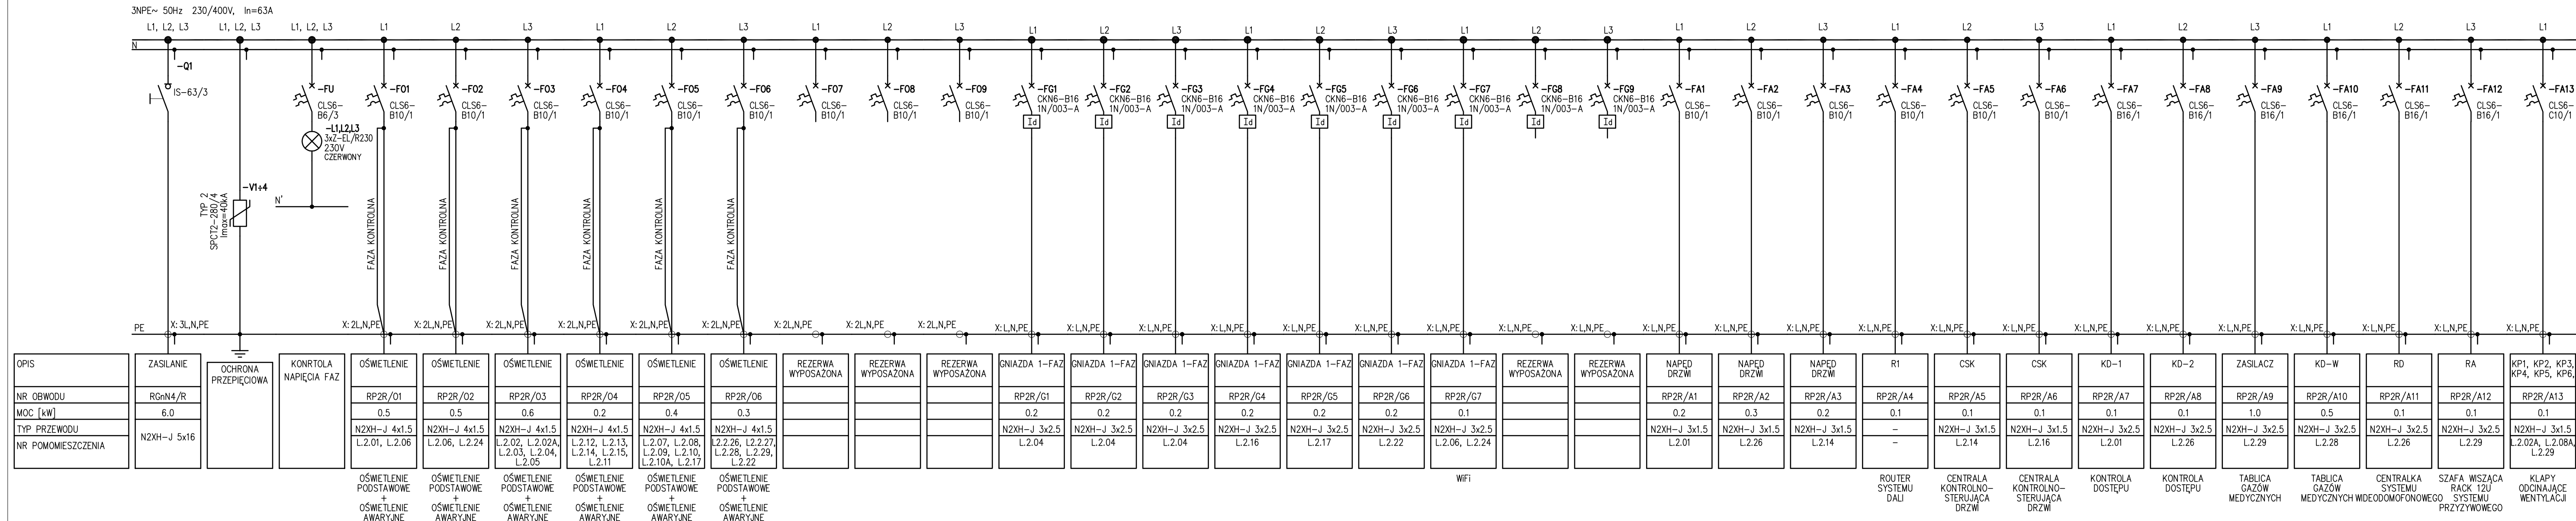

## UWAGI OGÓLNE

1. WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIENIE WYJAŚNIĆ Z PROJEKTEM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3. PROJEKT ROZPATRYWANY ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYM, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTEM.
4. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONAWCZĄ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
5. PRACE BUDOWLANE WYKONAWCZĄ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBCIECIE.
6. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADCZENIA DOKŁADUJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWAŁAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYTUACJACH.
7. WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WŁAD WYKONAWCZĄ JAKOŚCIOWYCH, OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWARTYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIJE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE CIĘŻAR UDWOJNIENIA, JEŻELI MATERIAŁ (WYROB) JEST RÓWNOWARTY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

## UWAGI


1. ROZDZIELNICA NATYKNOWA BP-0-600/10-C LUB RÓWNOWAZNA.
2. WSZYSTKIE OBWOODY WYPROWADZIĆ Z ROZDZIELNICZY POPRZEC ZACISKI.
3. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA I TYPY URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE.
4. PO PRZEPROWADZONYM MONTAŻU ROZDZIELNICZY NALEŻY WYKONAĆ JEJ DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ.
5. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW ZASILANYCH URZĄDZEŃ MOŻE ZAŚĆ KONIECZNOŚĆ KOREKTY PRZĘKROJÓW PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ.
6. W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST PRZEPROWADZENIE BADAŃ I POMIARÓW ODBIORCZYCH.
7. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOM INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.
8. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKcie MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I URZĄDZENIA, MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATYSTY APROBATY TECHNICZNE I ODPOWIEDZĄ ODPOWIEDNIOM NORMOM BEZPIECZEŃSTWA BHP I PRZECIWOPOŻAROWYM.
9. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OSPRZĘTU, APARATÓW I URZĄDZEŃ O PARAMETRACH TECHNICZNYCH RÓWNOWĄNYCH ZAPROPONOWANYM W PROJEKcie, ZA ZGODĄ PROJEKTANTA I INWESTORA.
10. W ROZDZIELNICZY NALEŻY PRZEWIDZIEĆ CO NAJMNIEJ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA.

WIDOK ROZDZIELNICY RP2R

SZAFKA NATYNKOWA  
Z DRZWIAMI METALOWYMI PEŁNYMI  
BP-0-600/10-C  
SKALA 1:100

## ROZMIESZCZENIE APARATÓW

ELEWACJA



	24.01.2020	PROJEKT WYKONAWCZY - WYDANIE PODSTAWOWE			
<div>ARCHIMODICUS</div>		ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K. UL. KLUCZBORSKA 13/1A 50-323 WROCŁAW TEL.: 503 176 038, 717 584 595			
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MŚWIA WE WROCŁAWIU				
ADRES:	WROCŁAW, UL. OLBŃSKA 32				
OBIEKT:	SZPITAL MŚWIA				
ADRES:	WROCŁAW, UL. OLBŃSKA 32				
ADRES GEOD.:	DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PŁAC GRUNWALDZKI				
TEMAT PROJEKTU:	NADBUDOWA ŁĄCZNIKA DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSywNEJ TERAPII SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MŚWIA WE WROCŁAWIU				
TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT ROZDZIELNICZY RP2R				
GŁÓWNY PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. JERZY POLAK	01.2020	138/75/Wmm		
	ARCHITEKTURA	DATA	NR UPR.	PODPIS	
PROJEKTOWAŁA:	MGR INŻ. KRZYSZTOF KASZOWSKI	01.2020	260/DOŚ/05		
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. PIOTR JANKOWSKI	01.2020	174/DOŚ/15		
WSPÓŁPRACA:		01.2020	-		
ARCHIM-06-19	B.S.	PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	E-04	
NR PROJEKTU	SKALA	FAZA	BRANŻA	NR RYSUNKU	