

- Uwagi:
1. Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
2. Dł. oprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą 2.
3. W łazienkach wykona miejscowe połączenia wyrównawcze.
4. Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk


gniazdo okap wys. montażu 2,2 m

WLz TM YDYżo 5x6 do poszczególnych mieszkań

WLz TM 18xYDYżo 5x6
YDYp 4x1,5-ośw. klatki

oświetlenie winda YDY4x1,5

- Aw -oprawa z modulem awaryjnym
o.r.-oprawa z czujką ruchu
-oprawa ośw. ewakuacyjnego
(piktogramy wyjście ewakuacyjne, znaki kierunkowe)
AW1 -oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego
-wyłącznik dwubiegunowy hermetyczny
-wyłącznik jednobiegunowy hermetyczny
-wyłącznik dwubiegunowy
-wyłącznik jednobiegunowy
-wyłącznik schodowy
-gniazdo hermetyczny
-gniazdo zwykłe
-oprawa LED z modulem awaryjnym
-oprawa LED
-czujka ruchu

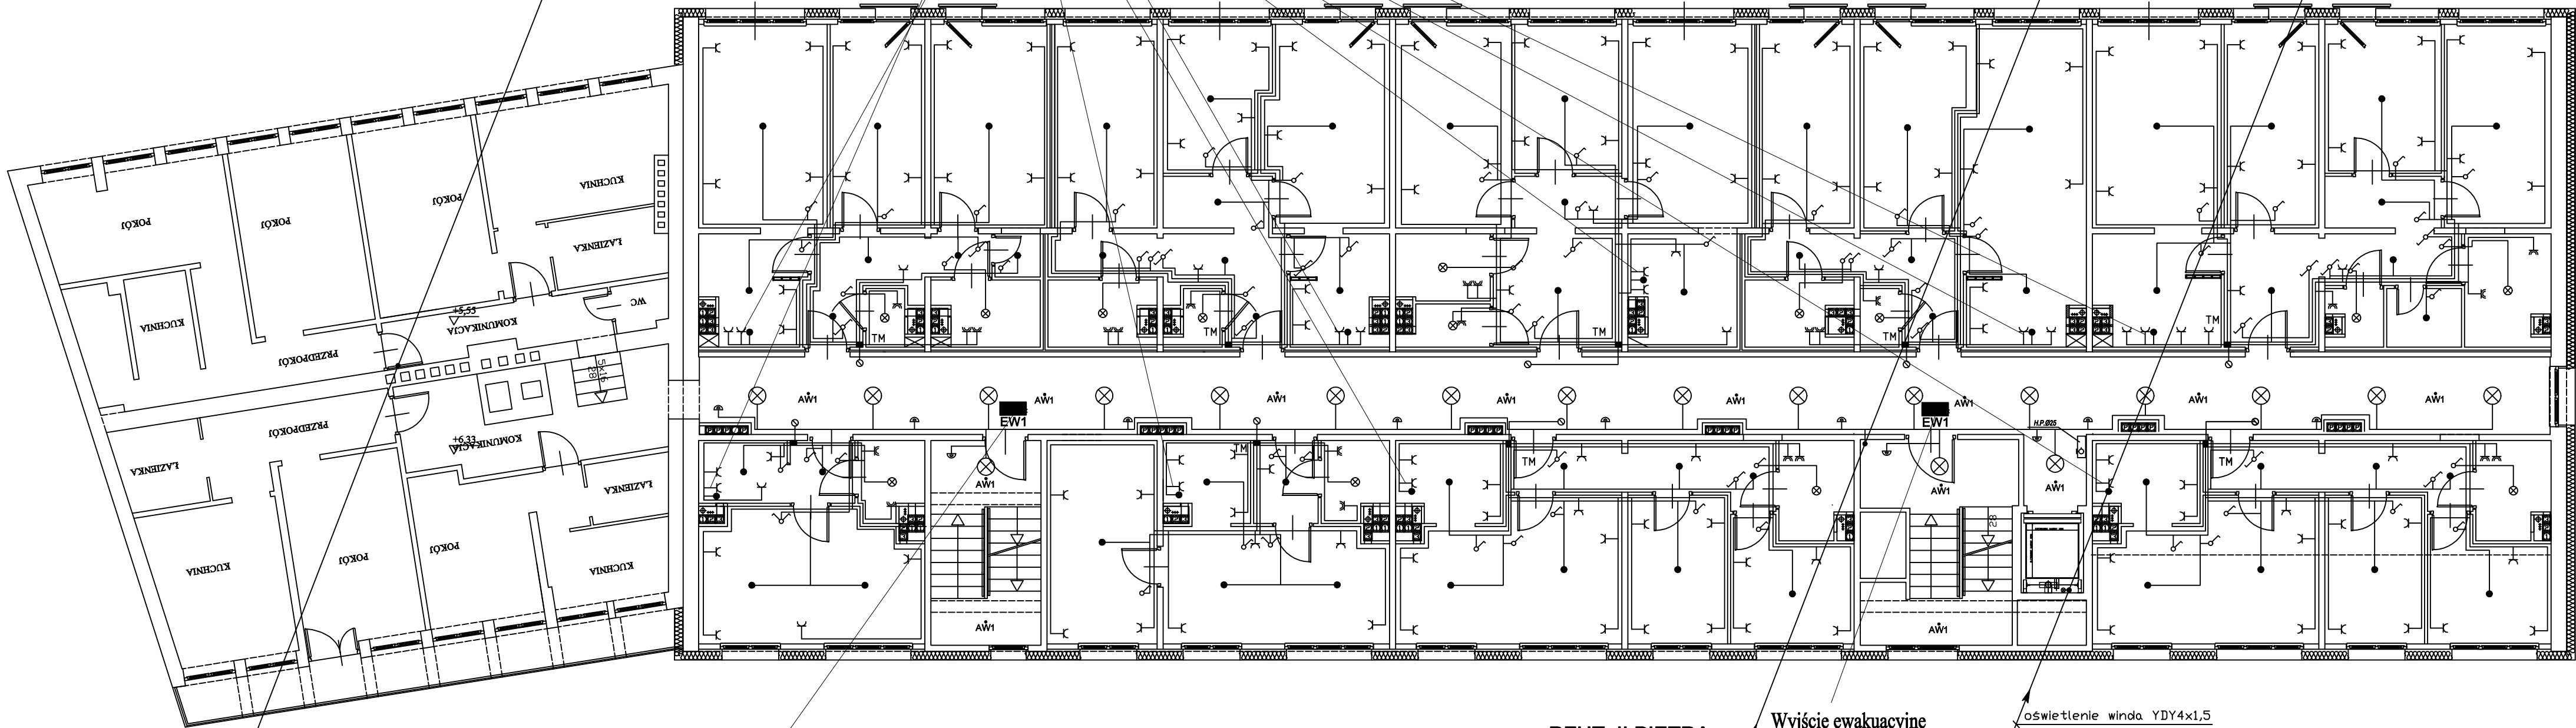

Wyjście ewakuacyjne

RZUT II PIĘTRA

Wyjście ewakuacyjne

oświetlenie winda YDY4x1,5

WLz TM YDYżo 5x6 do poszczególnych mieszkań

WLz TM 27xYDYżo 5x6
YDYp 4x1,5-ośw. klatki

- wyłącznik pojedynczy
wyłącznik podwójny
wyłącznik schodowy
wypust sufitowy
oprawa żarowa zwykła
gniazdo pojedyncze hermetyczne
gniazdo pojedyncze pt
wypust kuchni elektrycznej

- oprawa ośw. ewakuacyjnego
(piktogramy wyjście ewakuacyjne, znaki kierunkowe)
AW1 -oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego

gniazdo okap wys. montażu 2,2 m

"DOM-BUD" Suwałki		SPECJALNOŚĆ: INSTAL. - INŻYN. (elektryczna)		
TEMAT:	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania bud. hotelowego z częścią mieszkalną wielorodzinną na bud. mieszkalny wielorodzinny wraz z urządzeniami infrastruktury nadziemnej i podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu	STADIUM: PT	NR RYS.: E4	
		SKALA: 1:100	RYSUNEK: Rzut II piętra WLZ Instalacja oświetlenia Instalacja gniazd wtykowych	
		ADRES: Łomża, ul. Wesoła - część dz. Nr 21240/2, dz. nr 21242/9 i 21242/11.		
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	tech. Wiesław Baluta	SUW-86/90	05.06.2024	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0183/ PWOE/08	05.06.2024	