

- Uwagi
- Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S
 - Oprawy oświetleniowe w łazienkach montowa poza strefą 2.
 - W łazienkach wykona miejscowe połączenia wyrównawcze.
 - Przewody instalacji wyrównawczej, oświetleniowej i gniazd wtykowych układać pod tynk

- wypust sufitowy
- oprawa żarowa zwykła
- wypust kuchni elektrycznej


przycisk wyt. p.poz.

WLz TM 36xYDYżo 5x6
YDYp 4x1,5-ośw. klatki

Kier. drogi ewakuacyjnej

oświetlenie winda YDY4x1,5

- Aw -oprawa z modulem awaryjnym
- cz.r. -oprawa z czujką ruchu
- EW -oprawa ośw. ewakuacyjnego (piktogramy wyjście ewakuacyjne, znaki kierunkowe)
- AW1 -oprawa awaryjnego ośw. ewakuacyjnego
- ~ -wyłącznik dwubiegunowy hermetyczny
- ~ -wyłącznik jednobiegunowy hermetyczny
- ~ -wyłącznik dwubiegunowy
- ~ -wyłącznik jednobiegunowy
- ~ -wyłącznik schodowy
- ~ -gniazdo hermetyczny
- ~ -gniazdo zwykłe
- ~ -oprawa LED z modulem awaryjnym
- ~ -oprawa LED
- ~ -czujka ruchu

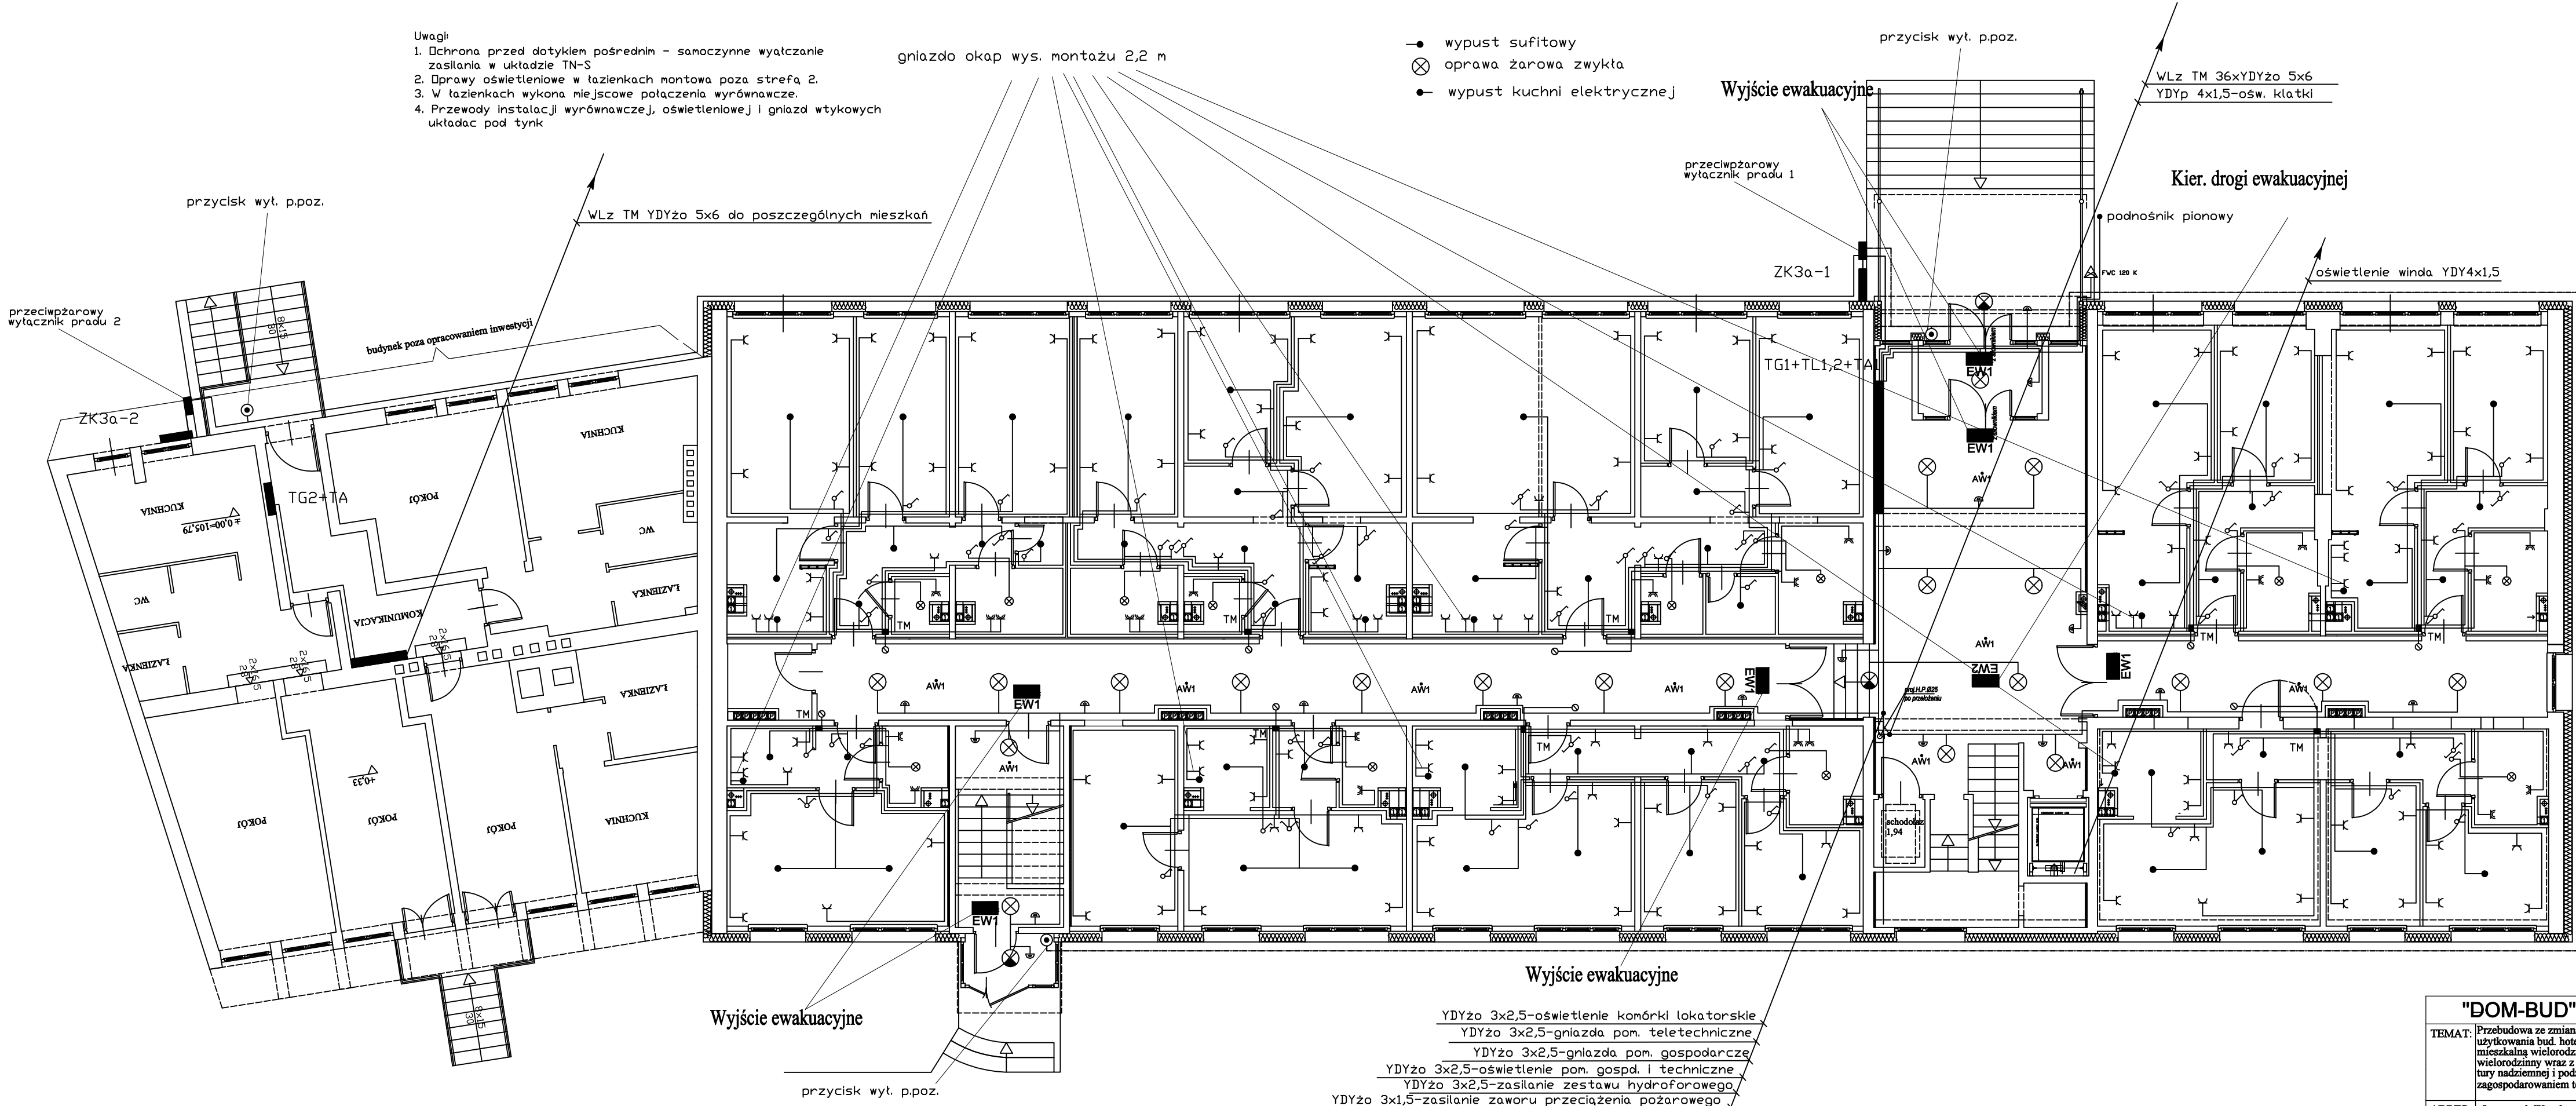

Wyjście ewakuacyjne

YDYżo 3x2,5-oświetlenie komórki lokatorskie
YDYżo 3x2,5-gniazda pom. teletechniczne
YDYżo 3x2,5-gniazda pom. gospodarcze
YDYżo 3x2,5-oświetlenie pom. gospd. i techniczne
YDYżo 3x2,5-zasilanie zestawu hydroforowego
YDYżo 3x1,5-zasilanie zaworu przeciążenia pożarowego

przycisk wyt. p.poz.

"DOM-BUD" Suwałki		SPECJALNOŚĆ: INSTAL. - INŻYN. (elektryczna)	
TEMAT:	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania bud. hotelowego z częścią mieszkalną wielorodzinną na bud. mieszkalny wielorodzinny wraz z urządzeniami infrastruktury naziemnej i podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu	STADIUM: PT	NR RYS.: E2
ADRES:	Łomża, ul. Wesoła - część dz. Nr 21240/2, dz. nr 21242/9 i 21242/11.	RYSunek: Rzut parteru WLZ	Instalacja oświetlenia Instalacja gniazd wtykowych
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA
PROJEKTANT:	tech Wiesław Baluta	SUW-86/90	05.06.2024
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Szymczyk	POM/0183/	05.06.2024
		PWOE/08	