Arkusz nr 1

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH JEST KARTA REJESTRACYJNA

Działki: **114/14, 131/1, 131/2, 179, 192/5 wg zakresu** Obręb: **obr. 23, 321401_1.0023** Misto: **Stargard** Powiat: **stargardzki** Województwo: **zachodniopomorskie**	**Mariusz Winiarski Usługi Geodezyjne** **ul. Wojska Polskiego 12/3** **73-110 Stargard** **tel. 514 187 283**
SKALA **1 : 500** Układ współrzędnych: **2000 - 5** Poziom odniesienia wysokości: **Kronsztadt**	Wtórnik wykonano metodą cyfrową pliki: 703-2020-1.dxf, 703-2020-2.dxf, -703-2020-3.dxf
Kierownik roboty: Mariusz Winiarski nr upr. 18283	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej nr **NG.II.66401.703.2020.AU**
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: 5.197.20.20.1.3, .1.4, .2.3, .3.1, .3.2 ~~2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego~~ ~~3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta~~ ~~4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic)~~	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: **5.197.20-1052, -1053** podlegające ochronie na podst. art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: - 189/2015	Granice i nr działek ewidencyjnych według danych SP - WGKiK w Stargardzie z dnia: 14.04.2020r. Granice działek w zakresie opracowania są granicami prawnie obowiązującymi. Mapa do celów projektowych wykonana bez ustaleń obciążeń służebnościami gruntowymi. Art. 79 pkt 5 Rozporządzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 r. - nie dotyczy
Informacje dodatkowe: 1. — — — — zakres pomiaru. 2. Redakcja znaków zgodna Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02.11.2015 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 3. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami Rozporządzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 w sprawie standardów technicznych 4. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.	
Uzbrojenie opracowano na podstawie: ~~1. Danych branżowych - z literą B~~ 2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A 3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.	
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: **23.04.2020r.**	Mariusz Winiarski Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

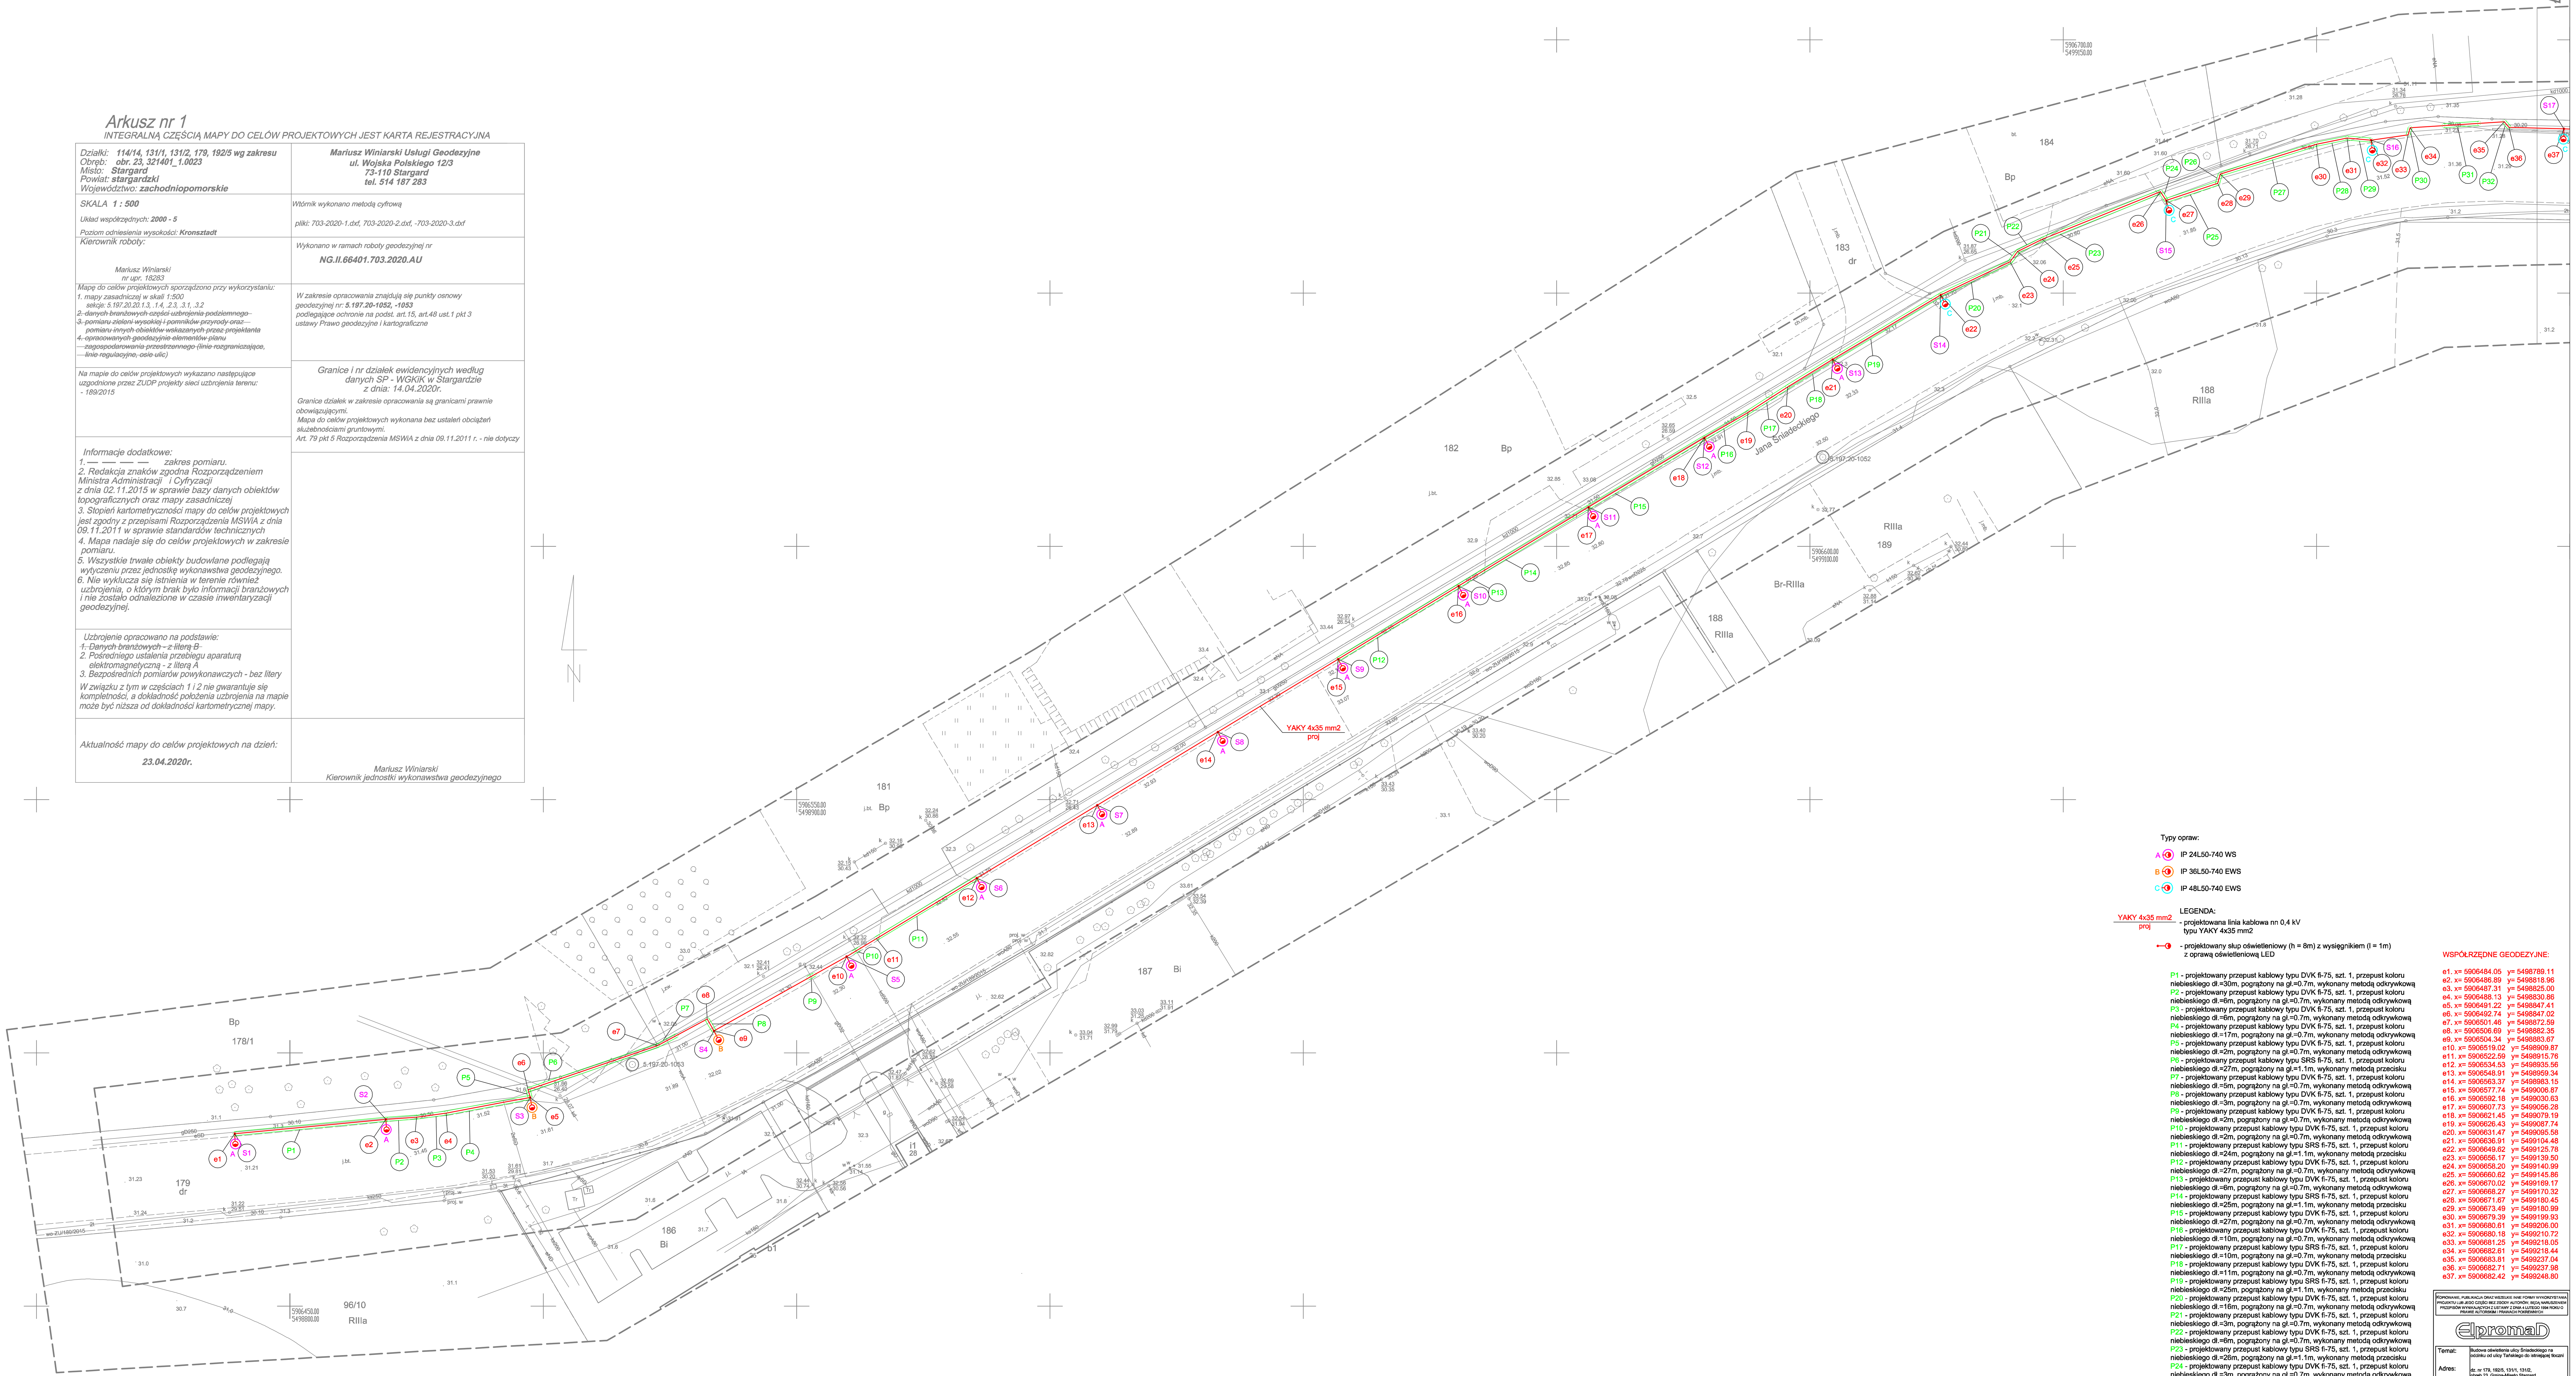

Typy opraw:

A IP 24L50-740 WS

B IP 36L50-740 EWS

C IP 48L50-740 EWS

LEGENDA:

YAKY 4x35 mm2 proj - projektowana linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x35 mm2

- projektowany słup oświetleniowy (h = 8m) z wysięgnikiem (l = 1m) z oprawą oświetleniową LED

P1 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=30m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P2 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=6m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P3 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=6m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P4 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=17m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P5 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P6 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=27m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P7 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P8 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=3m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P9 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P10 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P11 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=24m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P12 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=27m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P13 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=6m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P14 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=25m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P15 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=27m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P16 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=10m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P17 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=10m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą przecisku
P18 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=11m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P19 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=25m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P20 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=16m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P21 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=3m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P22 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=6m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P23 - projektowany przepust kablowy typu SRS fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=26m, pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą przecisku
P24 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=3m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P25 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=11m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P26 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P27 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=20m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P28 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=7m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P29 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=5m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P30 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P31 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=7m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową
P32 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-75, szt. 1, przepust koloru niebieskiego dł.=2m, pogrążony na gł.=0.7m, wykonany metodą odkrywkową

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE:

e1. x= 5906484.05 y= 5498789.11
e2. x= 5906486.89 y= 5498818.96
e3. x= 5906487.31 y= 5498825.00
e4. x= 5906488.13 y= 5498830.86
e5. x= 5906491.22 y= 5498847.41
e6. x= 5906492.74 y= 5498847.02
e7. x= 5906501.46 y= 5498872.59
e8. x= 5906506.69 y= 5498882.35
e9. x= 5906504.34 y= 5498883.67
e10. x= 5906519.02 y= 5498909.87
e11. x= 5906522.59 y= 5498915.76
e12. x= 5906534.53 y= 5498935.56
e13. x= 5906548.91 y= 5498959.34
e14. x= 5906563.37 y= 5498983.15
e15. x= 5906577.74 y= 5499006.87
e16. x= 5906592.18 y= 5499030.63
e17. x= 5906607.73 y= 5499056.28
e18. x= 5906621.45 y= 5499079.19
e19. x= 5906626.43 y= 5499087.74
e20. x= 5906631.47 y= 5499095.58
e21. x= 5906636.91 y= 5499104.48
e22. x= 5906649.62 y= 5499125.78
e23. x= 5906656.17 y= 5499139.50
e24. x= 5906658.20 y= 5499140.99
e25. x= 5906660.62 y= 5499145.86
e26. x= 5906670.02 y= 5499169.17
e27. x= 5906668.27 y= 5499170.32
e28. x= 5906671.67 y= 5499180.45
e29. x= 5906673.49 y= 5499180.99
e30. x= 5906679.39 y= 5499199.93
e31. x= 5906680.61 y= 5499206.00
e32. x= 5906680.18 y= 5499210.72
e33. x= 5906681.25 y= 5499218.05
e34. x= 5906682.61 y= 5499218.44
e35. x= 5906683.81 y= 5499237.04
e36. x= 5906682.71 y= 5499237.98
e37. x= 5906682.42 y= 5499248.80

KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY WYKORZYSTANIA PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW, BĘDĄ NARUSZENIEM PRZEPISÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

Elpromad

Temat:	Budowa oświetlenia ulicy Śniadeckiego na odcinku od ulicy Tańskiego do istniejącej tłoczni		
Adres:	dz. nr 179, 192/5, 131/1, 131/2, obręb 23, Gmina-Miasto Stargard		
Inwestor:	**Gmina-Miasto Stargard ul. Czarnieckiego 17 73-110 Stargard**		
Faza:	Projekt budowlano-wykonawczy		
Projektant:	inż. RYSZARD MADEJSKI upr. ZAP/0160/PWOE/05		
Skala: 1:500	Data: 09.2020		
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu - plan oświetlenia - ark 1		Rys. Nr :	E1.1