



Rozwinięcie ogrzewania podłogowego
parametry Tz/Tp= 50°C/40°C

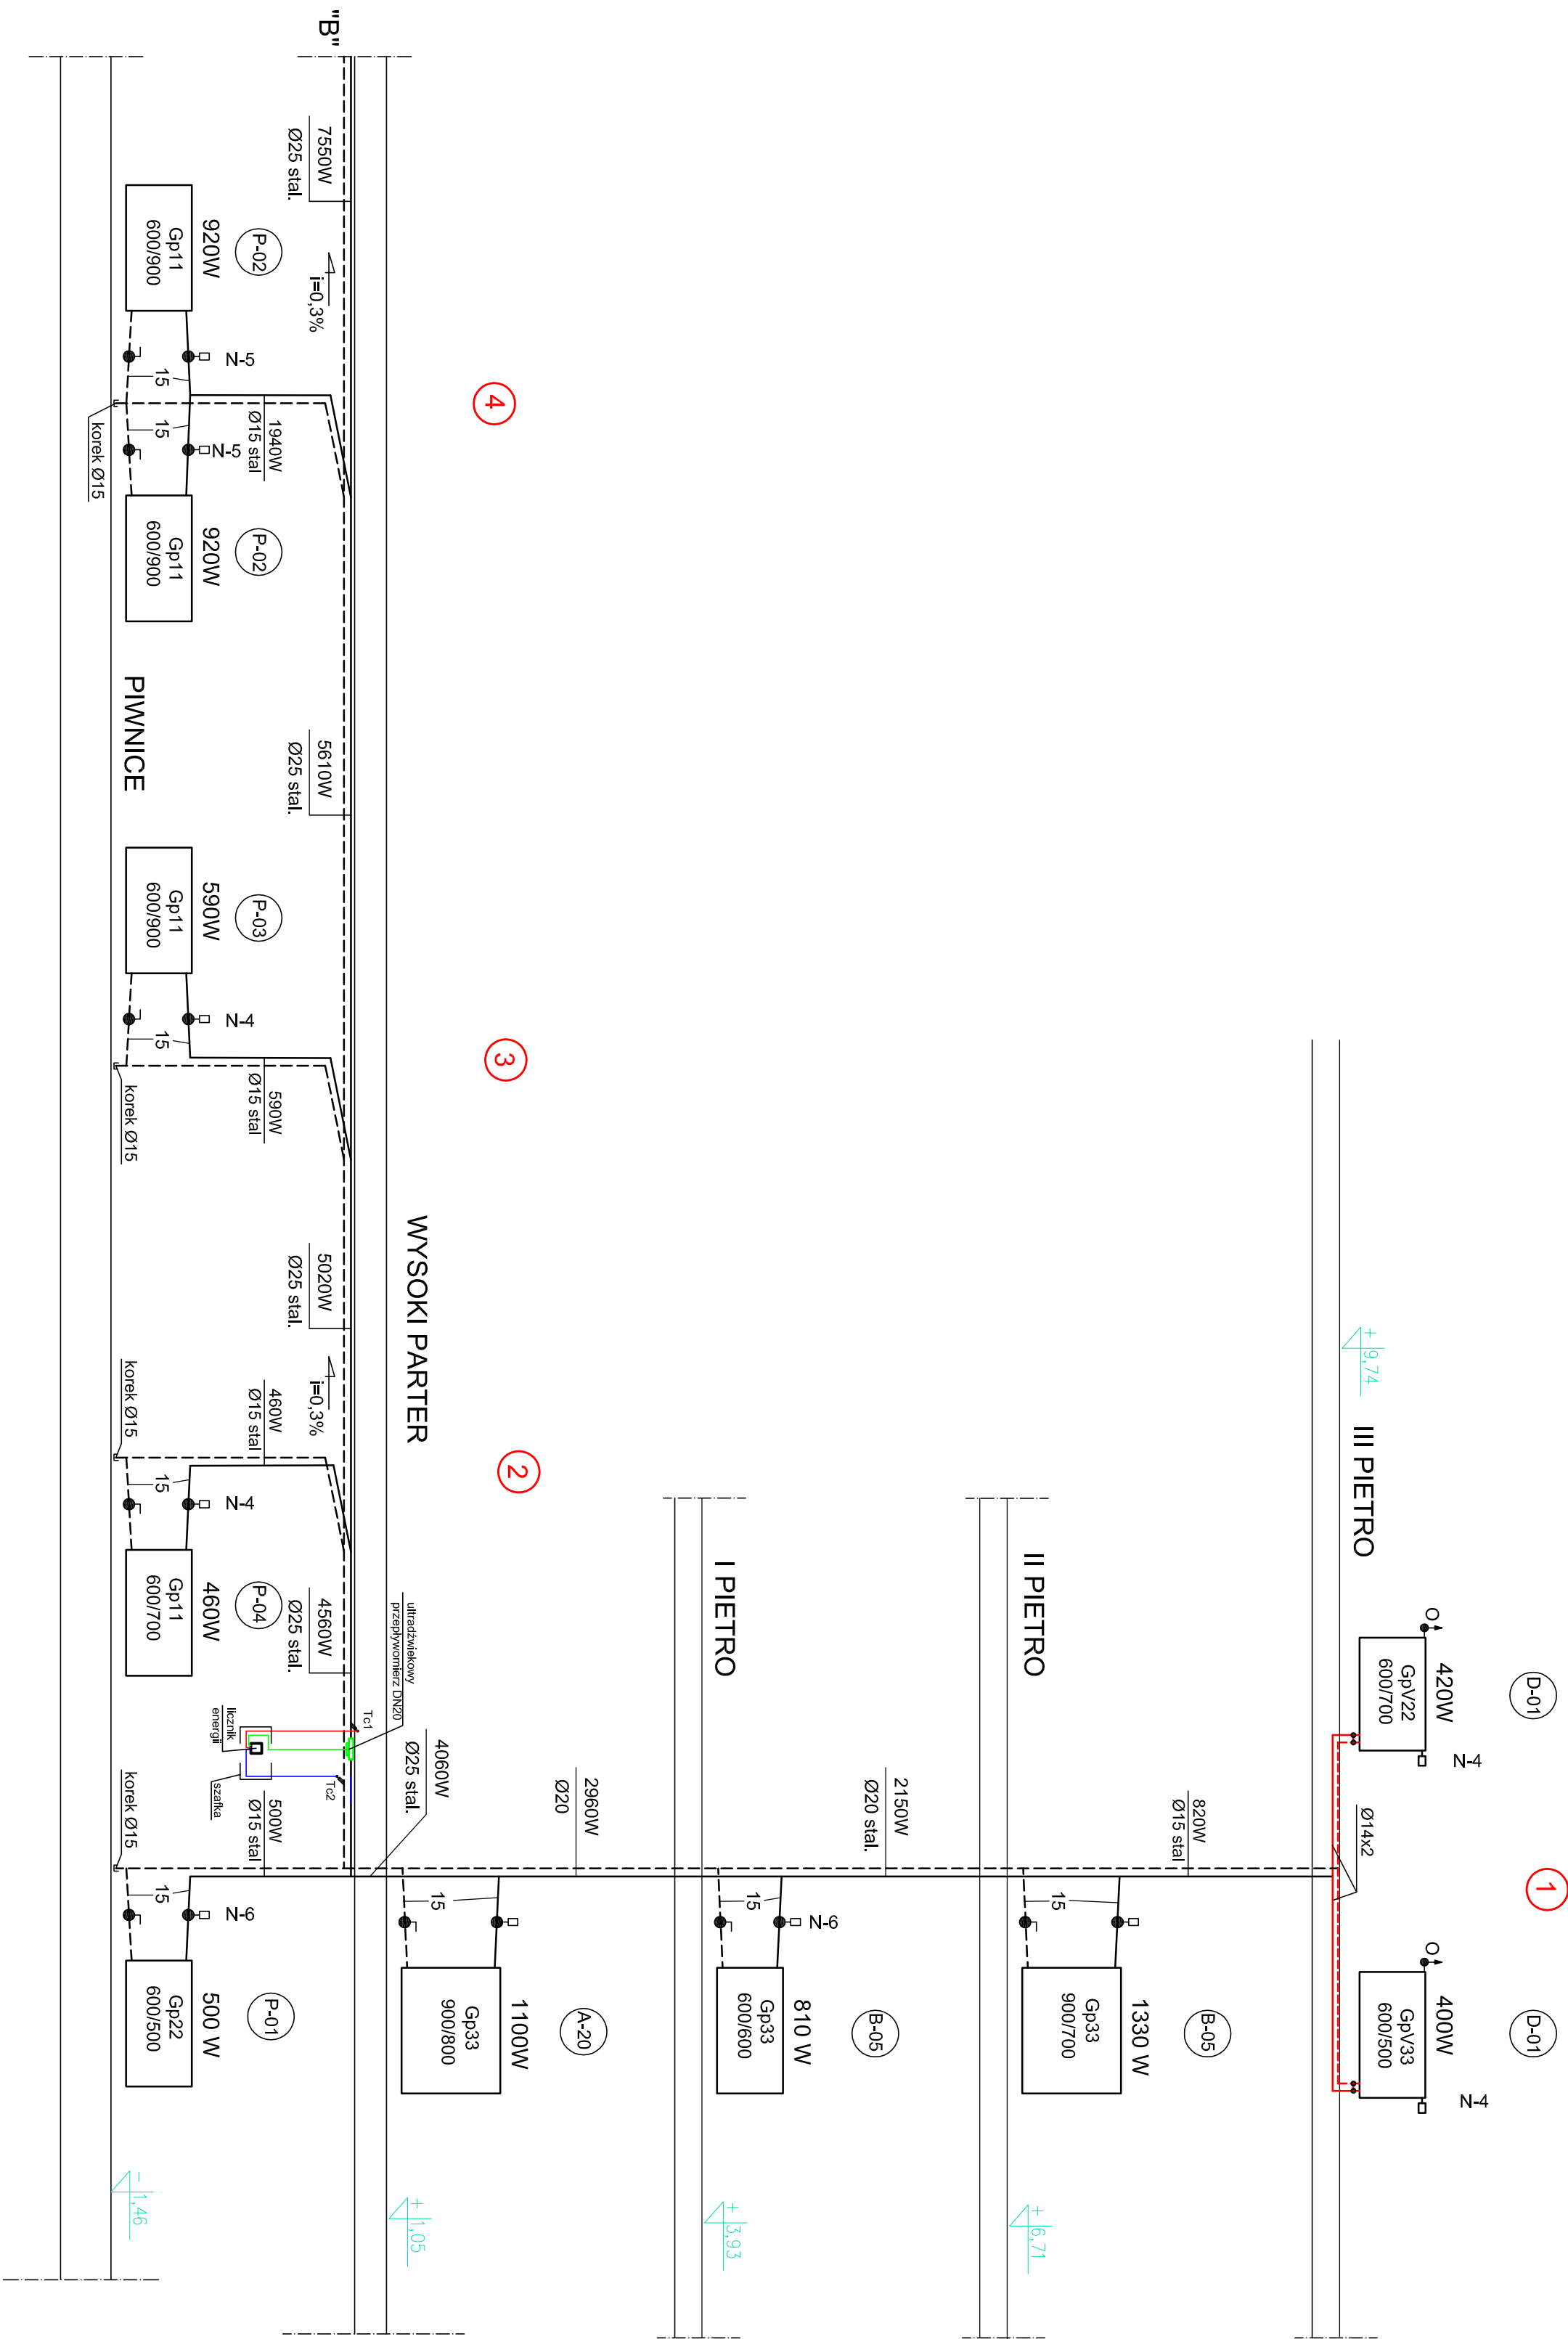

Rysunek	Rozwinięcie instalacji c.o. - grzejniki		
Obiekt	Budynek domowego sierotńca		
Lokalizacja	Dz. nr 355/10 przy ul. Plac Armii Jęgielionki w Cegłowie		
Specjalność	Imię i nazwisko	Upewnienie	Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Słoboda	MAZ/0098/PWS/16 spec. instalacyjno	
Sprawdzający	dr inż. Piotr Surmezz	up. nr 673/Lb/88	
Biorzą	Data	Skala	Nr. Rys.
SANITARNIA	14/2024r.	1:50	19



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 00 36