


PRZEKRÓJ PRZEZ STUDNIĘ PRZEPOMPOWNI 1:50

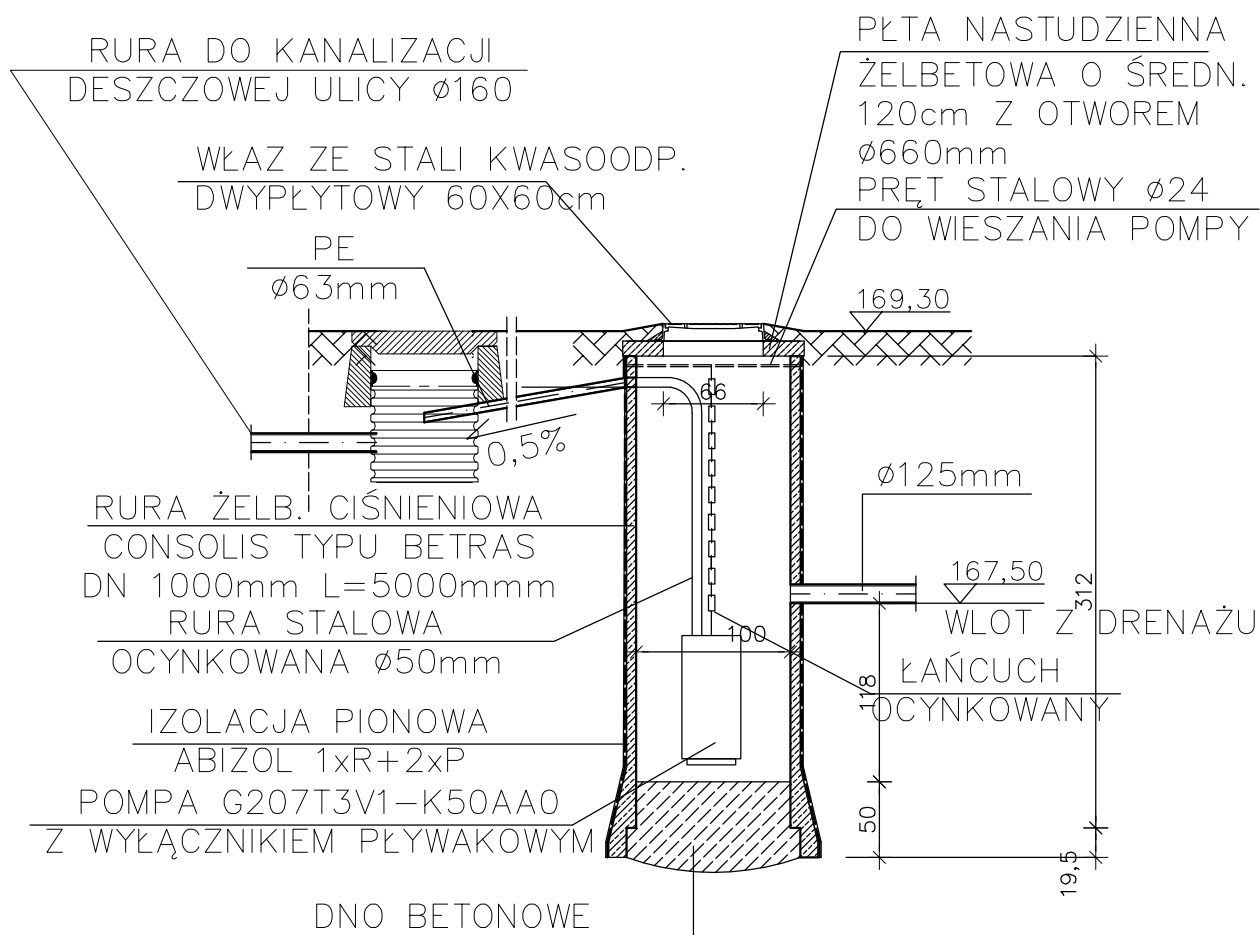

UWAGA:

Dopuszcza się zastosowanie zamiast rur
żelbetowych rur z PE lub PP.
Przy zastosowaniu rur z tworzywa sztucznego
nie należy wykonywać izolacji pionowych.