



Rozwinięcie ogrzewania podłogowego
parametry $T_z/T_p = 50^\circ\text{C}/40^\circ\text{C}$

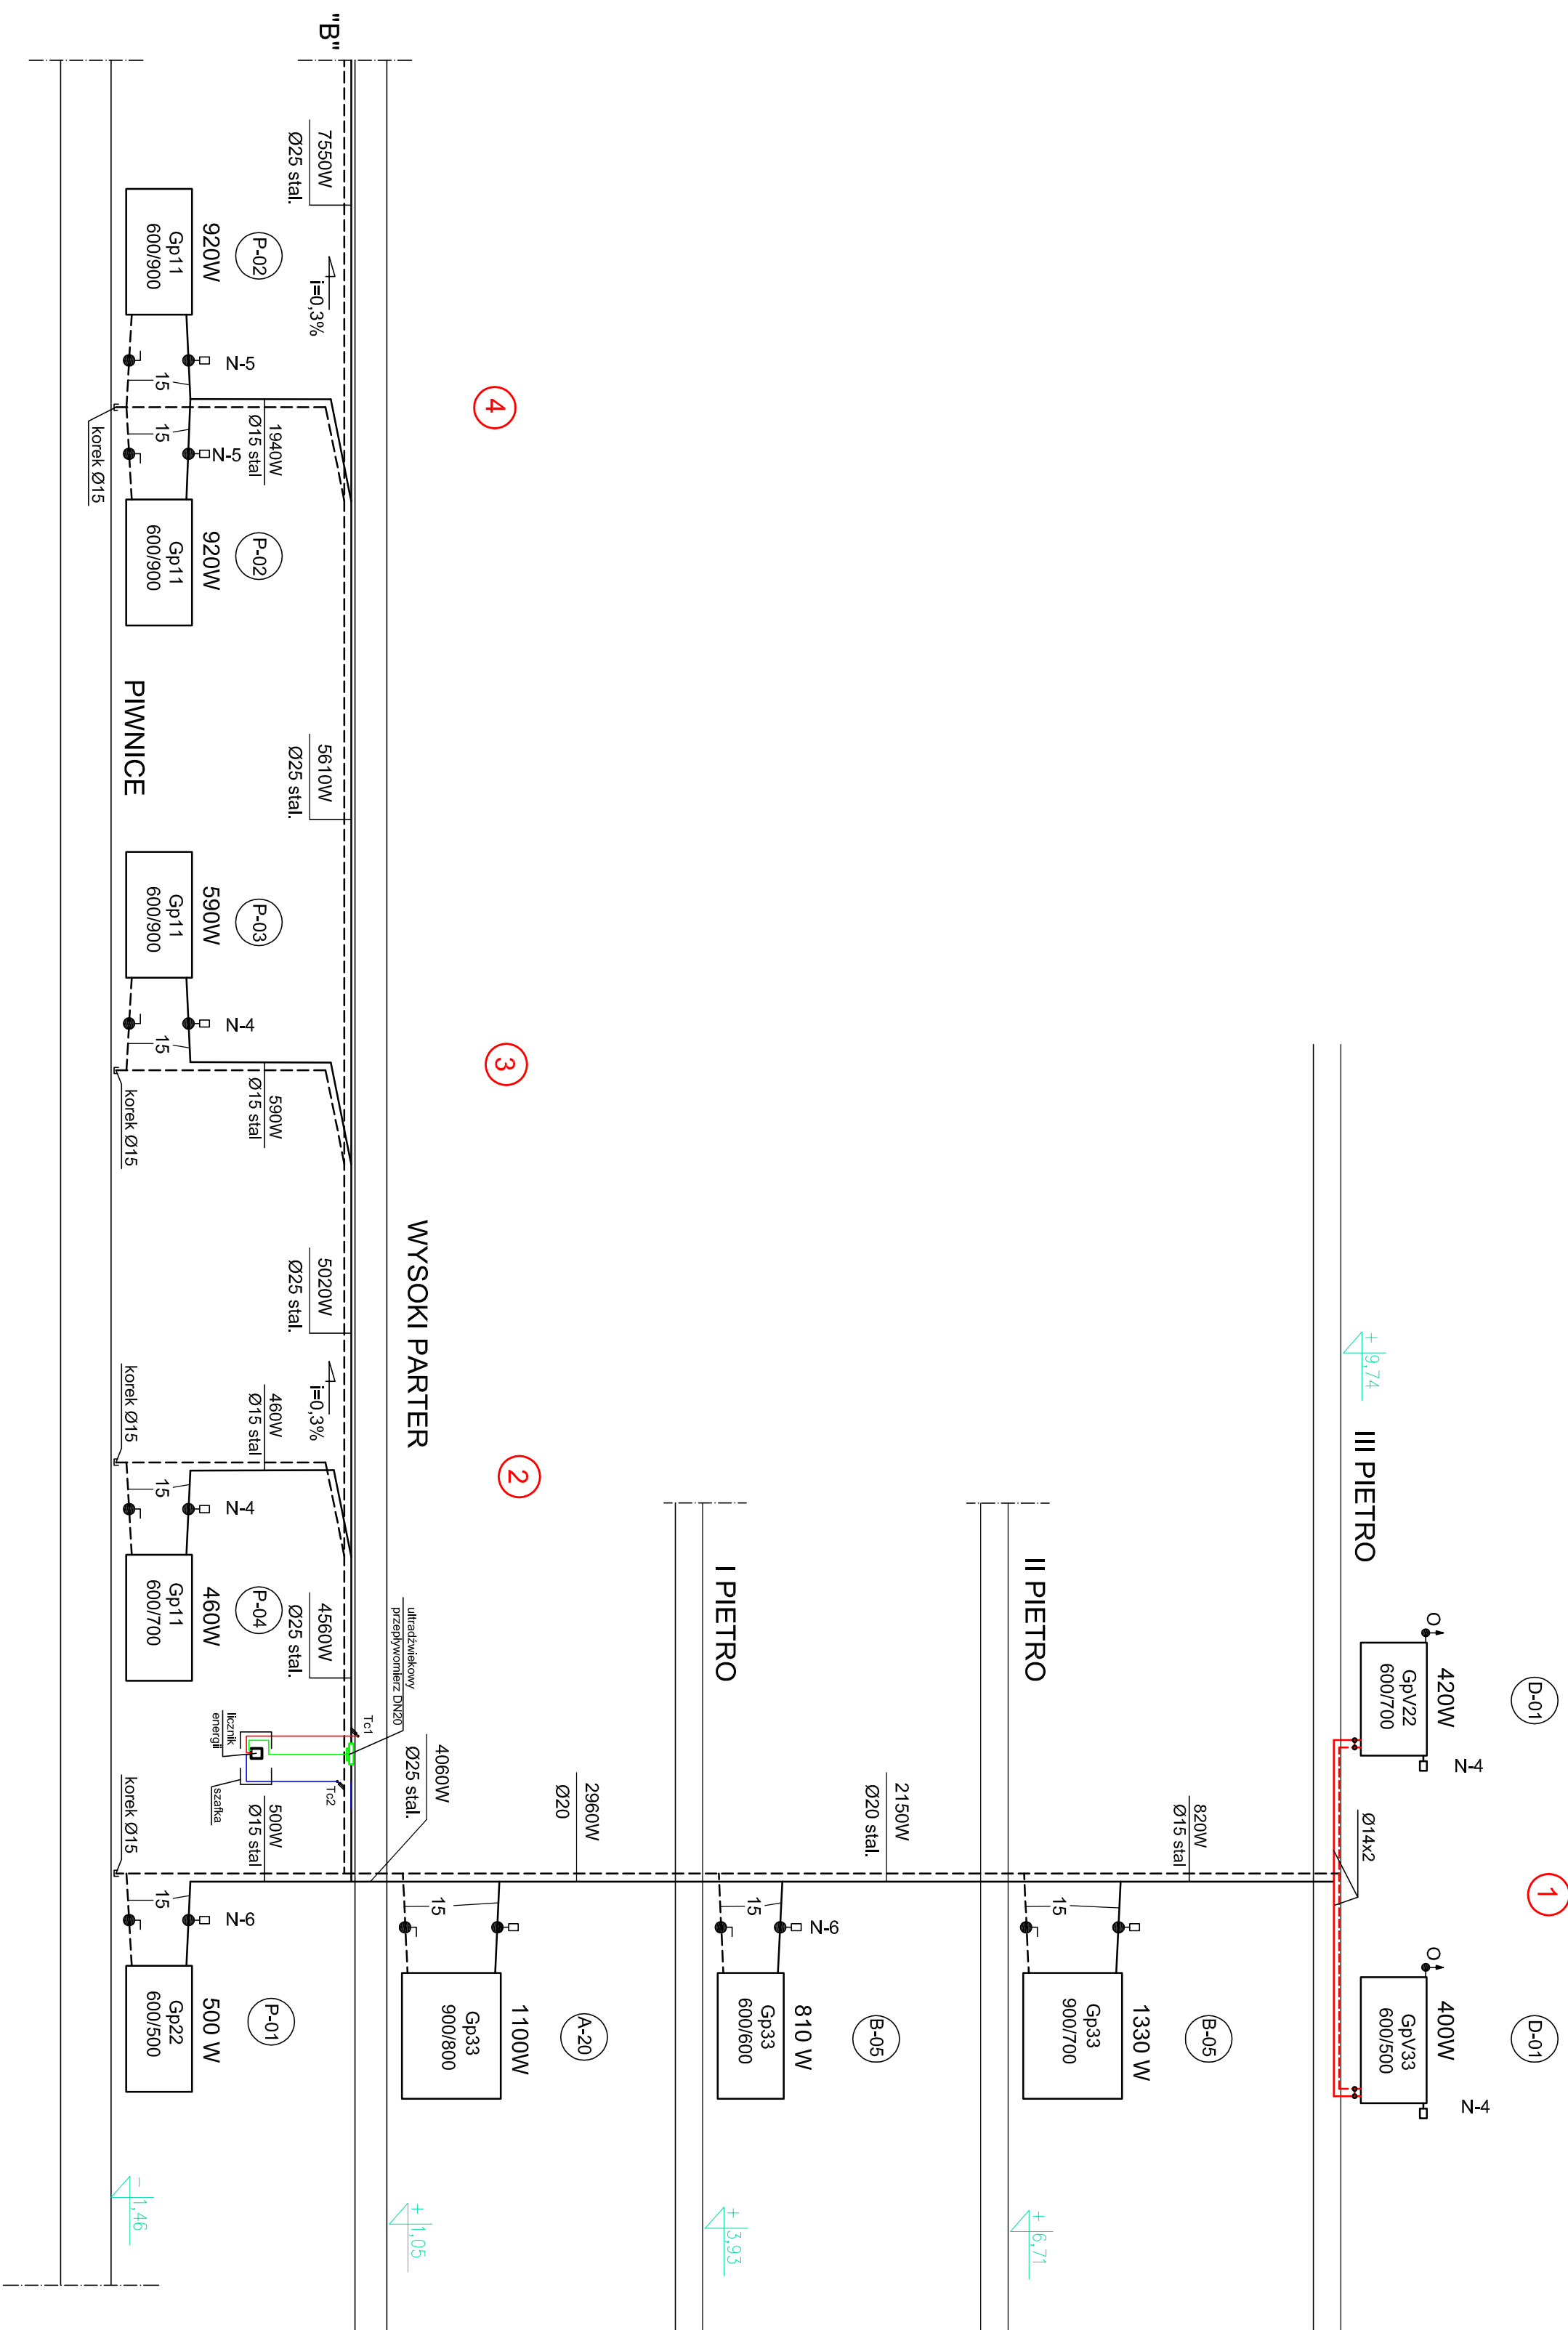

Rozwinięcie instalacji co - grzewczej					
Rysunek					
Obiekt		Budynek domowego siewroczico			
Lokalizacja		Dz. nr 355/10 przy ul. Plac Amny Jogielonki w Ceglowie			
Specjalność		Imię i nazwisko		Upoważnienie	
Projektant					
Sprawdzający		dr inż. Piotr Sumocz 674/Lb/88		Inż. nr 673/Lb/88	
Asystent Projektanta				-	
Brzoza		Data		Skład	
Sanitarno		14.02.2024r.		1:20	
				Nr. Rys. 8	
				Str.	



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 00 36

Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 00 36