



Wrocław, 17.02.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Stryszów wraz z jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY TREŚCI SWZ NR IIR.271.1.2023

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Stryszów wraz z jednostkami organizacyjnymi na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosi o informację czy w miejscach ubezpieczenia i okolicach od 1996 roku zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe, podtopienia itp.? Jeśli tak to ile i jakie były wysokości wypłaconych odszkodowań?

Odpowiedź: Nie.

2. Towarzystwo prosi o informację czy w ciągu najbliższych dwóch lat planowane są jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź:

- 1) **Rozbudowa drogi gminnej numer 470352K Stryszów-Rzeczki w km od 0+085,00m do 0+570,00m w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową kolidującej infrastruktury - szacunkowa wartość 500 000,00 zł netto.**
- 2) **Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stroniu -szacunkowa wartość 2 360 000,00 zł netto.**
- 3) **Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Stryszów szacunkowa wartość 2 520 000,00 zł netto.**
- 4) **Budowa infrastruktury sportowej i turystycznej na terenie Gminy Stryszów - szacunkowa wartość 3 170 000,00 zł netto.**
- 5) **Budowa sieci oświetlenia ulicznego szacunkowa wartość 300 000,00 zł netto.**
- 6) **Budowy centrum sportowo - rekreacyjnego nad Jeziorem Mucharskim w miejscowości Dąbrówka szacunkowa wartość 810 000,00 zł netto.**
- 7) **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części przysiółków sołectwa Stronie Dąbrówka - szacunkowa wartość 2 440 000,00 zł netto.**

3. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



4. Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. Towarzystwo prosi o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg i mostów oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.

Odpowiedź: Stan dróg gminnych oceniamy jako dobry. Gmina co roku prowadzi modernizacje i remonty dróg w celu poprawy ich stanu technicznego. W bieżącym roku planowane są modernizacje dróg w ramach programu Polski Ład za kwotę ponad 3 mln złotych. Ponadto Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie modernizacji i remontów dróg w ramach programów Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, PROW oraz z budżetu województwa. W sprawozdaniu do GDDKiA za 2022 rok stan obiektów mostowych określono jako dostateczny.

6. Z uwagi na zgłoszenie do ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia dróg, mostów, wiaduktów, nasadzeń, poprosimy o ich wykaz z uwzględnieniem lokalizacji i pełnych sum ubezpieczenia

Odpowiedź: Na tym etapie postępowania nie ma takiej możliwości.

7. Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg na terenie Gminy i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych?

Odpowiedź: Gmina corocznie przeprowadza oględziny stanu technicznego dróg oraz każdorazowo w przypadku otrzymywanych zgłoszeń. Z oględzin nie zostały sporządzone protokoły.

8. Czy budynki są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami i czy prowadzone są regularne przeglądy techniczne budynków i ich wszelkich instalacji?

Odpowiedź: Tak.

9. Prosimy o informacje kiedy były przeprowadzone okresowe kontrole obiektów mostowych. Czy mosty posiadają aktualne przeglądy? Czy wykryto jakieś nieprawidłowości, zalecenia? Czy zostały zrealizowane?

Odpowiedź: W okresie ostatnich 5 lat nie były przeprowadzone przeglądy obiektów mostowych.

10. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)



- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Towarzystwo uprzejmie prosi o informację czy Zamawiający przez ostatnie dwa lata był objęty ochroną ubezpieczeniową w takim samym zakresie jak obecnie wnioskowany, w szczególności zakres ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjne, franszyzy integralne i udziały własne. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Tak.

12. Prosimy o podanie ile szkód w danym roku obejmuje kwota wypłaconego odszkodowania w zakresie każdej przyczyny zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ

Odpowiedź: Każda kwota odnosi się do pojedynczej szkody.

13. W związku ze zgłoszeniem w SWZ mienia prosimy o podanie adresów miejsca ubezpieczenia, jednostkowych sum ubezpieczenia na każdym budynku, czy są to instalacje na budynkach użytkowych Gminy czy na prywatnych budynkach mieszkańców Gminy.

Z SWZ:

„Do ubezpieczenia będą zgłaszane instalacje fotowoltaiczne, tj. kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne,,

Prosimy o dodatkowe informacje dotyczące ubezpieczenia instalacji solarnych i fotowoltaicznych

- a) czy wszystkie instalacje są już zamontowane na/w budynkach , odebrane i potwierdzone stosownymi protokołami odbioru bez usterek?
- b) czy w miejscach ubezpieczenia (tj. miejscach montażu instalacji) na terenie Gminy zaistniały jakiegokolwiek szkody powodziowe (w tym podtopienia) w ostatnich 20 latach?
Prosimy o dodatkowe poniższe informacje dotyczące instalacji

I. Solarnych

- a) Rok produkcji instalacji solarnej?
- b) Data oddania instalacji solarnej do użytku (liczba lat eksploatacji);
- c) Na jakim podłożu (palnym/niepalnym)zainstalowane są instalacje solarne
- d) czy te instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu?
- e) Czy te instalacje są wyposażone w sprawną instalację przeciwprzepięciową ?
- f) W przypadku instalacji solarnych czy Gmina posiada wykaz mienia z lokalizacjami do ubezpieczenia i może go udostępnić

II. Fotowoltaicznych



- a) Jakie elementy wchodzi w skład instalacji zgłaszanej do ubezpieczenia i czy w jej skład wchodzi również akumulator fotowoltaiczny wykorzystywany do magazynowania energii)?
- b) Jaka jest moc i powierzchnia instalacji fotowoltaicznych?
W przypadku mocy:
- a) do 6,5 kWp – ilość takich instalacji,
b) powyżej 6,5 kWp do 50 kWp – ilość takich instalacji
- c) Jakie moduły zastosowano (wielkość modułu, rodzaj – monokrystaliczny, polikrystaliczny, CIGS, Cedet, amorficzny, producent, ilość i opis techniczny ogniwa – jakiej klasy)?
- d) Jakie optymalizatory mocy zastosowano (producent, typ)?
- e) Jaki falownik zastosowano (producent, typ)?
- f) Rok produkcji instalacji fotowoltaicznej?
- g) Data oddania instalacji fotowoltaicznej do użytku (liczba lat eksploatacji);
- h) Gdzie są zlokalizowane falowniki ?

III. Prosimy o poniższe informacje odnośnie montażu, gwarancji, serwisu :

1. czy wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej są objęte gwarancją producenta?; jeśli nie wszystkie, to które elementy nie są?
2. czy montaż instalacji był, a serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta?
3. czy Zamawiający posiada i będzie posiadał przez cały okres ubezpieczenia umowę na wykonanie serwisu przez specjalistyczną firmę?; jeśli tak, to:
 - a. jaka jest częstotliwość prac serwisowych?
 - b. jaki jest zakres czynności serwisowych?
4. czy regularnie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne i czy są dokumentowane
5. czy zainstalowane instalacje były nowe, czy używane ?
6. czy wykonywane są badania rezystancji izolacji (jak często)?
7. czy wykonywane są badania termowizyjne?
8. czy są przeprowadzane pomiary temperatury w złączkach (standard AFCI)?

IV. Prosimy o poniższe informacje odnośnie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznych:

1. czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi?
2. czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy, certyfikatem CE?
3. czy po obu stronach falownika (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
4. czy instalacja jest zabezpieczona instalacją odgromową?
5. czy instalacje są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu?
6. podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych.



7. podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich (ochrona obiektu, zapis monitoringu, oświetlenie, ogrodzenie – z czego wykonane, wysokość, itp.).

8. podanie rodzaju zabezpieczeń przed dostępem zwierząt (gryzoni), w tym zabezpieczenie kabli i urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Ad 13.a. Tak wszystkie instalacje są odebrane i potwierdzone protokołami odbioru.

Ad 13 b. Nie.

Ad I. Gmina nie posiada zamontowanych instalacji solarnych.

Ad II.a. Gmina nie posiada akumulatorów magazynowania energii.

Ad II b. Gmina posiada instalacje fotowoltaiczne w przedziale mocy 6,5 – 50 kWp w ilości 7 instalacji.

Ad II c. Do wykonania instalacji zostały użyte panele fotowoltaiczne o mocy 375-455 W, monokrystaliczne, producenci min. Astronergy, Jinko, LONGi.

Ad II d. Nie zastosowano.

Ad II e. Zastosowano falowniki firm: Sofar. Solplanet,

Ad II f. 2021-2023 rok.

Ad II g. Instalacje zostały oddane do użytku w latach 2021- 2023.

Ad II h. Falownik zlokalizowane są na zewnątrz budynków, jeden budynek posiada falownik zlokalizowany wewnątrz budynku.

Ad III 1. Tak.

Ad III 2. Nie.

Ad III 3. Nie.

Ad III 4. Tak.

Ad III 5. Nowe.

Ad III 6. Tak, zgodnie z przepisami.

Ad III 7. Nie.

Ad III 8. Nie.

Ad IV 1- 8 Wszystkie instalacje fotowoltaiczne wykonane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Każda zamontowana instalacja posiada odrębny projekt wykonawczy sporządzony przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia, potwierdzona przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- 14. Prosimy o informację czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji/nieużytkowane (w zestawieniach mienia brakuje pełnych informacji). Jeżeli tak- prosimy o wykazanie i ich opis. Czy są monitorowane lub dozorowane? Jeśli tak w taki sposób. Jaka jest ich wartość ? Czy odcięte są media (takie jak prąd, gaz, woda) w budynkach? Kiedy ostatnio przeprowadzane zostały ich przeglądy techniczne i budowlane? Czy protokoły z przeglądów wykazały jakies nieprawidłowości? Czy zostały one naprawione? Prosimy o potwierdzenie, iż budynki te nie są przeznaczone do rozbiórki.**

Odpowiedź: Brak w ubezpieczeniu mienia takich budynków. Ochrona wyłącznie w ramach ubezpieczenia OC.



15. Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczania budynków nieużytkowanych do zakresu FLEXA (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego) oraz wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 zł.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

16. Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (klauzula nr 7) z : „niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę”, na: „pod warunkiem że tego typu prace nie wymagają pozwolenia na budowę”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

17. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę w wysokości 100 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę w wysokości 200 000,00 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

18. W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o zmniejszenie limitu dla ryzyka szkody elektryczne w wysokości z 200 000,00 zł na 100 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochrona prosimy podać ich wykaz.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

20. W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód:

- wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę
- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

21. Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?

Odpowiedź: Nie jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków.

22. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

23. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

24. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której zawarto umowę ubezpieczenia, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

25. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, w tym obowiązkowym ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

26. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność albo umownego przyjęcia odpowiedzialności osoby trzeciej

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

27. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (klauzula numer 28)– prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości **5.000,00 zł** oraz zmianę w treści jn.

„...Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na 3 dzień następnego dnia roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie.....”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. Prosimy o obniżenie limitu do 5 000 zł limitu dla klauzuli 11 – Klauzula samolikwidacji małych szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



29. W zakresie ubezpieczenia mienia prosimy o potwierdzenie i dopisanie: „koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.” – **dopisanie w granicach sumy ubezpieczenia”**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

30. W zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dot. rozszerzenia o działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) prosimy o wprowadzenie limitu 50 000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z podlimitem na jedno zdarzenie do 10 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. W zakresie ubezpieczenia mienia prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko zalania w wysokości jn.: Zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu, a także zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową- limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie limitu 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości na ryzyko zalania w wysokości jn.: Zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu, a także zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

32. W zakresie ubezpieczenia oc za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Towarzystwo prosi o wprowadzenie klauzuli o treści jn.

Klauzula OC za szkody w środowisku – włączenie szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, ustala się, że strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o:
 - 1) szkody na osobie lub w mieniu powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,
 - 2) koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie.
2. Szkody i koszty określone w ust. 1 objęte są zakresem ubezpieczenia o ile są spowodowane przez nagłe, możliwe do zidentyfikowania, niezamierzone i nieoczekiwane zdarzenie, które w całości zaistnieje w określonym czasie i miejscu.



3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia uważa się za jeden wypadek, z którego roszczenia mogą być zgłoszone do umowy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zaistnienia wypadku.
4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje grzywien, kar umownych, odszkodowań za straty moralne wynikające pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.
5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w ust. 1 Ubezpieczający opłaci dodatkową składkę (wliczona w składce w ofercie)
6. Limit sumy gwarancyjnej: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
Oraz prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

33. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli zastąpienia i części zamiennych (klauzula nr 22) w wysokości 100 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

34. Prosimy o przeniesienie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody (klauzula nr 16), klauzuli zniesienia proporcji (klauzula nr 17) oraz klauzuli elementów nieuszkodzonych (klauzula nr 21) do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ – formularz oferty dla zadań pakietu I. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

35. W odniesieniu do §7 Umowy Generalnej (pakiet I) prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących kar umownych pkt 1,2,3,4

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Prosimy o podanie wartości PML i wskazanie lokalizacji której dotyczy. Jeżeli nie będzie to możliwe prosimy o podanie lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego przez Ubezpieczonego rozumianej jako sumę wartości nieruchomości oraz wartości mienia ruchomego w nim się znajdującego

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.

37. Prosimy o zmianę limitu na klauzulę automatycznego pokrycia z 20% na 10% nie więcej niż 2 000 000 zł sumy ubezpieczenia dla każdej kategorii mienia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20% nie więcej niż 10 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



38. Prosimy o przeniesienie terminu składania ofert na dzień 24.02.2023 roku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania ofert na dzień 22.02.2023 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Tak.

40. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Tak.

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

g) instalacji ciśnieniowych;

h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą



prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków,

Odpowiedź: Tak.

42. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w lokalizacji wystąpiła powódź od 1997 r. Jeżeli tak, prosimy o informację na temat okoliczności i wysokości strat.

Odpowiedź: Nie.

43. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

44. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z zakresu SWZ ochrony dla składników infrastruktury drogowej i mostowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie wspólnego limitu dla ww. mienia w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

46. Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację na temat infrastruktury drogowej i mostowej:

a) Limit odpowiedzialności w aktualnej polisie. - **Analogiczny jak w SWZ.**

b) Szkody z tego tytułu w ostatnich 5 latach. – **Brak**

c) Wykaz dróg - w załączeniu wykaz dróg. **Zostanie przekazany Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SWZ.**

d) Stan techniczny poszczególnych dróg – **Zamawiający ocenia stan techniczny dróg jako dobry, brak możliwości określenia stanu technicznego poszczególnych dróg na tym etapie. Gmina na bieżąco prowadzi modernizacje i remonty dróg, również w roku bieżącym planowana jest modernizacja kilkunastu odcinków dróg (patrz odp. pkt 5).**

e) Rok budowy – **Brak możliwości podania żądanych informacji na tym etapie, wymagałoby to zbadania informacji z okresu kilkudziesięciu lat.**

f) Podanie przynajmniej szacunkowej wartości dróg – **Zamawiający nie posiada takich informacji.**

g) Wykaz mostów i wiaduktów, - **W załączeniu. Zostanie przekazany Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SWZ.**

h) Stan techniczny poszczególnych mostów, wiaduktów - **w sprawozdaniu do GDDKiA za 2022 rok stan obiektów mostowych określono jako dostateczny.**

i) Rok budowy – **Brak możliwości podania żądanych informacji na tym etapie.**

j) Podanie przynajmniej szacunkowej wartości mostów i wiaduktów. – **Zamawiający nie posiada takich informacji.**



Odpowiedź: Podano wyżej.

47. W odniesieniu do OC zarządcy dróg zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację:
- a) jaki jest stan dróg znajdujących się w zarządzie?
 - b) czy remonty dróg Ubezpieczony wykonuje własnymi siłami czy też są one zlecane do wykonania podmiotom trzecim. Jeśli czynności są zlecane, to czy wymaga od nich zawarcia ubezpieczenia OC stosownie do wykonywanej działalności?

Odpowiedź:

a) patrz. odp. pkt 5.

b) Zamawiający własnymi siłami przeprowadza bieżące utrzymanie dróg oraz doraźne remonty. Kompleksowe modernizacje i remonty obejmujące np. wykonanie nawierzchni bitumicznych zlecane są firmom zewnętrznym. Zamawiający w umowach zamieszcza oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu ważnego OC w zakresie prowadzonej działalności.

48. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź: Nie ma takich szkód .

49. W odniesieniu do wszystkich lokalizacji Klienta prosimy o uzupełnienie danych do oceny ryzyka (tam gdzie tego nie ma) zgodnie z poniższym:

- konstrukcji budynku
- konstrukcji dachu oraz rodzaju pokrycia
- zabezpieczenia przeciwpożarowe
- zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
- czy budynek **jest użytkowany**

Odpowiedź: Wszystkie możliwe dane znajdują się w załączniku nr 9 do SWZ.

50. Prosimy o podanie wykazu budynków nieużytkowanych, pustostanów i budynków bez pozwolenia na użytkowanie zgłoszonych do ubezpieczenia. Prosimy również o szczegóły w tym zakresie – suma ubezpieczenia, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone.

W przypadku braku możliwości dostarczenia ww. danych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów przeznaczonych do likwidacji (rozbiórki).

Odpowiedź: Brak.

51. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych.



Odpowiedź: Zgodnie z danymi w załączniku nr 9 do SWZ.

52. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie jaki procent budynków jest o palnej konstrukcji lub posiadający palną konstrukcję dachu pokrytą materiałem palnym.

Odpowiedź: Na tym etapie postępowania są to zbyt szczegółowe dane.

53. Prosimy o informacje czy zgłoszone mienie do ubezpieczenia obejmuje: kolektory słoneczne, solary, ogniwa fotowoltaiczne. Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, prosimy o podanie wartości tego mienia.

Odpowiedź: Tak – mienie jest ujęte w wartościach nieruchomości zgłoszonych do przetargu.

54. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przy prowadzeniu definicji powodzi, gdzie podano definicję jako „zalanie ubezpieczonego mienia...” intencją Zamawiającego jest określenie tej definicji jako „zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczane mienie...”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SWZ i doprecyzowanie definicji, dzięki czemu będzie ona bardziej czytelna.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego jest określenie tej definicji jako „zalanie terenu, na którym znajduje się ubezpieczane mienie...”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

55. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ w odniesieniu do definicji naporu śniegu lub lodu poprzez dodanie poniższego zapisu: „o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

56. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, znajdujących się poza miejscem ubezpieczenia powyżej 100 m od miejsca ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.



57. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt nie jest oczekiwana ochrona za szkody spowodowane przez zużycie, korozję, erozję, pleśnienie, utlenianie, zagrzybienie, gnicie, stopniowe psucie się, powolne odkształcanie lub deformację, działanie owadów, robaków, bakterii lub wirusów, stopniowe pogarszanie się jakości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

58. Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu dla szkód spowodowanych działaniem człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) w wysokości 150.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wspólnego dla tych zakresów.

a. 14) Sprzęt elektroniczny (stacjonarny i przenośny) - obejmuje działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). Limit 150 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia .

b. 19. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania),

c.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SWZ w odniesieniu do szkód w mieniu poza lokalizacją poprzez dopisanie: „Z zakresu ubezpieczenia objętego niniejszą klauzulą:

a) wyłączony jest sprzęt elektroniczny,

b) wyłączone są szkody powstałe podczas transportu, załadunku i wyładunku,

c) wyłączone są szkody powstałe poza miejscem świadczenia usług przez ubezpieczonego.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla sprzętu elektronicznego i ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

60. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie że przedmiotem ubezpieczenia w mieniu nie jest nawierzchnia trawiasta zgłoszonych boisk sportowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

61. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód wynikających z naruszenia przepisów RODO.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie i usunięcie z zakresu szkód wynikających z naruszenia przepisów RODO.



Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

62. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SWZ w zakresie definicji klauzuli katastrofy budowlanej: „Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
 - uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.”
- Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

63. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli technologicznej poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:
- „Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa polskiego lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.
- Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.
- W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. kosztów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

64. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie w klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki.
- Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla wznowienia limitów odpowiedzialności wskazanych w klauzulach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

65. W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej - proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

66. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację franszyzy redukcyjnej - proponujemy wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych w wysokości 1.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

67. W ubezpieczeniu odpowiedzialności z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 zł w odniesieniu do czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

68. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej w wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

69. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji zapisu poprzez wykreślenie słów „lub czystą stratę finansową”.

„Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

70. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres terytorialny obejmuje terytorium RP.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny. Prosimy też o wprowadzenie klauzuli sankcyjnej - Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wypłata mogłaby go narazić na sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z uchwalonych przez ONZ rezolucji, sankcji handlowych lub ekonomicznych, oraz innych regulacji lub przepisów, pod jakąkolwiek jurysdykcją.

Odpowiedź: Tak zakres obejmuje RP.

71. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający gospodaruje lub w okresie objętym Zamówieniem zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem odpadów, recyklingiem, prowadzeniem PSZOK-u? Jeśli tak to prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia związanych z tą działalnością?

Odpowiedź: Nie.



72. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na klauzule wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.


73. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

74. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień



niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody na powyższe Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na klauzule wykonawcy któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

75. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy.

Jeżeli OWU wskazują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

76. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że limity wskazane przez Zamawiającego w SWZ mają zastosowanie niezależnie od postanowień owu Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

77. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach programu ubezpieczenia OC nie oczekuje udzielenia ochrony w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.

Odpowiedź: Nie oczekuje.



78. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilnej nie obejmuje szkód objętych odpowiedzialnością z obowiązkowych polis OC zawodowej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
79. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż zakres odpowiedzialności OC nie obejmuje szkód spowodowanych osunięciem lub osłabieniem nośności gruntu wskutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych, konserwacyjnych lub innych podobnych czynności.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
80. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzeniem, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
81. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie OC w pokryciu szkód z tytułu zalań dachowych są tylko szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego, za które ponosi on odpowiedzialność.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
82. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że nie jest objęta ubezpieczeniem jakakolwiek działalność związana z zagospodarowaniem odpadów, ich sortowaniem, przetwarzaniem, utylizacją, składowaniem, itp.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
83. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie franszyzy miały zastosowanie w programach ubezpieczenia z ostatnich 3 lat.
Odpowiedź: Brak fransyz.
84. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
85. W odniesieniu do klauzuli szybkiej likwidacji szkód zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wyznaczenia terminu oględzin z jednego dnia roboczego na 3 dni robocze. Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.
86. W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji małych szkód, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na wprowadzenie słów „przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz” jak zaznaczono poniżej w treści klauzuli:

**Klauzula samolikwidacji małych szkód**

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub

Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarcza do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin gdy uzna je za konieczne oraz całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione.

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

87. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie klauzuli rzeczoznawców klauzulą w treści poniżej:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:

a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz

b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;

2) odpowiedzialność Ubezpieczyciela, o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;

Limit odpowiedzialności 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 500,00 zł.”



Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

88. W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli zgodnie z poniższym:

Klauzula automatycznego pokrycia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania TU w terminie do 60 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty;
- 3) odpowiedzialność TU z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu odpowiedzialności TU w wysokości 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana od sumy zwiększenia i połowy stawki rocznej.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia objętego ochroną na podstawie ww. klauzuli rozliczenie nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia na podstawie:

1. Zestawienia mienia przekazanego przez Klienta ze wskazaniem daty przyjęcia do ewidencji każdej pozycji wykazu - rozliczenie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, lub
2. W przypadku braku przekazania wykazu mienia, na podstawie danych przekazanych do wznowienia polisy i połowy składki rocznej.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na propozycje powyżej prosimy o informację jak Zamawiający inaczej chciałaby rozliczyć przedmiotową klauzulę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

89. Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo modyfikację klauzuli poprzez dodanie treści „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transp ortu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony



zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.”

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

90. Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1.000.000 zł.

Jeśli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie pozytywna zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

91. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli składowania poprzez dodatnie zapisów poniżej:

„Ubezpieczyciel pokrywa szkody w mieniu składowanym bezpośrednio na podłodze, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego jest uzyskanie pokrycia tylko dla ww. szkód.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

92. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji poprzez modyfikację/dodatnie zapisów poniżej:

„Uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej, uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej wskutek wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, w tym koszty związane z osuszaniem, odgrzybianiem i odtworzeniem dokumentów uszkodzonych lub zniszczonych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Do dokumentacji, o której mowa powyżej, zalicza się:

- a) dokumenty urzędowe związane z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mieniem: zezwolenie na prowadzenie działalności, licencje, certyfikaty, koncesje, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy cywilnoprawne,
- b) księgi rachunkowe, faktury,
- c) dokumentację techniczną budynków i linii produkcyjnych.

Dokumenty zawarte na elektronicznych nośnikach informacji mogą być ubezpieczone



pod warunkiem wykonywania przez ubezpieczonego przynajmniej raz w tygodniu kopii zapasowych, które powinny być przechowywane w zamkniętym pojemniku typu szafa ogniotrwała lub sejf w innej strefie pożarowej;

Ubezpieczyciel pokrywa wyłącznie poniesione i udokumentowane koszty robocizny na odtworzenie dokumentacji, a w przypadku dokumentów zawartych na elektronicznych nośnikach informacji – koszty wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszt ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) dokumenty, których odtworzenie nie jest konieczne do prowadzenia dalszej działalności gospodarczej: notatki, protokoły, projekty umów, oferty, pisma wewnętrzne, pisma informacyjne do klientów, materiały reklamowe i wycinki prasowe,
- b) dokumenty uszkodzone w takim stopniu, że możliwe jest ich odczytanie lub w stopniu nie powodującym ich unieważnienia,
- c) koszty zmian merytorycznych w dokumentach dokonanych po wystąpieniu szkody.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

93. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. szkodowości za ostatnie 5 lat.

Prosimy o wskazanie:

- a. Grupa ubezpieczeniowa,
- b. Data szkody,
- c. Opis szkody,
- d. Wysokość wypłaty,
- e. Wysokość rezerwy.

Odpowiedź: Szkodowość jest podana w załączniku szkodowości jest wystarczająca.

94. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ poprzez podanie poniższych informacji w zakresie oceny

ryzyka instalacji elektrycznych:

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:
- Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):
- Przewody dla 230V: 2 lub 3 żyłowe?; - instalacja miedziana, aluminiowa?
- Przewody dla 400V: 4 lub 5 żyłowe?; - instalacja miedziana, aluminiowa?
- Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty

warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób



wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy?

Prosimy o podanie opisu prowadzenia instalacji elektrycznej.

- Zabezpieczenia nadprądowe (bezwłoczne typu S, topikowe?, itd.) Prosimy o opis zabezpieczeń nadprądowych.

- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej:

- a) instalacja odgromowa (tak, nie, prosimy o podanie opisu)
- b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

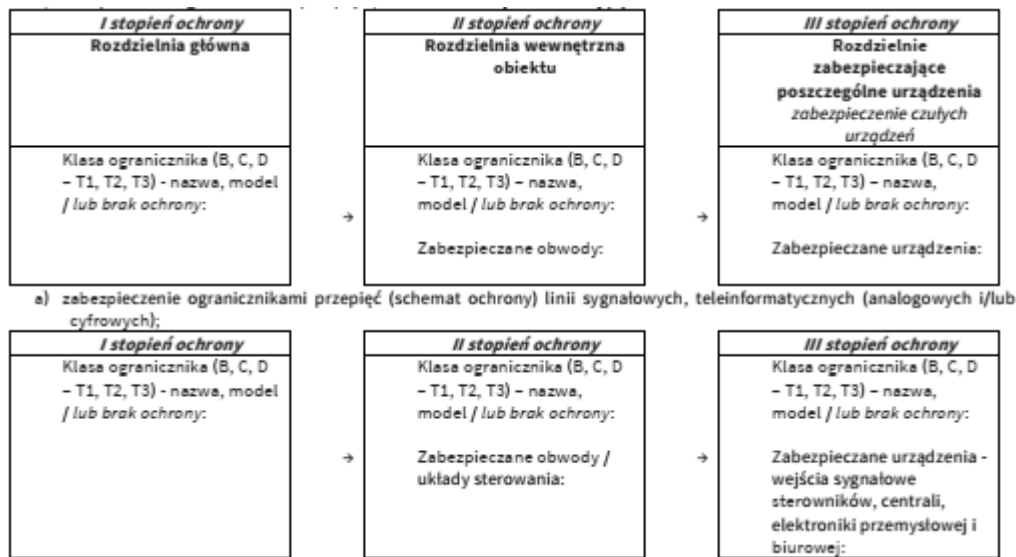

Dodatkowy opis:

- wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwala np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np.

oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:

- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole):

- inne uwagi (np. strefy EX).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko szkód, które spełniają ww. warunki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

95. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane lub podanie szczegółowej listy mienia które ma być objęte klauzulą.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

96. Prosimy o zmianę zapisu w umowie generalnej dotyczącego paragrafu 4

1.Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków niniejszej Umowy Generalnej oraz umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania. Dopuszczane zmiany dotyczą:

1)aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu



zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis.

2)terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu stawki zastosowanej w ofercie w systemie pro rata temporis.

3)zakresu działalności Zamawiającego,

4)realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp;

5) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 455 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp;

6) zmiany wysokości ceny spowodowanej okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;

7) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

8) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem iż nie wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu publicznym, a wprowadzona zmiana nie naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i zobowiązań.

9) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

10)nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług;

b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.);

c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342 z późn. zm.) (art. 142 ust. 5 ustawy)

Zmiana z pkt 10) może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.



Na zapis: § 4

1. Zamawiający w porozumieniu i za zgodą Wykonawcy dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie ubezpieczenia.

1) aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia oraz sum ubezpieczenia. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu indywidualnych stawek w systemie pro rata temporis.

2) terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia lub przedłużenia umowy do czasu zawarcia w postępowaniu o udzielenie zamówienia nowej umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie. Wysokość dodatkowej składki lub wysokość jej zwrotu zostanie naliczona przy użyciu indywidualnych stawek w systemie pro rata temporis.

3) zakresu działalności Zamawiającego,

4) realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp;

5) zmiany wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym wykonawcą po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp;

~~6) zmiany wysokości ceny spowodowanej okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;~~

7) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

8) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem iż nie wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu publicznym, a wprowadzona zmiana nie naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i zobowiązań.

9) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego dla mienia tożsamego do obecnie przyjętego do ubezpieczenia, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

10) nastąpi zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług;

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.);



- c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342 z późn. zm.) (art. 142 ust. 5 ustawy)

Zmiana z pkt 10) może być dokonana na wniosek Wykonawcy, który w sposób należyty wykaże okoliczności mające wpływ na koszty wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

97. Proszę o wykaz jednostek OSP zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: OSP Stronie, OSP Łękawica, OSP Zakrzów, OSP Stryszów

98. Proszę o podanie wielkości budżetu dla podmiotu Stryszowskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne „Środowisko” w Stryszowie Sp. o.o.

Odpowiedź: 1 500 000,00 zł

99. Prosimy o modyfikację pkt 17 SWZ poprzez wykreślenie zapisu zgodnie z poniższym: Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, przetężeń będących skutkiem powstania niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących z miany w natężeniu prądu, spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następce. ~~Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia~~ ~~Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.~~

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

100. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę daty składania oferty na 2023-02-23 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu na dzień 22.02.2023 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

101. Prosimy o wykreślenie poniższego zakresu AC

- Pojazd zastępczy na okres naprawy



- Koszty holowania i parkowania pojazdu uszkodzonego.
Brak zgody na powyższe uniemożliwi udział w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

ZMIANY DO SWZ

- 1. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 22.02.2023 r. r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 22.03.2023 r.**
- 2. W załączniku nr 9 do SWZ zmianie ulega wykaz majątku Gminy Stryszów. Dwa budynki mieszkalne zostają usunięte z ubezpieczenia mienia (w miejscowości Stryszów 118, w miejscowości Stronie 25). W związku z powyższym zmianie ulega również załącznik nr 10 do SWZ. Skorygowane załączniki zostaną przekazane Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o udostępnienie części poufnej SWZ.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak