



Piętro

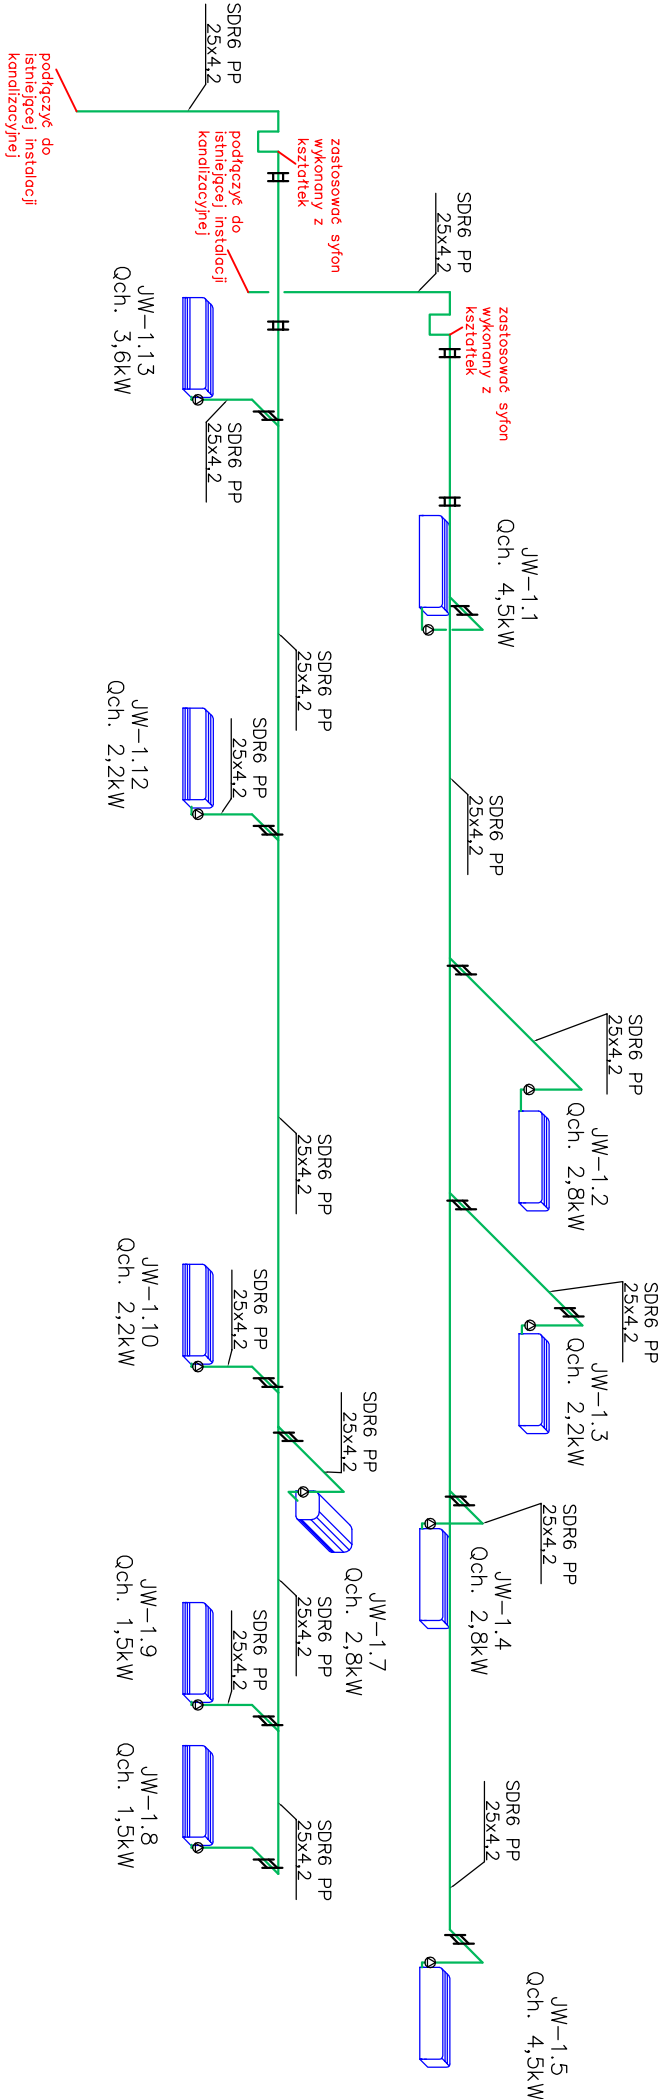

Parter

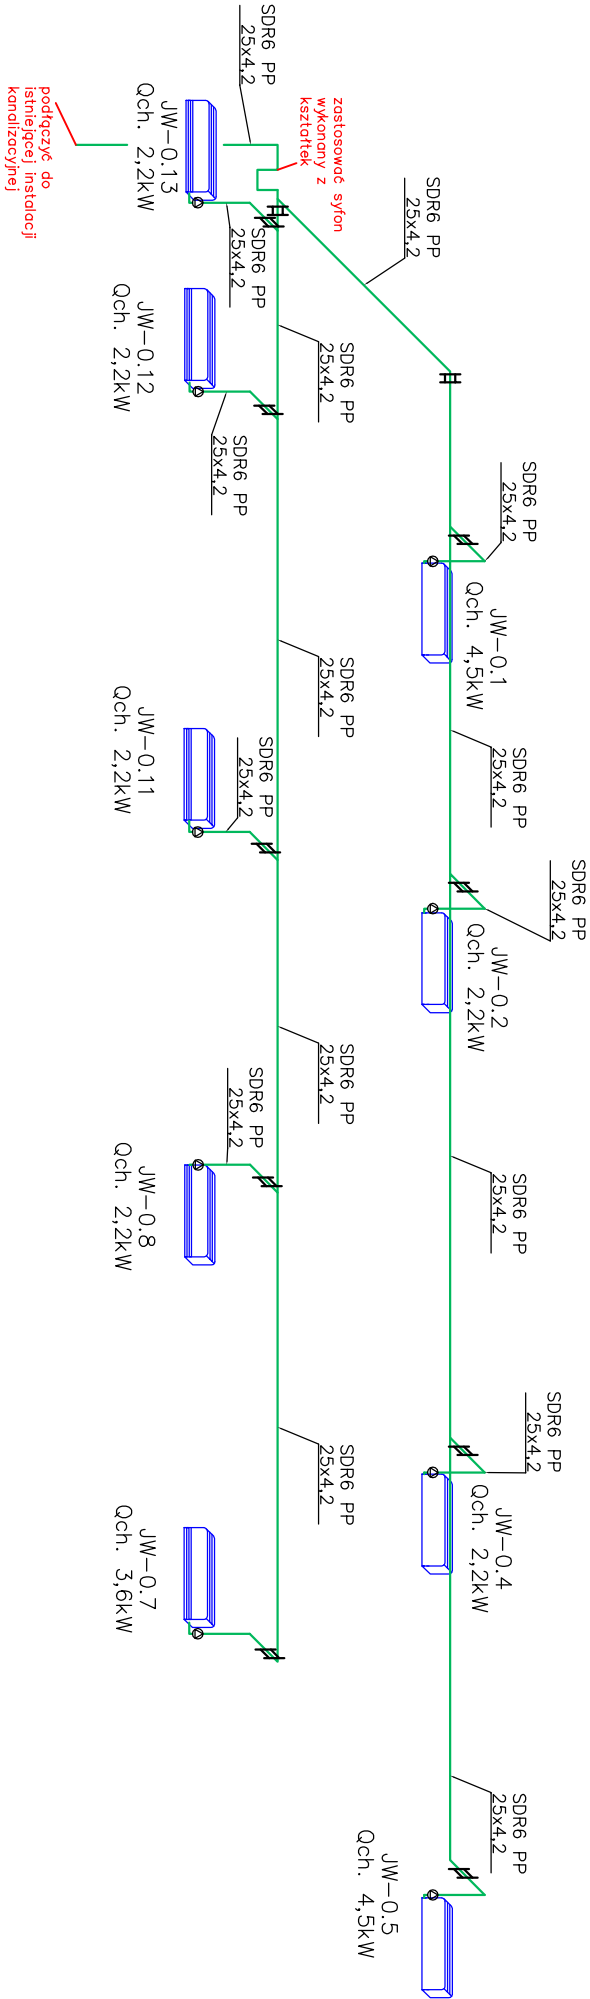

Legenda:

Przewód odprowadzenia skropalin

Przebiegcie przez ścianę

Rodzaj jednostki-nr jednostki
Qch. 1,5kW Moc w urządzeniu w trybie chłodzenia

Projektowana jednostka wewnętrzna

Pompka skropalin

INWESTOR		Gmina Piekory Śląskie, ul. Byłomska 84 Piekory Śląskie	
INWESTYCJA		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku MOPR przy ul. Biskupa Nanckera 103 w Piekarach Śląskich	
opieka:	inż. Marek Babicki	nr uprawnień:	261/83/WBPP
projekt:	inż. Igor Zwierz	nr projektu:	2024-02
data:	03.2024	nr umowy:	-
sygnatura:	Instalacyjna	sygnatura:	
temat rysunku:	Odprowadzenie skropalin – aksonometria		1:75
			4