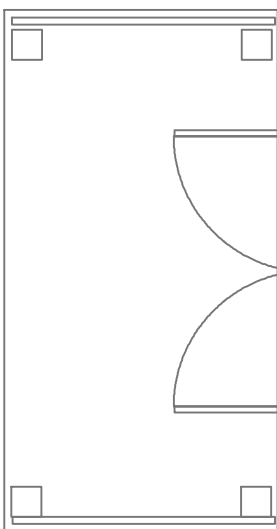


PRZEBUDOWAĆ, ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE
WODCIĄGOWE PE 32 NA PRZYŁĄCZE
O ŚREDNICY PE 63, ZASTOSOWAĆ
PRZEJŚCIE PESTAL MIN. 1,00mm
PRZED ŚCIANĄ BUDYNKU

[illegible]