

Stadium opracowania:

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

**WYKONANIE PRZYŁĄCZA NISKIEGO NAPIĘCIA NN-0,4KV DO ISTNIEJĄCEGO
SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.:
„DOŚWIECZENIE NAJNIEBEZPIECZNIEJSZYCH ZAKAMARKÓW W BIEŃCZYCACH”**

Adres obiektu budowlanego:

ZADANIE NR 1

boczna ul. Makuszyńskiego (kierunek zaporą i ul. Podrzeczce)
jednostka ew. nr: 126103_9 Kraków (miasto), obręb ew. nr: 0009, działki ew. nr: 540, 223

ZADANIE NR 2

ul. Podrzeczce - ul. Kaczeńcowa
jednostka ew. nr: 126103_9 Kraków (miasto), obręb ew. nr: 0009, działki ew. nr: 452/2, 365/1

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Nazwa i adres Inwestora:

**Gmina Miejska Kraków
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków**



**Zarząd Dróg
Miasta Krakowa**

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

**SAHARAM GROUP Spółka z o.o.
Pl. Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów**



FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
BRANŻA ELEKTRYCZNA				
<i>Opracował:</i>	mgr inż. Sebastian Mroczek	PKD/0256/PWOE/18	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW				
<i>Data opracowania:</i> 16.01.2023 r.				

SPIS TREŚCI

1.	WARUNKI TECHNICZNE	3
2.	OPINIE / UZGODNIENIA	5
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA		1
1.	WSTĘP	2
2.	ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW	2
3.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW NA PLACU BUDOWY	3
4.	WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	3
5.	WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANÝCH, OKREŚLAJĄCE SKALE I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA	3
6.	WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH	4
7.	WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANÝCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIĄJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ	5

1. WARUNKI TECHNICZNE



Zarząd Dróg
Miasta Krakowa

Kraków, 16.11.2021r.

RU.461.6.349.2021

Inwestor
Gmina Miejska Kraków
reprezentowana przez
Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Dotyczy: Warunków budowy oświetlenia dla zadania BO pn.: „Oświetlamy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach” – lokalizacja na działkach nr: 223 i 452/2 NH-9.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z załączonymi materiałami po przeprowadzonej analizie podaje następujące warunki budowy oświetlenia dla lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urządzenia oświetleniowe muszą spełniać aktualne wymagania stawiane przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantów) oraz wymagania określone w Zarządzeniu Nr 3113/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 15.11.2018r. w sprawie wprowadzenia „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”
2. W obszarze przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest oświetlenie w zarządzie ZDMK częściowo wydzielone, częściowo na słupach Tauron zasilane z PZ2274 (Kaczeńcowa) i PZ2098 (Makuszyńskiego). W załączeniu przesyłamy schematy o charakterze informacyjno – poglądowym.
3. Projektowana infrastruktura musi pozostawać w zgodzie z założeniami obowiązującego MPZP „Bieńczyce – Park Rzeczny Dłubni” oraz sąsiadującego MPZP „Dolina Dłubni-Krzesławice”.
4. W ramach inwestycji projektować budowę nowego oświetlenia zasilanego linią kablową doziemną z zachowaniem poniższych wytycznych:
 - a) Projektować nowe oprawy parkowe LED wyposażone w sterownik lokalny zgodny z systemem ZDMK
 - b) Słupy parkowe betonowe lub słupy stalowe ocynkowane/aluminiowe anodowane na fundamentach prefabrykowanych.
 - c) Zasilanie projektować od najbliższego słupa oświetleniowego.
 - d) W projekcie zastosować kabel miedziany pięciożyłowy o przekroju min 16mm². (np. YKXs 5x16) na całym zakresie zabezpieczony rurą ochronną.
5. Lokalizację projektowanego oświetlenia należy uzgodnić w ZDMK (procedura ZDMK-36)
6. Rozstaw słupów i moc opraw dobrać do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogów stawianych oświetleniu. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe – szczególnie w rejonach występowania urządzeń technicznych dróg np. oświetlenia) powinny spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z póź. zm) - w szczególności § 109. Projektowane słupy nie mogą zawężać powierzchni użytkowej chodnika, ścieżek rowerowych i/lub ciągów pieszo-rowerowych.
7. Na powyższe do uzgodnienia w tut. Zarządzie należy przedłożyć projekt wykonawczy (zgodnie z procedurą ZDMK-37).

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-506 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP/ZDMK/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl

8. Pracę wykonać w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarządem i firmą utrzymującą oświetlenie w Krakowie. Uzyskać dopuszczenie do pracy na sieci oświetlenia ulicznego.
9. O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy poinformować tut. Zarząd z tygodniowym wyprzedzeniem.
10. Na etapie wydawania warunków analizie nie podlegają własności działek. Oświetlenie projektować wyłącznie w pasie drogowym dróg publicznych/obszarze działek będących własnością GMK.
11. Po uszczegółowieniu rozwiązań branży drogowej wystąpić o ewentualne uszczegółowienie warunków w obszarze kolizji z istniejącym oświetleniem GMK (dot. ul. Agatowej).
12. Dla inwestycji uzyskać niezbędne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostałych Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiązującym prawem i procedurami.

Warunki zachowują ważność przez okres 3 lat.

Załączniki:

- 1) Schemat PZ2274, 2098

Z up. DYREKTORA ZDMK
Piotr Wiliński-Czech
Przewodniczący Rady Uspodnień

Otrzymują:

1 x Adresat + załączniki

1 x aa RU (IP, ID:2484903).

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
33-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP: /ZIKIT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl

2. OPINIE / UZGODNIENIA



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

KR.ZPU.2.512.8.2021.JM

1253
p.B. Hitas
23 CZE. 2021
Kraków, dnia 17.06.2021r.
DW. 454.1.50.2021
2021
Zarząd Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
WPIANIELO
DW
Data 2021-06-22
72906/2021
L. Dz. ...
Zarząd Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Dotyczy: opinii do projektu BO.D16.4/21- Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakątki
w Bieńczycach.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie w odpowiedzi na pismo znak: DW.454.1.50.2021 z 17 maja 2021 r. wstępnie uzgadnia zadanie polegające na doświetleniu najbardziej niebezpiecznych i ciemnych miejsc na terenie dzielnicy Bieńczyce w rejonie działki gminnej nr 224 lub alternatywnie nr 223 NH-9. Zarząd Zlewni w Krakowie po przesłaniu projektu z lokalizacją oświetlenia uszczegółowi warunki i wymagania, jakie ma spełniać oświetlenie. Przejście oświetlenia (zasilania) pod rzeką wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Jeżeli Państwo chcą umieścić słupy w bezpośredniej bliskości rzeki Dłubni na działkach będących w zarządzie PGW Wody Polskie konieczne będzie ponoszenie opłat z tytułu umowy dzierżawy gruntu na rzecz PGW Wody Polskie. W przypadku prowadzenia przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznej linii energetycznej czy telekomunikacyjnej wymagane jest dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego w Nadzorze Wodnym Kraków. Jeśli oświetlenie zostanie zlokalizowane na konstrukcji jazu, w rejonie działki nr 223, to zgodę oraz uzgodnienia rozwiązań projektowych należy dokonać z właścicielem jazu to jest ArcelorMittal Poland.

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x A/A

DYREKTOR
Katarzyna Biegun

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Krakowie
Ul. Kazimierza Morawskiego 5
tel.: +48 (12) 62 90 600 | e-mail: zz.krakow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

153

upr. M. 07



KR.2.3.434.194.2022.AS

Kryspinów, dnia 15 lipiec 2022r.

SAHARAM GROUP Sp. z o.o.
Pl. Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów

W odpowiedzi na Państwa pismo znak: SG/290/5/2022/W z dnia 18.05.2022 dotyczące uzgodnienia projektu BO.D16.4/21 – Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakątki w Bieńczycach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Krakowie opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu dla w/w inwestycji w stosunku do rzeki Dłubnia,

KIEROWNIK
Nadzoru Wodnego w Krakowie
Robert Ciesiński
Robert Ciesiński

Załącznik:
1 x Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych pobranych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą

Otrzymują:

- 1. Adresat
- 2. A/A

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzór Wodny w Krakowie
Kryspinów 278, 32-060 Liszki
T: +48 (12) 62-90-685 + E: rwkrakow@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Kraków, 25 czerwca 2021 r.

IB.54.64.21.KK

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków /

Dotyczy: Propozycji zadania projektu Budżetu Obywatelskiego pn.: OŚWIETLMY
NAJNIEBEZPIECZNIEJSZE zakamarki w Bieńczykach Q - wniosek BO.D16.4/21

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie możliwości realizacji projektu pn.: OŚWIETLMY
NAJNIEBEZPIECZNIEJSZE zakamarki w Bieńczykach Q, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
informuje, iż opiniuje się pozytywnie ww. projekt.

W przypadku realizacji projektu BO należy uzgodnić w tut. Zarządzie dokumentację
projektową w zakresie ingerencji w działki pozostające w zarządzie bądź utrzymaniu ZSM oraz
uzyskać zgodę na wejście w teren. W przypadku nasadzeń zieleni należy stosować przede
wszystkim rodzime gatunki roślin, które również nie będą problematyczne dla alergików (niektóre
z traw z uwagi na pylenie mogą wywoływać uczulenia i alergie, co w przypadku miejsc często
użytkowanych przez mieszkańców może generować ich sprzeciw). Należy przyjąć rozwiązania
projektowe, które nie wymuszają ingerencji w istniejącą zielen, umożliwiające ochronę
maksymalnej ilości drzew/krzewów rosnących na terenie planowanej inwestycji oraz w jej
bezpośrednim sąsiedztwie (z uwzględnieniem rozmiarów koron i systemów korzeniowych).

Dodatkowo należy mieć na uwadze poniższe wytyczne dotyczące terenów zieleni:

1. Teren powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
2. W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w
stosunku do osób trzecich.
3. Znajdującą się na terenie zieleni należy objąć ochroną, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (także z późn. zmianami) oraz sztuką ogrodniczą i zabezpieczyć na czas
prowadzenia prac budowlanych.
4. W trakcie prac należy zapewnić właściwe oznakowanie ciągów komunikacyjnych na terenie
prowadzonych prac oraz uzgodnić z zarządcą projekt organizacji ruchu na czas robót.
5. W miejscach zniszczonych fragmentów trawników wykonać pełną rekultywację poprzez
założenie trawnika.
6. Proces planowania i realizacji inwestycji winien być zgodny z Uchwałą Nr XXXIV/886/20 Rady
Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Kraków. W przypadku nieuniknionej ingerencji w istniejącą zielen należy w szczególności
uwzględnić następujące działania:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zsm.krakow.pl
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20
www.zsm.krakow.pl

- celem zachowania w dobrej kondycji jak największej liczby drzew rosnących na terenie planowanej inwestycji, przed przystąpieniem do opracowania rozwiązań projektowych w ramach dokumentacji projektowej należy wykonać operat dendrologiczny ze wskazaniem szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni i zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją;
- w ramach opracowania dokumentacji projektowej przedstawić, w przypadku kolizji inwestycji ze szczególnie wartościowymi okazami, wariantowe rozwiązania projektowe, w tym minimalizujące kolizje z drzewami wykazanymi w operacie;
- należy preferować rozwiązania przestrzenne i technologiczne zapewniające drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujące drzewom żywotność, zawarte w projekcie ochrony drzew;

jeżeli pomimo podjęcia działań jw. nie ma możliwości zachowania drzew, należy wyrównać stratę poprzez dokonanie nasadzeń zastępczych w stosunku do tych drzew, w tym dla których decyzja administracyjna nie ustaliła obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych, również gdy decyzja na ich wycinkę nie była wymagana. Obowiązek wyrównania straty nie dotyczy drzew, dla których pomimo wykonania wyprzedzająco projektu nasadzeń zastępczych, naliczono opłatę w oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:

Łukasz Pawlik

Z-ca Dyrektora

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
17905.54531.64643

Otrzymują:

1x adresat

1x aa

IB.53.59.22.IJ

SAHARAM GROUP SP. Z O.O.
pl.Jana Kilńskiego 2/
32-005 Rzeszów

Dotyczy: REALIZACJI ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NR BO.D16.4/21
PN. „OŚWIETLAMY NAJNIEBEZPIECZNIEJSZE zakamarki w Bieńczykach”.

W nawiązaniu do otrzymanego pisma znak 5G/291/5/2022/W z dnia 18.05.2022 dotyczącego projektu oświetlenia oraz wiadomości mailowej z dnia 21.09.2022 r. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie opiniuje pozytywnie przedłożony projekt dot. realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nr BO.D16.4/21 pn. OŚWIETLAMY NAJNIEBEZPIECZNIEJSZE zakamarki w Bieńczykach.

Opinia powyższa wydana jest pod następującymi warunkami:

Zieleni znajdującą się w obrębie robót, należy objąć ochroną i zabezpieczyć na czas prowadzenia prac zgodnie ze „Standardem ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”, opracowanym przez Fundację Ekorozwoju oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, dostępnym pod linkiem: <http://fer.org.pl/standardy-ochrony-drzew/>.

Podczas prac teren powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Po zakończeniu prac teren należy zrehabilitować poprzez przywrócenie do stanu sprzed zajęcia.

Wejście/ wyjście z terenu należy uzgodnić z przedstawicielem tut. Jednostki pod nr tel. 12 201 02 42 i/ lub emaillem sekretariat@zmm.krakow.pl, celem spisania odpowiedniego protokołu ustaleń i odbioru prac.

Uzgadnia się, że zgodnie z Art. 87a. ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916), prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa, lub w obrębie korzeni, lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Zatem wszelkie prace należy prowadzić ręcznie tak, by nie uszkadzać korzeni drzew istniejących.

Należy podkreślić, że przed przystąpieniem wykonania prac ziemnych Wykonawca powinien wystąpić do Zarządu Dróg Miasta Krakowa o wyrażenie zgody na wejście w teren.

Tutejszy Zarząd informuje, iż podtrzymuje swoje stanowisko/ wytyczne z dnia 25.06.2021 r. do projektu BO.D16.4/21 zawarte w piśmie znak IB.54.64.21.KK.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zmm.krakow.pl
30-059 Kraków, ul. Reymonta 20
www.zmm.krakow.pl

Ponadto Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje, iż należy chronić wszystkie drzewa w obrębie prowadzonych prac, mimo braku bezpośredniej kolizji z zadaniem.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:

Jarosław Tabor

Z-ca Dyrektora d/s Inwestycji

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:

65938.250540.283803

Załączniki:

1. Pismo IB.54.64.21.KK z dnia 25.06.2021 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sebastian Mroczek (sebastiaan.mroczek@gmail.com)
3. A/a

2

Uchwała nr 108/2022

Okręgowy Zarząd Małopolskiego PZD w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie akceptacji warunków umowy oraz wyrażenia zgody na czasowe zajęcie terenu działki ewidencyjnej o nr: 223 obręb NH-9, zagospodarowanej pod ROD „Hutnik” w Krakowie w celu budowy oświetlenia od ul. Makuszyńskiego do jazu na rz. Dłubni w ramach zadania: „Oświetlamy Najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach”

Okręgowy Zarząd Małopolski Polskiego Związku Działkowców w Krakowie, działając na podstawie § 110 ust. 2 pkt 19 Statutu PZD oraz uchwałą nr 253/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 roku w sprawie czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów działkowych, postanawia:

§ 1

1. Zaakceptować warunki umowy z Gminą Miejską Kraków – Zarządem Dróg Miasta Krakowa, reprezentowanym przez Dyrektora Pana Marcina Hanczakowskiego, regulującej warunki udostępnienia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 223 obręb NH-9, położona w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego w celu budowy oświetlenia od ul. Makuszyńskiego do jazu na rz. Dłubni w ramach zadania: „Oświetlamy Najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach”. Wyżej wymieniona nieruchomość jest wpisana do księgi wieczystej o nr KW 212594 i zagospodarowana jest przez Rodzinny Ogród Działkowy „Hutnik” w Krakowie
2. Wyrazić zgodę na czasowe zajęcie terenu nieruchomości określonej w § 1 ust. 1 umowy pod warunkiem podpisania umowy, o której mowa w § 1 ust. 1. Niepodpisanie przez inwestora umowy jest jednoznaczne z niewyrażeniem zgody na czasowe zajęcie terenu.
3. Odstąpić od rekompensaty dla Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie za udostępnienie terenu.
4. Upoważnić do podpisania umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 następujące osoby:
 - Martę Warmuz – Prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie;
 - Grażynę Grzybowską – I Wiceprezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie.
5. Upoważnić Panią Kazimierę Gądek – Prezes Zarządu ROD „Hutnik” w Krakowie do:
 - a) wykonywania czynności związanych z protokolarnym udostępnieniem gruntu przed rozpoczęciem robót i odbiorem gruntu przywróconego do stanu pierwotnego po zakończeniu robót;
 - b) bezpośrednich roboczych kontaktów z Wykonawcą w zakresie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem robót;
 - c) udziału przy sporządzaniu inwentaryzacji przed udostępnieniem terenu i protokołów stwierdzających wystąpienie szkód.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałą powiadomić:

- Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Galicyjska 1,31-586 Kraków
- Zarząd ROD „Hutnik” w Krakowie
- Marcin Permus, Radny dzielnicy XVI Bieżczyce- mpermus@wp.pl
- SAHARAM GROUP Sp. z o.o. – biuro@saharam.com
- Księgowość OZM;
- Inwestycje OZM;
- A/a.

Załącznik: projekt umowy.

UZASADNIENIE

Firma SAHARAM GROUP Sp. z o.o. pismem z dnia 26 maja 2022 roku (data wpływu do tut. organu 3 czerwca 2022 roku) wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane dla realizacji zadania: „Oświetlamy Najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieżczycach”.

Ze złożonego wniosku uzupełnionego pismem Zarządu Dróg Miasta Krakowa, znak: IPO.452.2.72.2022 wynika, że prace budowlane przewidziane do wykonania to wykop ręczny z ułożeniem linii kablowej oświetleniowej oraz posadowienie słupów oświetlenia ulicznego, typu parkowego.

Do wykonania prac budowlanych konieczne jest użycie sprzętu mechanicznego tj. maszyny horyzontalnej do przewiertu sterowanego przy wjeździe na ul. Makuszyńskiego, celem wykonania przepustu pod istniejącą drogą dojazdową. Dalsze prace wykonywane będą w sposób ręczny. Nie utrudnią one jednak dostępu do terenu ROD „Hutnik” w Krakowie, ani nie wpłyną negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie ogrodu. W trakcie robót nie wystąpią kolizje z istniejącym ogrodzeniem i nie zajdzie konieczność naruszenia lub ingerencji w strukturę ogrodzenia.

Prace budowlane prowadzone będą z użyciem maszyny horyzontalnej do przewiertu pod drogą oraz ręcznie tj. bez użycia ciężkiego, mechanicznego sprzętu budowlanego. Czas trwania wykonywania robót to od 14 do 30 dni, w zależności od warunków atmosferycznych. Przekształceniu podlega tylko część drogi, a mianowicie pobocza drogi dojazdowej do ROD „Hutnik”. Wykop na działce o długości ok. 120 m i szerokości ok 40 cm daje powierzchnię ok. 48 m kwadratowych. Droga dojazdowa będzie drożna, gdyż prace prowadzone będą na poboczu.

Okręgowy Zarząd Małopolski w Krakowie dokonał analizy przedłożonej dokumentacji w oparciu o pozytywną opinię Zarządu ROD „Hutnik” w Krakowie, wyrażoną w uchwale nr 45/2022 z dnia 16 maja 2022 roku dotyczącej stanowiska Zarządu ROD „Hutnik” w Krakowie w sprawie oświetlenia drogi od ul. Makuszyńskiego do jazu na rzece Dłubni, pozytywnie opiniując przedsięwzięcie pod warunkiem przywrócenia terenu do stanu sprzed realizacji inwestycji oraz naprawy wszelkich szkód wyrządzonych w trakcie prowadzenia robót. Prace będą wykonywane bez konieczności wjazdu i zajęcia terenu ROD zagospodarowanego pod indywidualne działki ogrodowe, teren udostępniany konieczny do zajęcia w celu realizacji inwestycji jest terenem ogólnym.

W przypadku powstania ewentualnych strat i uszkodzeń w trakcie prowadzenia prac, inwestora zobowiązuje się do rekompensaty poniesionych strat. W trakcie realizacji inwestycji ROD będzie mógł funkcjonować w sposób niezakłócony. ROD nie będzie miał utrudnień związanych z dostępnością infrastruktury ogrodowej oraz wewnętrznego terenu ogrodu. Inwestycja nie wpłynie negatywnie na znajdujący się na tym terenie ROD.

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie po przeanalizowaniu wniosku, a także uwzględniając powyższe okoliczności przychylił się do prośby przedstawiając projekt umowy w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze Okręgowy Zarząd Małopolski PZD postanawia jak na wstępie.

WICEPREZES
Grzybowska
Grzybowska



Wawrzyniak
PREZES
Marta WAWRZYNIAK

Kraków, dnia 23 czerwca 2022 roku



POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

OKRĘG MAŁOPOLSKI w Krakowie

31-325 Kraków, ul. Makowskiego 1,

NIP: 678-22-69-706, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS nr 00 0029 3886
e-mail: małopolski@pzd.pl, tel. 12 638 23 95, tel. 12 638 24 63

Kraków, dnia 07 lipca 2022 r.

L. dz. 2935/2022/INW/GG

**Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków**

Dotyczy: działki ewidencyjnej nr 223 obręb NH-9 jedn. ewid. Nowa Huta.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Małopolski w Krakowie reprezentowany przez Okręgowy Zarząd Małopolski w Krakowie w załączeniu przesyła kopię Uchwały nr 147/2022 Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie akceptacji formularza pn. "Oświadczenie - zgoda na wejście w teren", załącznika nr 1 do Polecenia Służbowego nr 7/2022 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2022 r. dotyczącego wyrażenia zezwolenia Gminie Miejskiej Kraków-Zarządowi Dróg Miasta Krakowa na czasowe zajęcie terenu działki ewidencyjnej o nr: 223 obręb NH-9, zagospodarowanej pod ROD "Hutnik" w Krakowie w celu budowy oświetlenia od ul. Makuszyńskiego do jazu na rz. Dłubni w ramach zadania: "Oświetlamy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczycach" oraz oryginał podpisanego Oświadczenia- zgody na wejście w teren z dnia 07.07.2022 r.

I WICEPREZES

Grażyna GRZYBOWSKA


Marta WĄDŁUŻ

Załączniki:

1. Kopia uchwały nr 147/2022 OZM PZD w Krakowie z dnia 7.07.2022 r.
2. Oryginał "Oświadczenia - zgody na wejście w teren" z dnia 7.07.2022 r.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a /a

Uchwała nr 147/2022

Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie
z dnia 7 lipca 2022 roku

w sprawie akceptacji formularza pn. "Oświadczenie - zgoda na wejście w teren", załącznika nr 1 do Polecenia Służbowego nr 7/2022 Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2022 r. dotyczącego wyrażenia zezwolenia Gminie Miejskiej Kraków-Zarządowi Dróg Miasta Krakowa na czasowe zajęcie terenu działki ewidencyjnej o nr: 223 obręb NH-9, zagospodarowanej pod ROD „Hutnik” w Krakowie w celu budowy oświetlenia od ul. Makuszyńskiego do jazu na rz. Dłubni w ramach zadania: „Oświetlamy Najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach”

Okręgowy Zarząd Małopolski Polskiego Związku Działkowców w Krakowie, działając na podstawie § 110 ust. 2 pkt 19 Statutu PZD oraz uchwałą nr 253/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 roku w sprawie czasowego zajęcia terenu rodzinnych ogrodów działkowych, a także uchwały nr 108/2022 OZM PZD w Krakowie z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie *akceptacji warunków umowy oraz wyrażenia zgody na czasowe zajęcie terenu działki ewidencyjnej o nr: 223 obręb NH-9, zagospodarowanej pod ROD „Hutnik” w Krakowie w celu budowy oświetlenia od ul. Makuszyńskiego do jazu na rz. Dłubni w ramach zadania: „Oświetlamy Najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach”*

postanawia:

§ 1

1. Podpisać załącznik nr 1 do Polecenia Służbowego nr 7/2022 Dyrektora ZDMK z dnia 28 lutego 2022 roku, będącego załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić do podpisania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pn. "Oświadczenie - zgoda na wejście w teren", następujące osoby:
 - Martę Warmuz – Prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie;
 - Grażynę Grzybowską – I Wiceprezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałą powiadomić:
 - Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Galicyjska 1,31-586 Kraków
 - Zarząd ROD „Hutnik” w Krakowie
 - Marcin Permus, Radny dzielnicy XVI Bieńczyce- mpermus@wp.pl
 - SAHARAM GROUP Sp. z o.o. – biuro@saharam.com
 - Księgowość OZM;
 - Inwestycje OZM;
 - A/a.

Załącznik: Oświadczenie - zgoda na wejście w teren.

UZASADNIENIE

Zgoda na wejście w teren działki ewidencyjnej o nr: 223 obręb NH-9, zagospodarowanej pod ROD "Hutnik" w Krakowie w celu *budowy oświetlenia od ul. Makuszyńskiego do jazu na rz. Dłubni w ramach zadania: „Oświetlamy Najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach”* została zawarta w uchwale nr 108/2022 Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie z dnia 23 czerwca 2022 roku.

Inwestor, Zarząd Dróg Miasta Krakowa zwrócił się o podpisanie przedłożonego oświadczenia - zgody na wejście w teren.

Treść Oświadczenia dostosowano do potrzeb PZD w zakresie użytkownika, wobec którego toczy się postępowanie administracyjne przed Prezydentem Miasta Krakowa pod sygnaturą akt GS-03.6845.4.7.2015.AS w trybie art. 76 Ustawy o ROD.

Dokonano zapisu na pierwszej stronie oświadczenia - brak księgi wieczystej.

W pp-cie d) w miejsce skreślonych zapisów "właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy i użytkowników nieruchomości" wpisano użytkownik

Mając powyższe na uwadze Okręgowy Zarząd Małopolski PZD postanawia jak na wstępie.

I WICEPREZES

Grażyna KRZYBOWSKA



PREZES

Małgorzata WARMUŻ

Kraków, dnia 7 lipca 2022 roku

nieruchomości w celu wykonania oświetlenia.....⁴ w związku z realizacją inwestycji/wykonaniem remontu¹ dla zamierzenia pn: Budowa oświetlenia od ul. Makszyskiej do jazu na rz. Dyloni w ramach zadania Oświetlamy najniebezpieczniejsze Obszar nieruchomości objęty zgodą oznaczony jest na załączniku do oświadczenia² Zakamarki

Niniejsza zgoda upoważnia także do udostępnienia części działki, na której została w Bieńczytach posadowiona wskazana wyżej infrastruktura w celu:

- a) wykonywania czynności związanych z jej bieżącym utrzymaniem, eksploatacją, remontami, budową, przebudową i korzystania z wyżej wymienionej infrastruktury oraz jej likwidacji,
- b) dokonywania oględzin, przeglądów, kontroli, pomiarów, napraw, konserwacji, modernizacji, demontażu, rozbiórki, wymiany, odbudowy, usuwania awarii i jej skutków oraz wydrzewień i wykrzewień, a także innych niezbędnych prac,
- c) prawie całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu, przejazdu, dojścia, dojazdu), pracowników Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz osób i podmiotów działających z upoważnienia Zarządu Dróg Miasta Krakowa, wraz z niezbędnym sprzętem, do przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych,
- d) powstrzymywaniu się przez każdorazowych właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy i użytkowników nieruchomości od działań, które utrudniłyby lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej wymienionej infrastruktury oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, umieszczania obiektów budowlanych oraz innego zagospodarowania nieruchomości, zagrażającego funkcjonowaniu umieszczonej na nieruchomości infrastruktury, a także od innych działań w jakikolwiek sposób pozostających w sprzeczności z funkcjonowaniem tej infrastruktury lub dostępem do niej.

WICEPREZES
Grażyna GRZYBOWSKA

PRZEDSIĘWZJĘ
Marek WARSZCZAK

czytelny podpis

⁴ opisać jak ten pas ma zostać wykorzystany np.: wodociąg, przyłącza wodociągowe, kanalizacja, przyłącza kanalizacyjne, gazociąg, przyłącza gazu, teletechnika (linia napowietrzna, kabel ziemny), ustawienie słupa, przesunięcie ogrodzenia, odstąpienie części działki pod drogę, inne.



Kraków, 10.05.2022r.

RU.461.2.1007.2022

Pełnomocnik

Pan Rafał Pieniążek
Pl. Kilińskiego 2
35- 005 Rzeszów.

Investor


Gmina Miejska Kraków
reprezentowana przez
Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji budowy oświetlenia w rejonie ul. Kaczeńcowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z Budżetu Obywatelskiego – edycja VIII pn. Oświetlamy Najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach” realizowanego na podstawie umowy 83/U/ZDMK/2022 z dnia 23.03.2022r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w nawiązaniu do złożonego wniosku wraz z załączonymi materiałami, po przeprowadzonej analizie informuje, że **uzgadnia** lokalizację projektowanego oświetlenia ciągu pieszego w rejonie ul. Kaczeńcowej w zakresie przebiegu w pasie drogowym w/w ulicy oraz na działce nr 452/2 NH-9, z następującymi warunkami realizacji inwestycji:

1. Akceptuje się lokalizację projektowanej infrastruktury pokazaną na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszego uzgodnienia.
2. Realizacja zadania na warunkach podanych w piśmie znak RU.461.6.349.2021 z dnia 16.11.2021r. Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność wyłącznie w przypadku spełnienia wszystkich założeń w/w warunków w tym uzgodnienie projektu wykonawczego.
3. Na zakresach robót zapewnić powiązanie sytuacyjno-wysokościowe ze stanem istniejącym.
4. W miejscu realizacji robót ziemnych rurociągi, kable oraz pozostałe elementy infrastruktury technicznej układać w odwodnionych wykopach wąskoprzestrzennych, na wyrównanym podłożu, na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. Zasyp rozkopów gruntem zagęszczalnym, wg normy PN-S-02205/1998 – „Roboty ziemne”.
5. Odcinki robót zabezpieczyć zgodnie z instrukcją robót prowadzonych w pasie drogowym przy zachowaniu ciągłości ruchu kołowego i pieszego. W czasie trwania robót ich wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich.
6. Na czas trwania prac zapewnić ciągłość działania istniejącego oświetlenia w porze wieczorno - nocnej.
7. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz uzgodnić rozwiązania ewentualnych kolizji branżowych z zarządcami lub użytkownikami tych sieci.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP: /ZDMK/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl



8. Zgodę na wejście w teren dla ulic objętych uzgodnieniem uzyskać w tut. Zarządzie w odrębnym trybie.
9. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac powiadomić tut. Zarząd z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
10. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od daty wydania pisma.

Pouczenie

1. Przypominamy, że zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjęte rozwiązania, ich zgodność z normami i obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym za aktualność map, które są podstawą do opracowania dokumentacji projektowej- odpowiedzialność ponosi Projektant. Usytuowanie słupów oświetlenia ulicznego musi być zgodne z załącznikiem do obwieszczenia MUiB (Dz.U. z 2016r. poz 124) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, w szczególności § 109.

Załącznik:

1. Mapa do celów projektowych x 1


Z up. Dyrektora ZDMK
Robert Cebulski
Główny Specjalista

Otrzymują:

- 1 x Adresat + załącznik
1 x aa (45383/2022, ID: 2643412).

Główny Specjalista
Robert Cebulski

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP: /ZIKGT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl

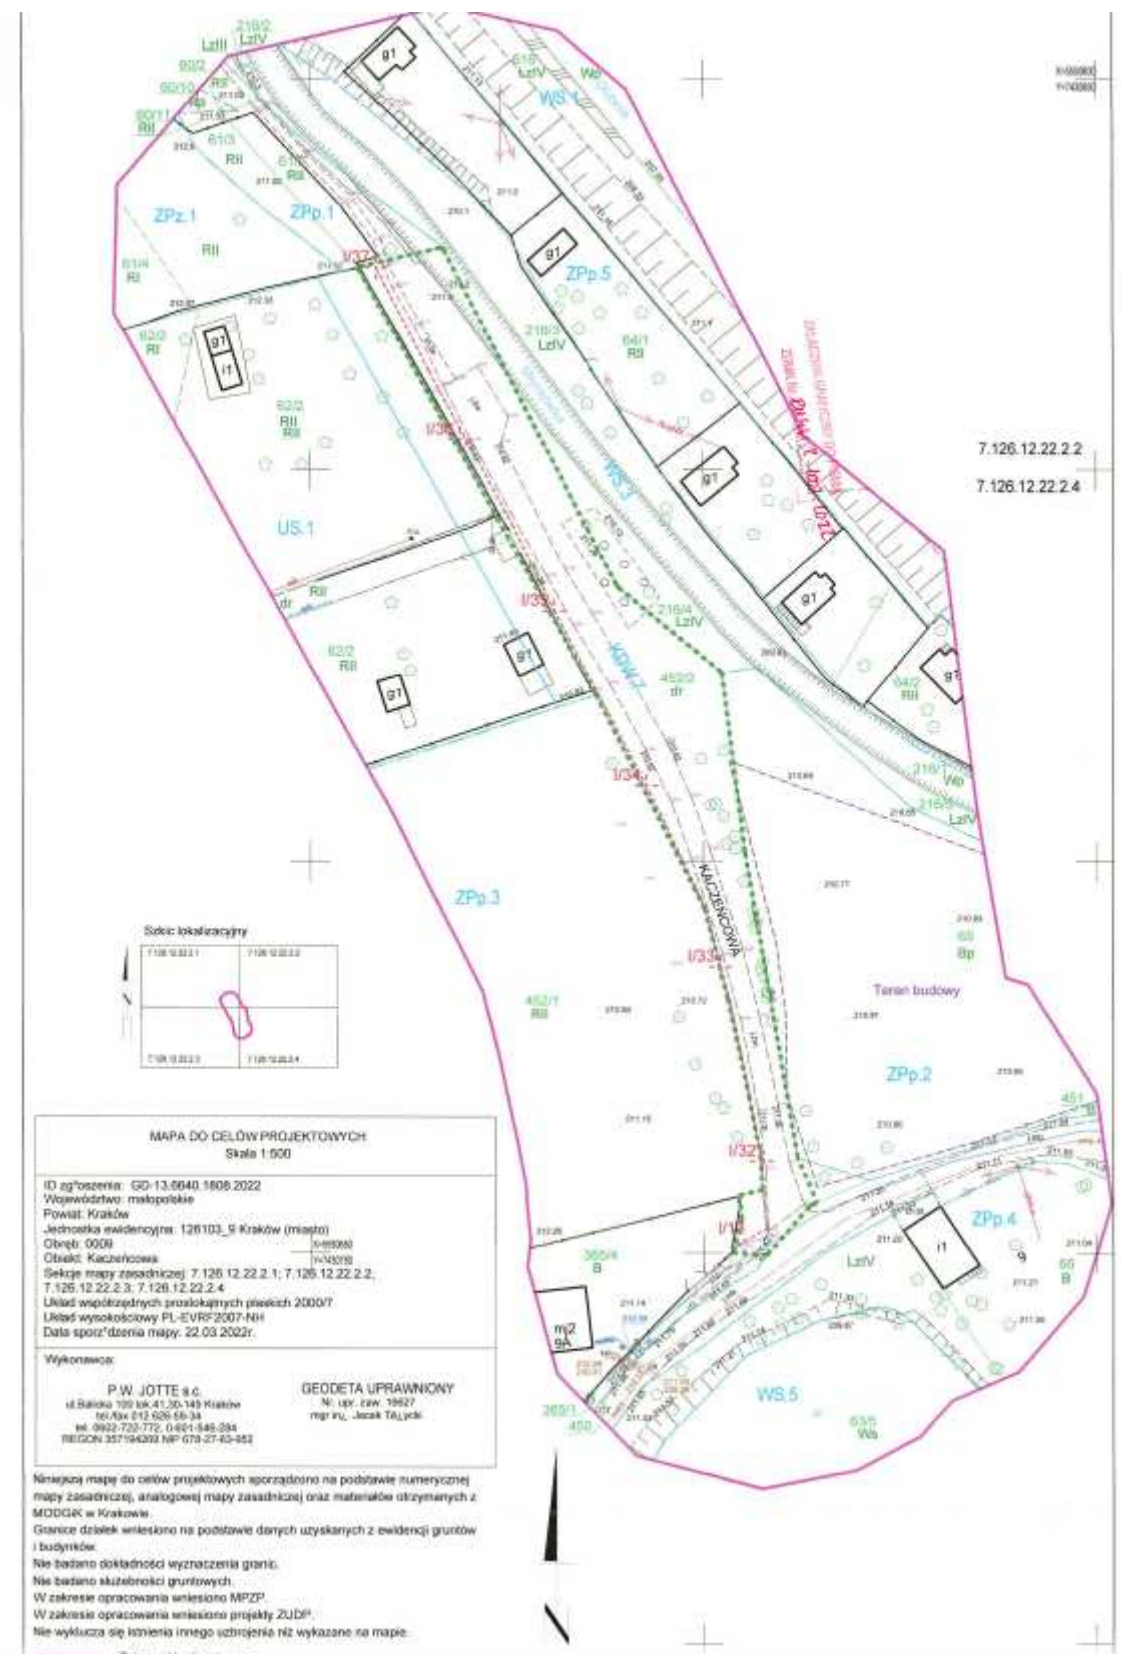



Zarząd Dróg
Miasta Krakowa

Kraków, dnia 14.07.2022r.

RU.461.2.904.2022 (1)

Inwestor: Gmina Miejska Kraków
Pl. Wszystkich Świętych 3/4
31- 004 Kraków.
Pełnomocnik: Pan Rafał Pieniążek
Pl. Kilińskiego 2
35- 005 Rzeszów.

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji sieci elektroenergetycznej w drodze publicznej ul. Makuszyńskiego oraz opinii dla lokalizacji sieci elektroenergetycznej w drodze wewnętrznej bez nazwy (ulica boczna od ul. Makuszyńskiego zlokalizowana na działce numer 223 obr. 9 Nowa Huta), w związku z inwestycją: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z Budżetu obywatelskiego- edycja VIII pn. Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach”.

W odpowiedzi na korespondencję mailową z dnia 12.07.2022r., Zarząd Dróg Miasta Krakowa, **uzgadnia** lokalizację sieci elektroenergetycznej w drodze publicznej ul. Makuszyńskiego oraz **opiniuje** lokalizację sieci elektroenergetycznej w drodze wewnętrznej bez nazwy (ulica boczna od ul. Makuszyńskiego zlokalizowana na działce numer 223 obr. 9 Nowa Huta), w związku z inwestycją: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z Budżetu obywatelskiego- edycja VIII pn. Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w Bieńczykach”, pod następującymi warunkami:

1. Zabezpieczyć odcinek robót zgodnie z instrukcją robót prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Teren robót powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP. W czasie trwania robót ich wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich.
2. Zastosować rozwiązania zapewniające bezkolizyjność infrastruktury technicznej z infrastrukturą drogową, przy uwzględnieniu wymaganych skrajni drogowych. Odległość elementów infrastruktury technicznej od obrysu zewnętrznego krawężników/krawędzi jezdni/ obrzeży, powinna wynosić min. 0,5 m. Ponadto należy zapewnić bezpieczną odległość od drzew i krzewów (zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami).
3. Z uwagi na fakt, że projektowana sieć elektroenergetyczna przebiega w zbliżeniu do sieci oświetleniowej realizacja prac w terenie winna odbywać się w sposób niepowodujący uszkodzeń elementów sieci oświetleniowej. Ewentualne uszkodzenie elementów infrastruktury będącej w zarządzie tut. Jednostki, Inwestor przedmiotowego zamierzenia budowlanego musi usunąć bezzwłocznie (w porozumieniu z Działem UT tut. Zarządu) własnym kosztem i staraniem, a w przypadku kabli naprawę potwierdzić stosownym protokołem z przeprowadzonych pomiarów. Prace na kablach oświetleniowych realizowane mogą być wyłącznie w porozumieniu z firmą aktualnie zarządzającą siecią. Prace wykonywać mogą jedynie uprawnione w tym zakresie osoby (kable te znajdują się pod napięciem).
4. Wszystkie ewentualne kolizje z kablami oświetleniowymi, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur osłonowych APS 110.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Służby Ratunkowej)
fax: +48 12 616 74 17, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-588 Kraków ul. Centralna 33
apli@zdmk.krakow.pl
www.zdmk.krakow.pl

5. W miejscach prowadzenia robót ziemnych, prace prowadzić w odwodnionych wykopach wąskoprzestrzennych, na wyrównanym podłożu, na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej. Zasyp rozkopu gruntem zagęszczalnym, zagęszczając warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,0 i modułu sprężystości 100 MPa wg normy PN-S-02205/1998 - „Roboty ziemne”.
6. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz uzgodnić rozwiązania ewentualnych kolizji branżowych z zarządcami lub użytkownikami tych sieci.
7. O zgodę na wejście w teren ul. Makuszyńskiego, należy wystąpić do tut. Zarządu odrębnym pismem.
8. Budowa projektowanego oświetlenia nie może naruszać prawa własności stron trzecich.
9. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac powiadomić tut. Zarząd.
10. Integralną częścią uzgodnienia i opinii jest załącznik graficzny.
11. Niniejsze uzgodnienie i opinia zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia wydania. Warunkiem rozpoczęcia robót będzie podpisanie w tutejszym Zarządzie umowy o zajęcie pasa drogowego.
12. Warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, w tym zakres i technologia robót przywracających stan użyteczności, zostaną określone na etapie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 1 z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015.460 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004.140.1481).

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjęte rozwiązania, ich zgodność z normami i obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym za aktualność map, które są podstawą do opracowania dokumentacji projektowej- odpowiedzialność ponosi Projektant.

Załącznik:

- 1) Mapa syt-wys.

Z up. DYREKTORA ZDMK

Przemysław Czech

Kierownik Wydziału Inżynierii

Otrzymują:

- 1 x Adresat + zał.
- 1x IP w/m
- 1 x RU a/a ID 264 3420



2022-158742
OT-DL.420.918.2022.2

Tarnów, 2022-09-22

SAHARAM GROUP SP.Z O.O
PL. JANA KILIŃSKIEGO 2 3
5-005 RZESZÓW
2022-158742

Dotyczy: uzgodnienia skrzyżowania projektowanego kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV z gazociągami wysokiego ciśnienia DN 500 na działce nr ew. 223 położonej w Krakowie obr. 0009

Szanowni Państwo,

odpowiadając na pismo znak SG/472/9/2022/W z dnia 01.09.2022r. w sprawie jak w nagłówku informujemy, iż na mocy umowy sprzedaży zawartej w dniu 30 czerwca 2022r., właścicielem gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (PSG). Aktualnie na mocy ww. umowy, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dzierżawi przedmiotową infrastrukturę.

Mając powyższe na uwadze informujemy, iż uzgadniamy skrzyżowanie projektowanego kabla elektroenergetycznego nN 0,4 kV z gazociągami wysokiego ciśnienia DN 500 na działce nr ew. 223 położonej w Krakowie obr. 0009, z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, należy wyznaczyć w terenie usytuowanie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, a także potwierdzić jego rzędne wysokościowe w miejscu skrzyżowania z projektowanym kablem elektroenergetycznym. Prace te powinny zostać zrealizowane przy udziale uprawnionego geodety oraz pod nadzorem pracownika Terenowej Jednostki Eksploatacji w Krakowie GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Biskupińska 10a, 30-732 Kraków (tel.: 12 623 24 04).
2. Prace ziemne w obrębie gazociągu wysokiego ciśnienia należy wykonywać ręcznie, pod nadzorem pracowników Terenowej Jednostki Eksploatacji w Krakowie. W związku z powyższym należy pisemnie poinformować Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie na 7 dni przed rozpoczęciem robót, podając imiennie osoby sprawujące

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Tarnowie
Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola
tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapiłowski
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kozimiński
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartka

Kapitał Zakładowy: 6 377 190 842 PLN Kapitał Wpłacony: 6 377 190 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl

funkcje techniczne na budowie oraz wystawić dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww. czynności. Opłatę skalkulowaną na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów inwestor uiszcza po wystawieniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie faktury VAT a przed podpisaniem protokołu odbioru lub potwierdzeniem wykonania robót.

3. Nadzór wykonany będzie przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie odpłatnie.
4. Prace budowlane w odległości do 10 m od gazociągu wysokiego ciśnienia należy realizować metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przedstawić w GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie stosowne obliczenia, opracować kryteria właściwe dla danego terenu, uwzględniające różne warstwy gruntu, a także różnice w amplitudzie drgań gruntu i odcinka rurociągu w gruncie, gwarantujące bezpieczną eksploatację gazociągu podczas prac budowlanych jak i po ich zakończeniu. Obliczenia, wraz ze stosowną dokumentacją należy zamieścić w projekcie budowlano-wykonawczym.
5. Z robót zanikowych należy sporządzić notatki z udziałem przedstawicieli Terenowej Jednostki Eksploatacji w Krakowie. Po zakończeniu robót należy sporządzić końcowy protokół odbioru. Warunkiem podpisania protokołu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie jest wykonanie prac zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową oraz zaleceniami podanymi w niniejszym piśmie, także przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie inwentaryzacji powykonawczej z wykonanych prac. Na inwentaryzacji należy podać współrzędne geodezyjne i rzędne punktów charakterystycznych miejsca skrzyżowania projektowanej infrastruktury z gazociągami wysokiego ciśnienia DN 500.
6. W miejscach najjeżdżania na gazociąg ciężkim sprzętem należy na czas robót nad gazociągami ułożyć płyty betonowe, zbrojone o odpowiedniej wytrzymałości na szerokości po 2,0 m mierząc od osi gazociągu.
7. Za ewentualne uszkodzenie gazociągu lub jego izolacji na skutek prowadzonych robót odpowiada inwestor.

Przedmiotowe uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty wystawienia. W ewentualnej dalszej korespondencji prosimy powołać się na znak niniejszego pisma tj.: OT-DL.420.918.2022.2.

Z up. Dyrektora Oddziału w Tarnowie


Andrzej Fedor

Kierownik Działu Technicznego

Załącznik:

1. Uzgodniona dokumentacja projektowa – 1 egz.

Sprawę prowadzi:

Szymon Janek

Tel. 14 622 51 87

e-mail: szymon.janek@gaz-system.pl

K.O.:

1. IDC

2. Terenowa Jednostka Eksploatacji w Krakowie (tel.: 12 623 24 04)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA **I OCHRONY ZDROWIA**

Nazwa zamierzenia budowlanego:

WYKONANIE PRZYŁĄCZA NISKIEGO NAPIĘCIA NN-0,4KV DO ISTNIEJĄCEGO
SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO W RAMACH ZADANIA PN.:
„DOŚWIETLENIE NAJNIEBEZPIECZNIEJSZYCH ZAKAMARKÓW W BIEŃCZYCACH”

Adres obiektu budowlanego:

ZADANIE NR 1

boczna ul. Makuszyńskiego (kierunek zaporą i ul. Podrzecze)
jednostka ew. nr: 126103_9 Kraków (miasto), obręb ew. nr: 0009, działki ew. nr: 540, 223

ZADANIE NR 2

ul. Podrzecze - ul. Kaczeńcowa
jednostka ew. nr: 126103_9 Kraków (miasto), obręb ew. nr: 0009, działki ew. nr: 452/2, 365/1

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Miejska Kraków
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków



**Zarząd Dróg
Miasta Krakowa**

Nazwa i adres Jednostki Projektowania:

SAHARAM GROUP Spółka z o.o.
Pl. Jana Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów



<i>FUNKCJA</i>	<i>IMIĘ I NAZWISKO</i>	<i>NR UPRAWNIEŃ</i>	<i>SPECJALNOŚĆ</i>	<i>PODPIS</i>
BRANŻA ELEKTRYCZNA				
<i>Opracował:</i>	mgr inż. Sebastian Mroczek	PDK/0256/PWOE/18	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
<i>Data opracowania:</i> 16.01.2023 r.				

1. WSTĘP

Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia integralnie związany jest z budową, oraz z wytycznymi i organizacją budowy, co leży w gestii i obowiązku Wykonawcy Robót. Zakres bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmować wszelkie aspekty wynikające z przepisów BHP, obowiązujących Wykonawcę Robót i powinien być, wspólnie z projektem organizacji budowy zaakceptowany i przyjęty przez Inwestora. Ze strony Projektanta – w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane – leży poinformowanie o aspektach bezpieczeństwa.

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

Kolejność realizacji robót budowlanych i montażowych zostanie ustalona przez Wykonawcę Robót i przedstawiona w harmonogramie. Poniżej przedstawiono zarys ogólny przedstawiający roboty:

- wytyczenie geodezyjne punktów charakterystycznych obiektów przewidzianych do wykonania,
- wykonanie niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy,
- wytyczenie robót, przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,
- wykopanie nowych rowów dla słupów oświetleniowych wraz z ich odwodnieniem,
- obsadzenie fundamentów słupów oświetleniowych,
- zabezpieczenie fundamentów słupów oświetleniowych,
- montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych,
- ułożenie linii kablowych niskiego napięcia, podłączenie do opraw,
- wykonanie przyłącza do istniejącego słupa oświetleniowego,
- pomiary i badania,
- inwentaryzacja powykonawcza robót ulegających zakryciu,
- odbiory robót ulegających zakryciu,
- zasyпка wykopów z zagęszczeniem,
- próby odbiorowe, próbna eksploatacja, rozruch wykonanych obiektów i instalacji,
- niwelacja terenu, prace związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego
- likwidacja niezbędnego zabezpieczenia terenu budowy,
- roboty wykończeniowe,
- odbiór końcowy robót, przekazanie do eksploatacji.

Czas wykonywania poszczególnych części inwestycji należy określić w „planie bioz” zgodnie z harmonogramem inwestycji.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW NA PLACU BUDOWY

- Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociągów wod.-kan., gaz., tt.,
- Słupy niskiego napięcia, linie kablowe niskiego napięcia,
- Drogi, tereny utwardzone, tereny zielone, zabudowa budynków mieszkalnych,
- Pozostała infrastruktura techniczna.

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Podczas realizacji robót wystąpią elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla pracowników lub osób postronnych: instalacje siłowe, oświetleniowe, uziemiające. Podczas realizacji robót wystąpi ryzyko powstania następujących zagrożeń dla pracowników lub osób postronnych: porażenia prądem elektrycznym, podczas podłączania kabli i przewodów oraz upadek z wysokości, podczas stawiania słupów, montażu opraw.

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALE I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Personel nie będzie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca odpowiedzialny będzie za zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić dopiero po ich wyłączeniu lub w razie konieczności pracy pod napięciem – na pisemne polecenie pracy. Roboty powinny być prowadzone na podstawie projektu z zachowaniem szczególnej ostrożności.

- wygrodzenia i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające,
- publicznego obwieszczenia o przystąpieniu do robót przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilościach tablic informacyjnych,
- wyposażenia pracowników w indywidualny sprzęt ochronny i właściwą odzież roboczą oraz nadzoru, aby były one używane,

-
- przestrzegania instrukcji obsługi sprzętu, instrukcji montażu elementów, instrukcji obowiązującej na danym stanowisku pracy,
 - wyposażenia zaplecza budowy w środki łączności, środki pierwszej pomocy medycznej, wykaz telefonów alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje stanowiskowe,
 - używania sprawnych i sprawdzonych urządzeń, sprzętu i narzędzi,
 - przestrzegania szczególnych środków ostrożności przez pracowników przebywających w zasięgu pracy sprzętu ciężkiego,
 - spełnienia wymogów p.poż. dla placu budowy,
 - zapewnienia należytego nadzoru nad realizacją robót,
 - ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót,
 - stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy dotyczących nadmiaru hałasu, wibracji i zanieczyszczeń cieków wodnych pyłami i środkami toksycznymi.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystąpieniem do realizacji robót upoważniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkolić pod względem BHP robotników i operatorów sprzętu na stanowisku pracy ze specjalnym zwróceniem uwagi na zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, zasady postępowania w przypadku występowania zagrożenia oraz konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. Ważne jest omówienie podstawowych, najczęściej występujących bezpośrednich przyczyn wypadków na budowach o podobnym charakterze (np. błędy w organizacji pracy, nieprawidłowy nadzór, ryzykowne zachowania pracowników), a także przyczyn pośrednich (np. pośpiech, chęć zaoszczędzenia na kosztach sprzętu lub materiałów). Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako:

- szkolenie wstępne
- szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne, ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracowników

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bhp dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami zdrowia pracowników i wypadkowymi;
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
- udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiedni kierownik budowy (kierownik robót) oraz kierownik zespołu, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy

- niewłaściwa ogólna organizacja pracy
- niewłaściwa organizacja pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy

- niewłaściwy stan czynnika materialnego
- niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego
- wady materiałowe czynnika materialnego
- niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana do:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

-
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem
 - organizować, przygotować i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy
 - dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
 - zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych
 - zapewnienia likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, osoba kierująca pracownikami, obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia odpowiednich działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.