




PRZEKRÓJ NORMALNY A - A



PRZEKRÓJ NORMALNY B - B



PRZEKRÓJ NORMALNY C - C

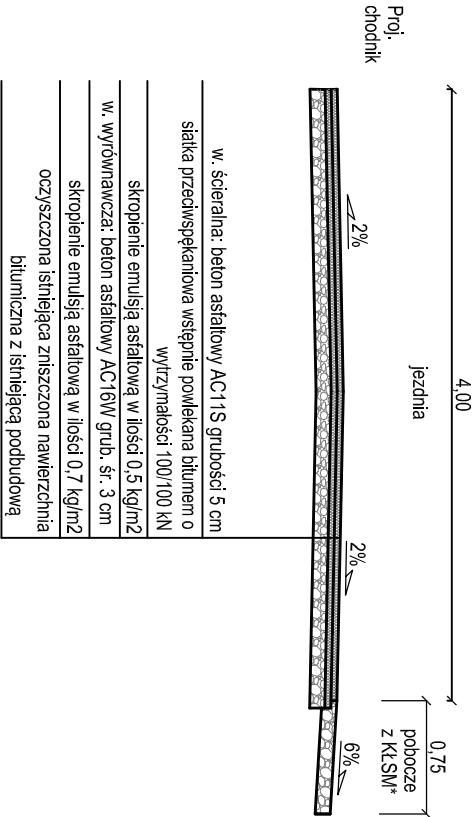

**Wymagania dla Kt.SM\* 0/31,5mm dotyczące pobocza:**

nasłankowość: WA24 - 2

mrozoodporność: F2

ścieralność: LA <=30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. granit, amfibolit, melańr, gabbro itp.

Biuro Inżynierino - Techniczne					Inwestor			
"K I E R"					Gmina Mieleszyn			
62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5 tel. 61 425 22 11 lub 507 172 128					Mieleszyn 23			
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624					62-212 Mieleszyn			
OBIEKT: Remont drogi gminnej nr 282010P i 282008P w m. Mieleszyn Gmina Mieleszyn.								
RYSUNEK: Przekroje normalne.								
STANOWISKO		IMIE I NAZWISKO		Nr UPR.		DATA	PODPIS	Nr 3
Kier. projektu		mgr inż. Mieczysław Łebedyński		164/88/PW		X 2022		
Projektant b. drogowa		mgr inż. Iwona Łebedyńska		WKP/0125/PWOD/18		X 2022		
Projektant								
Asystent proj.		inż. Janusz Łebedyński				X 2022		
BRANŻA		STADIUM		ROK OPR.		NR ZLEC.		SKALA
Drogowa		DP		2022				1:50
								EGZEMPLARZ