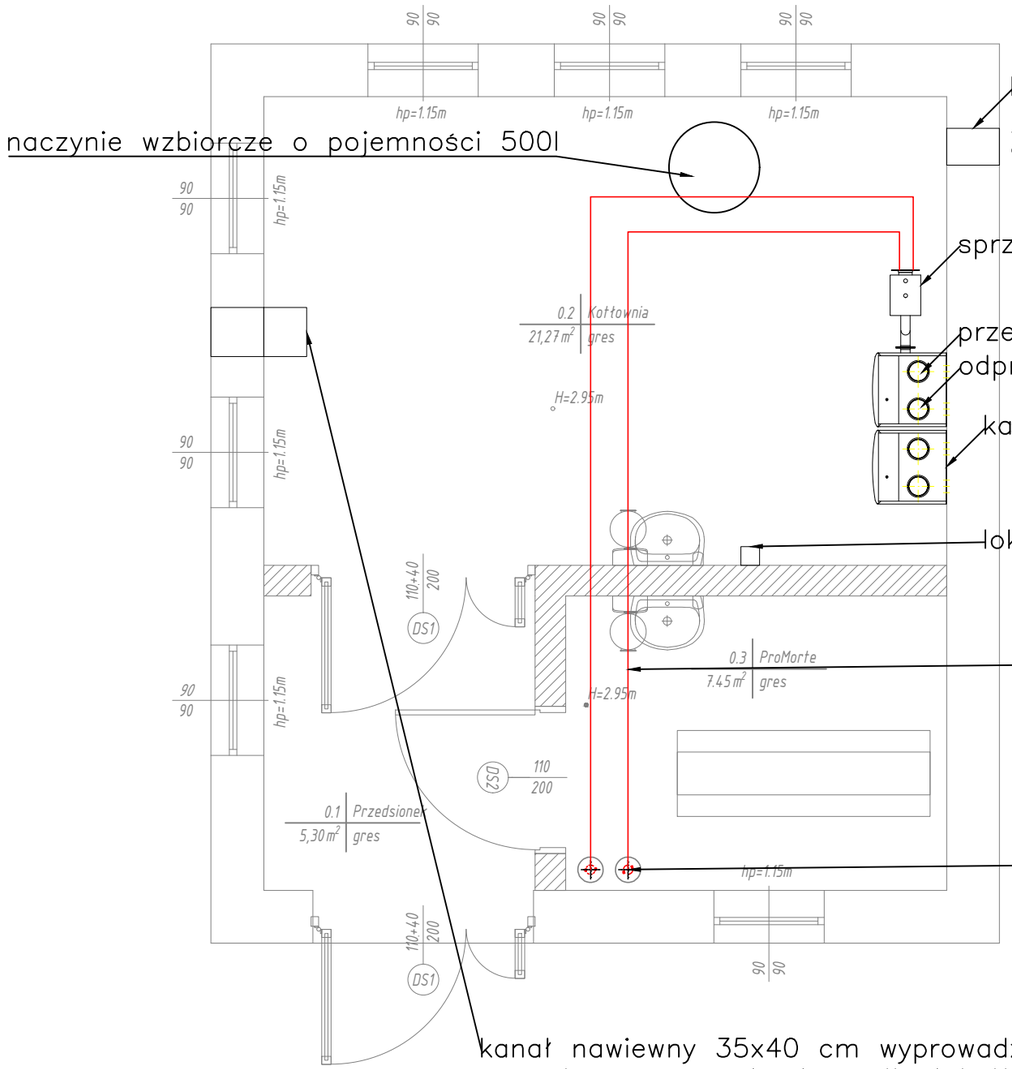

kratka wywiewna 25x30 cm,
jedna kratka umieszczona na poziomie podłogi
a druga pod stropem

sprzęgło hydrauliczne dostarczane z kaskadą

przewód doprowadzenia powietrza ø150mm
odprowadzenie spalin

kaskada kotłów, każdy z kotłów o mocy 128,1 kW

lokalizacja detektora gazu

prowadzenie pod stropem

pionowe zejście w dół,
dalsze prowadzenie zgodnie
z odrębnym opracowaniem PZT

kanał nawiewny 35x40 cm wyprowadzony przez ścianę
zewnętrzną na poziomie podłogi kotłowni.

KOTŁOWNIA

PROJEKTANT BRANŻOWY:

— GRUPA —
K.M.R

siedziba: ul. Jana Pawła II 24/68 05-500 Piaseczno
adres biura: ul. Dominikańska 29, 02-738 Warszawa
kom: +48 662 882 671 mail: biuro@kmr-pe.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEGA
Architega Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 W-wa
tel. 698684895, biuro@architega.com, www.architega.com

ADRES: Dom Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski

INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej
w Piotrkowie Kujawskim
ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski

	Imię i Nazwisko, nr uprawnień i specjalność	data i podpis
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Stanisław Woźniak NR UPR: MAZ/0205/PWOS/06	02.2024
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Dorota Traczyk NR UPR: MAZ/0422/PBS/16	02.2024

NAZWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI NA BUDYNEK KOTŁOWNI Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

NAZWA RYSUNKU: TECHNOLOGIA ŹRÓDŁA CIEPŁA
RZUT KOTŁOWNI

FAZA: PROJ. TECHNICZNY ZE SZCZEG. PROJ. WYK.

BRANŻA: SANITARNA

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	STRONA:
02.2024	1:50	23-067-PT-IS-ZC-01	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.