


zbiornik uzdatnionej

- na cele przeciwpożarowe  $6\text{m}^3 < 25\text{m}^3$  wymagane

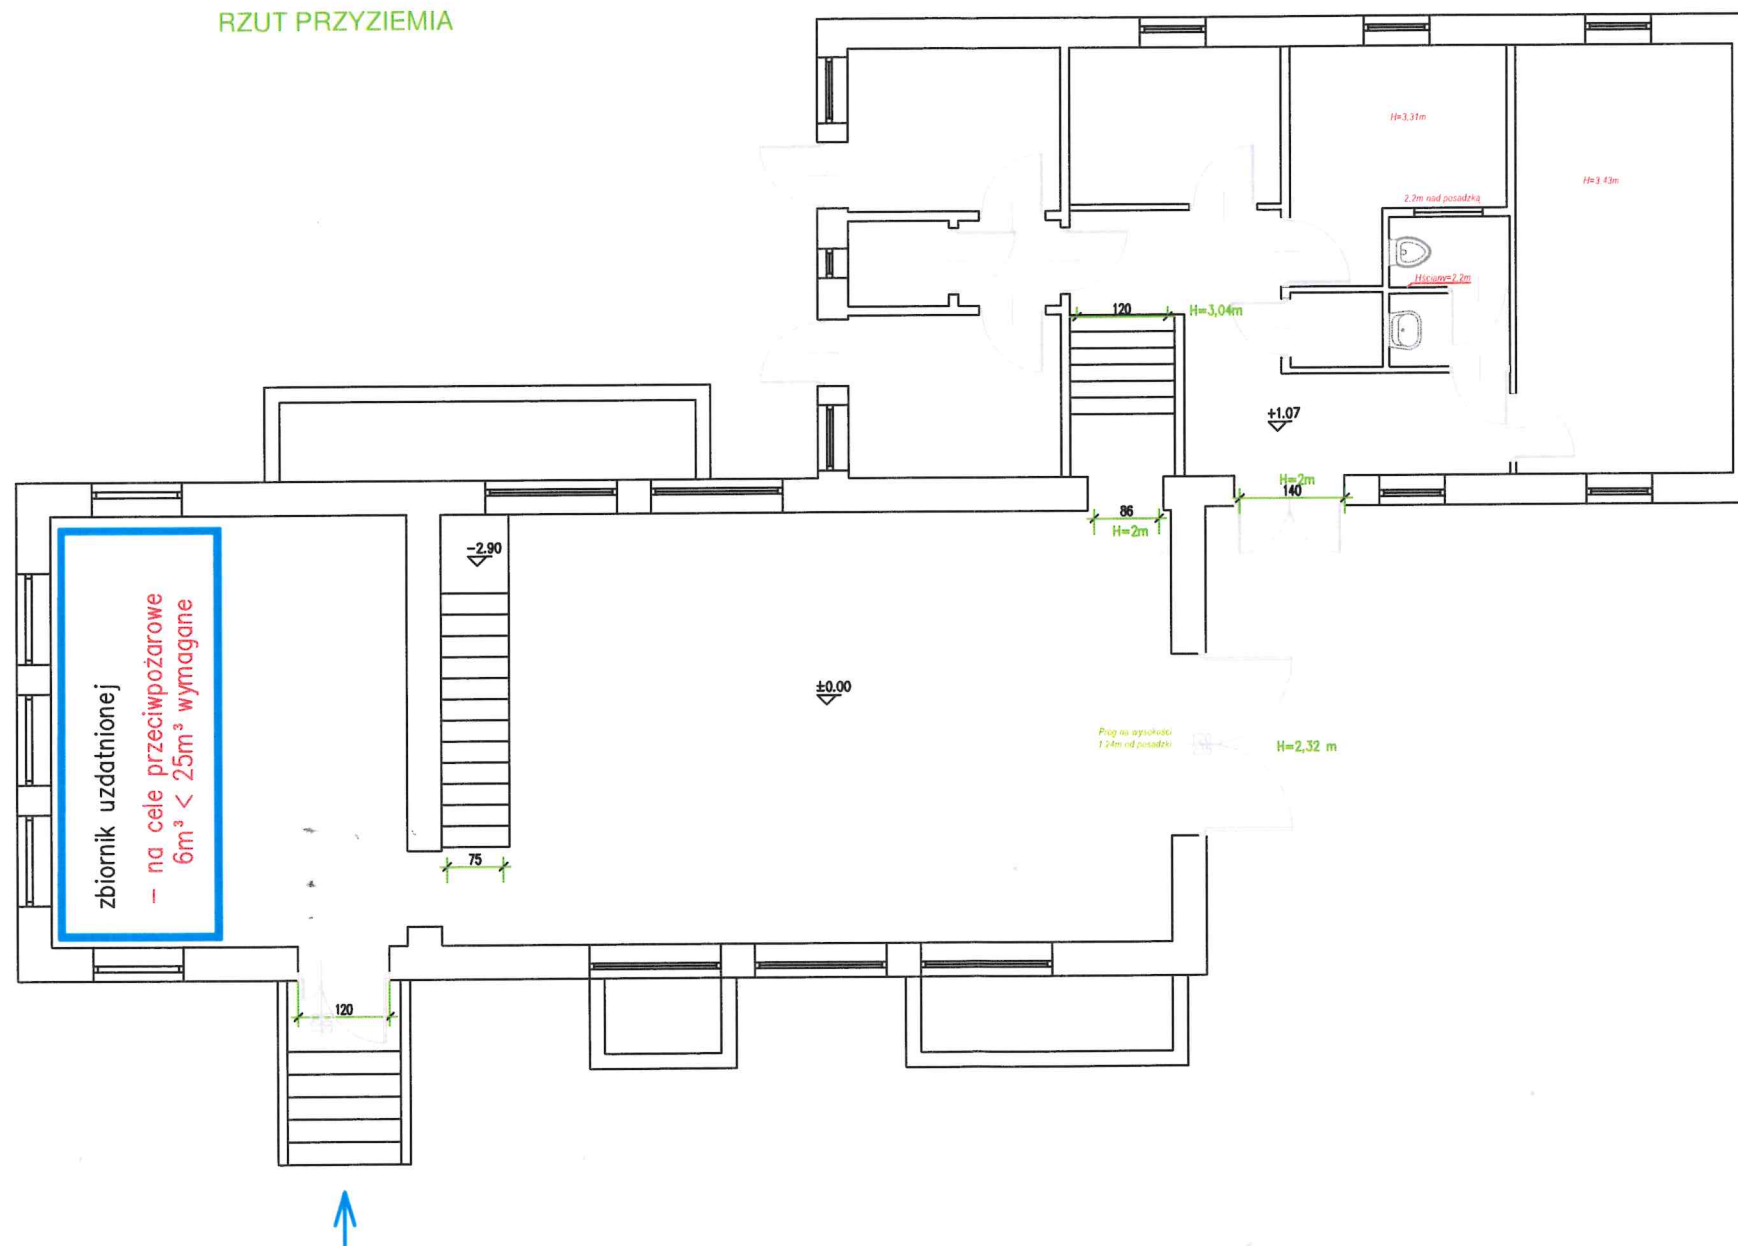

Objekt:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W POZNANIU IM. PROF. L. BIERKOWSKIEGO UL. DOJAZD 34, 60-361 POZAŃ		
Temat:	EKSPERTYZA W TRYBIE § 2 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 7 CZERWCA 2010 R. W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ BUDYNKÓW, INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I TERENÓW (DZ. U. 2010 NR 109 POZ. 719 ZE ZMIANAMI).		
Nazwa rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA POMPOWNI		
Opracował:	RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH  inż. Jacek Podyma Nr upr. 656/2016		Nr rys. 02
			Skala: 1:100
			Listopad 2023

© Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994  
 (Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.) Niniejsze opracowanie może być rozpetywane i kopiowane jedynie w całości.