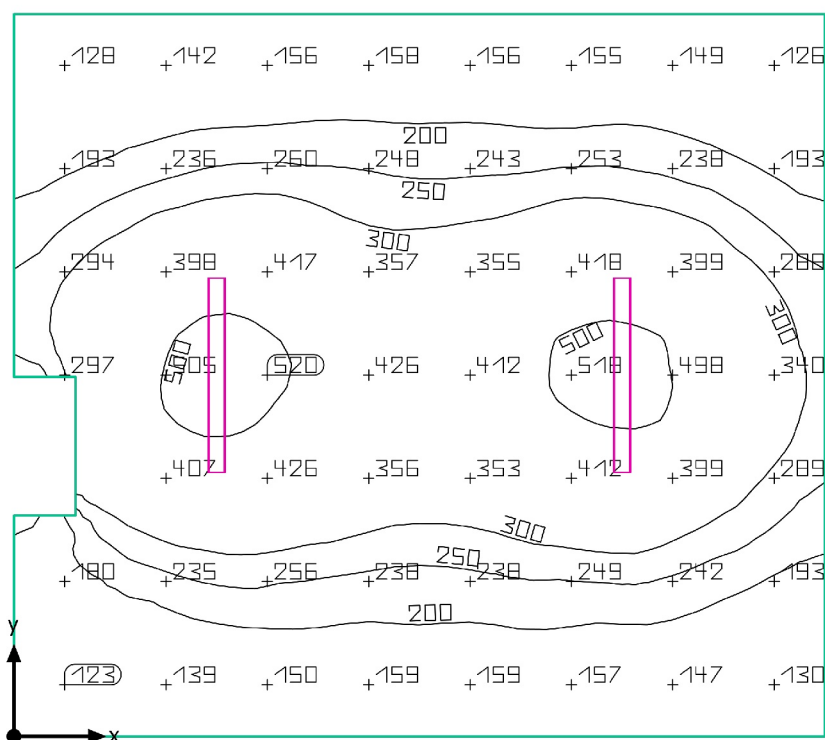


Budynek 1 · Piętro 1 · Bitwy nad bzurą 26

Podsumowanie

Budynek 1 · Piętro 1 · Bitwy nad bzurą 26

Podsumowanie

Wyniki

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
Płaszczyzna pracy	Ē	275 lx	≥ 200 lx	✓
	g ₁	0.31	-	-
Wielkości zużycia	Zużycie	14 kWh/a	maks. 850 kWh/a	✓
Charakterystyczna wartość połączenia	Pomieszczenie	3.60 W/m ²	-	-
		1.31 W/m ² /100 lx	-	-

Profil użytkowania: Zakres ogólny wewnątrz budynków - pomieszczenia kontrolne, Pomieszczenia instalacji technicznych budynków, pomieszczenia rozdzielcze

Lista opraw

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
2	ANLUX POLSKA Sp. z o.o. Sp. K.		OHTL-B-236+2xLED3-T8-G-120-18W-NW	43.7 W	4968 lm	113.7 lm/W