



A-A

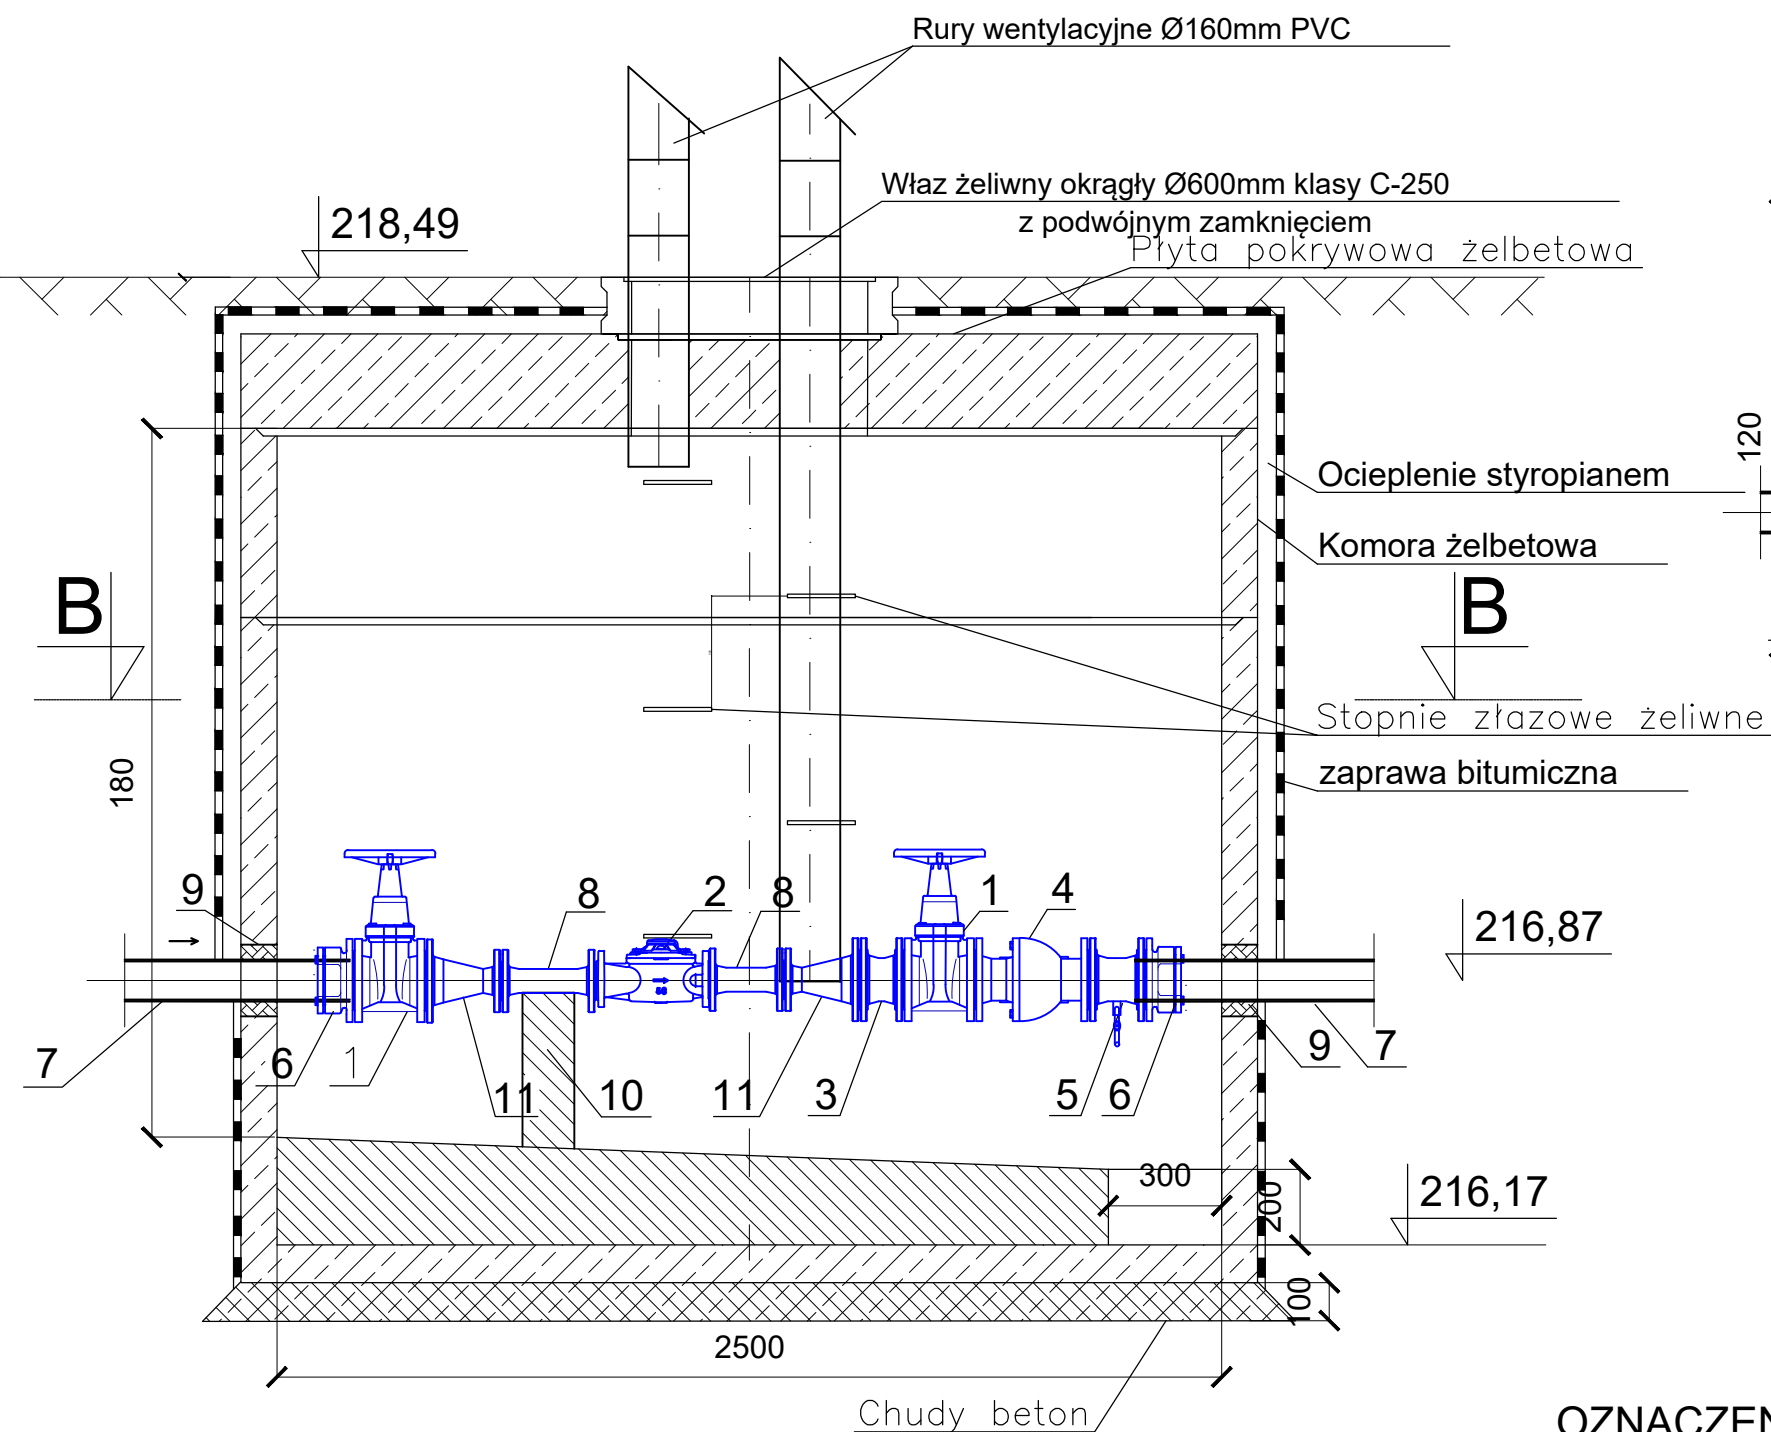

B-B

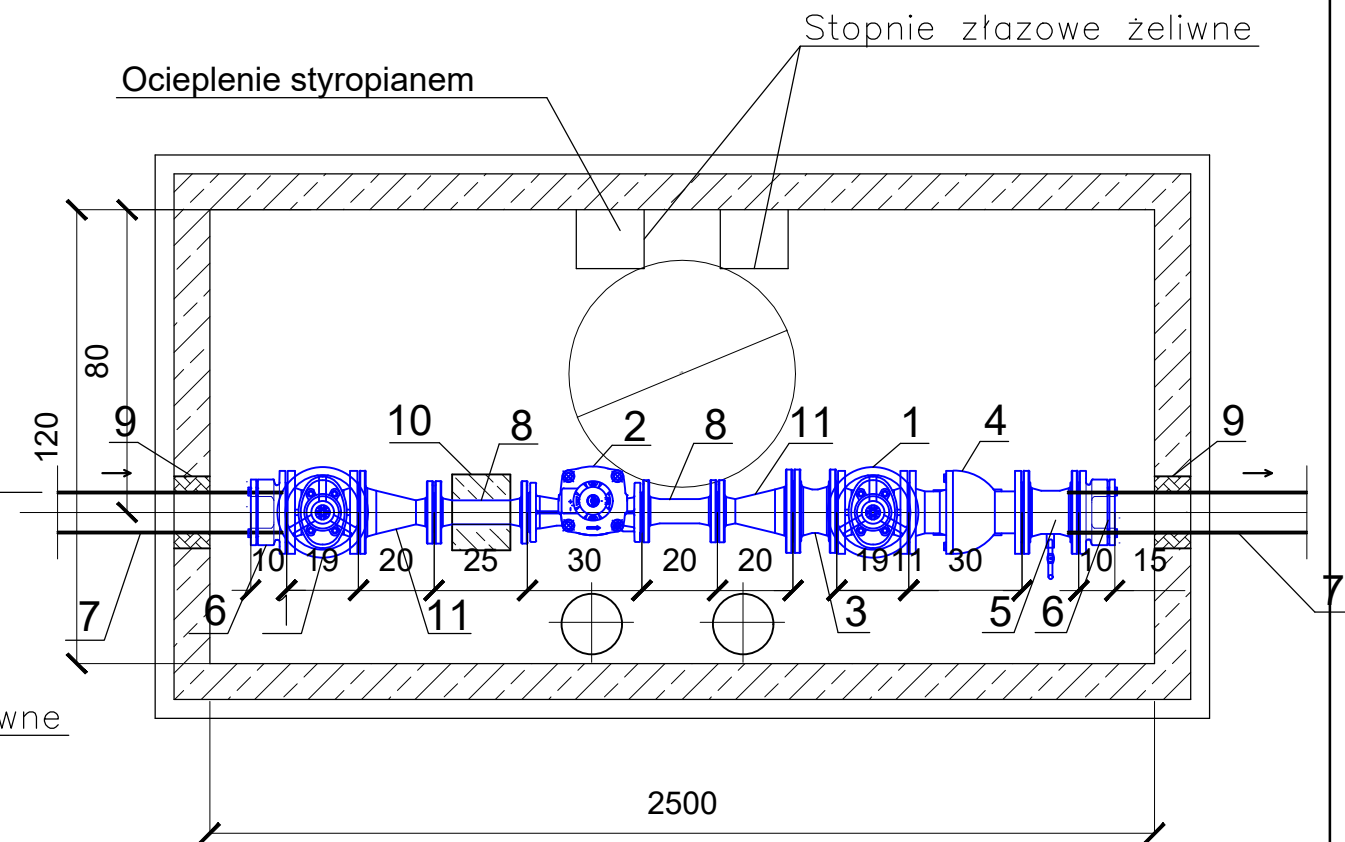

OZNACZENIA:

- 1-Zasuwa kołnierзова DN80
- 2-Wodomierz jednostrumieniowy DN50
- 3-Łącznik regulacyjny kołnierзовy DN80
- 4-Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA DN80
- 5-Opaska do nawiercania DN80, z zaworem spustowym DN20
- 6-Łącznik rurowo-kołnierзовy DN100mm
- 7-Przewód wodociągowy PEØ90
- 8-Prostka DN50 kołnierзова
- 9-Przejście szczelne przez ścianę dla rur PE Ø90
- 10-Podpora 150x200 z betonu B25
- 11-Redukcja kołnierзова DN80/DN50

BIURO PROJEKTOWE: TST SZYMON TOMASZEWSKI DĄBRÓWKA NOWA 50, 86-014 SICIENKO		
Tytuł projektu: BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERNICA GM. DOBROMIERZ		
Inwestor : GMINA DOBROMIERZ UL. PLAC WOLNOŚCI 24 58-170 DOBROMIERZ		
Projektowała: mgr inż. Beata Talaśka numer uprawnień: KUP/0151/PWOS/08	DATA : 07.07 2017r.	PODPIS
Sprawdził: dr inż. Ryszard Okoński numer uprawnień: GPKG-I-7342-71/96	DATA : 07.07 2017r.	PODPIS
Opracowali: mgr inż. Bartosz Włodarczyk mgr inż. Piotr Wertel inż. Michał Mul	DATA: 07.07 2017r.	PODPIS
Tytuł rysunku: Schemat komory zasuw	Skala 1:20	9.2