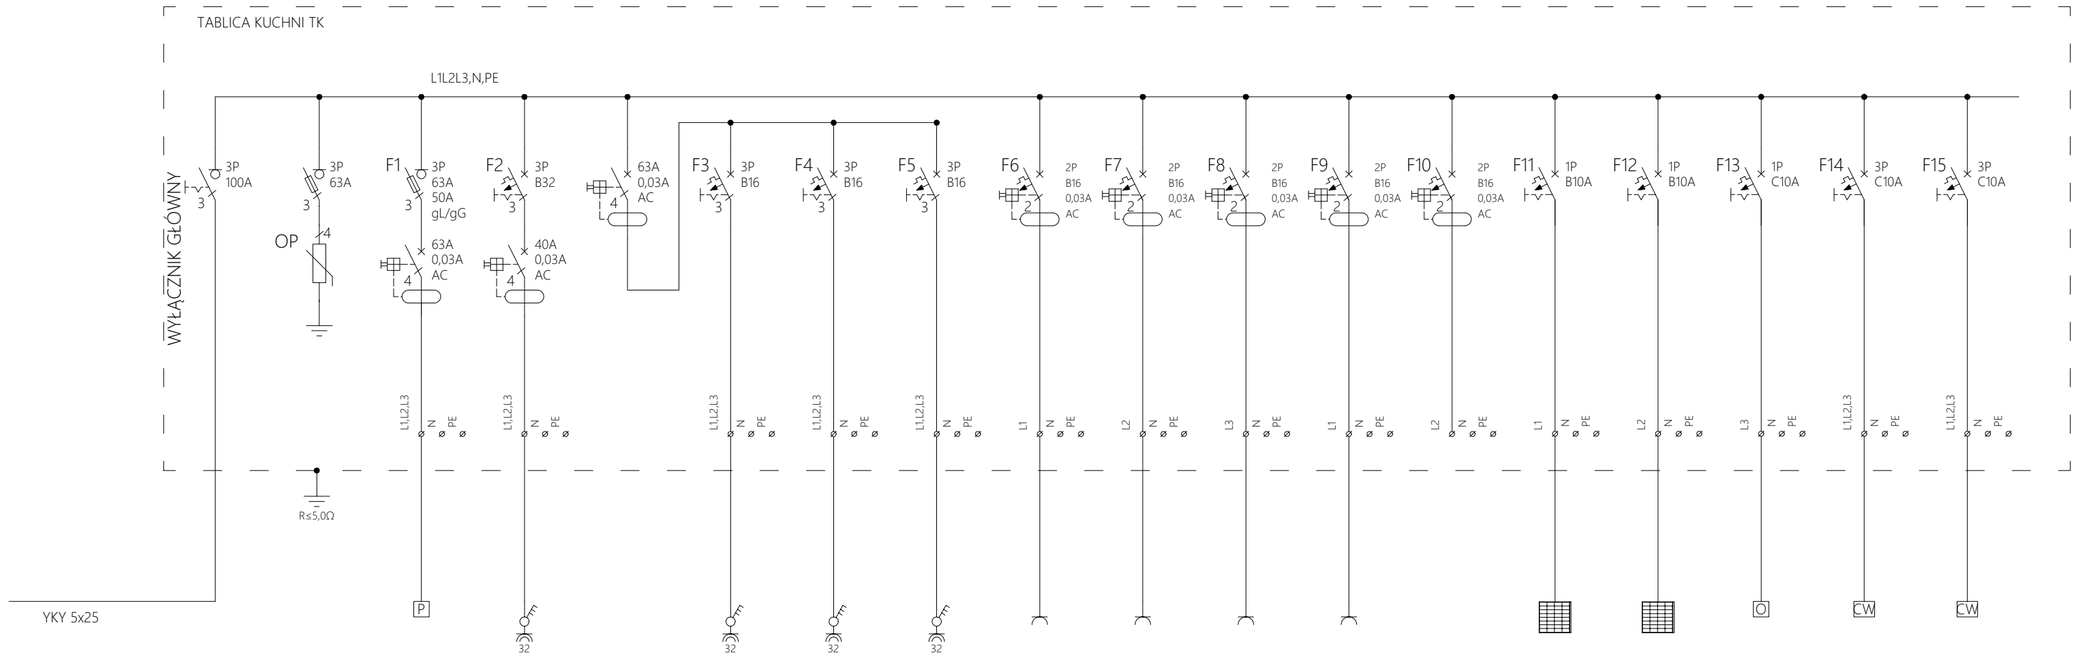

ZASILANIE		Obwód nr 1	Obwód nr 2		Obwód nr 3	Obwód nr 4	Obwód nr 5	Obwód nr 6	Obwód nr 7	Obwód nr 8	Obwód nr 9	Obwód nr 10	Obwód nr 11	Obwód nr 12	Obwód nr 13	Obwód nr 14	Obwód nr 15
	Ochrona przeciwprzep. klasa C	Piec	Kocioł	Rezerwa	Patelnia	Patelnia	Zmywarka	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Gniazda 1xL+N+PE	Rezerwa	Oświetlenie	Oświetlenie	Okapy	Centrala wentylacyjna	Centrala wentylacyjna
		YKY 5x16	YDY 5x6		YDY 5x6	YDY 5x6	YDY 5x6	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5		YDYp 3x1,5	YDYp 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 5x4	YDY 5x4
		30,2kW	7,0kW		9,0kW	9,0kW	10,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW		1,0kW	1,0kW	1,0kW	2,0kW	2,0kW

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Sławomir Gierliński
Plac Niepodległości 32 | 62-035 Kórnik
e-mail biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992

inwestor:	Miasto i Gmina Kórnik ul. Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik			
obiekt:	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kórnik			
branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			skala:
temat rysunku:	TABLICA KUCHNI TK – SCHEMAT IDEOWY			
	imię i nazwisko	nr uprawnień:	data:	podpis:
Projektował:	MGR INŻ. MICHAŁ SZAFRAŃSKI	WKP/0187/POOE/11	12.2022	

nr rys. E-05