


SYMBOL		OPIS
3f	-	Wypust kablowy 3-fazowy, 5-przewodowy zakończony puszką łączeniową CW - centrala wentylacyjna

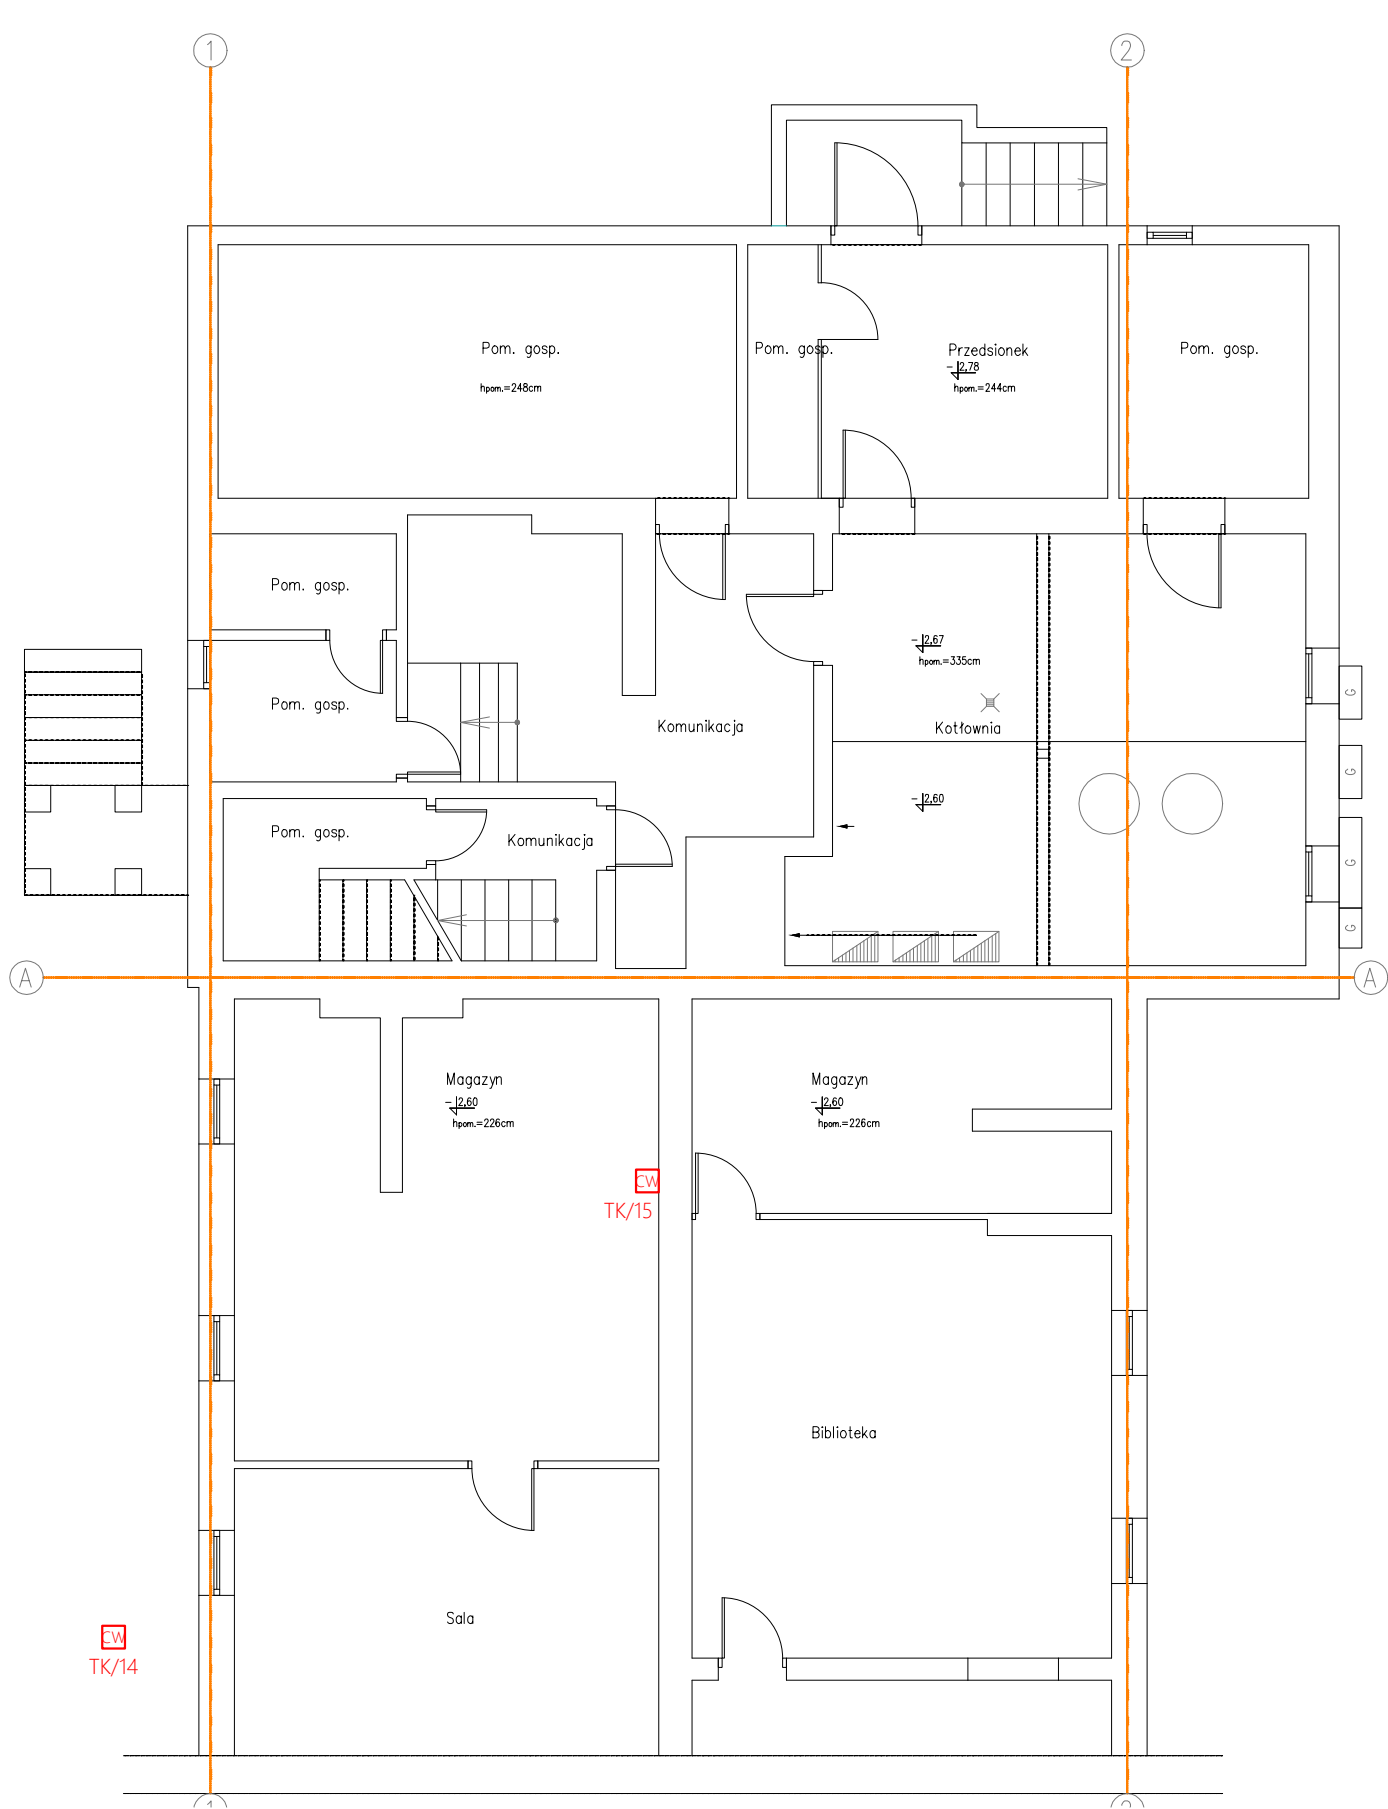

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

**PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
**"GOYA" Sławomir Gierliński**  
Plac Niepodległości 32 | 62-035 Kórnik  
e-mail biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992

inwestor:	Miasto i Gmina Kórnik ul. Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik			
obiekt:	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie Robakowo, ul. Szkolna 3, gmina Kórnik			
branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			skala: 1:100
temat: rysunku:	INSTALACJE ZASILANIA WENTYLACJI			
Projektował:	imię i nazwisko MGR INŻ. MICHAŁ SZAFRAŃSKI	nr uprawnień: WKP/0187/P00E/11	data: 12.2022	podpis: nr rys. <b>E-03</b>