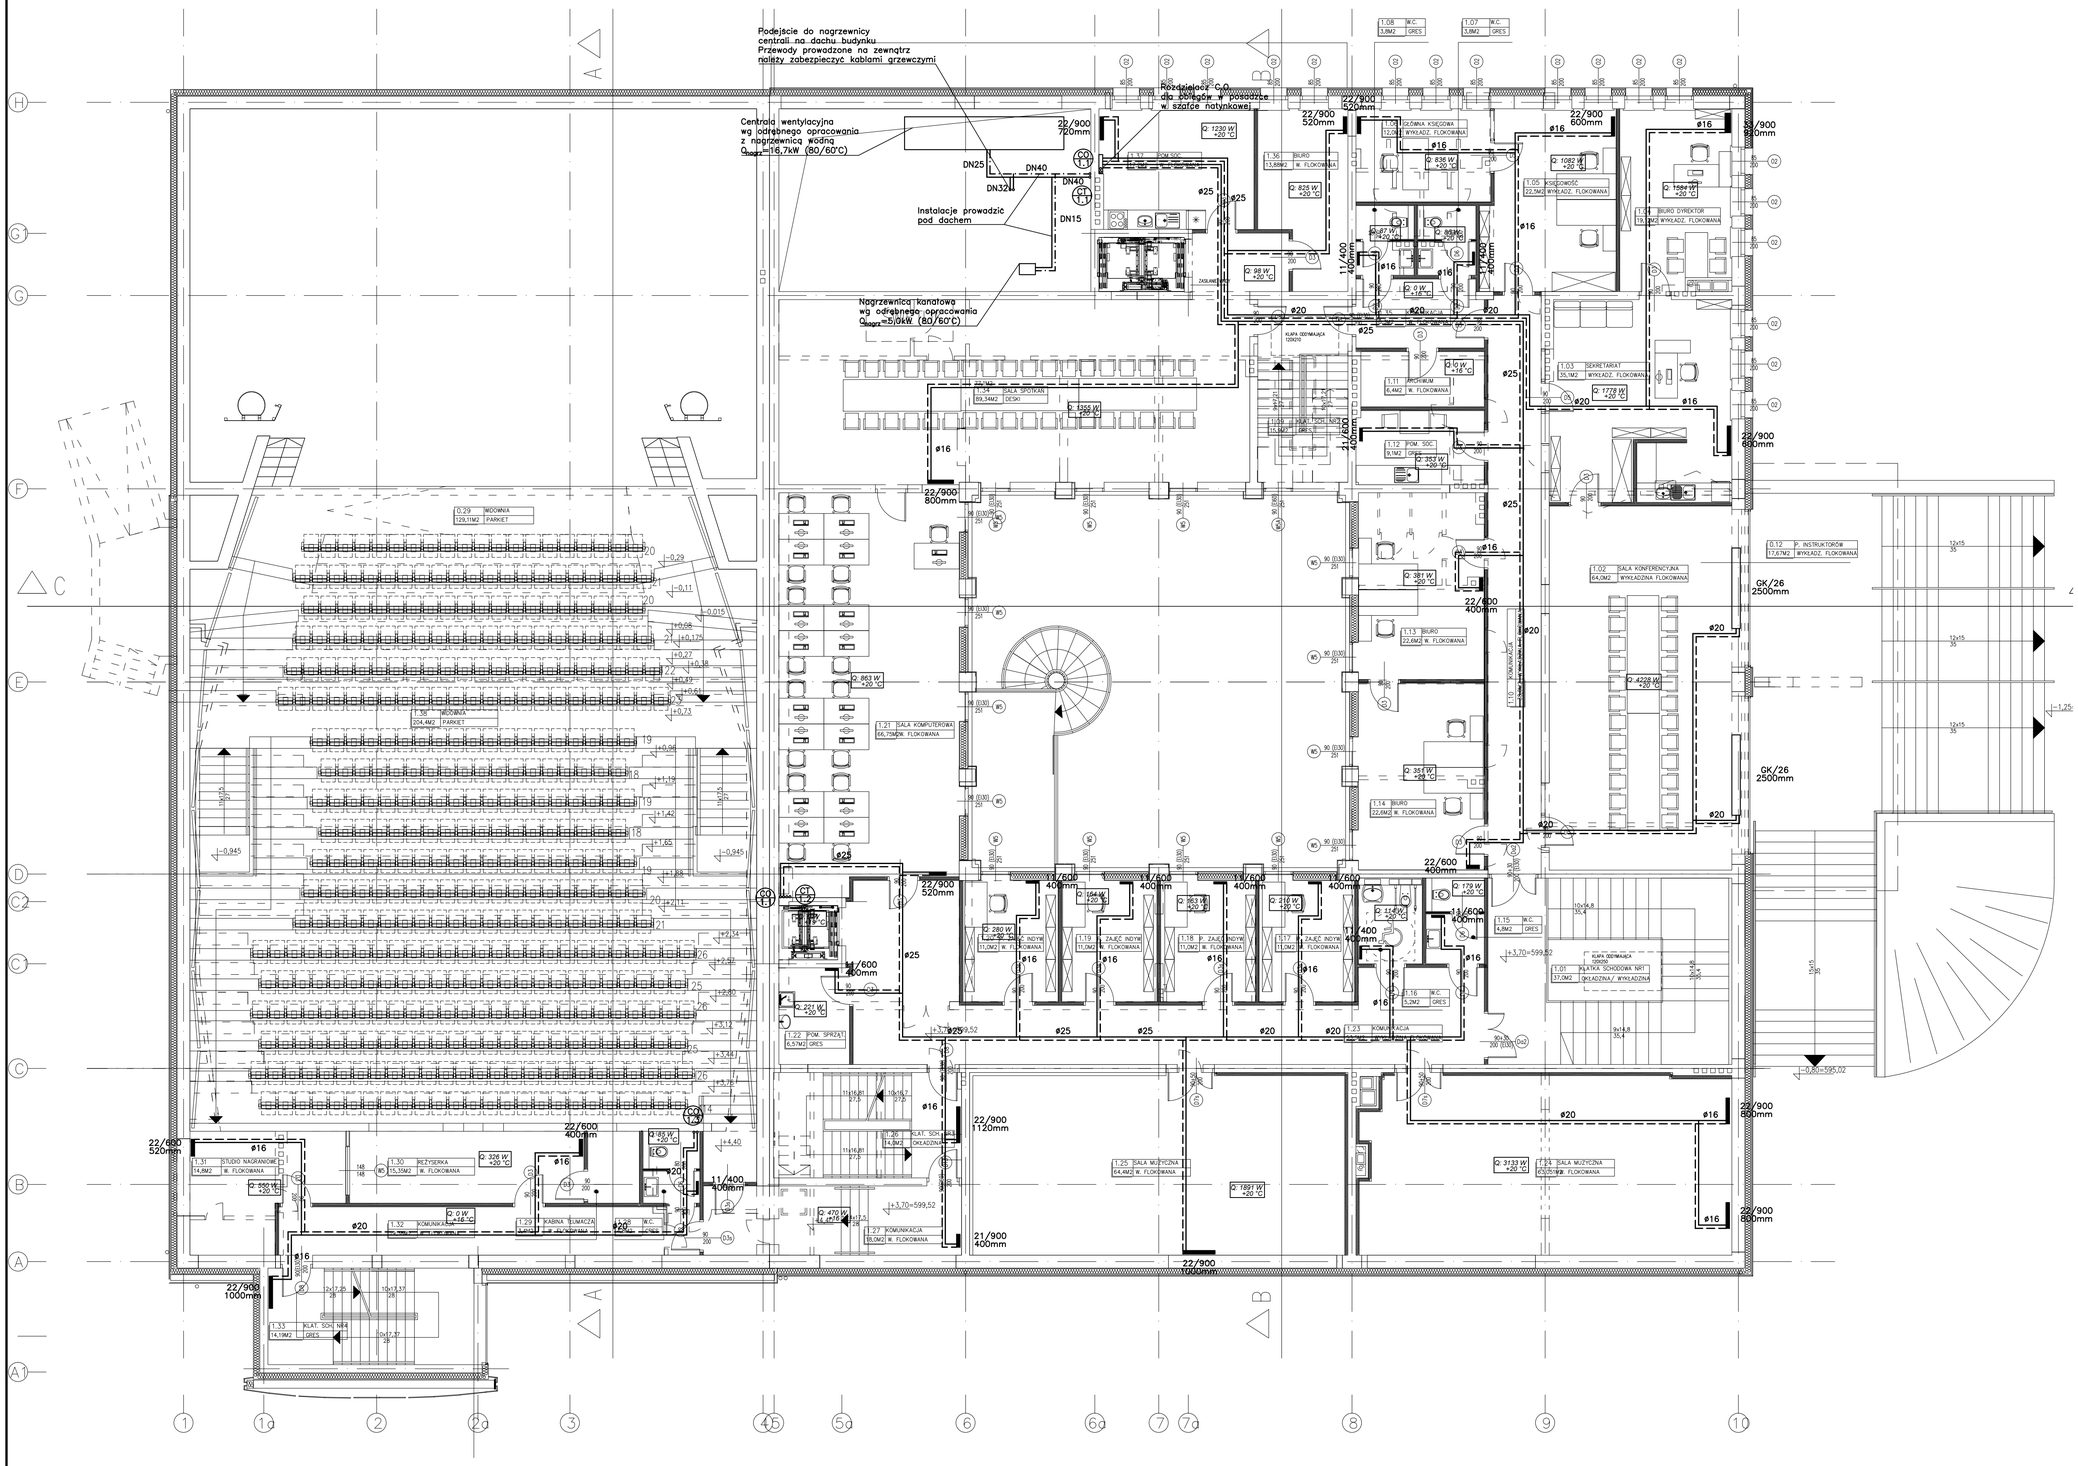
Podejście do nagrzewnicy centrali na dachu budynku Przewody prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć kablami grzewczymi
Centrala wentylacyjna wg odrębnego opracowania z nagrzewnicą wodną Q=16,7kW (80/60°C)
Instalacje prowadzić pod dachem
Nagrzewnica kanałowa wg odrębnego opracowania Q=5,0kW (80/60°C)
Rozdzielacz C.O. dla zasilania w pomieszczeniach w szafce natynkowej
1.08 W.C. 3,8M2 GRES
1.07 W.C. 3,8M2 GRES
1.04 POM. SOC.
1.36 BIURO 13,58M2 W. FLOKOWANA
1.06 GŁÓWNA KSIĘGOWA 12,0M2 WYKŁADZ. FLOKOWANA
1.05 KSIĘGOWOŚĆ 22,7M2 WYKŁADZ. FLOKOWANA
1.02 BIURO DYREKTOR 19,2M2 WYKŁADZ. FLOKOWANA
1.03 SEKRETARIAT 25,1M2 WYKŁADZ. FLOKOWANA
1.11 ARCHIWUM 6,4M2 W. FLOKOWANA
1.12 POM. SOC. 9,1M2 GRES
1.10 KLATKA SCHODOWA NR1 11,8M2 GRES
1.39 SALA SPOTKAŃ 89,34M2 DESKI
0.29 WIDOWNIA 129,11M2 PARKIET
1.38 WIDOWNIA 204,4M2 PARKIET
1.21 SALA KOMPUTEROWA 66,73M2W. FLOKOWANA
1.02 SALA KONFERENCYJNA 64,0M2 WYKŁADZINA FLOKOWANA
0.12 P. INSTRUKTORÓW 17,67M2 WYKŁADZ. FLOKOWANA
1.13 BIURO 22,6M2 W. FLOKOWANA
1.14 BIURO 22,6M2 W. FLOKOWANA
1.22 POM. SPRZĄT. 6,57M2 GRES
1.19 P. ZAJĘĆ INDYW. 11,0M2 W. FLOKOWANA
1.18 P. ZAJĘĆ INDYW. 11,0M2 W. FLOKOWANA
1.17 P. ZAJĘĆ INDYW. 11,0M2 W. FLOKOWANA
1.15 W.C. 4,8M2 GRES
1.16 W.C. 5,2M2 GRES
1.23 KOMUNIKACJA 19,0M2 W. FLOKOWANA
1.01 KLATKA SCHODOWA NR1 37,0M2 OKŁADZINA/ WYKŁADZINA
1.31 STUDIO NAGRAŃ 14,8M2 W. FLOKOWANA
1.30 REŻYSERKA 15,35M2 W. FLOKOWANA
1.32 KOMUNIKACJA
1.24 KABINA KLIMATYZACJI
1.28 W.C.
1.33 KLAT. SCH. NR4 14,19M2 GRES
1.20 KLAT. SCH. NR3 14,4M2 OKŁADZINA
1.27 KOMUNIKACJA 69,0M2 W. FLOKOWANA
1.25 SALA MUZYCZNA 64,4M2 W. FLOKOWANA
1.24 SALA MUZYCZNA 45,0M2 W. FLOKOWANA
GK/26 2500mm
GK/26 2000mm
DN40
DN25
DN32
DN15
ø25
ø20
ø16
22/900 520mm
22/900 720mm
22/900 600mm
22/900 800mm
22/900 1000mm
22/600 400mm
22/600 520mm
22/600 1000mm
11/400 400mm
11/600 400mm
21/900 400mm
21/600 400mm
22/600 400mm
22/600 700mm
22/600 1120mm
22/600 400mm
22/600 400mm
22/600 400