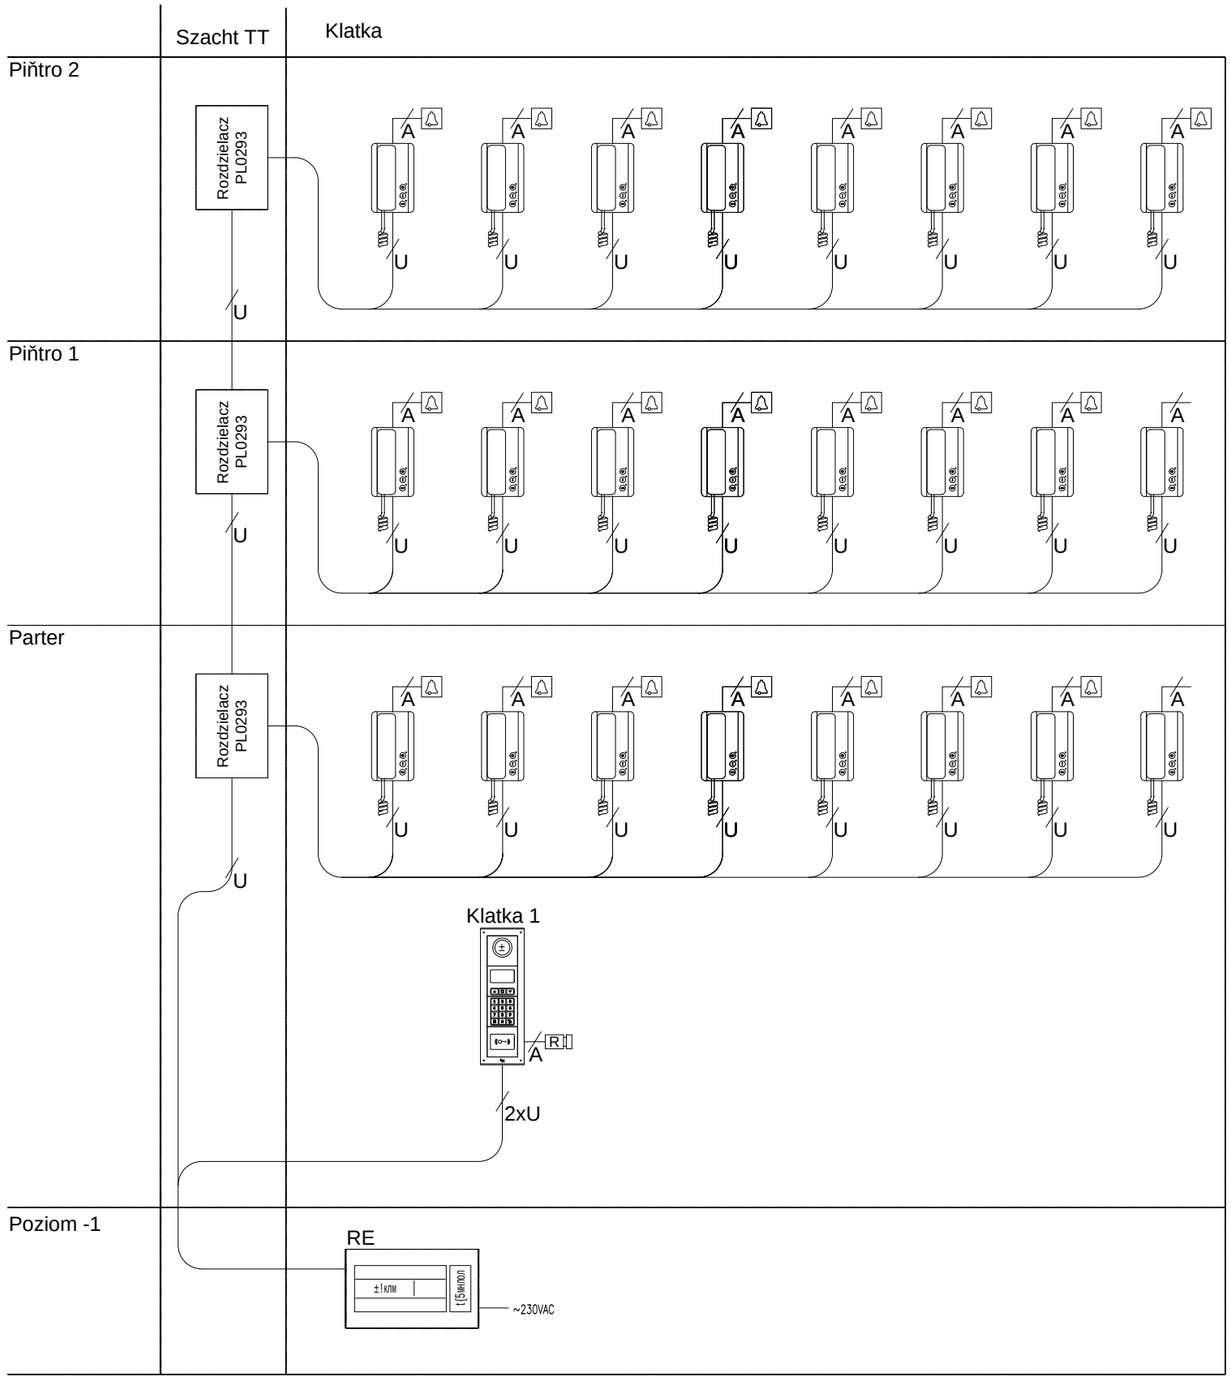

LEGENDA

	VA/01 - Zasilacz sterujący dla instalacji w standardzie X1. Montaż na szynie TH35, szerokość 12 DIN, niskoprofilowy. Zabezpieczenie elektroniczne przed przeciążeniem i zwarciem. Wejście mini USB do programowania z PC. Zasilanie 230VAC 50/60 Hz.
	PSD12030 - Zasilacz typu desktop, 12V/3A.
	MTMV4-V0DYKBRF-PT [NewX1] - Panel wywołania CAME | Bpt serii MTM do systemu NewX1. Wyposażenie: kamera, wyświetlacz LCD z kartotekÄ lokatorów, klawiatura numeryczna (wywołanie + szyfrator), czytnik RFID 125kHz z wyjściem Wiegand, przekaźnik 12DC/1A; montaż p/t. Zasilanie 18VDC.
R	Rygiel rewersyjny 12VDC, maks. 500mA.
	AGT A - Cyfrowy unifon słuchawkowy audio.
	Przycisk dzwonka.

Przewody

A	OMY 2x0,5 mm^2
U	UTP cat.5e marki ASSMANN typ DK-1511-V-305-1

KDK Projekt Kamil Kowalczyk
ul. Kępińska 83C
05-840 Brwinów
T: +48 789 809 357; +48 501 076 241
E: kamil.kowalczyk@gmail.com

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO przy ul. ŚciegiennegoÄ 10 w KamiennejÄ GórzeÄ, dz. nr ewid. gr. 177/47, 177/50 obr. 3

Gmina Miejska Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

Nazwa rysunku/ Drawing name: Projekt techniczny

SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ

Numer rysunku/ Drawing number: ES-08

Numer projektu/ project number: -
Data/ Date: 25.01.2023
Skala/ Scale:
Wersja/ Version: -

Zespół projektowy/ Designing Team:

	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko/ Title, name and surname:	Data/ Date:	Podpis/ Signature:
Projektował/ Designed by:	mgr inż. Krzysztof Klewinowski upr. PDL/0160/PWBE/16	25.01.2023	
Sprawdził/ Checked by:	mgr inż. Mariusz Klewinowski upr. PDL/0146/POOE/12	25.01.2023	