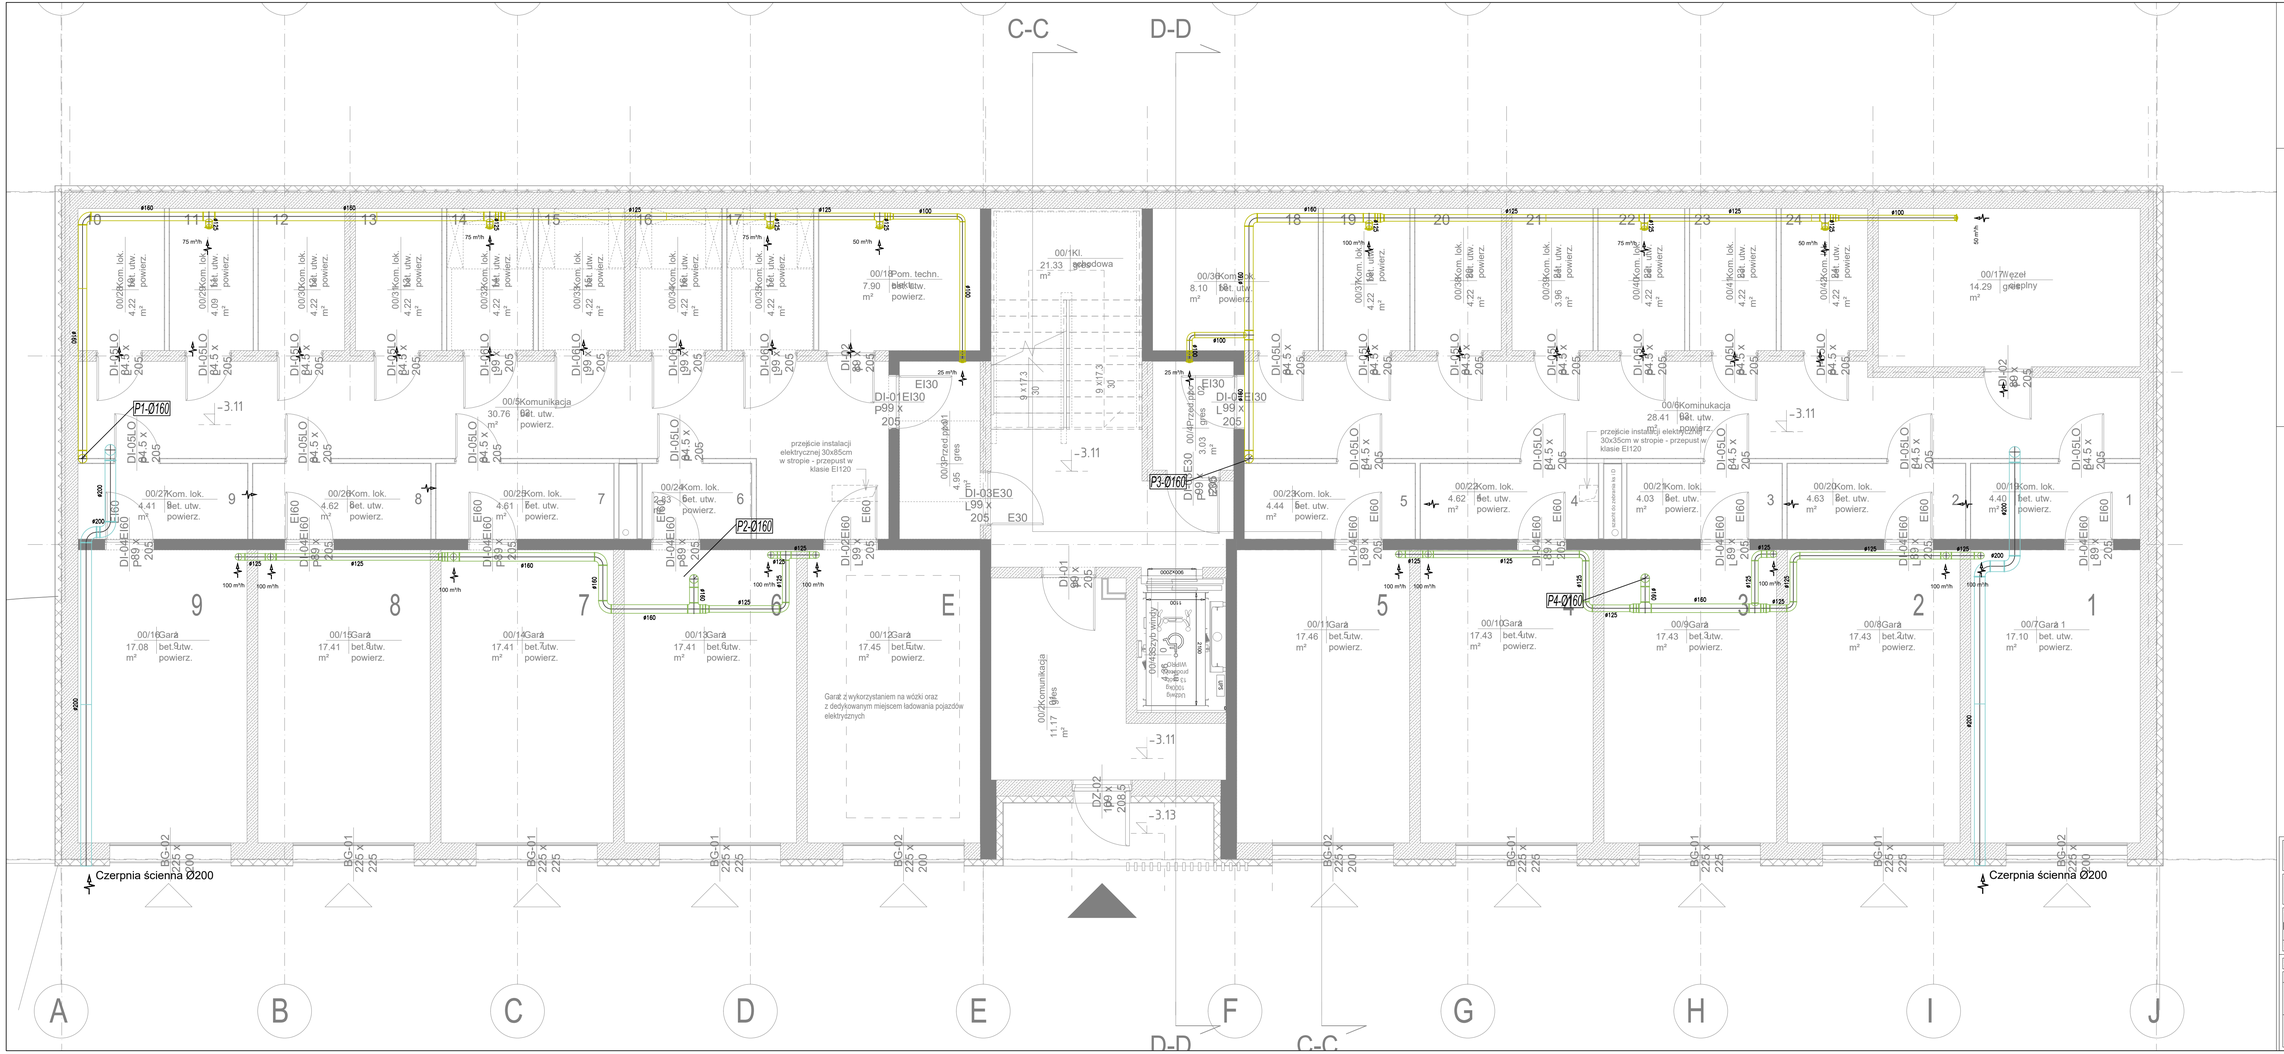

LEGENDA:

	KOMFORT EI - Wentylator dachowy wyciągowy z układ kontroli obrotów
	Tłumik akustyczny okrągły z kołnierzami EPDM, średnica 160mm

Uwagi
Kanały wentylacyjne w obrębie dachu należy izolować wełną gr. min. 50mm + płaszcz z blachy ocynkowanej. Do tłumików kanałowych SCD stosować dodatkowy płaszcz z blachy ocynkowanej.

LEGENDA:

	Wyrzut kuchenka, kratki wyrzutowe ARA 600 WH, 595x595, 600mm, RAL9016
	Wyrzut łazienka, kratki wyrzutowe ARA 600 WH, 595x595, 600mm, RAL9016
	Wyrzut garderoba, kratki wyrzutowe ARA 600 WH, 595x595, 600mm, RAL9016
	Wyrzut spiro - rozdział powietrza z zaworkiem dławiącym PRDS 125
	Nawiewy, wywiewy, czerpnie ze zwykłej blachy, malowane

Uwagi
-piony wentylacyjne wyrzutowe (kuchnia, okap, łazienka, garderoba) należy izolować wełną mineralną gr. 20mm w osłonie Foil aluminiowej.

KDK Projekt Kamil Kowalczyk
ul. Kępińska 83C
05-840 Brwinów
T: +48 799 899 397, +48 501 076 241
E: kamil.kowalczyk@gmail.com

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Sosnowskiego 10 w Kamieniu Górze.
dz. nr ewid. gr. 177/47, 177/50 obr. 3

Gmina Miejska Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

Nazwa rysunku/ Drawing name:

Rzut Piwnicy-wentylacja

Numer rysunku/ Drawing number: IS-10

Faza projektu/ Design phase: - Data/ Date: 25.01.2023 Skala/ Scale: 1 : 50 Wersja/ Issue: -

Zespół projektowy/ Designing Team:

Funkcja/ Function	Tytuł zawodowy, imię i nazwisko/ Title, name and surname:	Data/ Date:	Podpis/ Signature:
Projektował/ Designed	mgr inż. Marcin Tofel MAZ/0438/PWOS/12	25.01.2023	
Sprawdził/ Checked	mgr inż. Ewelina Tofel MAZ/00059/PBS/17	25.01.2023	