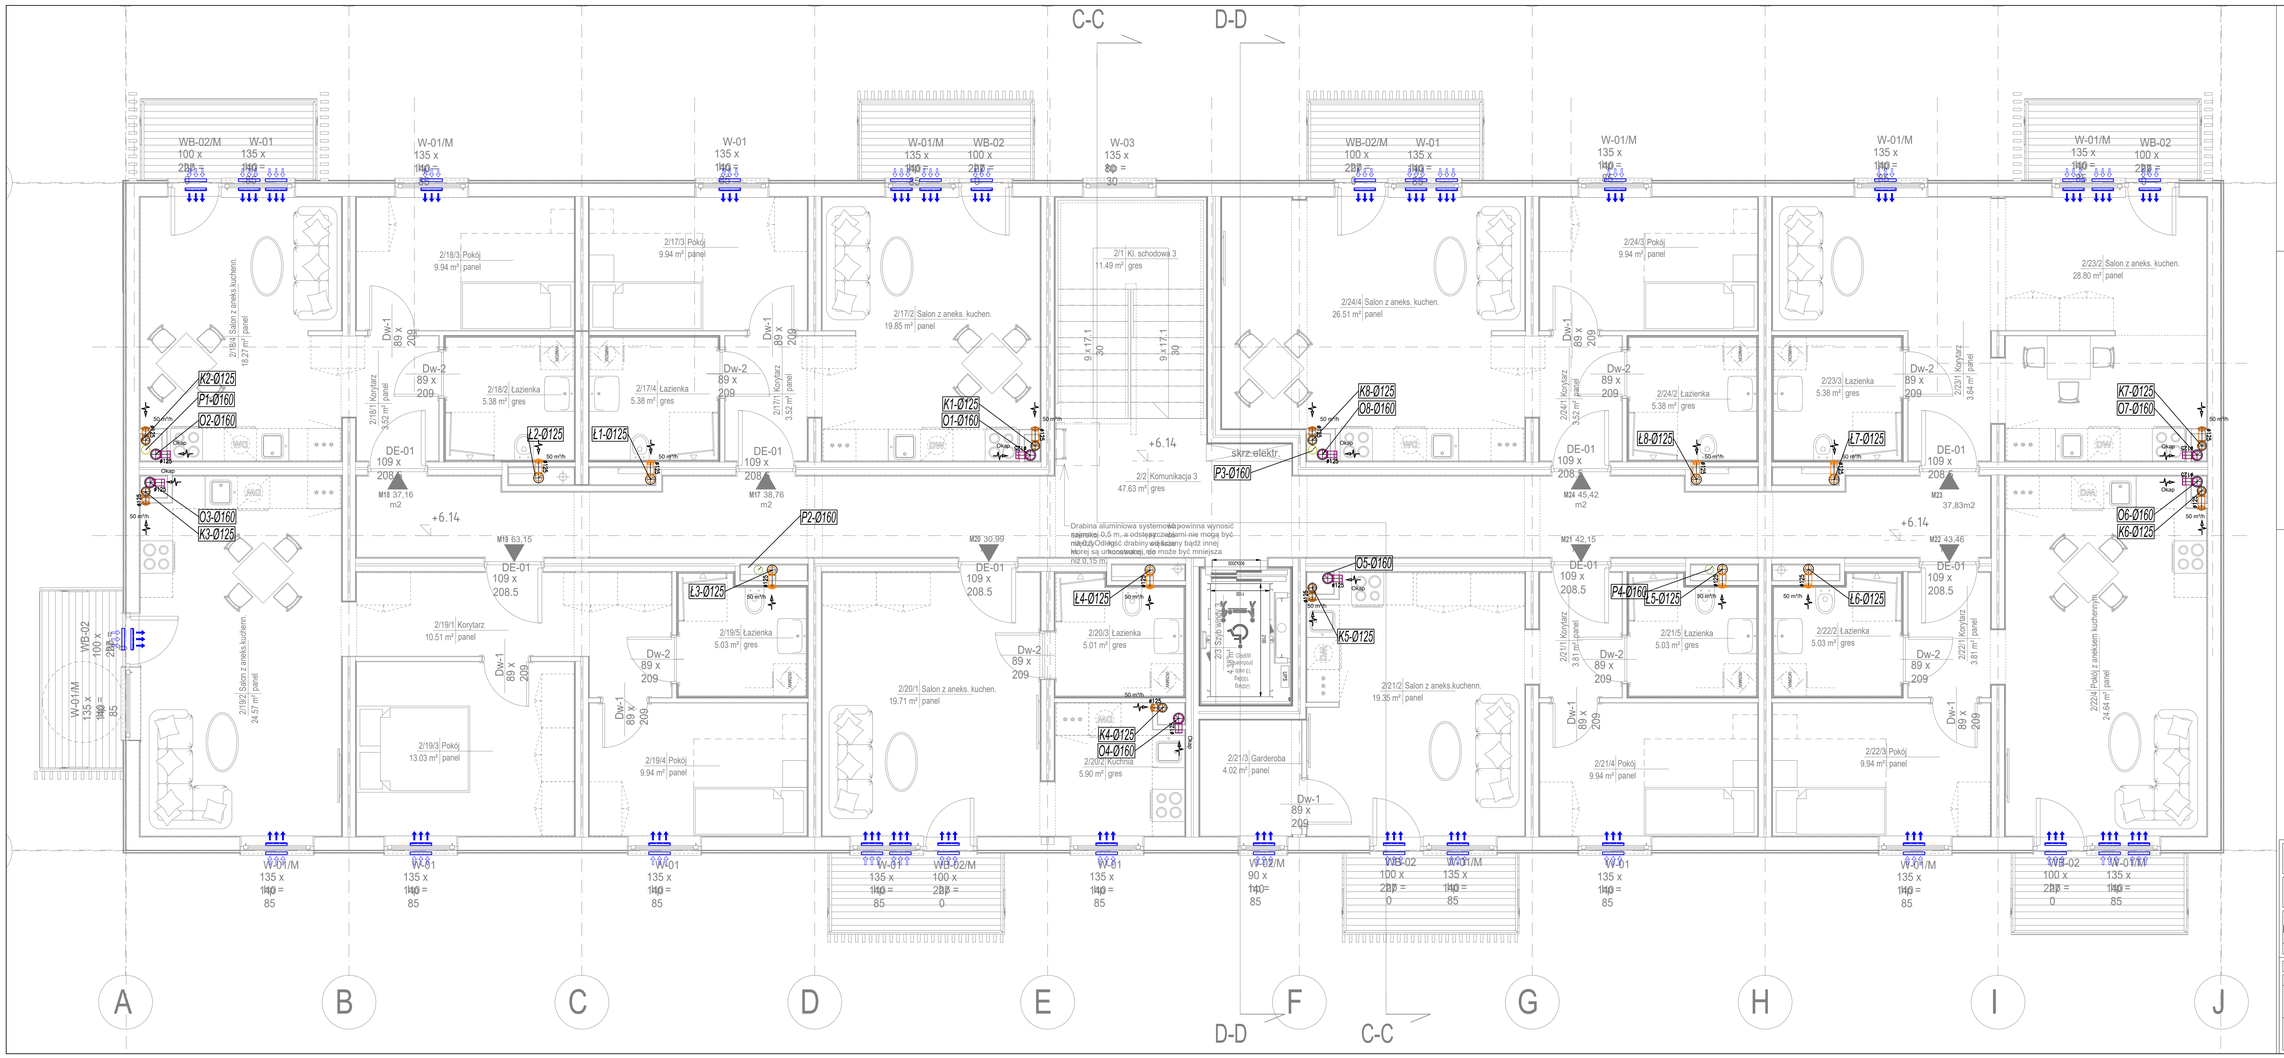

LEGENDA:

	KOMFORT EI - Wentylator dachowy wyciągowy z układ kontrol. obrotu
	Rura dachowa wywiewna z termoizol EPDM, średnica 160

Uwagi:
- roboty wentylacyjne w obrębie dachu należy ocieplić wełną gr. min. 10cm + płaszcz z blachy ocynkowanej. Do rurociągów kanałowych SOU stosować dodatkowy płaszcz z blachy ocynkowanej.

LEGENDA:

	Wywiew kuchnia/zmywak, krotny wywiew 150 m³/h (SOU, 100mm, wys. 400)
	Wywiew łazienka, krotny wywiew 50 m³/h (SOU, 100mm, wys. 400)
	Wywiew garderoba, krotny wywiew 50 m³/h (SOU, 100mm, wys. 400)
	Wywiew okap 150m³/h (SOU, 100mm, wys. 400)
	Nawiew, krotny 150/50 m³/h (SOU, 100mm, wys. 400)

Uwagi:
- roboty wentylacyjne wywiewne (kuchnia, okap, łazienka, garderoba) należy zaizolować wełną mineralną gr. 20mm w osłonie Folii aluminiowej.

KDK Projekt Kamil Kowalczyk
ul. Kępińska 83C
05-840 Brwinów
T: +48 799 009 357, +48 501 076 241
E: kamil.kowalczyk@gmail.com

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Sosnowskiego 10 w Kamiennej Górze.
dz. nr ewid. gr. 177/47, 177/50 obr. 3

Gmina Miejska Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

Nazwa rysunku/ Drawing name:

Rzut 2-go-pietra-wentylacja

Numer rysunku/ Drawing number: IS-13

Numer projektu/ Project number: -
Data/ Date: 25.01.2023
Skala/ Scale: 1 : 50
Wersja/ Version: -

Zespół projektowy/ Designing Team:

Tytuł zawodowy, imię i nazwisko/ Title, name and surname:	Data/ Date:	Podpis/ Signature:
mgr inż. Marcin Tofel MAZ/0438/PWOS/12	25.01.2023	
mgr inż. Ewelina Tofel MAZ/00059/PBS/17	25.01.2023	