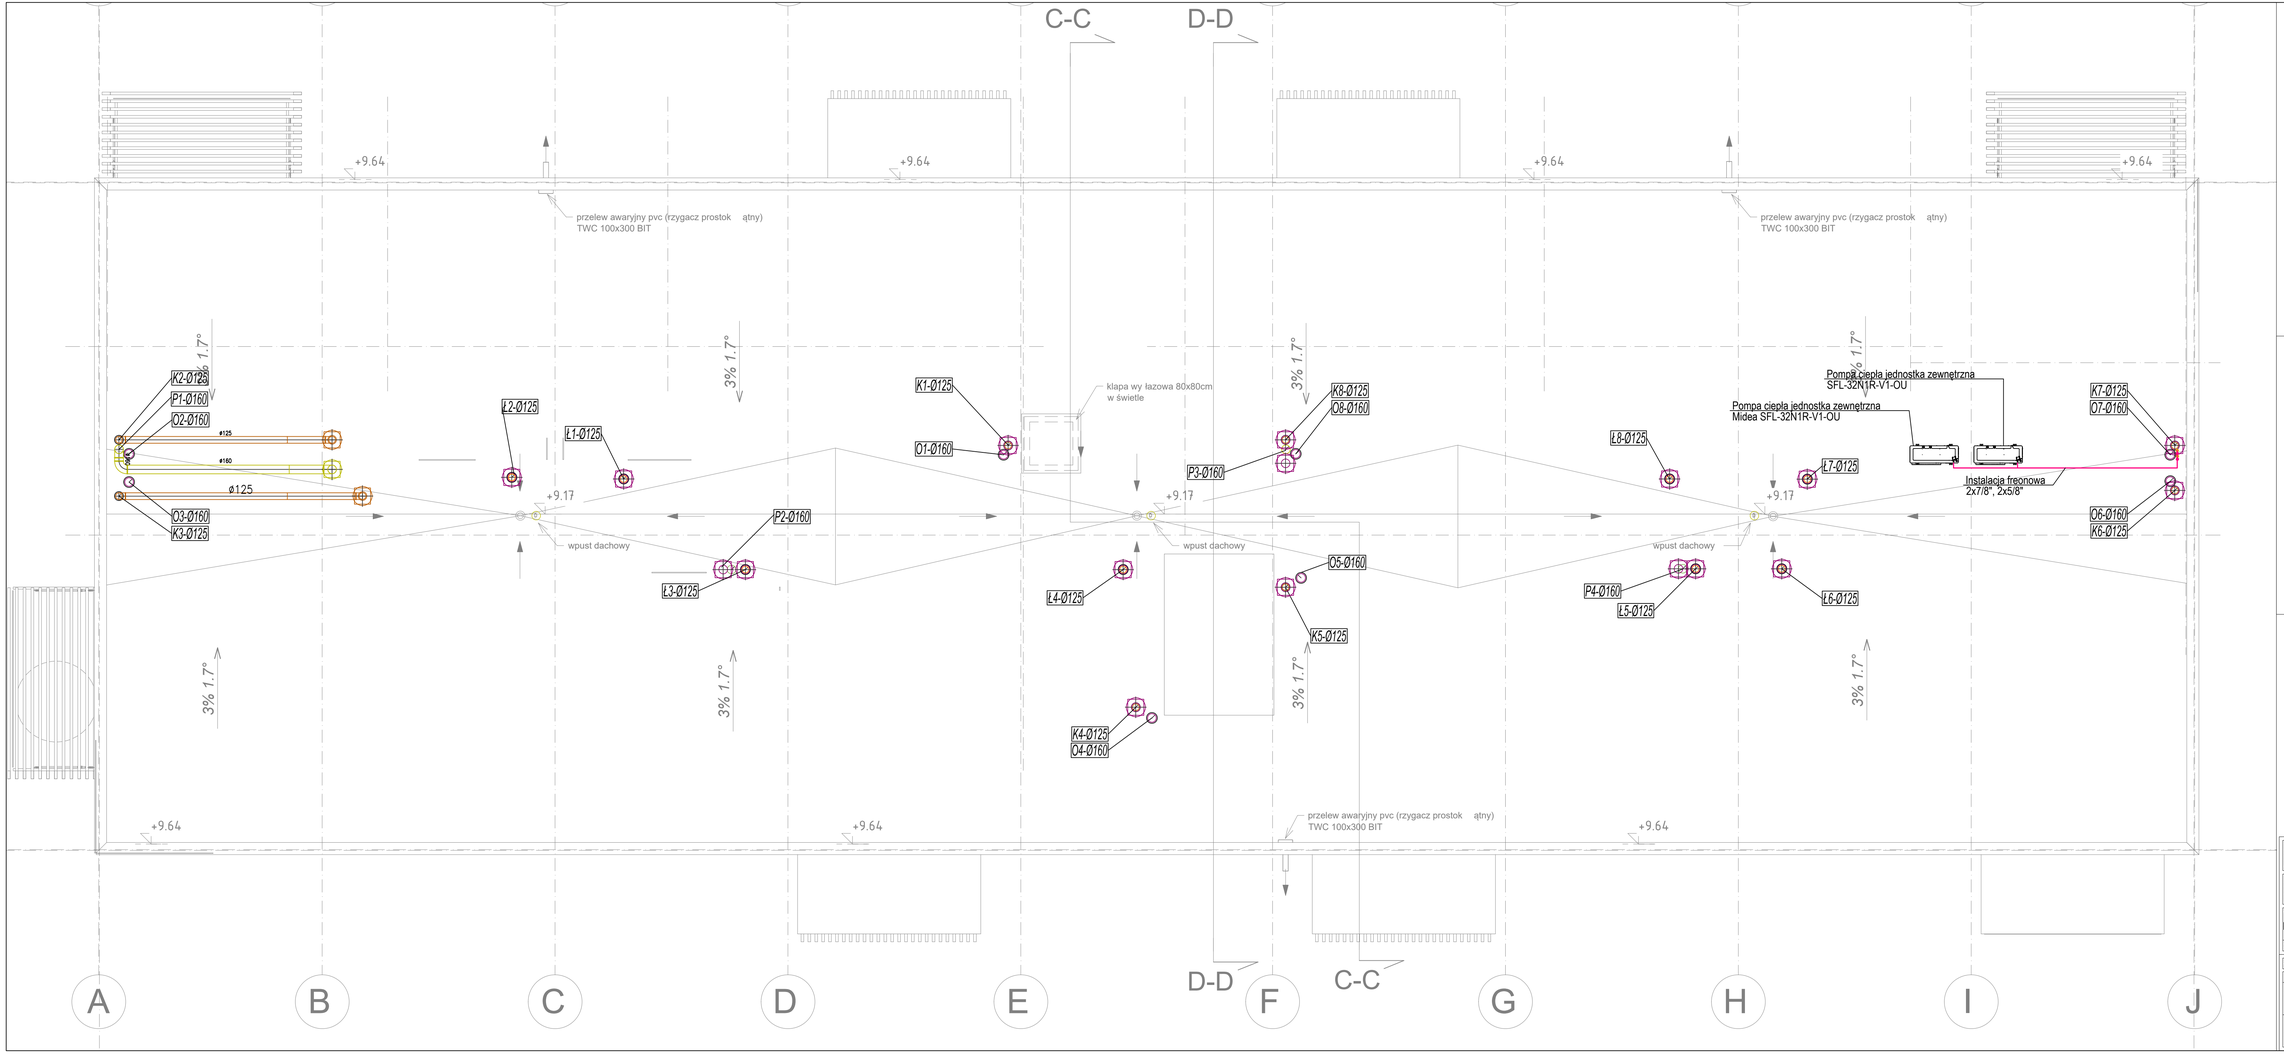

LEGENDA:

	KOMFOVENT EC - wentylator dachowy rozsiewczy z układ kontrol. obsług.
	Tłumik akustyczny dachowy z technologii SPIRO, rozmiar wg

Uwagi
Kanały wentylacyjne w obrębie dachu należy izolować wełną gr. min. 50mm w płaszcz z blachy ocynkowanej. Dla kanałów okrągłych 500 stosować dodatkowy płaszcz z blachy ocynkowanej.

LEGENDA:

K-125	Wyrzut kuchni/okapu, kratka wyrzutni wentylacyjnej aluminiowa, MLA WH 30/60, 125mm, matt
K-125	Wyrzut łazienki, kratka wyrzutni wentylacyjnej aluminiowa, MLA WH 30/60, 125mm, matt
K-125	Wyrzut garderoba, kratka wyrzutni wentylacyjnej aluminiowa, MLA WH 30/60, 125mm, matt
K-125	Wyrzut wspólny z WC, kratka wyrzutni wentylacyjnej z regulacyjnym dociskiem PRISM 125
	Nawiewy, czerwy, rozetki HTV HVLD-Dach/L, dn=ø/prz

Uwagi
-pkty wentylacyjne wyciągowe (kuchnia, okap, łazienka, garderoba) należy izolować wełną mineralną gr. 25mm w osłonie folii aluminiowej.

KDK Projekt Kamil Kowalczyk
ul. Kępińska 83C
05-840 Brwinów
T: +48 728 809 357, +48 501 076 241
E: kamil.kowalczyk@gmail.com

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Sosnowego 10 w Kamiennej Górze, dz. nr ewid. gr. 177/47, 177/50 obr. 3

Gmina Miejska Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

Nazwa rysunku/ Drawing name:

Rzut dachu-wentylacja

Numer rysunku/ Drawing number: IS-14

Data/ Date: 25.01.2023 Skala/ Scale: 1 : 50

Zespół projektowy/ Designing Team:

Tytuł zawodowy, imię i nazwisko/ Title, name and surname:	Data/ Date:	Podpis/ Signature:
mgr inż. Marcin Tofel MAZ/0438/PWOS/12	25.01.2023	
mgr inż. Ewelina Tofel MAZ/00059/PBS/17	25.01.2023	