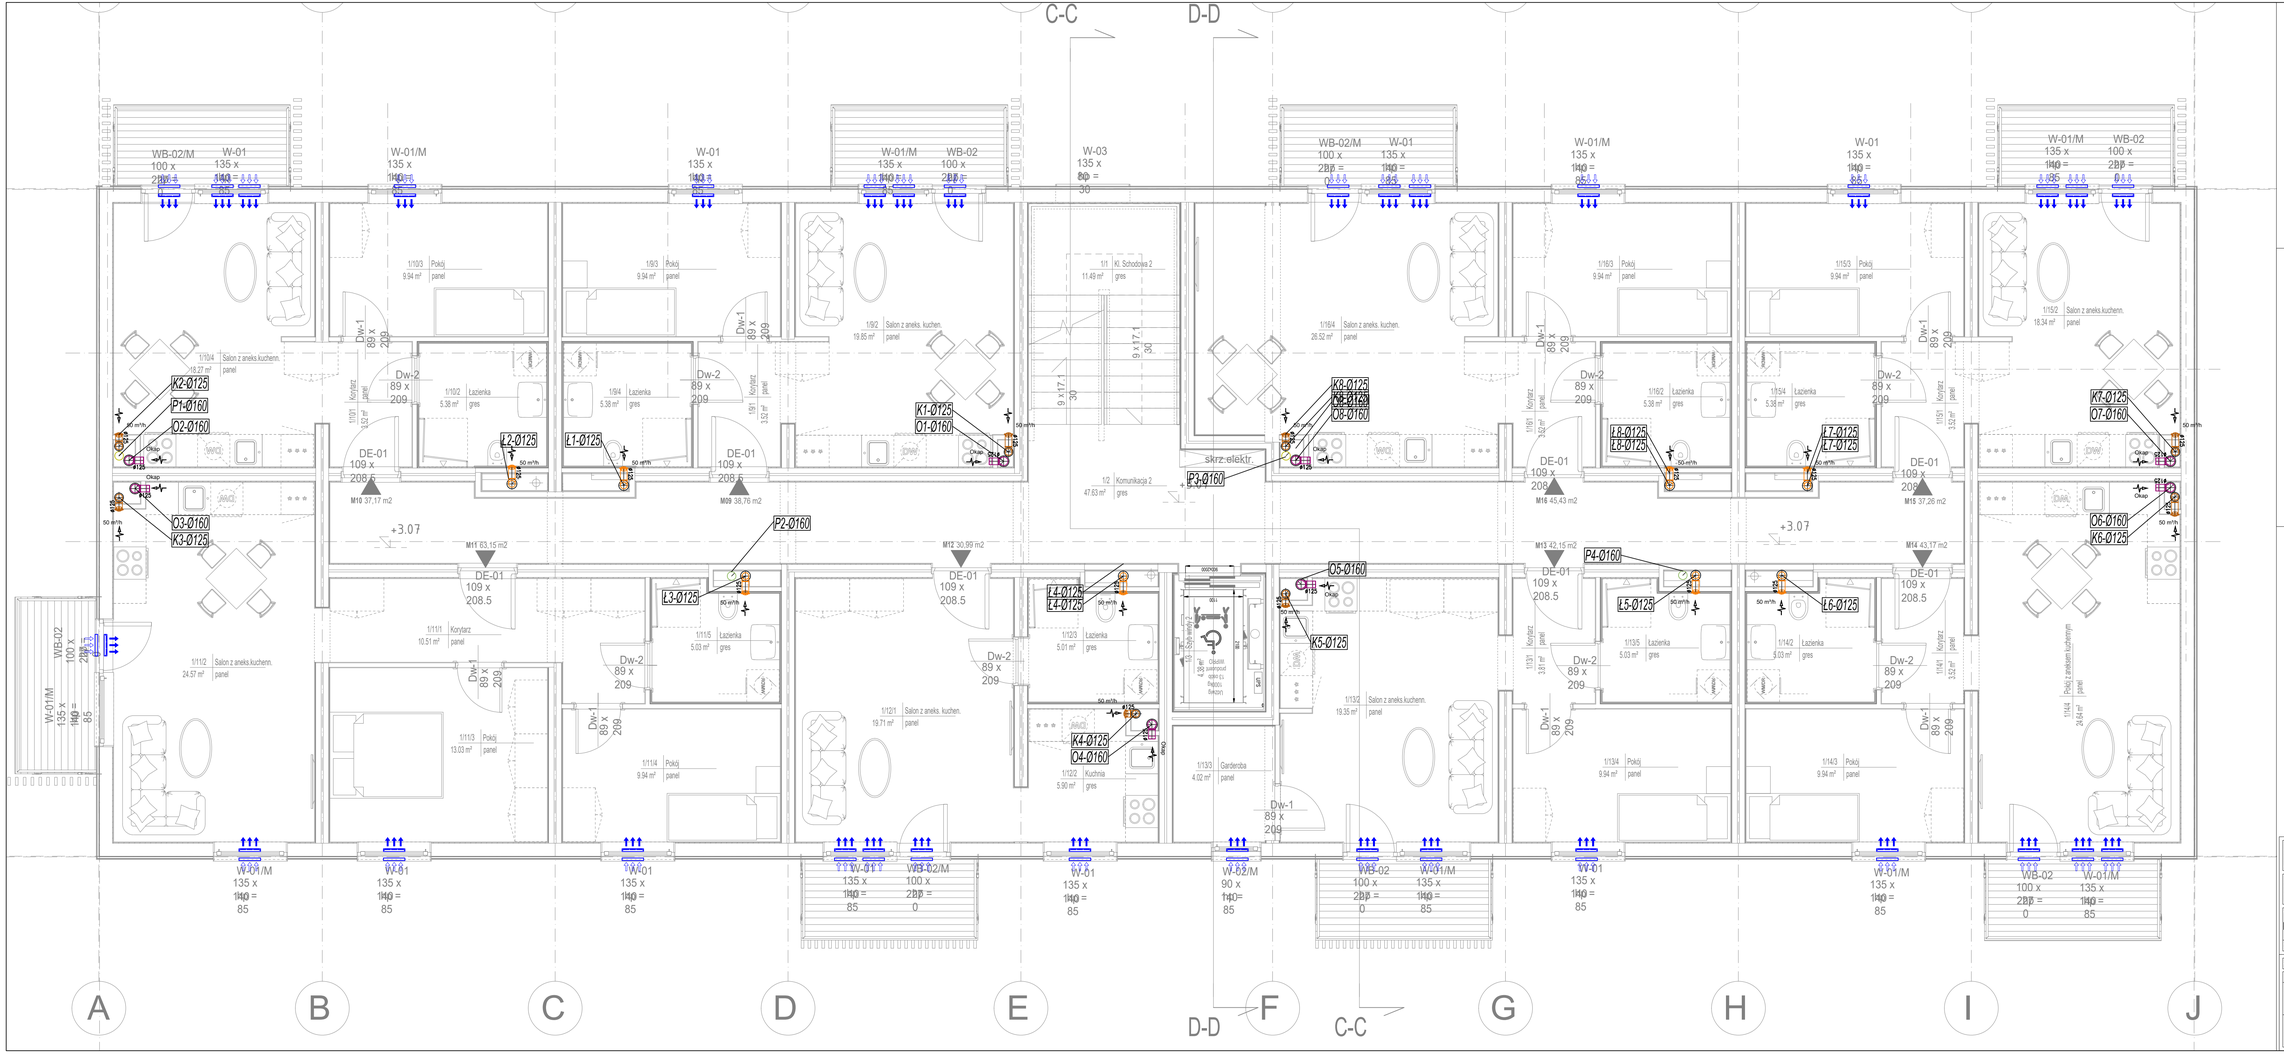

LEGENDA:

	KONSTRUKT ID - Wentylator dachowy wyciągowy z układ kontrol. obrotu
	Tłumik akustyczny okrągły z łamanego blachy, materiał: MDO

Uwagi:
-płyty wentylacyjne w obrębie dachu należy zolować wełną gr. min. 50m + płaszcz z blachy ocynkowanej. Do tłumików kanałowych SOU stosować dodatkowy płaszcz z blachy ocynkowanej.

LEGENDA:

	Wyrzut kuchni/okapu, króćce wyciągowe, materiał: stal nierdzewna AISI 304, średnica: Ø125 mm
	Wyrzut łazienki, króćce wyciągowe, materiał: stal nierdzewna AISI 304, średnica: Ø125 mm
	Wyrzut garderoba, króćce wyciągowe, materiał: stal nierdzewna AISI 304, średnica: Ø125 mm
	Wyrzut wspólny z separatorem zapachowym, materiał: stal nierdzewna AISI 304, średnica: Ø250 mm
	Nawiewy, króćce: Ø125 mm + kratka wentylacyjna

Uwagi
-płyty wentylacyjne wyciągowe (kuchnia, okap, łazienka, garderoba) należy zolować wełną mineralną gr. 20mm w osłonie Foil aluminiowej.

KDK Projekt Kamil Kowalczyk
ul. Kępińska 83C
05-840 Brwinów
T: +48 728 009 357, +48 501 076 241
E: kamil.kowalczyk@gmail.com

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Sosnowskiego 10 w Kamiennej Górze.
dz. nr ewid. gr. 177/47, 177/50 obr. 3

Gmina Miejska Kamienna Góra
Plac Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra

Nazwa rysunku/ Drawing name:

Rzut 1-go-pietra-wentylacja

Numer rysunku/ Drawing number: IS-12

Data/ Date: 26.01.2023
Skala/ Scale: 1 : 50

Zespół projektowy/ Designing Team:

Tytuł zawodowy, imię i nazwisko/ Title, name and surname:	Data/ Date:	Podpis/ Signature:
mgr inż. Marcin Tofel MAZ/0438/PWOS/12	26.01.2023	
mgr inż. Ewelina Tofel MAZ/00059/PBS/17	26.01.2023	