


Facility ID : OAC-1-1
 Model : ARUM200LTE5
 ODU Capacity(kW) : 48,96/ 54,57
 Additional refrigerant(kg) : 10,99
 Install Location : Rooftop Floor

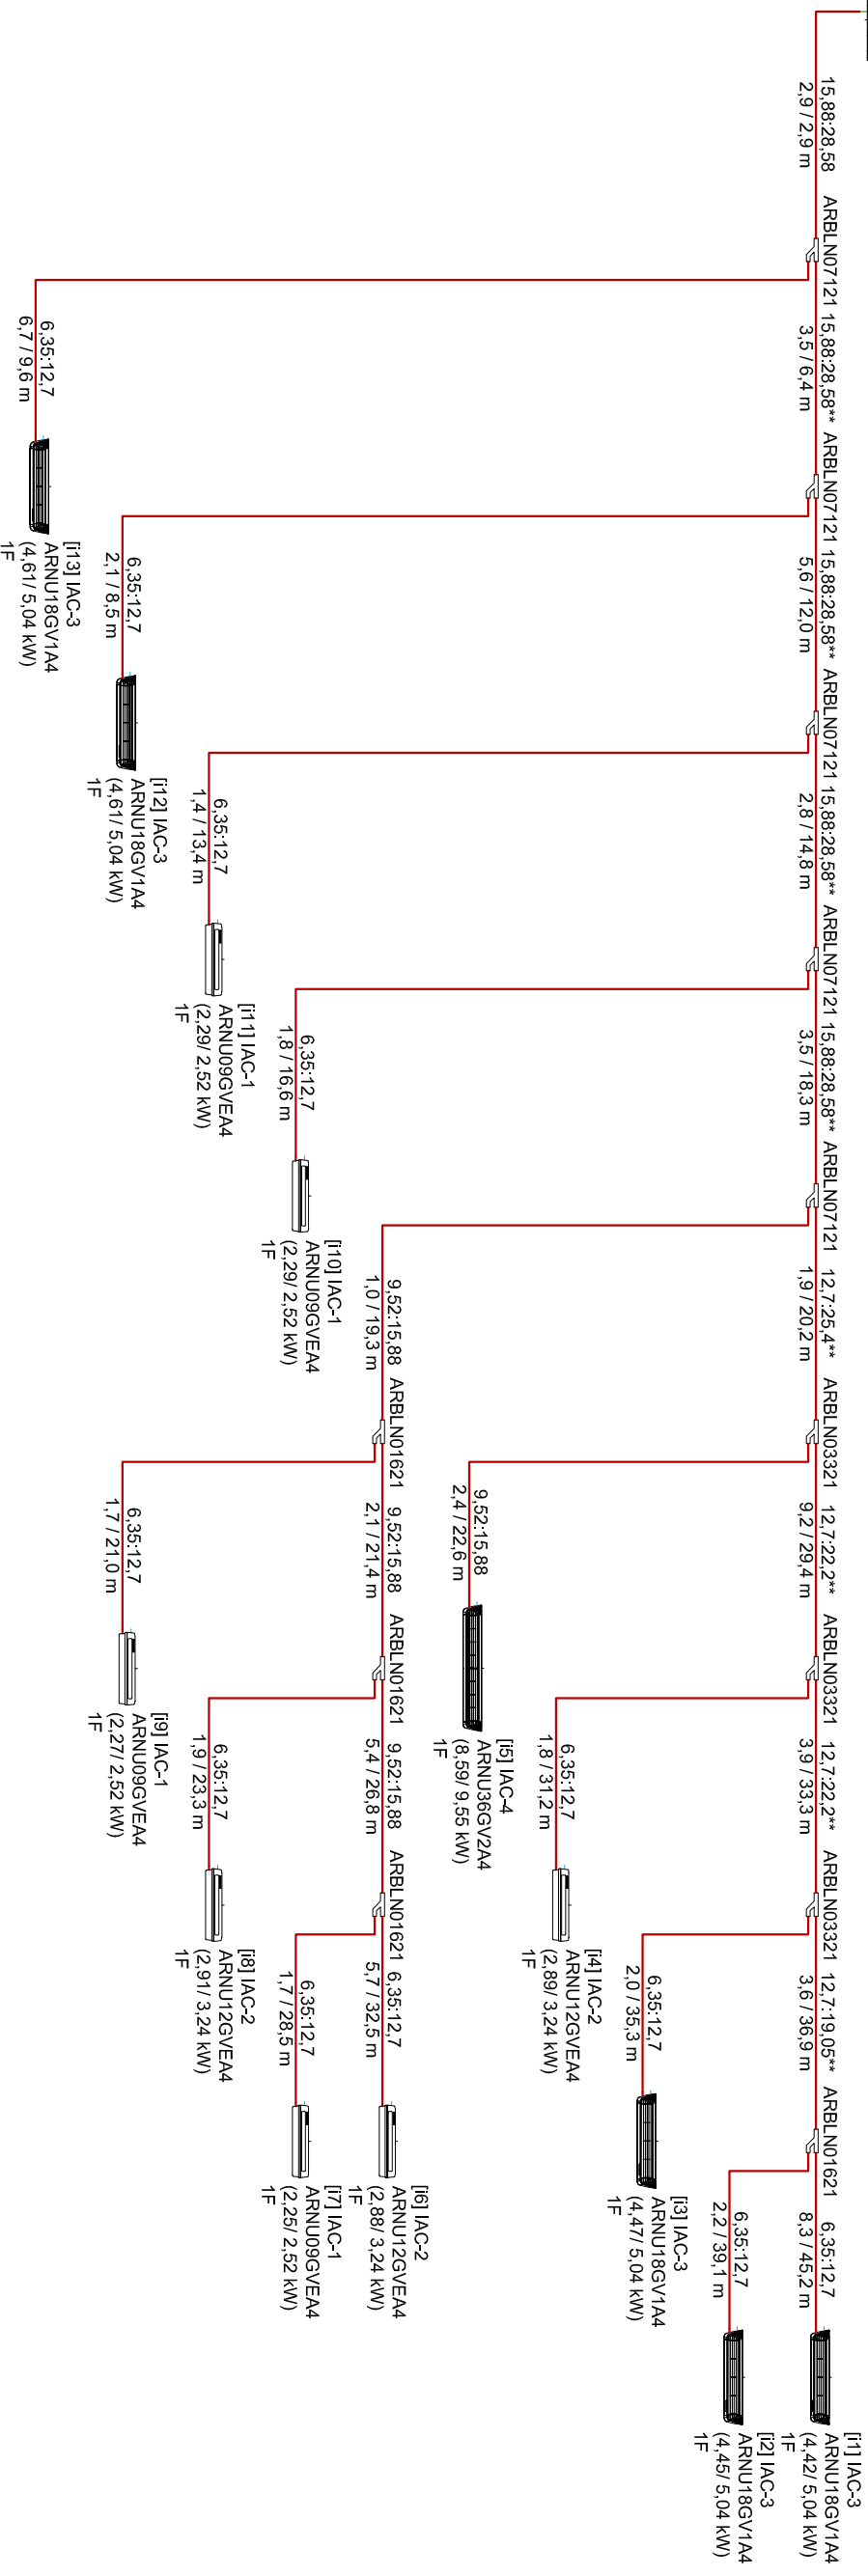

— Instalacja freonowa

<p>KLIMA-TERM</p> <p>Biurowy Projektowe ul. Wroblewskiego 69A/17 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 790 553 100</p>		<p>NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO</p> <p>Budynek administracyjny ul. Towarowa 6a 66-400 Gorzów Wlkp.</p>	
<p>NR RYSUNKU</p> <p>S3</p>		<p>FAZA</p> <p>P.B.</p>	
<p>PRZEDMIOT RYSUNKU</p> <p>SCHEMAT INSTALACJI</p>		<p>DATA</p> <p>25.11.21</p>	
<p>BRANZA</p> <p>SANITARNA</p>		<p>SKALA</p> <p>---</p>	
<p>PROJEKTANT</p> <p>mgr inż. Róbert Michalok</p>	<p>SPRAWDZIC</p> <p>mgr inż. Jędrzejów Gładko</p>	<p>LB5/0015/P005/07</p> <p>Projektant w szczególności inst.-inż. w zakresie pełnym obowiązkowym sieci i inst. smtli</p>	<p>LB5/0024/P05/16</p> <p>Projektant w szczególności inst.-inż. w zakresie pełnym obowiązkowym sieci i inst. smtli</p>