RZUT PARTERU

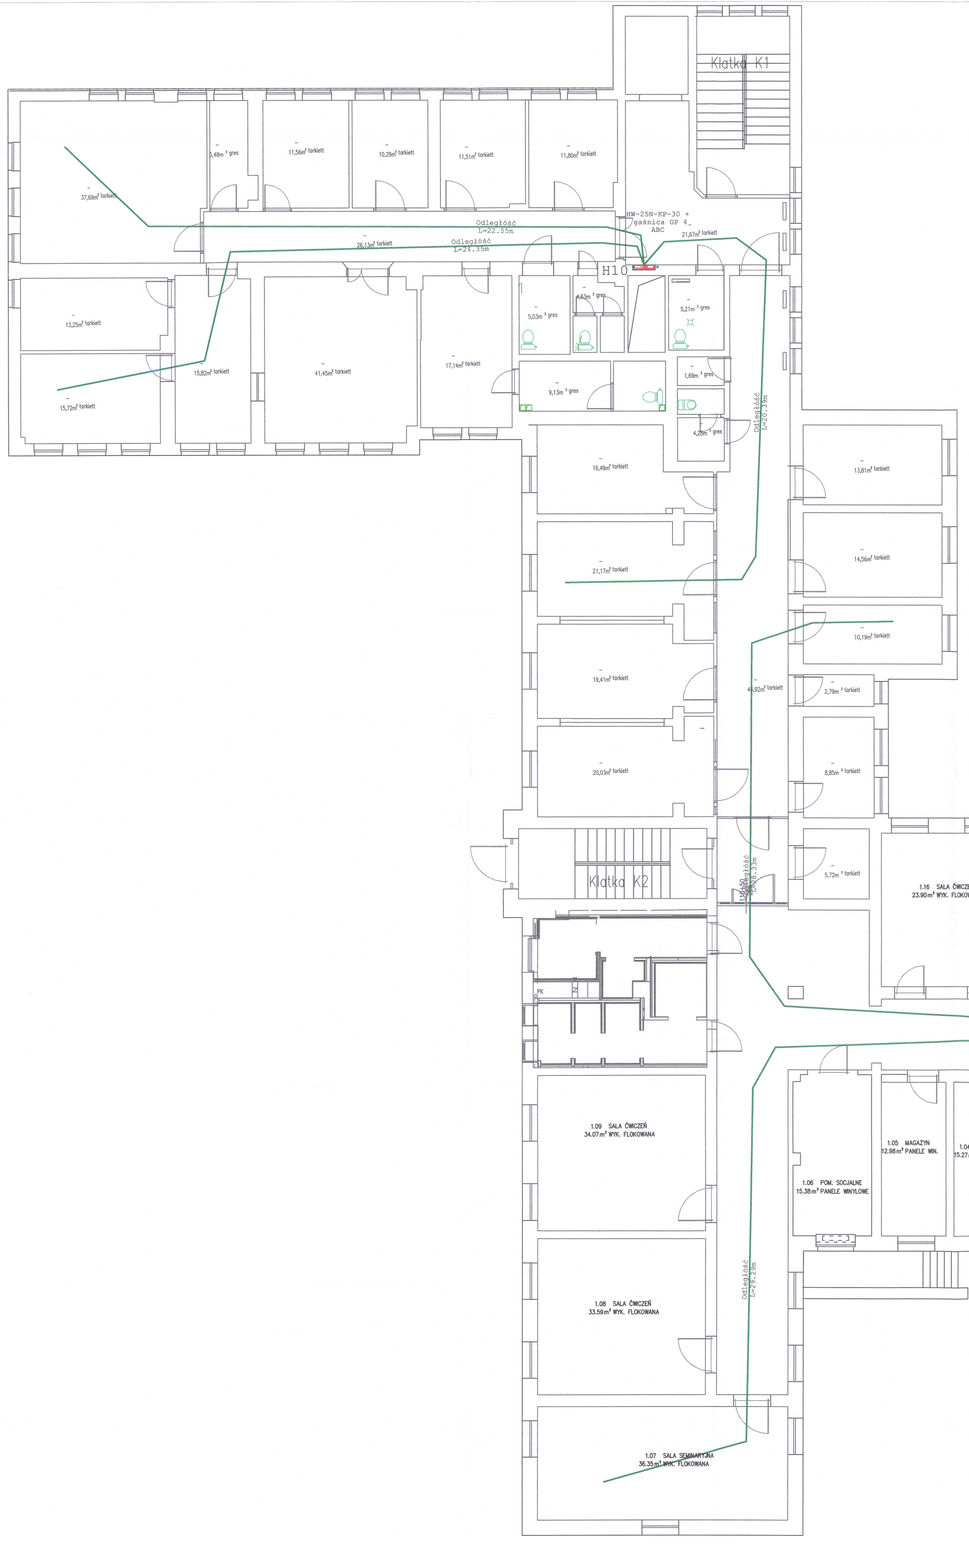

RZECZOZNAWCA DS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
inż. Tadeusz Kuchoński
Nr uprawnień KG BRB 0039/L
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
Gdańsk, 12.12.2022 r.
bez uwag

LEGENDA:
- Instalacja hydrantowa
- Hydrant
- Zasięg hydrantu
- Przejście pożarowe EI120

PROJEKT PRZEBUDOWY INST. HYDRANTOWEJ W BUD. DYDAKTYCZNYM GDAŃSK UL. DĘBINKI 7 DZ.1/18,OBR. 066

STADIUM: PROJEKT WykONAWCZY
BRANŻA: SANITARNA

1:100

ZAKRES:
RZUT PARTERU - INSTALACJA HYDRANTOWEJ

H2

PROJEKTANT:
MGR INŻ. KAROL GRABOWSKI
UPR. NR POM/0111/PBE/21 - uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej inżynieryjnej bez ograniczeń
wpisany(a) z urzędem samorządu

SPRAWDZAJĄCY:

GDAŃSK GRUDZIEŃ 2022