


**PRZEKRÓJ POPRZECZNY
PŁYTY BOISKA
1 : 50**

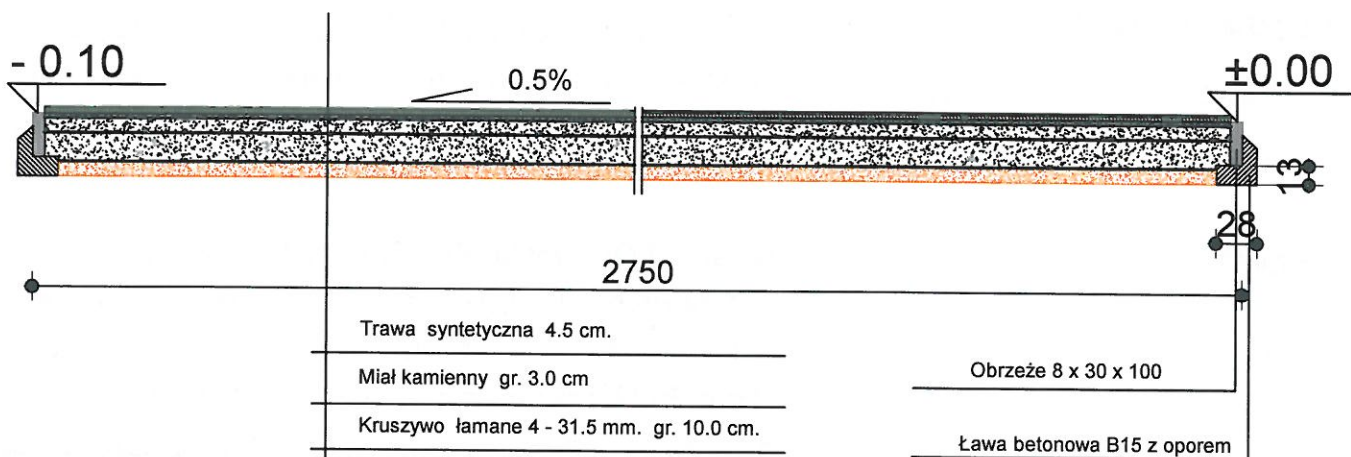

Trawa syntetyczna 4.5 cm.
Miał kamienny gr. 3.0 cm
Kruszywo łamane 4 - 31.5 mm. gr. 10.0 cm.
Kruszywo łamane 31.5 - 63.0 mm. gr. 17.0 cm.
Piasek filtracyjny gr. 10.0 cm.
Geowłóknina
Grunt rodzimy dogęszczony ls = 0.95

Obrzeże 8 x 30 x 100
Ława betonowa B15 z oporem

mgr inż. Jerzy Armata
 Uprawniony do projektowania, nadzorowania
 i kierownictwa robotami w specjalnościach
 konstrukcji budowlanych i sanitarnych
 upr. bud. UAN/VI/18/336/59/86, UAN/II/7342/137/98
 Pulawki 102, 23-150 Fryszek