


Istniejące przyłącze

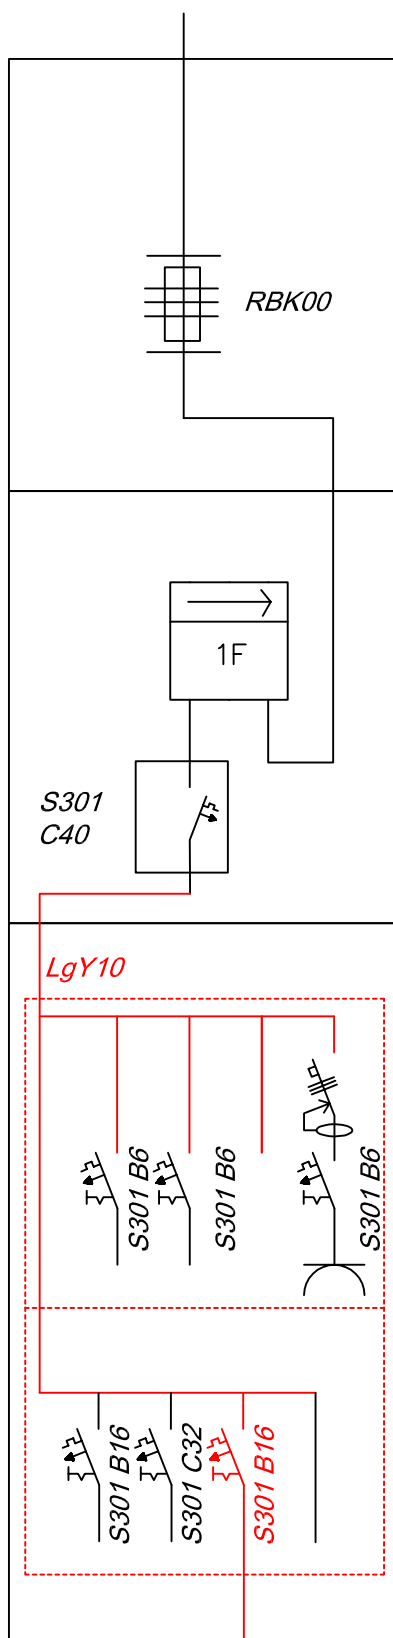

Należy wymienić istniejącą rozdzielnicę aparatury modułowej na rozdzielnicę natynkową 2x12 mod.  
Istniejącą aparaturę zabezpieczającą przenieść do projektowanej rozdzielnicy.  
Rozdzielnicę doposażyć w projektowane aparaty.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze **ENERGOS s.c.**  
Ryszard Samsel i s-ka  
07-410 Ostrołęka, ul. Zaciszna 10  
tel (029) 760 53 75 / fax (029) 769 40 23 / e-mail: energos@interia.pl

Inwestor: Powiat Ostrołęcki Pl. Bema 5, 07-410 Ostrołęka			Branża: Elektryczna
Nazwa obiektu: Droga powiatowa nr 4403W w miejscowości Goworowo ok. km. 28+135			
Temat opr.: Wykonanie monitoringu oraz doświetlenia przejścia dla pieszych w miejscowości Goworowo km. 28+135 DP nr 4403W			Stadium: P.W
Nazwa rys.: SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO			Skala: -
Imię i nazwisko:	Nr.upr:	Podpis:	Data: październik 2020
projektant: inż. Ryszard Samsel	MAZ/0309/POOE/04		Rys. nr 2
sprawdzający: mgr inż. Michał Ogonowski	MAZ/0150/PWBE/17		