


Karta 772477	Obwód 121	Esserbus Plus 804382.D0	A+
			A-
			B+
			B-
	Obwód 122	Esserbus Plus 804382.D0	A+
			A-
			B+
			B-
	Obwód 123	Esserbus Plus 804382.D0	A+
			A-
			B+
			B-

LEGENDA:

21/1 - Nr grupy / nr elementu

- Czujka Dymu IQ8-O
- Czujka Temperatury i Dymu IQ8-O2T
- Czujka Temperatury i Dymu IQ8-OT
- Wskaźnik zadziałania
- Czujka Dymu IQ8- O w budowie kanałowej
- Przycisk ROP IQ8
- Moduł wejścia/wyjścia IQ8FCT XS
- Moduł wejścia/wyjścia EBK 4G2R
- Centrala SSP IQ8/M
- Sygnalizator Akustyczny IQ8
- Zasilacz sygnalizacji i automatyki pożarowej
- Centrala Oddymiania
- Przycisk przewietrzania PP-6x
- Przycisk oddymiania PO-6x
- Czujnik deszczu / wiatru


ZMIANY

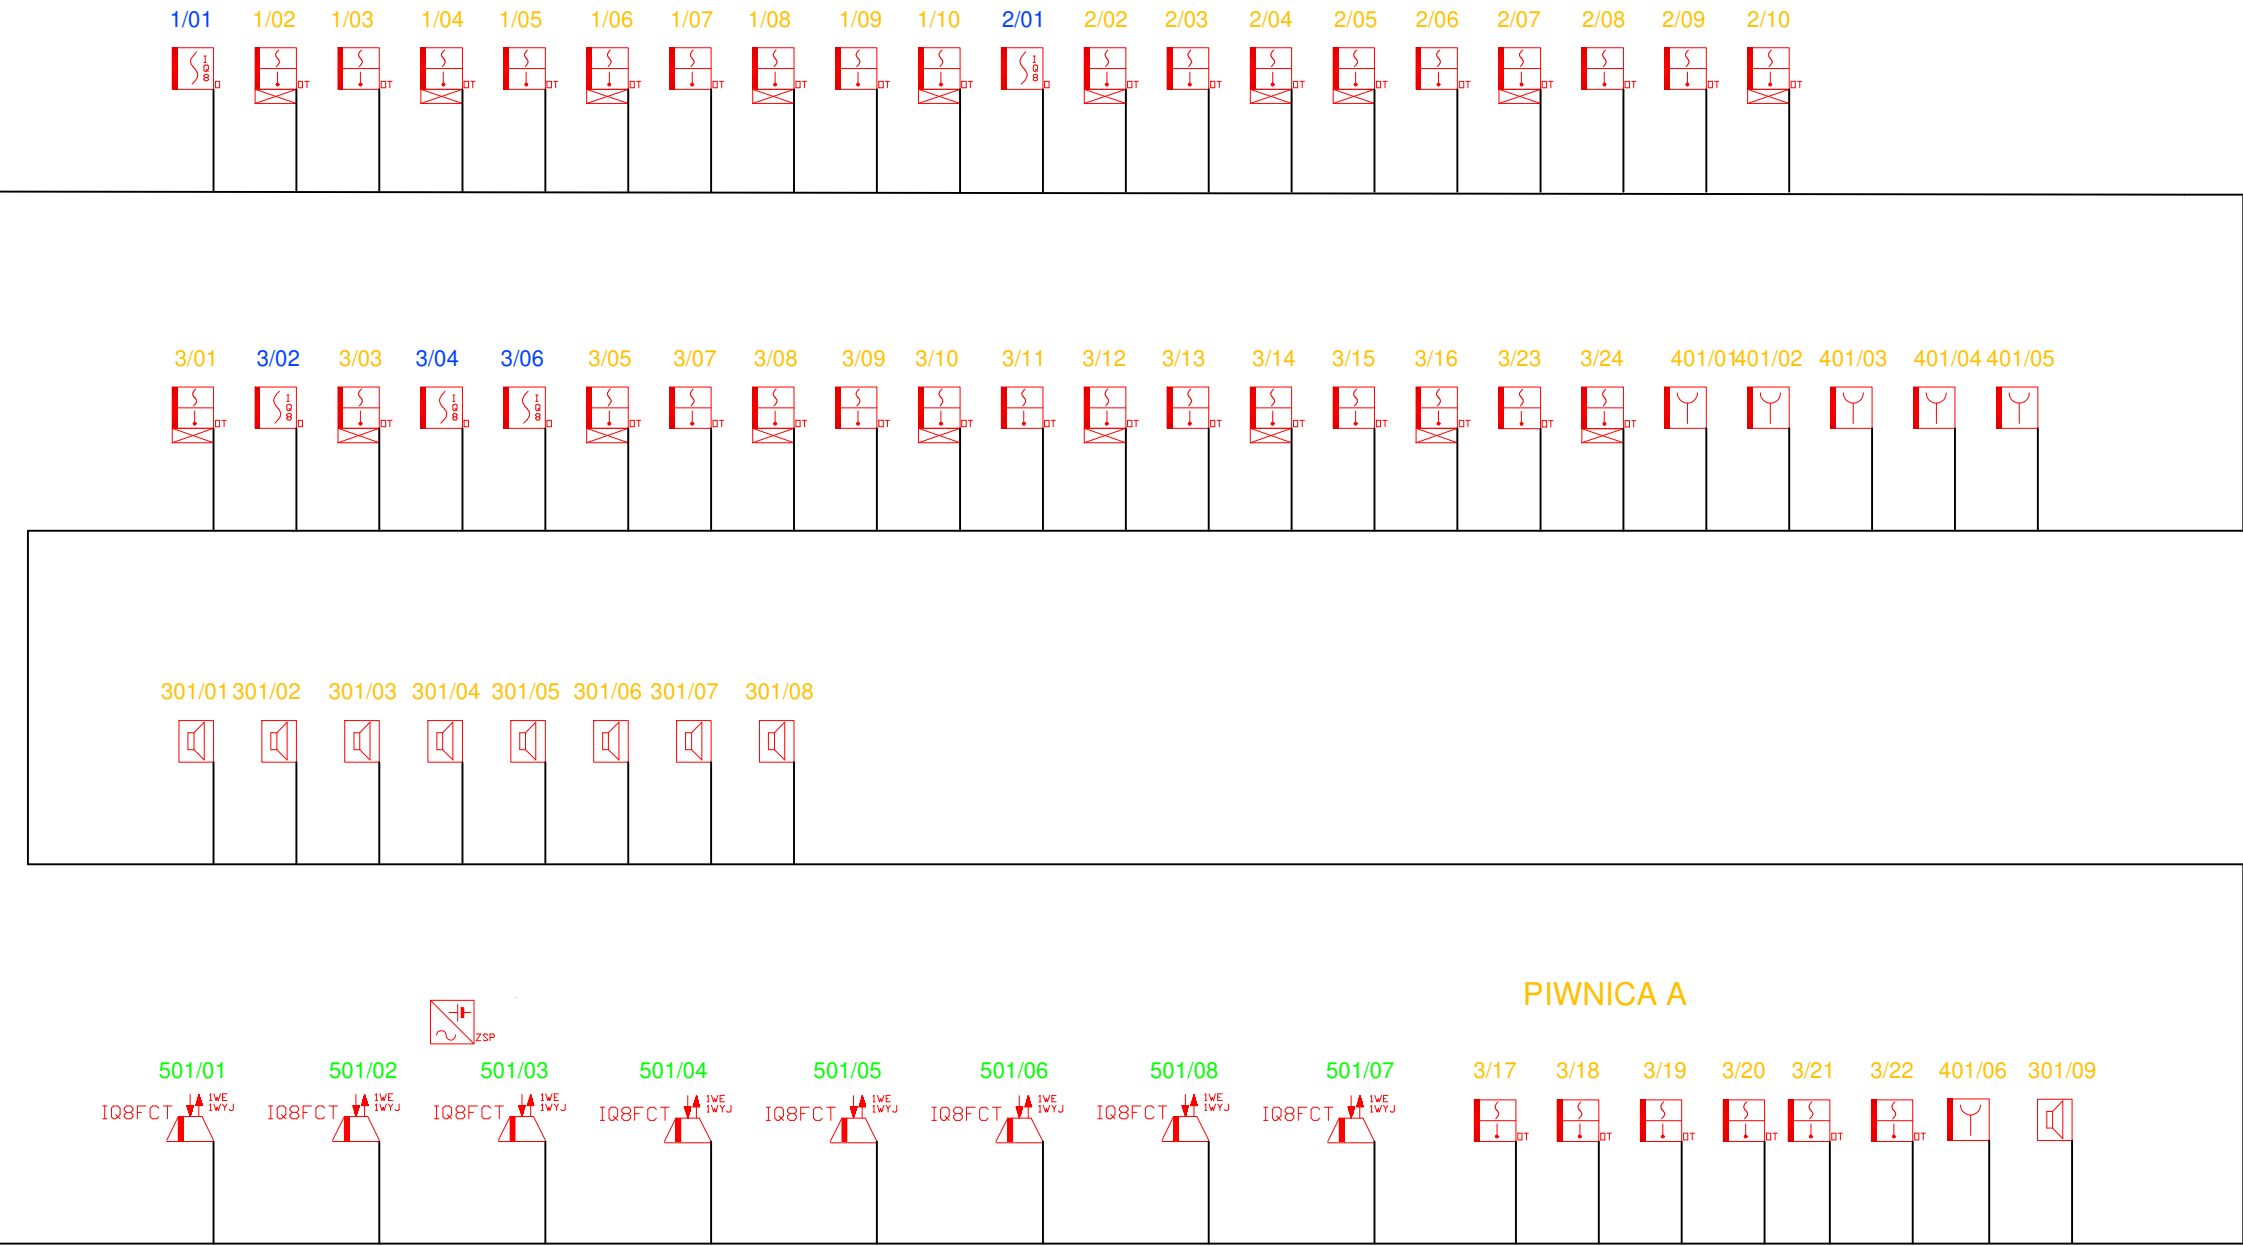

PIWNICA A

UWAGI:

- Dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej projektu, powinny być traktowane tak, jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej. Wykoanwca / Oferent jest zobowiązany do zapoznania się i sprawdzenia informacji zawartych na wszystkich rysunkach branżowych projektu wykonawczego a w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, zwłaszcza w zakresie granic opracowań i punktów styku, przed złożeniem oferty zgłosić wątpliwości projektantowi, który zobowiązany będzie do ich wyjaśnienia.
- Niezależnie od dokładności i szczegółowości dokumentów otrzymanych od Inwestora definiujących usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac, zapewnienia utrzymania założonych parametrów technicznych instalacji oraz do uzyskania dobrego rezultatu końcowego i pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.
- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

Jednostka projektowa:			
ASSAY EFFECT STUDIO PROJEKTOWE ul. Miętowa 9/4, 62-064 Plewiska, kom. 662 199 773, 601 279 290			
ZKZL Sp. z o.o. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych ul. Matejki 57, 60-770 POZNAŃ			Branża: ELEKTRYCZNA
ul. Świt 34-36, 60-376 Poznań dz. nr ew. 2/39, 2/38, jedn. ew. MIASTO POZNAŃ, obręb ŁAZARZ, arkusz 04, woj. WLKP			Stadium: PP
PROJEKT PRZEBUDOWY trzech lokali użytkowych znajdujących się w zespole pawilonów handlowo-usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu na potrzeby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP "CENTRUM ZDROWIA I PROFILAKTYKI"			Data: 202209
Nazwa rysunku:	BUDYNEK A - LOKAL A3 Schemat LPD		Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. Jakub Jeńć upr. nr WKP/0385/POOE/13 w spec. Instalacji elektrycznych		Nr rysunku: EL. A-3. E-7