

Legenda:

- CO


centrala oddymiania
- M

siłownik klapy oddymiania
- w

wyłącznik wentylatora
- przycisk przewietrzania
- czujnik ciśnienia
- czujka dymu
- w

czujka dymu ze wskaźnikiem działania
- W

zespół napowietrzania/wentylator
- ręczny przycisk oddymiania
- sygnalizator optyczno-akustyczny

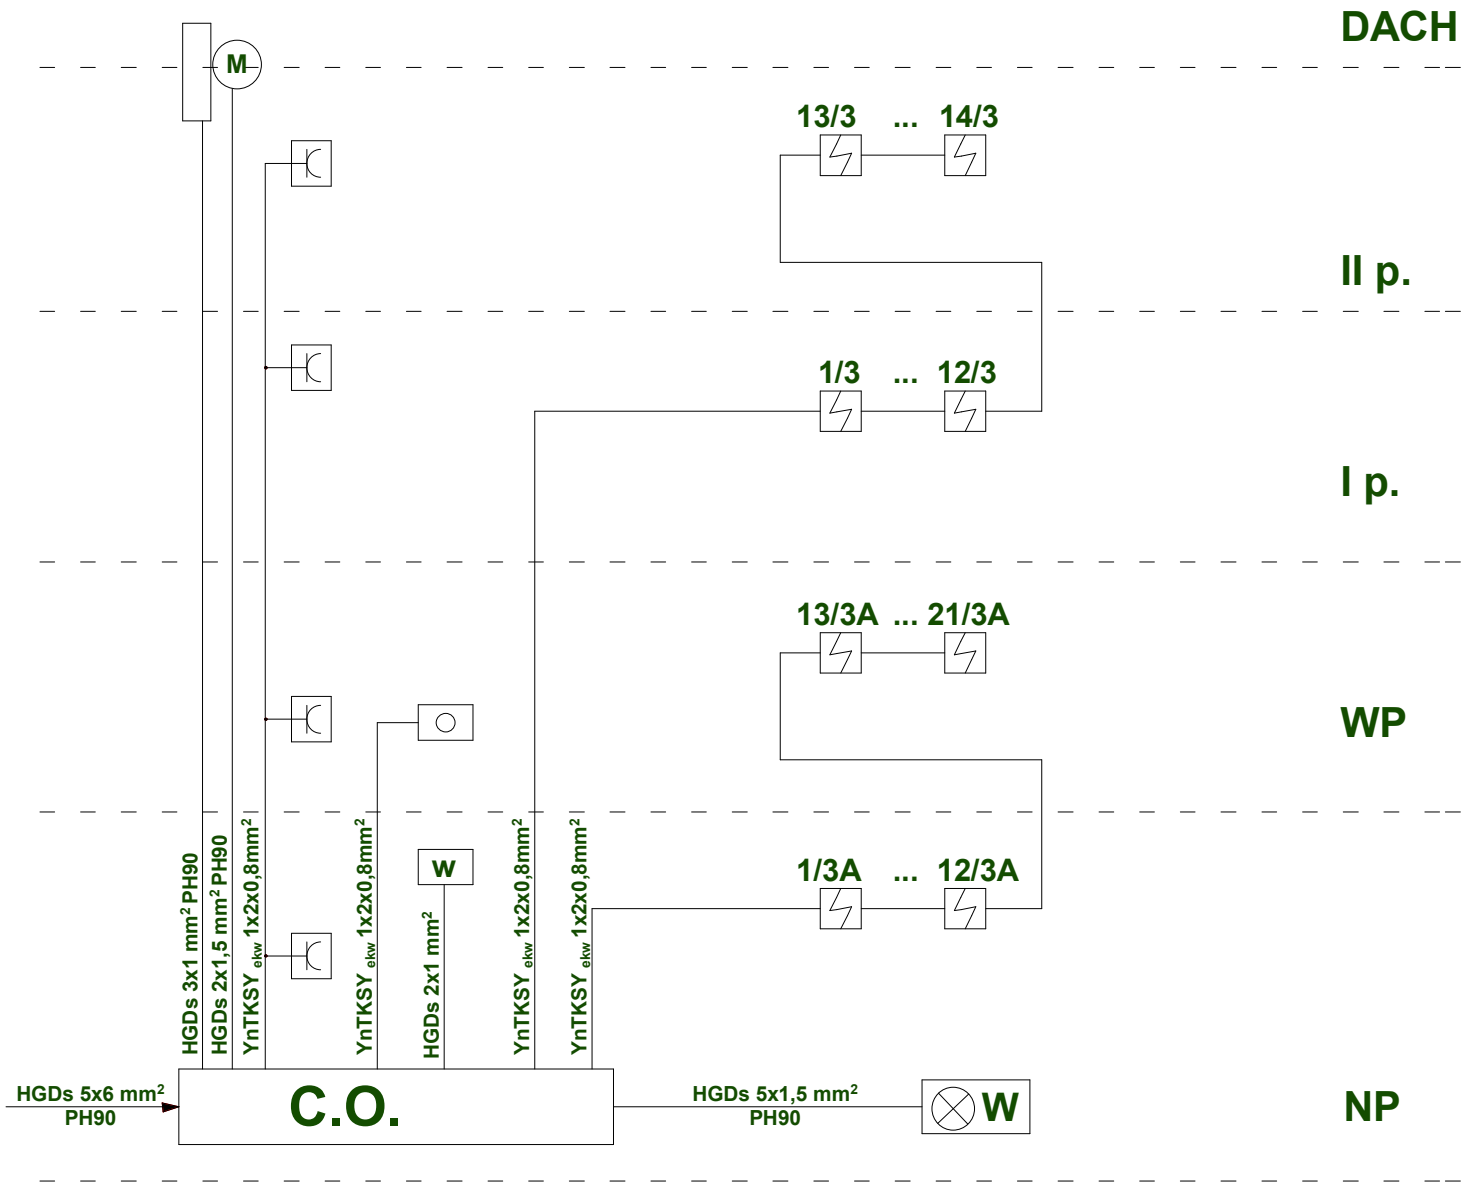

INWESTOR: OTBS Sp. z o.o. w Ostrołęce		WŁOŚCIELCA INWESTYCJI Sp. z o.o. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. PROSTEJ 7, 07-410 OSTROŁĘKA NIP: 750-233-22-90 REGON: 142676434	
PROJEKT: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO- BIUROWY przy ul. gen. Emila Augusta Fierdola "Nila" nr 15 07-410 Ostrołęka		AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Marek Mielnicki UAN-VI 7210150285 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof Palyna 65200103	
ZAKRES INWESTYCJI: działka nr: 50097/5, 50097/13, oraz część działek 50097/4, 50097/6, 50097/10, 50097/11, 50097/20, 50097/16 i 50099/2			
STADIUM:	DATA: 07.09.2021	SKALA:	WZROSTKOWY
PB	WZROSTKOWY	1:100	E
PROJEKT OCHRONY PRZECIW DYMOWI W ZAKŁADACH PRZEMISŁOWYCH		WYKONANIE PRAC NA OCHRONIE PRZECIW DYMOWI	