


Legenda

- ===== – sieć C.O. o średnicy nominalnej 50 mm
przewód: zasilający i powrotny – inst. alarmowa
- C3** – punkt zmiany kierunku sieci w rzucie lub profilu
- należy zmontować w puszkach pomiarowych

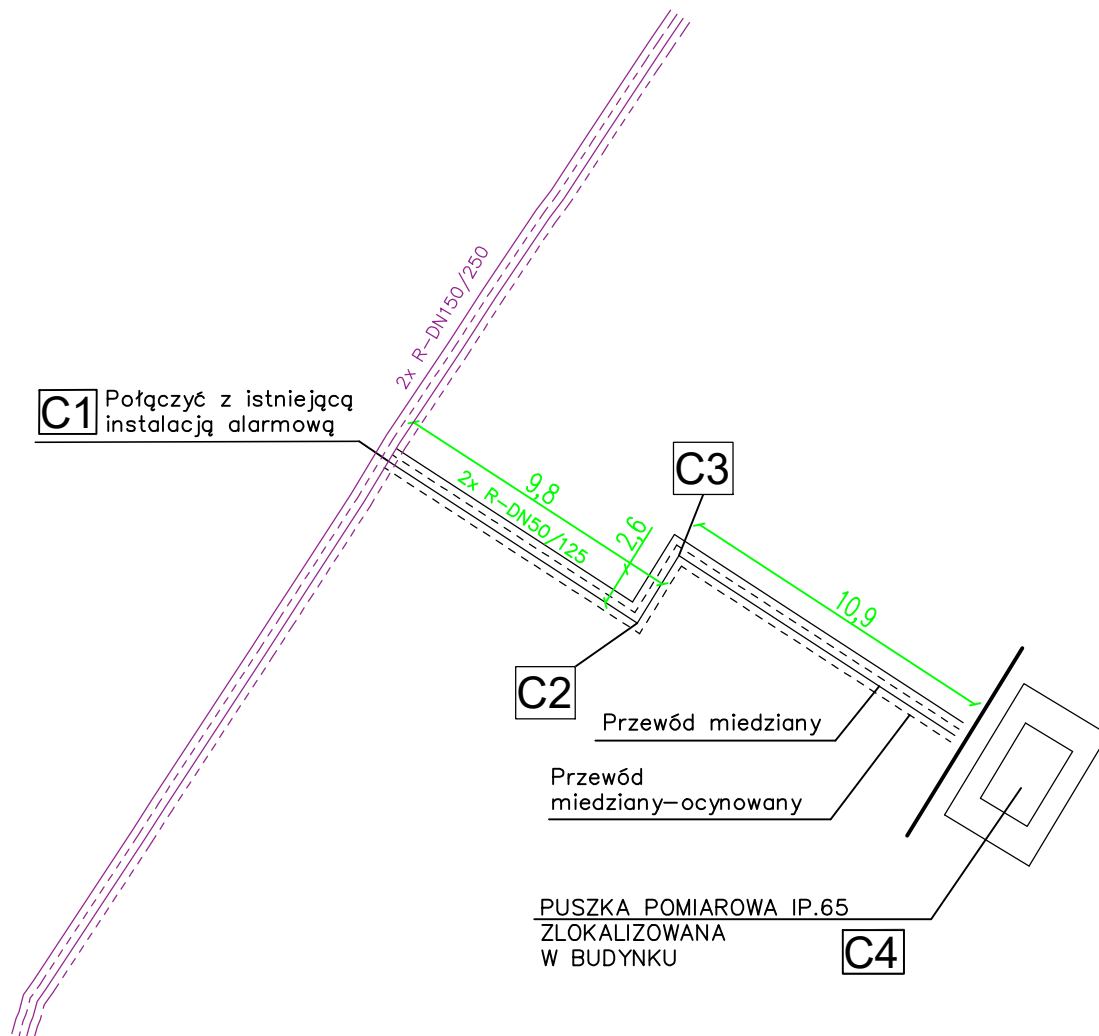

Projektowanie
Przemysław Dagil
80-119 Gdańsk
ul. Asesora 18
tel. 516-042-210

Projekt budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku
zlokalizowanego przy ul. Zeusa w Gdańsku dz. nr
1223/1, 1223/3 obr. 001

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

Data: Styczeń 2019r.

Skala: 1:250

Rys. nr 6

Projektant:	mgr inż. Przemysław Dagil	POM/0050/PWOS/10	
Sprawdzający:	mgr inż. Dominik Dagil	POM/0049/PWOS/10	
Wykonała:	mgr inż. Anna Adamska		