


Transformator 230V/15V AC

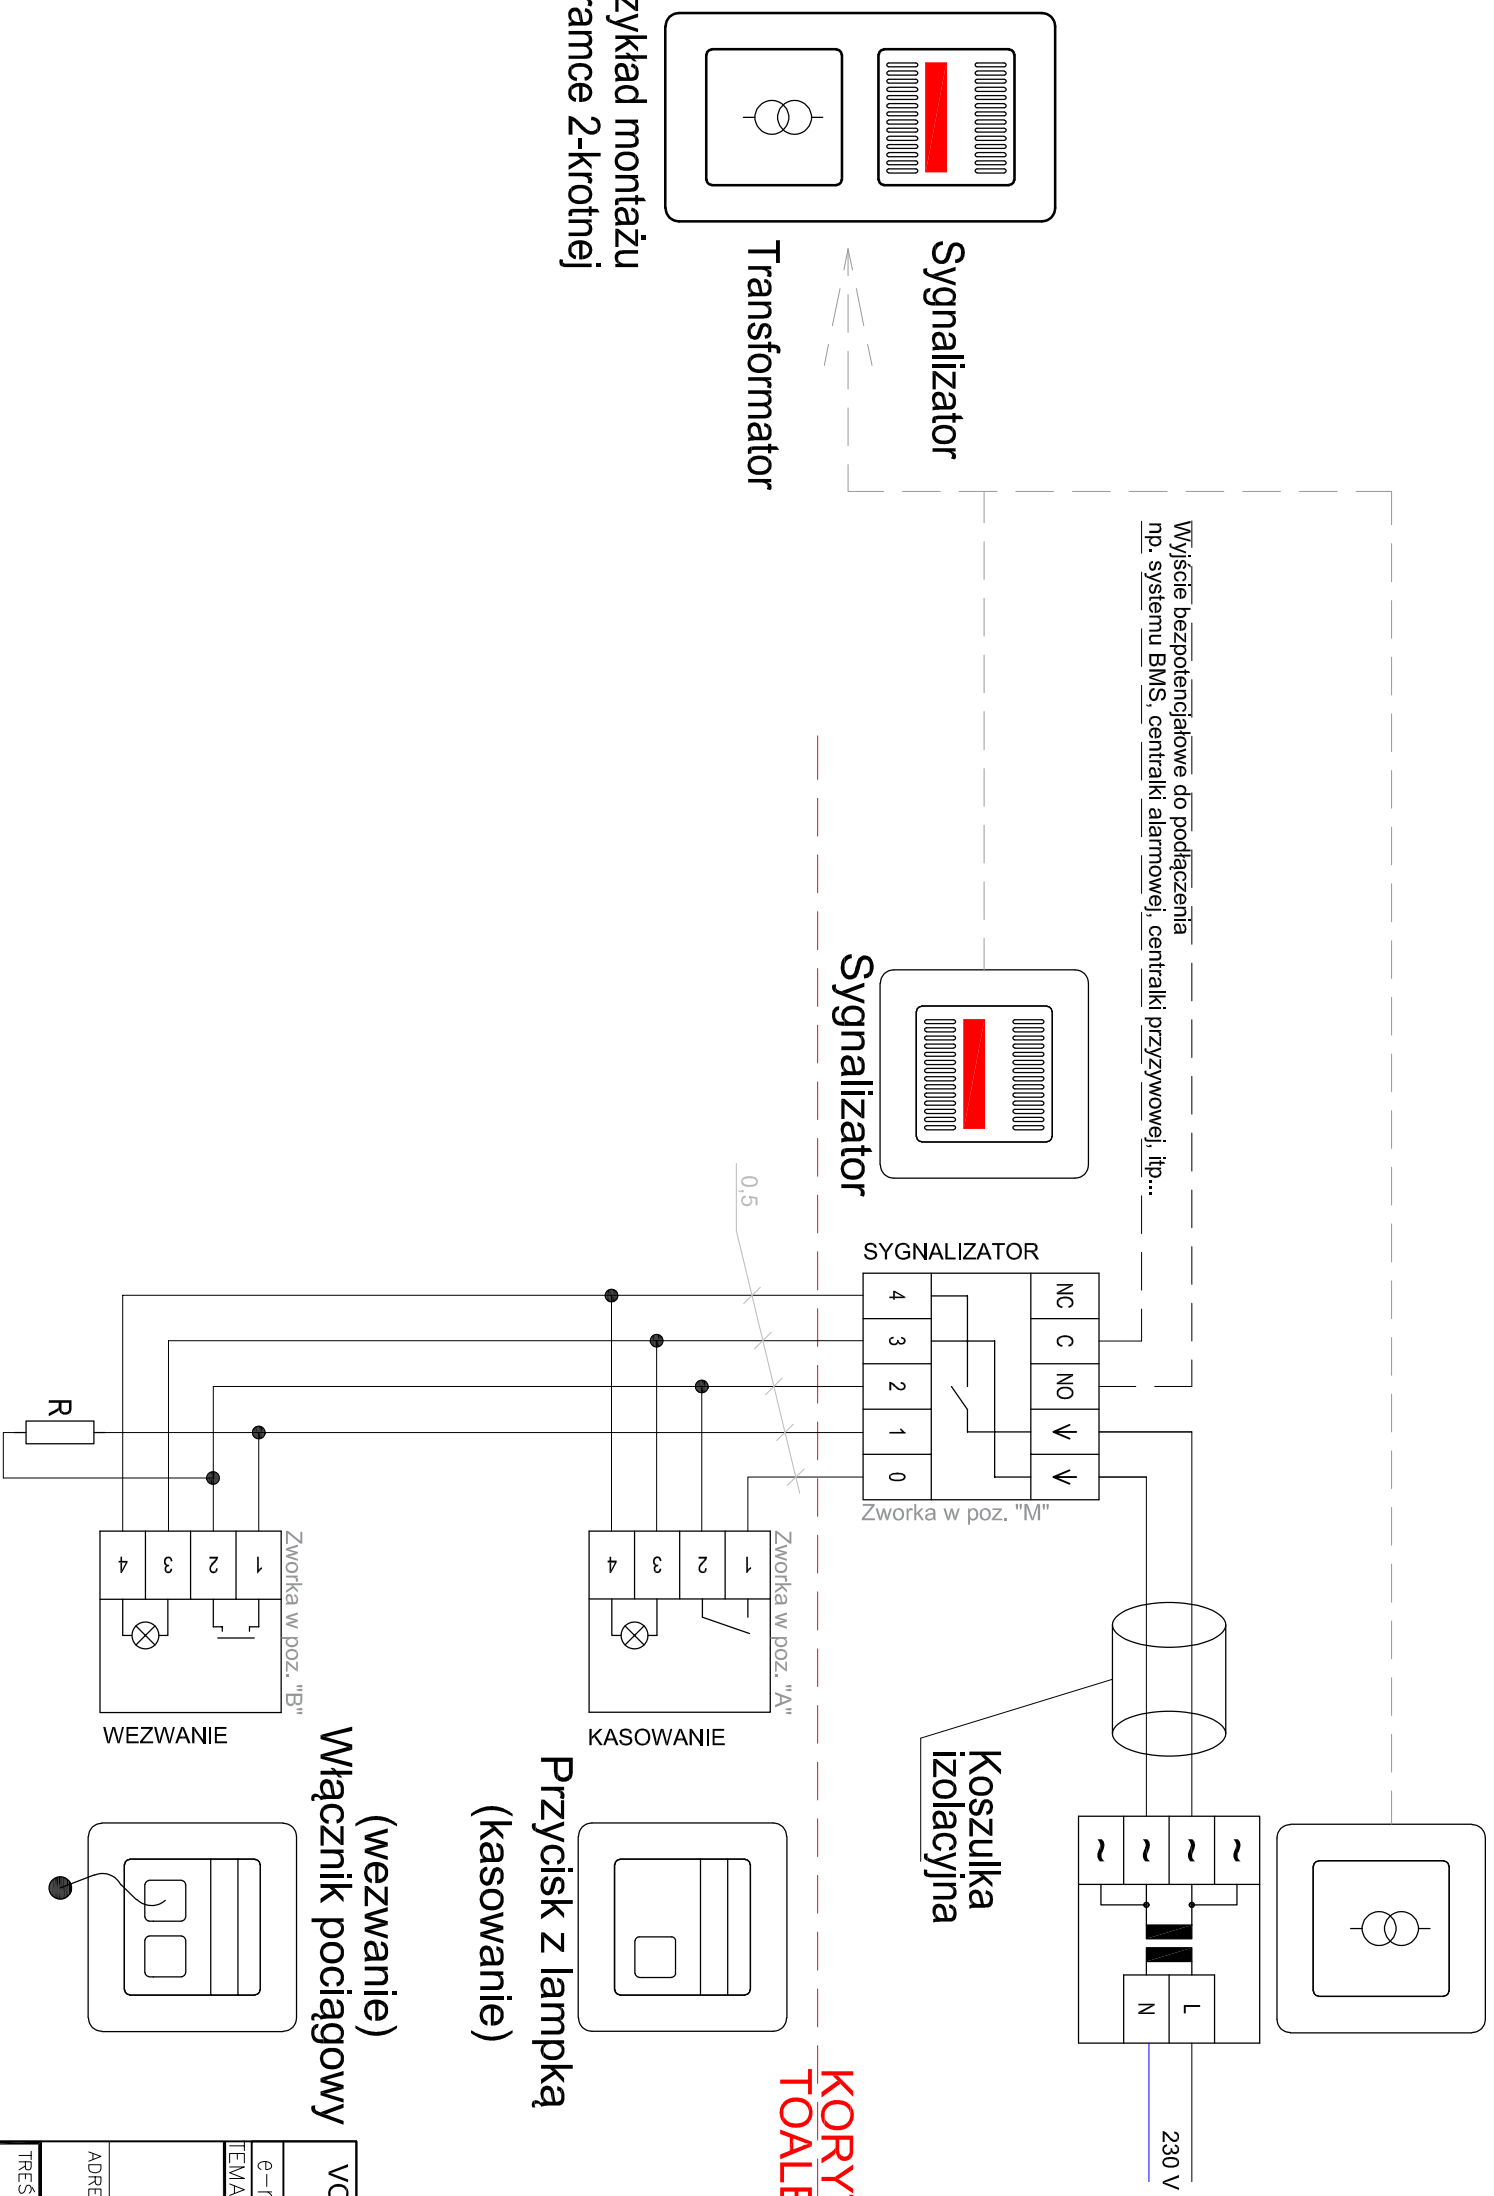

Przykład montażu w ramce 2-krotnej

Przewody nieoznaczone - 0,5mm (B2ca, -s1b, d1, a1), montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

VOCO PROJEKT SP. Z O.O.			
ul. Świętojskiego 43/29, 81-391 Gdynia			
e-mail: biuro@voco.pl; NIP:9372677034; KRS:0000586494			
TEMAT:			
BUDOWA HALLI SPORTOWEJ PRZY SP NR 3 PROGRAM MSiT "OLIMPIA"			
ADRES: Jelcz – Łaskowice, ul. Hirsztelda 92 dz. nr. 5/1 AM-34			
TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO			
PROJEKTANT:	NR. UPR.	PODPIS:	
mgr inż. Łukasz Rusiński	POM/0210/POOE/10		
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. Krzysztof Czapiński	MMZ/0313/POOE/12		
BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR. RYS.
ELEKTRYCZNA	04.24	-	ES-7
STADIUM OPRACOWANIA:			
PROJEKT TECHNICZNY			