


Doposażenie 5 pomieszczeń w czujki systemu SSP multisensorowe

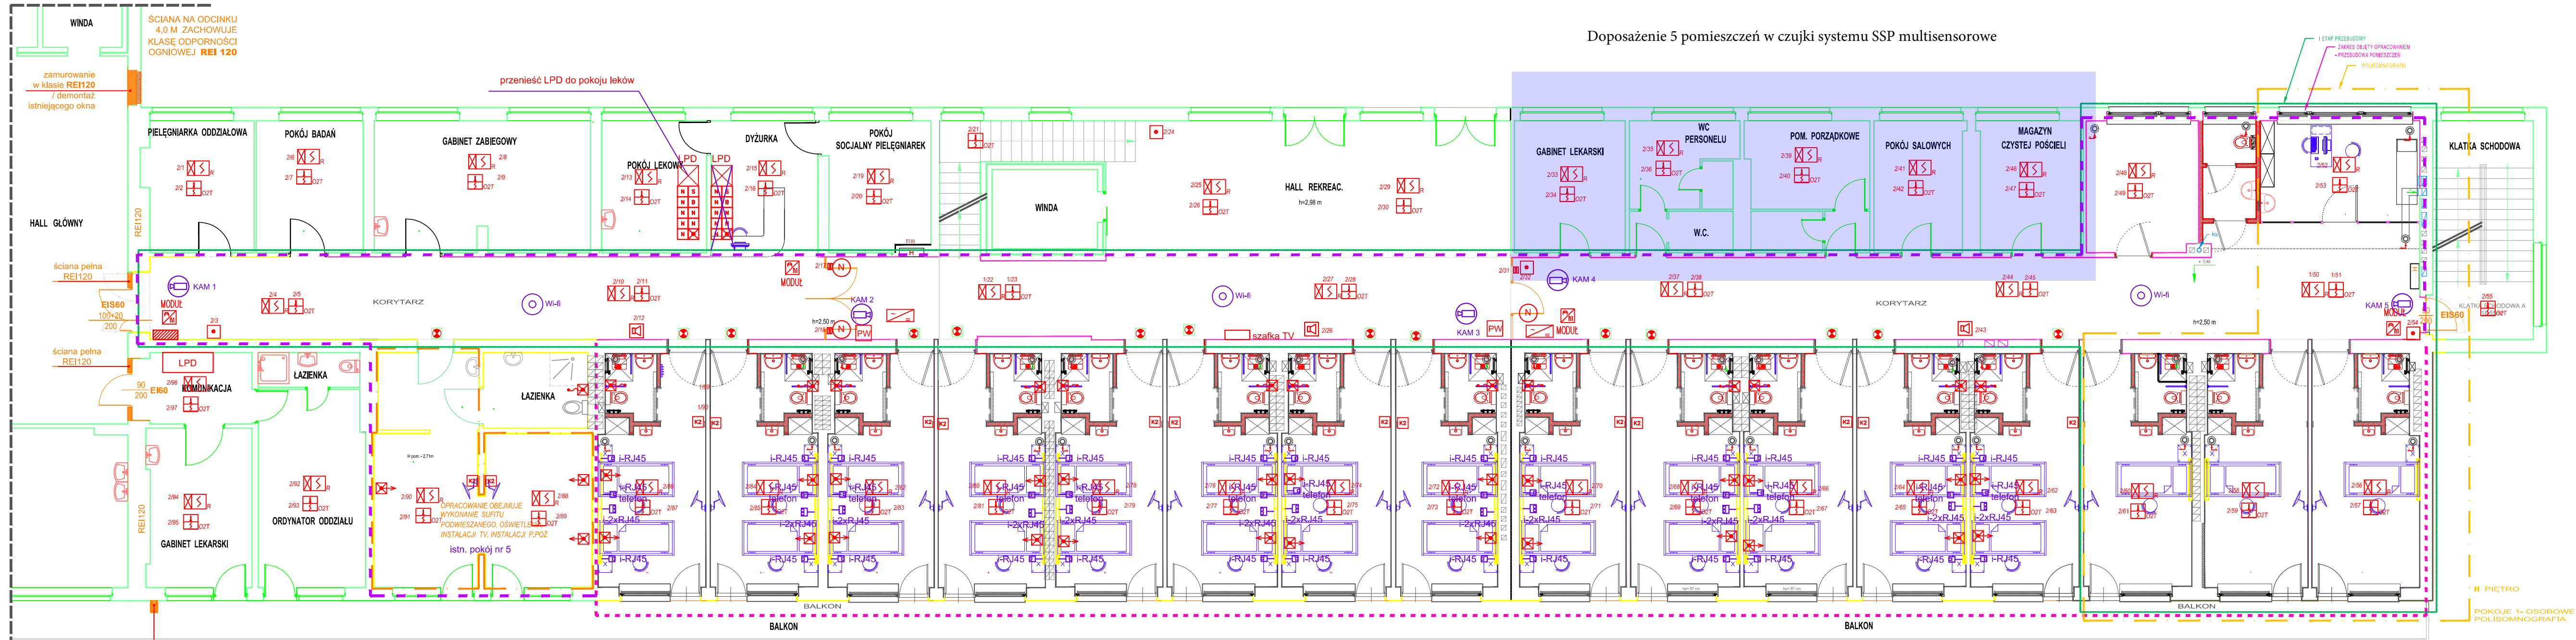

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ROZBUDOWA

- zwalniacz dzwi**  
**napęd dzwi**
- WIELOSENSOROWA CZUŁKA - OPT-OPT-TEMP (OZT)**  
**CZUŁKA OPTYCZNA Z WSKAZNIKIEM ZADZIAŁANIA (montaż czujki nad podwieszonym sufitem)**
- okablowanie YnTKSY okw 1x2x1 mm  
wykonać od aparatów wykonawczych do centrali alarmowej
- 05/01 Oznaczenie pętli i elementu w pętli (pętla/element)
- ROP - RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY**  
**SYGNALIZATOR OPTYCZNY**
- moduł kontrolo-sługujący**
- czujniki otwarcia**  
**zasilacz 230V/12V**

SYSTEM PRZYZYWOWY

- Lampka czerwona z buczkiem**  
**Przycisk z lampką**  
**Moduł manipulatora**  
**Kasownik 2-pętlowy**  
**Kasownik 1-pętlowy**
- Sygnalizator**  
**Numerator dla 6 sygnałów**  
**Buczek**
- okablowanie UTP KAT 5 - LAN 4x2x0,5 mm  
wykonać od aparatów wykonawczych do PPD zlokalizowanego w pokoju pielęgniarzek wg schematu systemu przyzywowego
- LPD**  
**Lokalny Punkt Dystrybucji - pokój pielęgniarzek**
- SP zaprogramować tak aby był kompatybilny z istniejącym systemem w szpitalu

INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

- gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 sieć medyczna**  
**2xUTP KAT 7 - LAN 4x2x0,5 mm**  
**gniazdo teleinformatyczne RJ45 sieć pacjencka**  
**UTP KAT 7 - LAN 4x2x0,5 mm**
- gniazdo teleinformatyczne RJ45 telefon**  
**okablowanie UTP KAT 5 - LAN 4x2x0,5 mm**  
**wykonać od gniazd RJ45 w panelu PPM do punktu dystrybucji LPD piętrowego**
- okablowanie UTP KAT 7 - LAN 4x2x0,5 mm**  
**wykonać od punktu WIFI do punktu dystrybucji LPD piętrowego**
- PPM**  
**PPM - przyłózkowy panel medyczny**  
**wyposażenie wg osobnego rysunku**
- LPD**  
**Lokalny Punkt Dystrybucji - oddziałowy/piętrowy**

INSTALACJA MONITORINGU

- KAMERA KOPUŁKOWA IP**  
**UTP KAT6 - LAN 4x2x0,5 mm**
- okablowanie UTP KAT6 - LAN 4x2x0,5 mm  
wykonać od kamer IP do punktu dystrybucji LPD piętrowego

Rozbudowa instalacji SSP II piętro

temat projektu	PRZEBUDOWA SAL CHOROCH NA I-III P. BUDYNKU "A" W SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W GŁUCHOLAZACH		
adres	ul. M. Karłowicza 40, 48-340 Głucholazy		
inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głucholazach, ul. M. Karłowicza 40, 48 - 340 Głucholazy		
projektant	mgr inż. WOJCIECH PIŃCZAK	upr.nr	OPL/1329/PBE/17
specjalność elektryczna			
sprawdzający	mgr inż. JAN PIŃCZAK	upr.nr	230/70/ Op
specjalność elektryczna			
temat rysunku	RZUT II PIĘTRA - BLOK A - ETAP NR 2		
faza/branża	PW/elektryka	data 2020.12	rewizja 11 typ EW-07