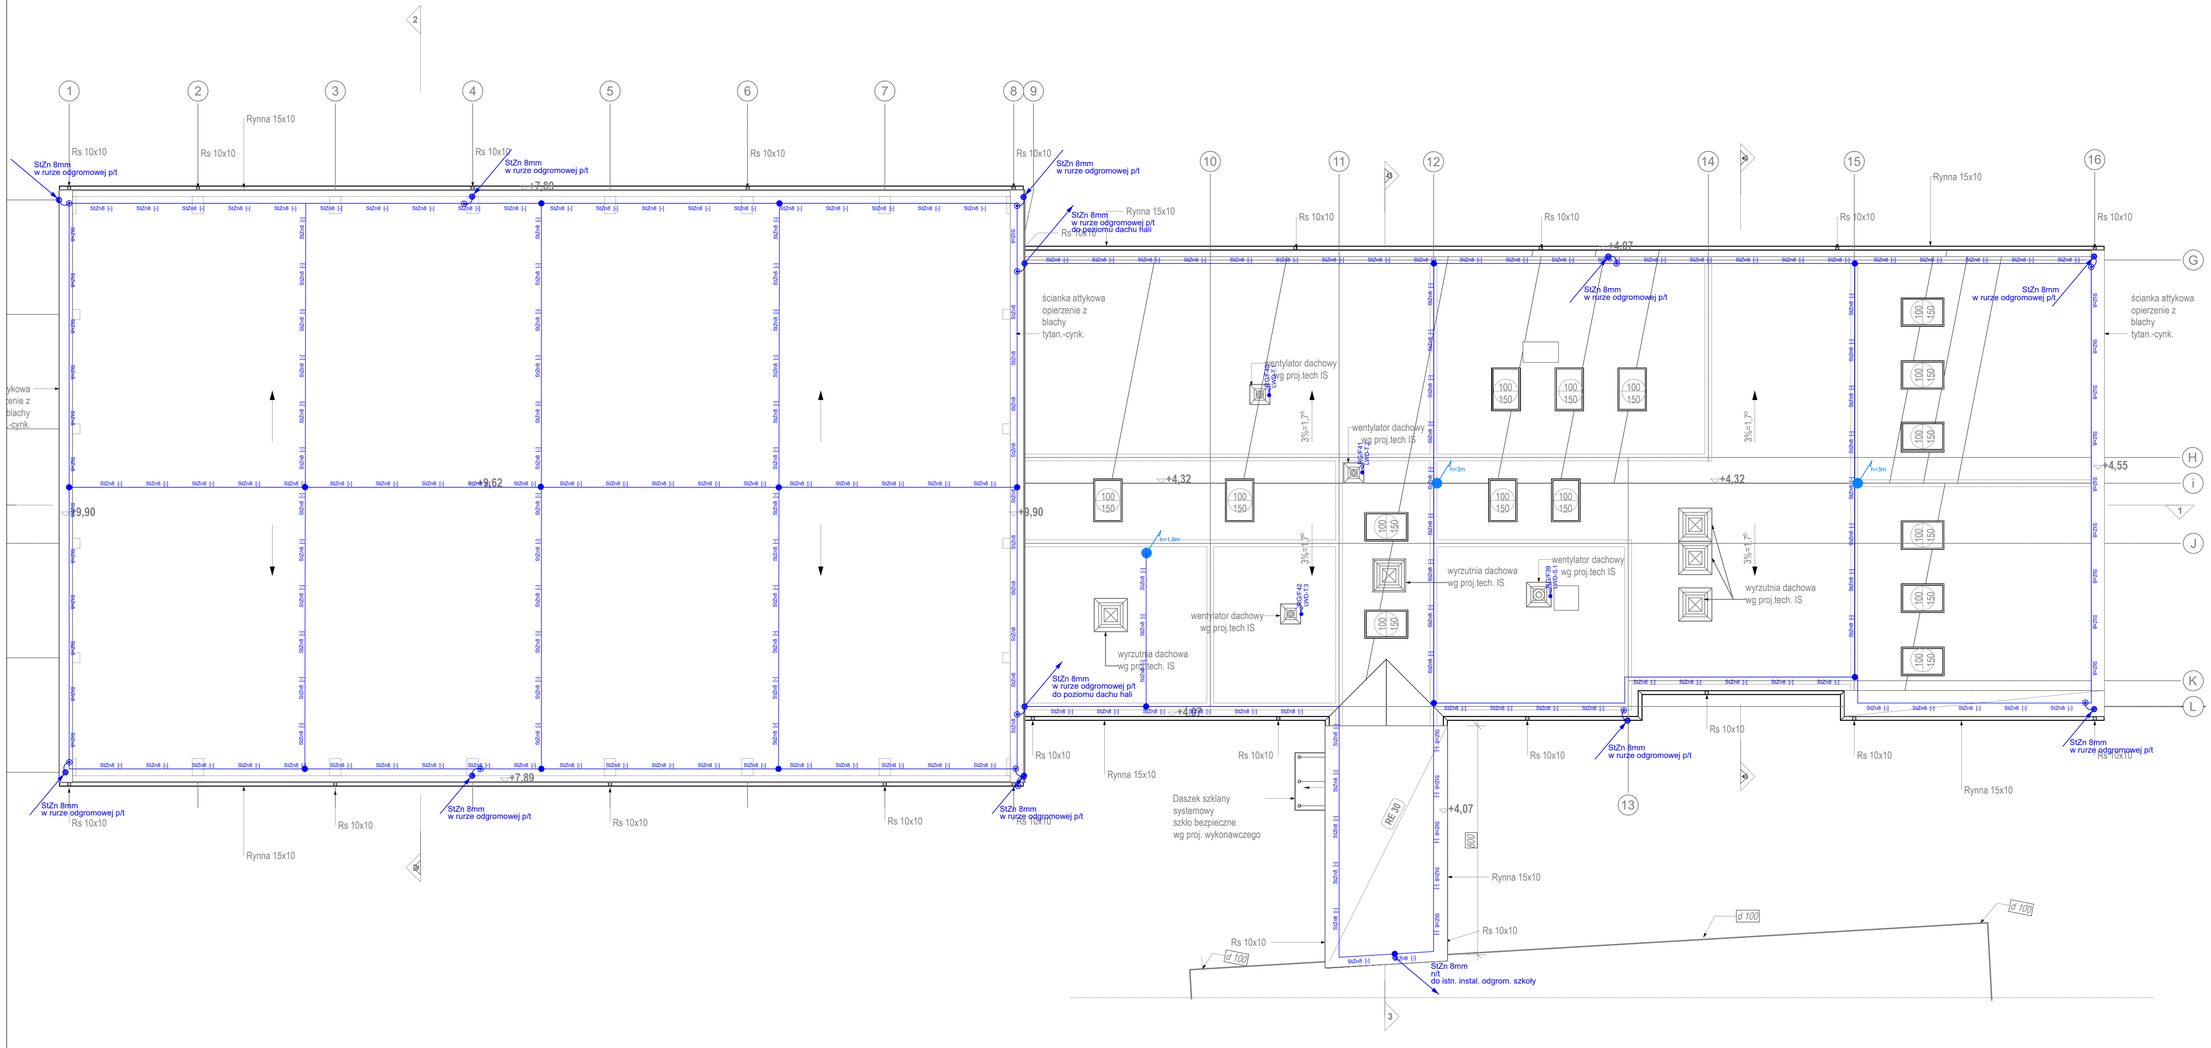

LEGENDA

SYMBOL	OPIS
StZn8 (-)	Drut stalowy ocynkowany ogniowo StZn fi 8mm prowadzony na wysokości 150mm na wspornikach klejonych co 1 m do pokrycia dachu
StZn8	Drut stalowy ocynk. ogniowo StZn fi 8mm na uchwytach do attyki co 1m
	Połączenie elastyczne zwodów poziomych i przewodów odprowadzających
	Złącze krzyżowe
StZn 8mm w rurze odgrom. p/t	Przewód odprowadzający pionowy, drut StZn fi 8mm prowadzony podtynkowo w rurze odgromowej
	Wypust jednofazowy
h=3m	Iglica odgromowa na podstawie betonowej z systemową podkładką

UWAGI
1) Przewody odprowadzające przyłączyć do proj. uziomu poprzez złącza kontrolno-pomiarowe w puszce na elewacji.
2) Dokładną lokalizację masztów odgromowych ustalić na etapie wykonawstwa z Nadzorem po zabudowie urządzeń na dachu.
3) Jako zwód poziomy niski na dachu dla celów ochrony odgromowej zaprojektowano drut stalowy ocynkowany ogniowo StZn Ø8 mm:
- ułożony na wspornikach klejonych (zalecany rozstaw co 1,0m)
- na obwodzie attyki z wykorzystaniem uchwytów stalowych ocynkowanych.
4) Zwody poziome na dachu połączyć z uziemieniem poprzez przewody odprowadzające w postaci drutu ocynkowango ogniowo StZn 8mm prowadzonego w systemowej rurze odgromowej.
5) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
6) Dokumentacja rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami.

CUBO ARCHITECTS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
CUBO ARCHITECTS
ul. Ilłakowiczówny 7/4 60-789, Poznań, e-mail: biuro@cubo.archi

INWESTOR
Gmina Lipno
ul.Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą.

ADRES INWESTYCJI
Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

PROJEKTANT ARCH.:	PODPIS
mgr inż arch. Janusz Dubicki	

PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:
mgr inż. Filip Gruszczyński — upr. WKP/0222/PWOE/22, upr. WKP/0156/PWOT/08

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Przemysław Rybaczewski

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Rafał Olszewski — upr. WKP/0410/POOE/11

FAZA PROJEKTU
PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT
Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA I ZASILANIE URZĄDZEŃ

NR RYS.
E-04

NR PROJ.	BRANŻA	FAZA	REW.	SKALA	DATA
1008	IE	PT	00	1:100	13.12.2023