


Wymagane elementy zestawu wodomierzowego na cele socjalno-bytowe

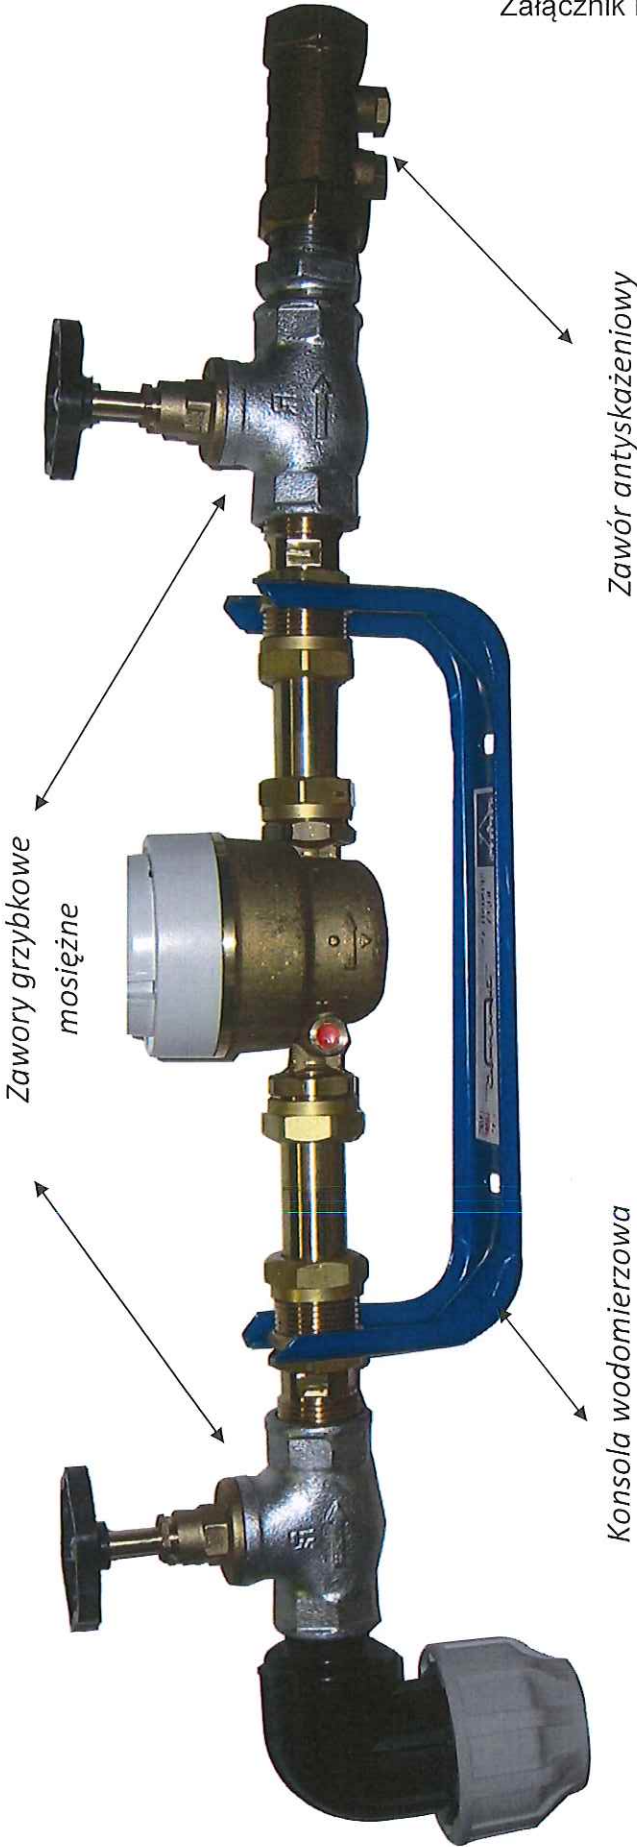

Załącznik nr 4 do pisma nr INW-R/ 498 /2023

Średnica wodomierza [mm]	Długość wodomierza [mm]	Konsola	Zawory ^{*)}
Ø20	L=130	¾"	co najmniej 1"
Ø25	L=260	1"	co najmniej 1 ¼"
Ø32	L=260	1 ¼"	co najmniej 1 ¼"
Ø40	L=300	1 ½"	co najmniej 1 ½"