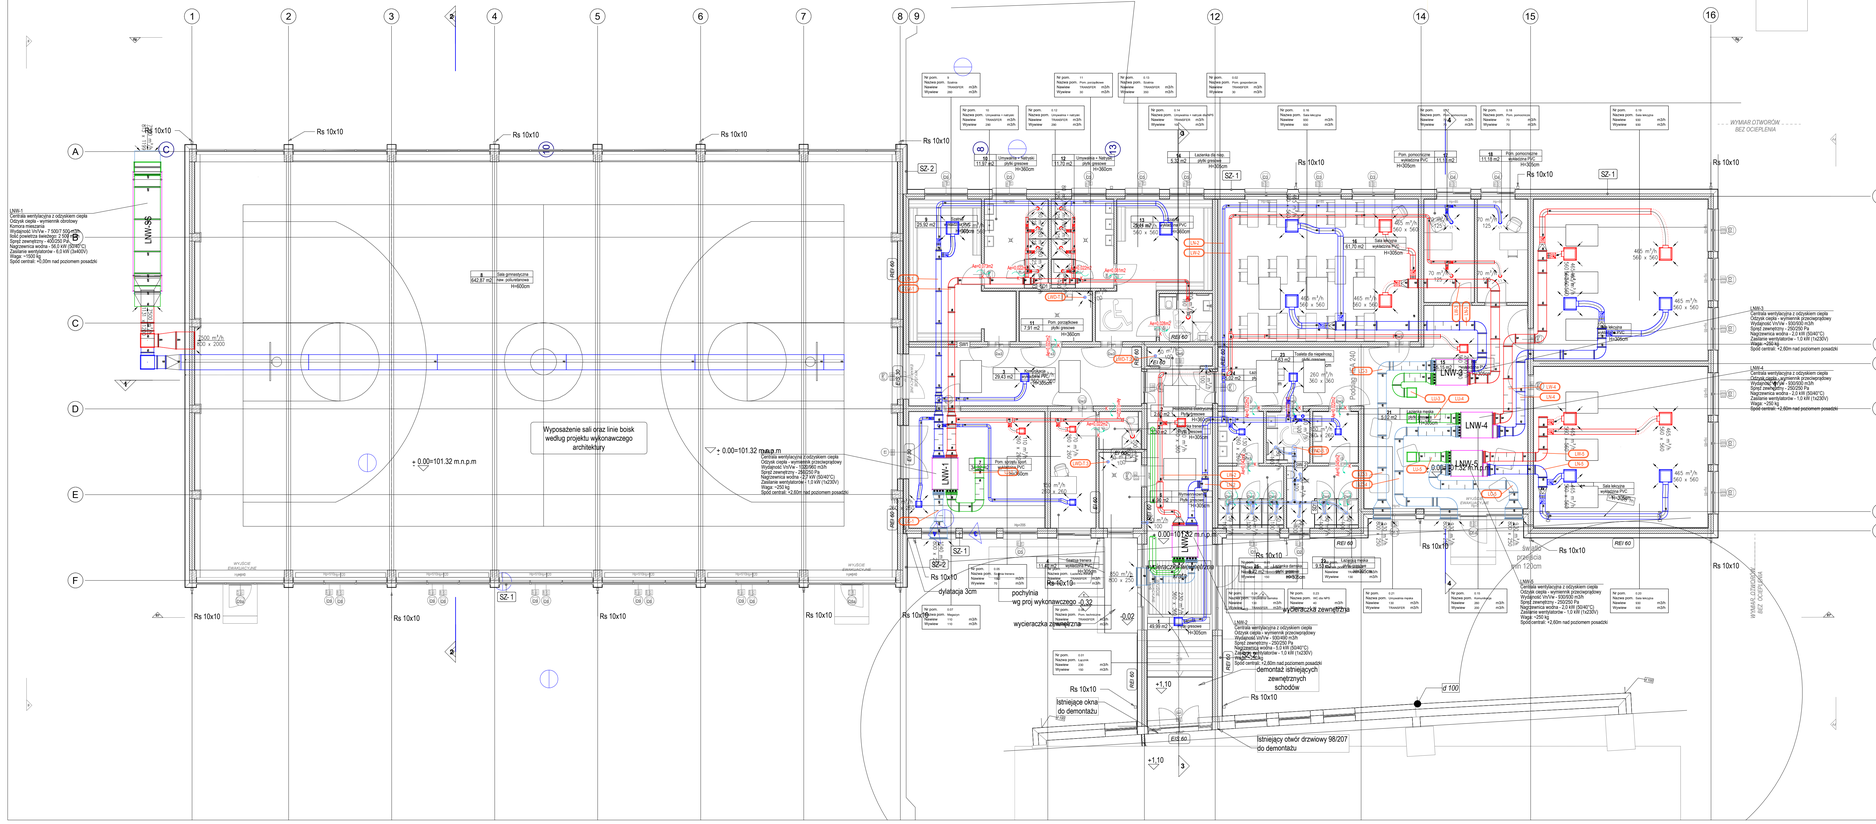

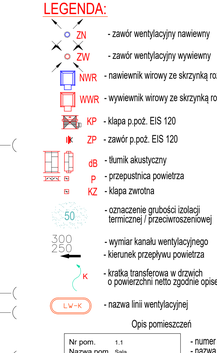

LEGENDA:

Opis pomieszczeń

Nr pom.	1.1		- numer pomieszczenia
Nazwa pom.	Sala		- nazwa pomieszczenia
Nawiew	300	m3/h	- ilość pow. naw. do pom.
Wywiew	300	m3/h	- ilość pow. wyw. z pom.

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
3. Ze względu na brak technicznej możliwości zinwentaryzowania istotnych fragmentów instalacji dopuszcza się zastosowanie rozwiązania zamiennego uzgodnionego z Projektantem.
4. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniami materiałów oraz pozostałymi dokumentacjami.
5. Instalacje należy wyposażyć w niezbędne układy automatyki i sterowania.
6. Całość robót wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, ppoż, sanepid oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji CO/BRTI INSTAL" właściwymi dla danej instalacji.
7. Wszystkie przejścia pożarowe zabezpieczyć do wymaganej odporności pożarowej przegrody.
8. Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie niezbędne wymiary na budowie.
9. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.
10. Kanały nawiewne i wywiewn prowadzone wewnątrz izolować termicznie 40 mm wełny mineralnej w osłonie z folii alu zgodnie z WT.
11. Kanały czerpne i wyrzutowe prowadzone wewnątrz budynku lub w przestrzeni nieogrzewanej izolować termicznie 80 mm wełny mineralnej zgodnie z WT.
12. Instalacje na rysunkach pokazano z izolacjami.
13. Rzędne opisano jak dla kanału niezolowanego. Rzeczywista rzędna wymaga uwzględnienia grubości izolacji kanałów.
14. Przewody instalacyjne prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczyć przed wpływem czynników zewnętrznych.

CUBO ARCHITECTS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

CUBO ARCHITECTS
ul. Ilłakowiczówny 7/4 60-789, Poznań, e-mail: biuro@cubo.archi

INWESTOR

Gmina Lipno
ul.Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą.

ADRES INWESTYCJI

Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

PROJEKTANT ARCH.: PODPIS

mgr inż arch. Janusz Dubicki

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ:

mgr inż. Małgorzata Dymalska upr. 647/PW/94; 648/PW/94; 803/PW/94

OPRACOWALI:

mgr inż. Maciej Łączny
mgr inż. Dariusz Wawrzyniak

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Piotr Krawczyk upr. WKP/0178/POOS/15

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU

RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

NR RYS. **WM-01**

NR PROJ.	BRANŻA	FAZA	REW.	SKALA	DATA
1008	IS	PT	00	1:100	18.12.2023