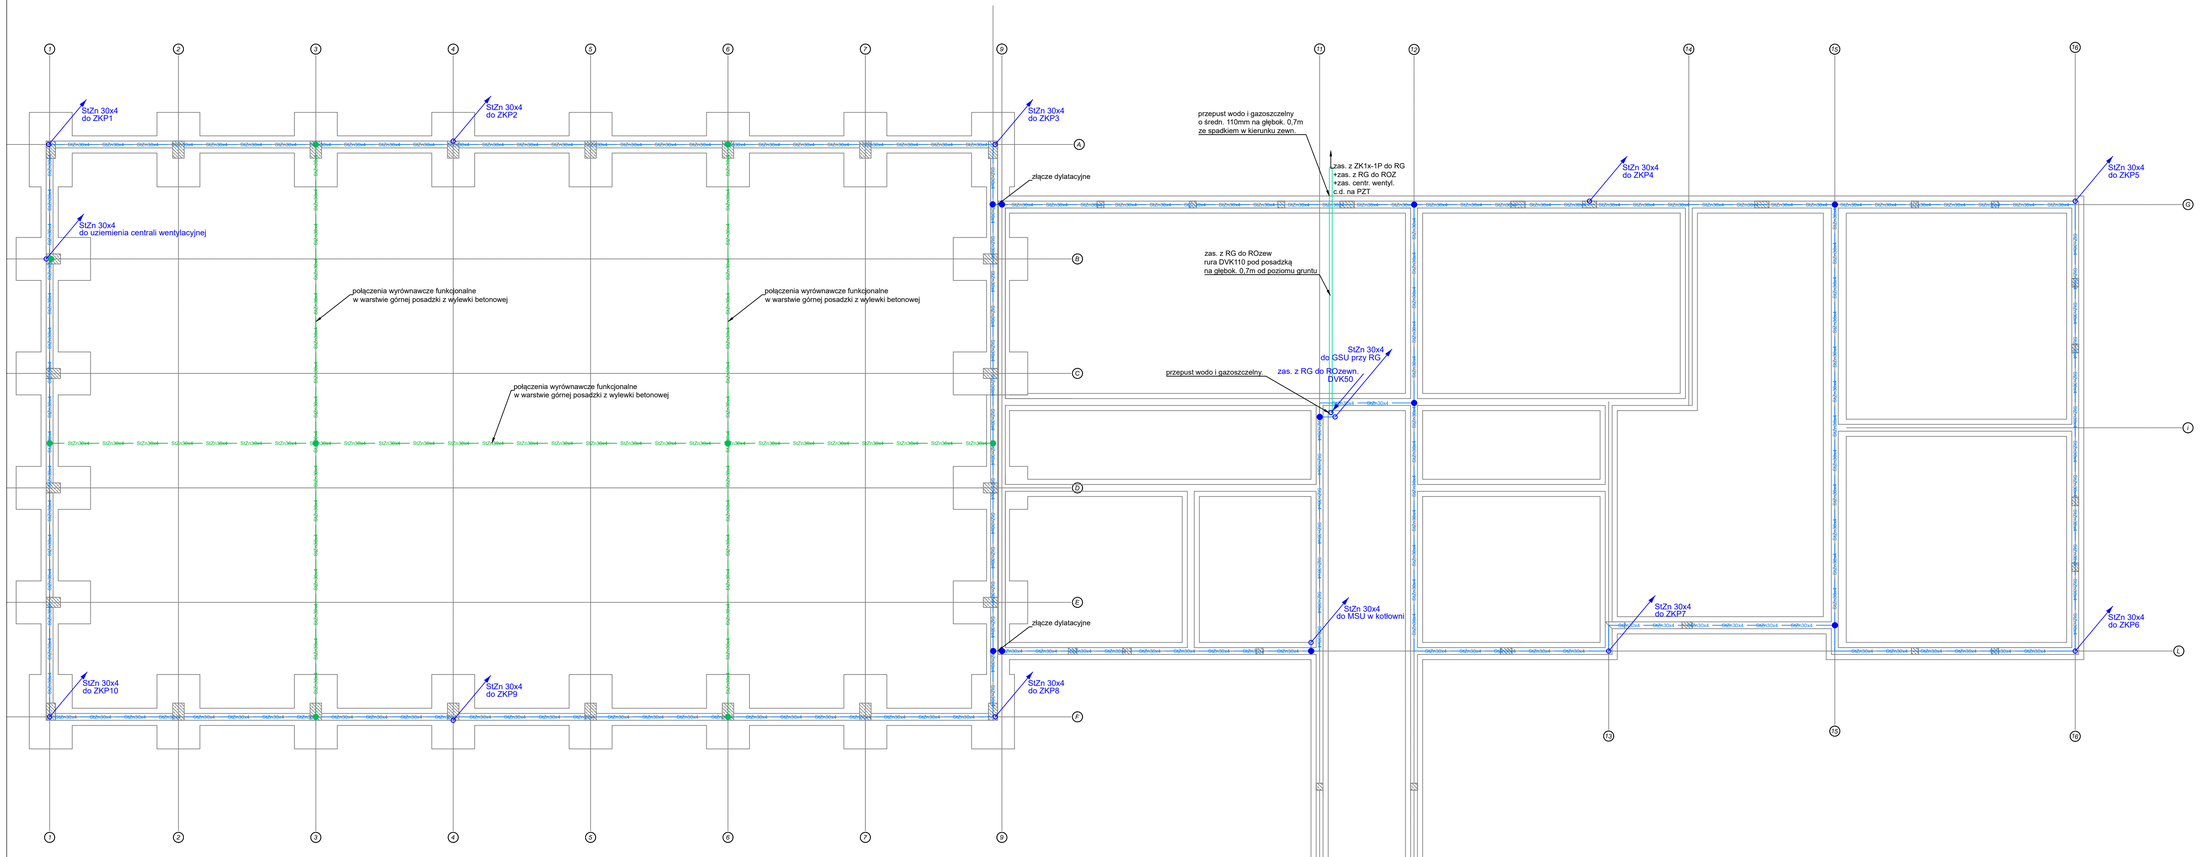

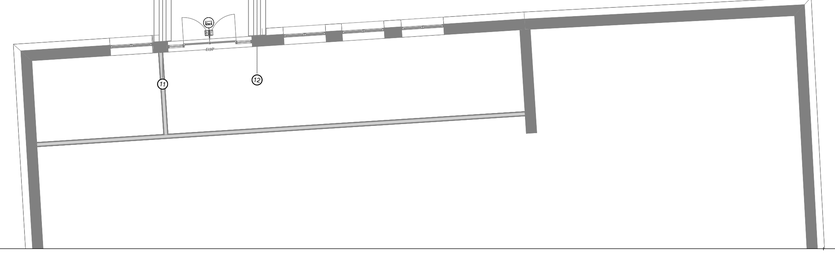

15:00
Wpłynęło - Geodezja
20 stycznia

LEGENDA

SYMBOL	OPIS
StZn 30x4	Uziom fundamentowy - taśma stalowa ocynkowana ogniowo StZn 30x4mm ułożona w warstwie podbetonu. Wyprowadzenia taśmy z betonu należy wykonać powyżej poziomu gruntu. Ewentualnie miejsca styku z gruntem należy wykonać z taśm miedziowanej lub w koszulce termokurczliwej.
StZn 30x4	Połączenia wyrównawcze pod posadzką z taśmy StZn 30x4mm.
	Połączenie spawane
StZn 30x4	Taśma stalowa ocynkowana ogniowo StZn 30x4mm wyprowadzona do złącza kontrolno-pomiarowego lub szyn uziemiających (GSU - Główna Szyna Uziemiająca, MSU - Miejscowa Szyna Uziemiająca). Wyprowadzenia taśmy z betonu należy wykonać powyżej poziomu gruntu.

UWAGI
1) Przewody odprowadzające przyłączyć do proj. uziomu poprzez złącza kontrolno-pomiarowe podtynkowe w elewacji.
2) Uziom projektowanego budynku należy wykonać jako fundamentowy układany płaskownikiem ocynkowanym ogniowo StZn 30x4 mm w warstwie podbetonu.
3) Na poziomie zbrojenia posadzki wykonać płaskownikiem StZn 30x4 mm połączenia wyrównawcze łączące z sobą zbrojenie posadzki i konstrukcje. Wszystkie połączenia wykonać jako spawane.
4) Z uziomu wykonać wypusty do połączenia rozdzielnic, szyn wyrównania potencjałów oraz wszystkich sieci wykonanych z elementów przewodzących.
5) Skrzyżowania uziemienia z kablami elektrycznymi chronić rurami ochronnymi.
6) Wymagana rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.
7) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

CUBO ARCHITECTS

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
CUBO ARCHITECTS
ul. Ilłakowiczówny 7/4 60-789, Poznań, e-mail: biuro@cubo.archi

INWESTOR
Gmina Lipno
ul.Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą.

ADRES INWESTYCJI
Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

PROJEKTANT ARCH.: PODPIS
mgr inż arch. Janusz Dubicki

PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:
mgr inż. Filip Gruszczyński upr. WKP/0222/PWOE/22
upr. WKP/0156/PWOT/08

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Przemysław Rybaczewski

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT
Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU
RZUT FUNDAMENTÓW
INSTALACJA UZIEMIAJĄCA

NR RYS.
E-02

NR PROJ.	BRANŻA	FAZA	REW.	SKALA	1:100
1008	IE	PW	00	DATA	01.2024