


POZIOM 0

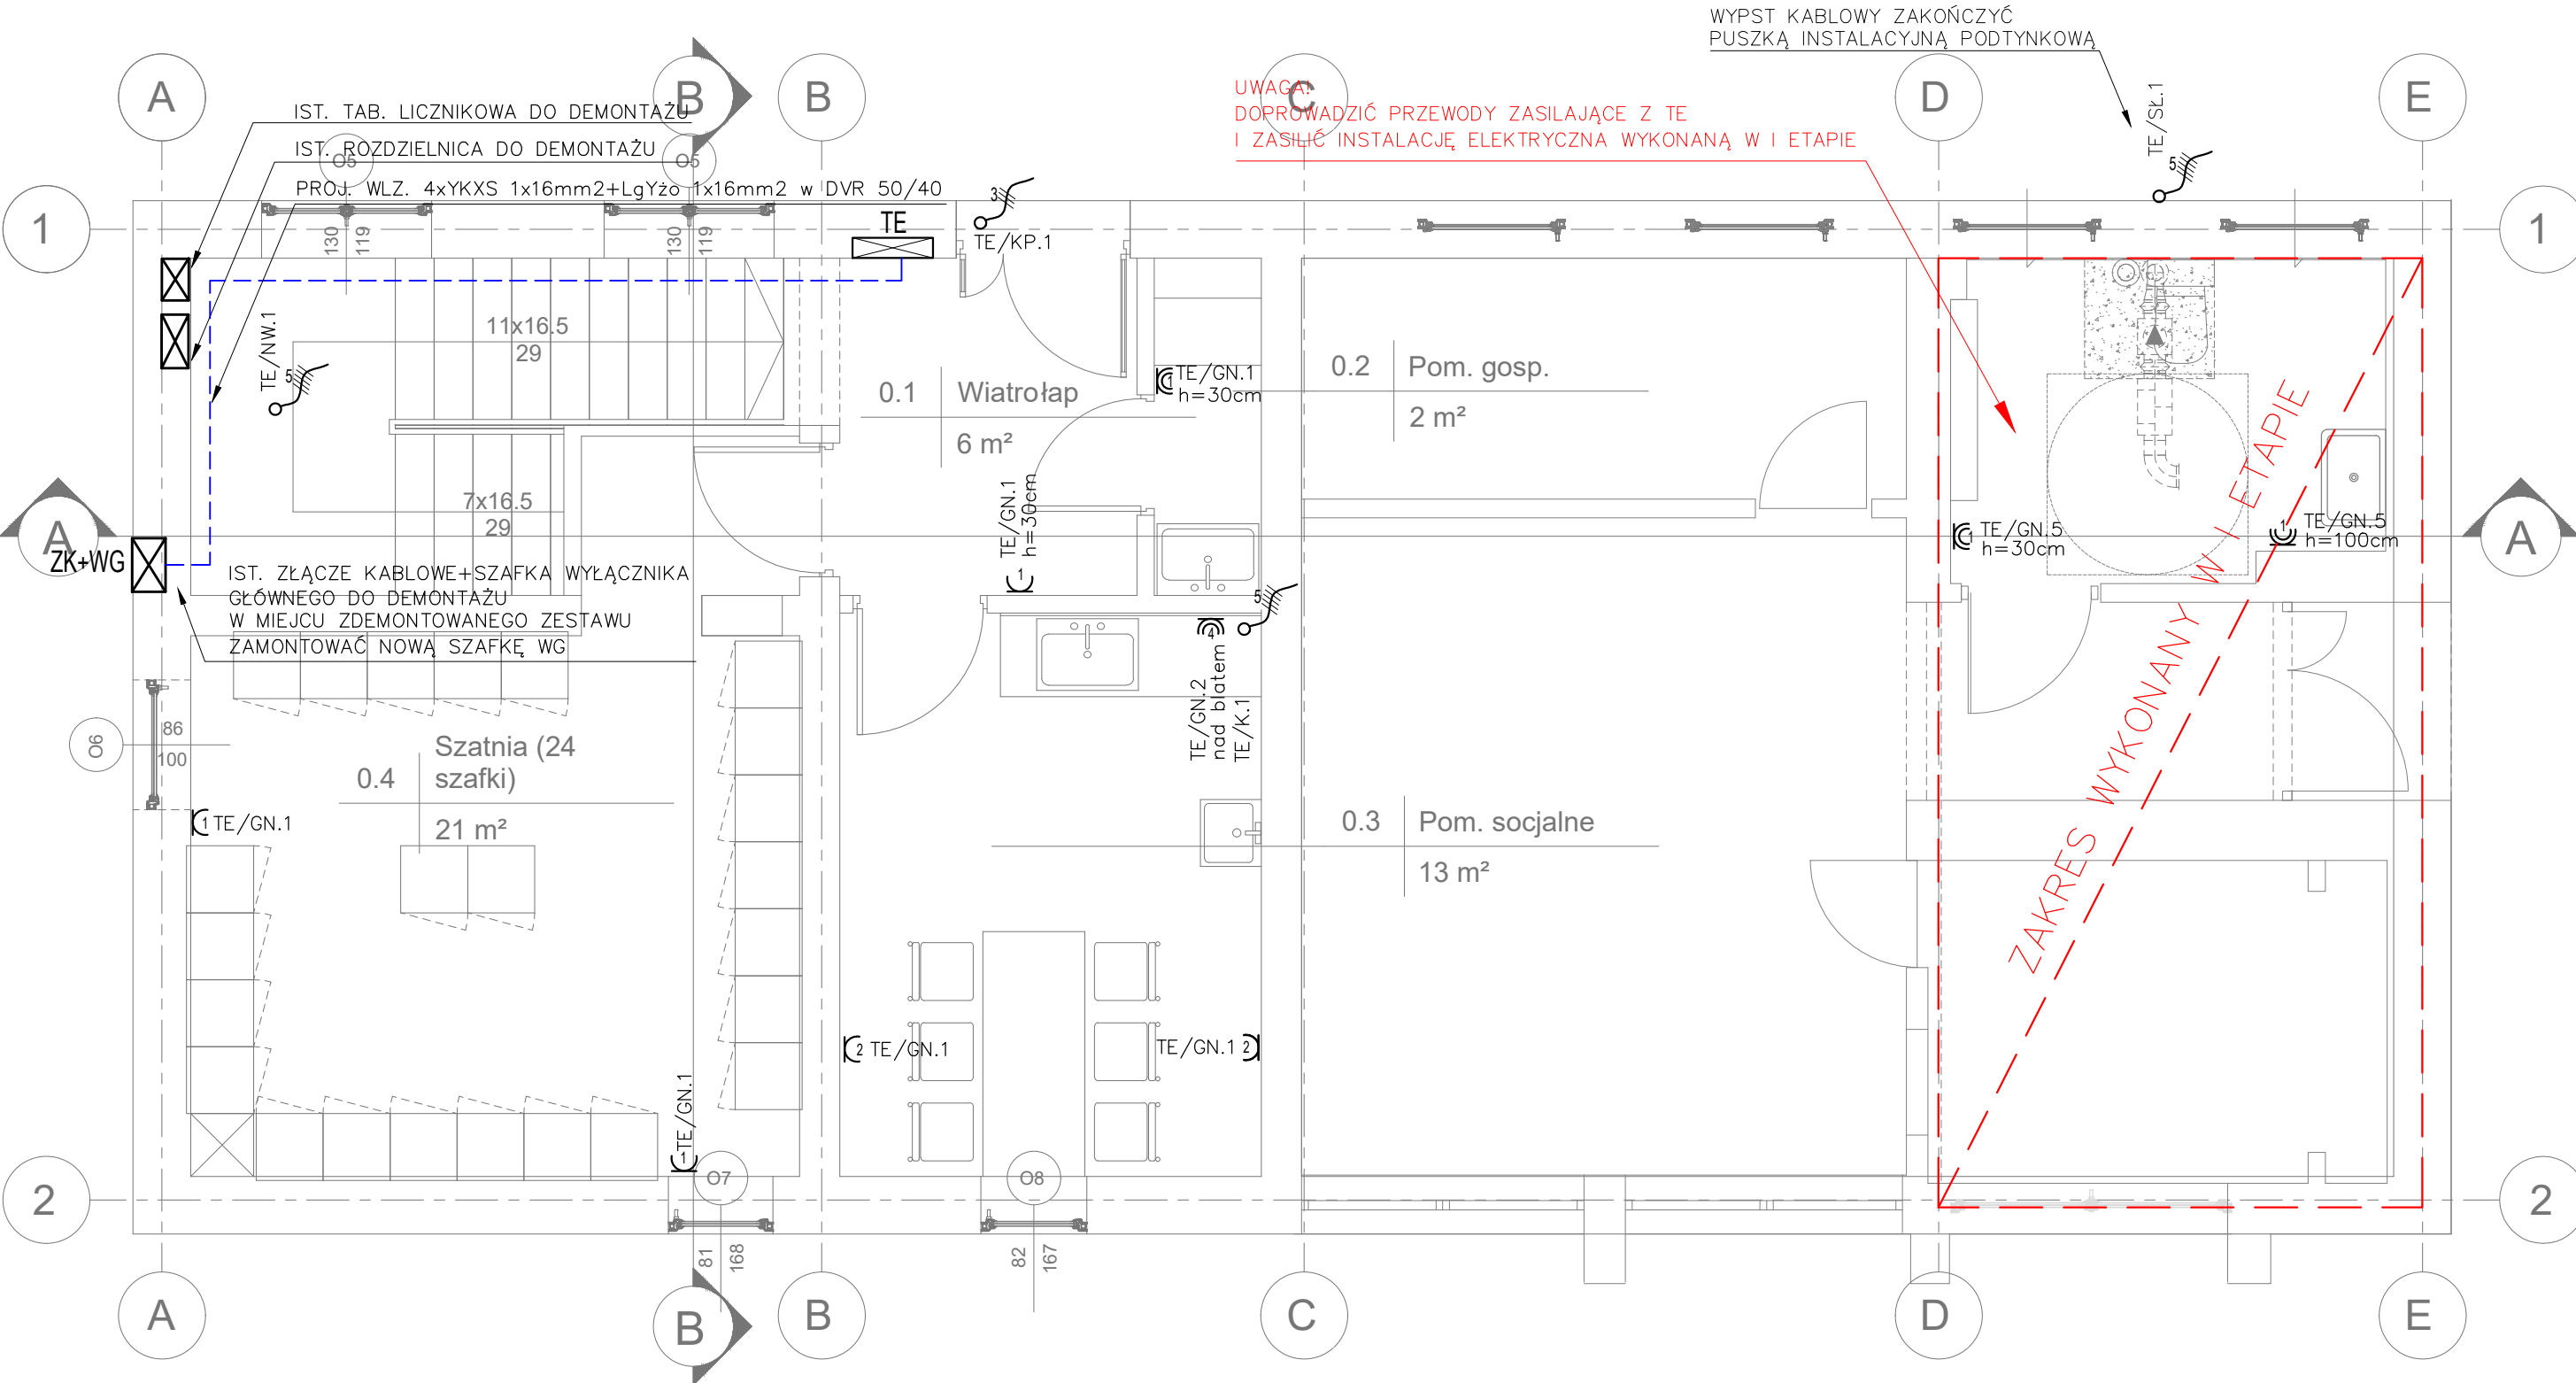

UWAGA!
DOPROWADZIĆ PRZEWODY ZASILAJĄCE Z TE
I ZASILIĆ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ WYKONANĄ W I ETAPIE

WYPST KABLOWY ZAKOŃCZYĆ
PUSZKĄ INSTALACYJNĄ PODTYNKOWĄ

LEGENDA – OGÓLNE	
	Projektowana rozdzielnica TE
	Istniejące złącze kablowe+szafka wyłącznika głównego
LEGENDA – GNIAZDA WTYCZKOWE	
	Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym, 1P+N+PE, 16A, 250V, IP20, p/t
	Gniazdo elektryczne podwójne z bolcem ochronnym, 2x1P+N+PE, 16A, 250V, IP20, p/t
	Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym i uszczelką, 1P+N+PE, 16A, 250V, IP44, p/t
	Gniazdo elektryczne poczwórne z bolcem ochronnym i uszczelką, 1P+N+PE, 16A, 250V, IP44, p/t
LEGENDA – SIŁA OGÓLNE	
	Wypust zasilający 1-faz. (3-przew.), 1P+N+PE, 230V do odbiornika el. instalowanego na stałe
	Wypust zasilający 3-faz. (5-przew.), 3P+N+PE, 3x230/400V do odbiornika el. instalowanego na stałe

TEMAT:
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SZATNI BUDYNKU SOCJALNEGO DLA FUNKCJONARIUSZT SŁUŻBY WIEZIENNEJ PRZY UL. MONTELUPICH ORAZ TEALETY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CZĘŚCI BUDYNKU PRZEZNACZONEJ DLA BIURA PRZEPUSTEK NA DZIAŁKACH NR 102 I 103, OBRĘB S-8, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚRÓDMIEŚCIE

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Palej upr. MAP/0205/PBE/22	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA:	IMIE I NAZWISKO
INWESTOR	Areszt Śledczy w Krakowie ul. Montelupich 7 33-155 Kraków	
OBIEKT	Budynek szatni przy Areszcie Śledczym w Krakowie na działce nr 102 i 103 obręb S-8, jednostka ewidencyjna Śródmieście	
TYTUŁ	RZUT PARTERU INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I WYPUSTÓW ZASILAJĄCYCH	FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
ZLECENIE	2534/III/23	DATA VI.2023
	1 : 50	NR RYS. E_04