


istniejaca Tablica
bezpiecznikowa

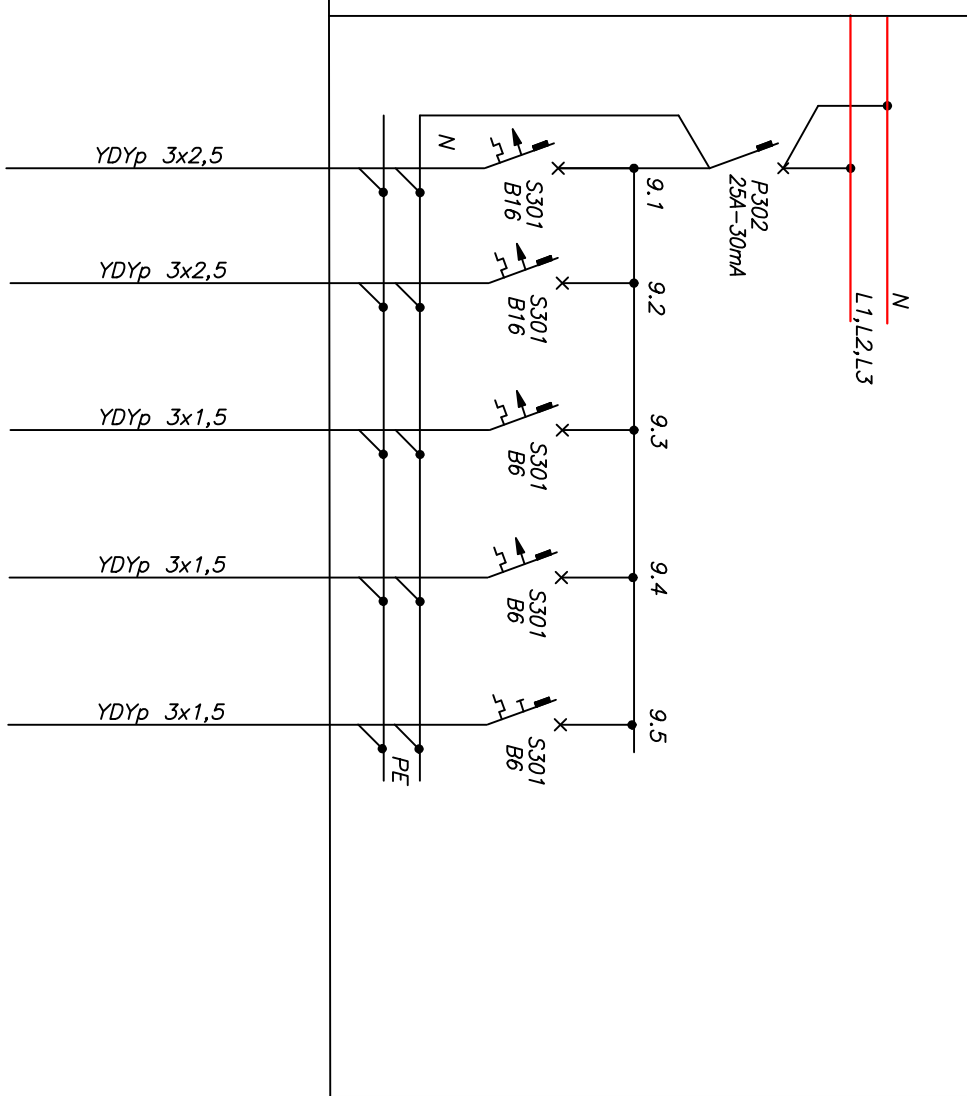

2,5kW obw. 1	2,5kW obw. 2	0,305kW obw. 3	0,05kW obw. 4	0,07kW obw. 5
zasilanie sterownika S1 wentylatora kana?owego wywiewnego	zasilanie sterownika S2 wentylatora kana?owego nawiewnego	zasilanie wentylatora nawiewnego z grza?k?	zasilanie wentylatora wywiewnego osiowego	zasilanie okapu kuchennego

AR Projekt
ul. Sienkiewicza 12/3
71-311 Szczecin

PROJEKTOWAL:	podpis :
mgr inż. Jarosław Ziencowicz upr. nr ZAP/0223/PWBE/18	
SPRAWDZIL:	podpis :

temat :	Budowa wentylacji mechanicznej pomieszczenia rozdzielni posilków w zloбку Miejskim w Resko
lokalizacja :	ul. 1-Maja 6, 72-315 Resko dz. nr 778/2, obr?b Resko
inwestor :	Gmina Resko ul. Rynek 1, 72-315 Resko
temat rysunku:	Rozdzielnica bezpiecznikowa - rozbudowa

fazaz :	branżaz:	ENERGETYKA
P.T.	miejsce i data :	NR RYS: E3
skłoz :	Resko, 06.2023	